


STRINGOVÁNÍ FVE

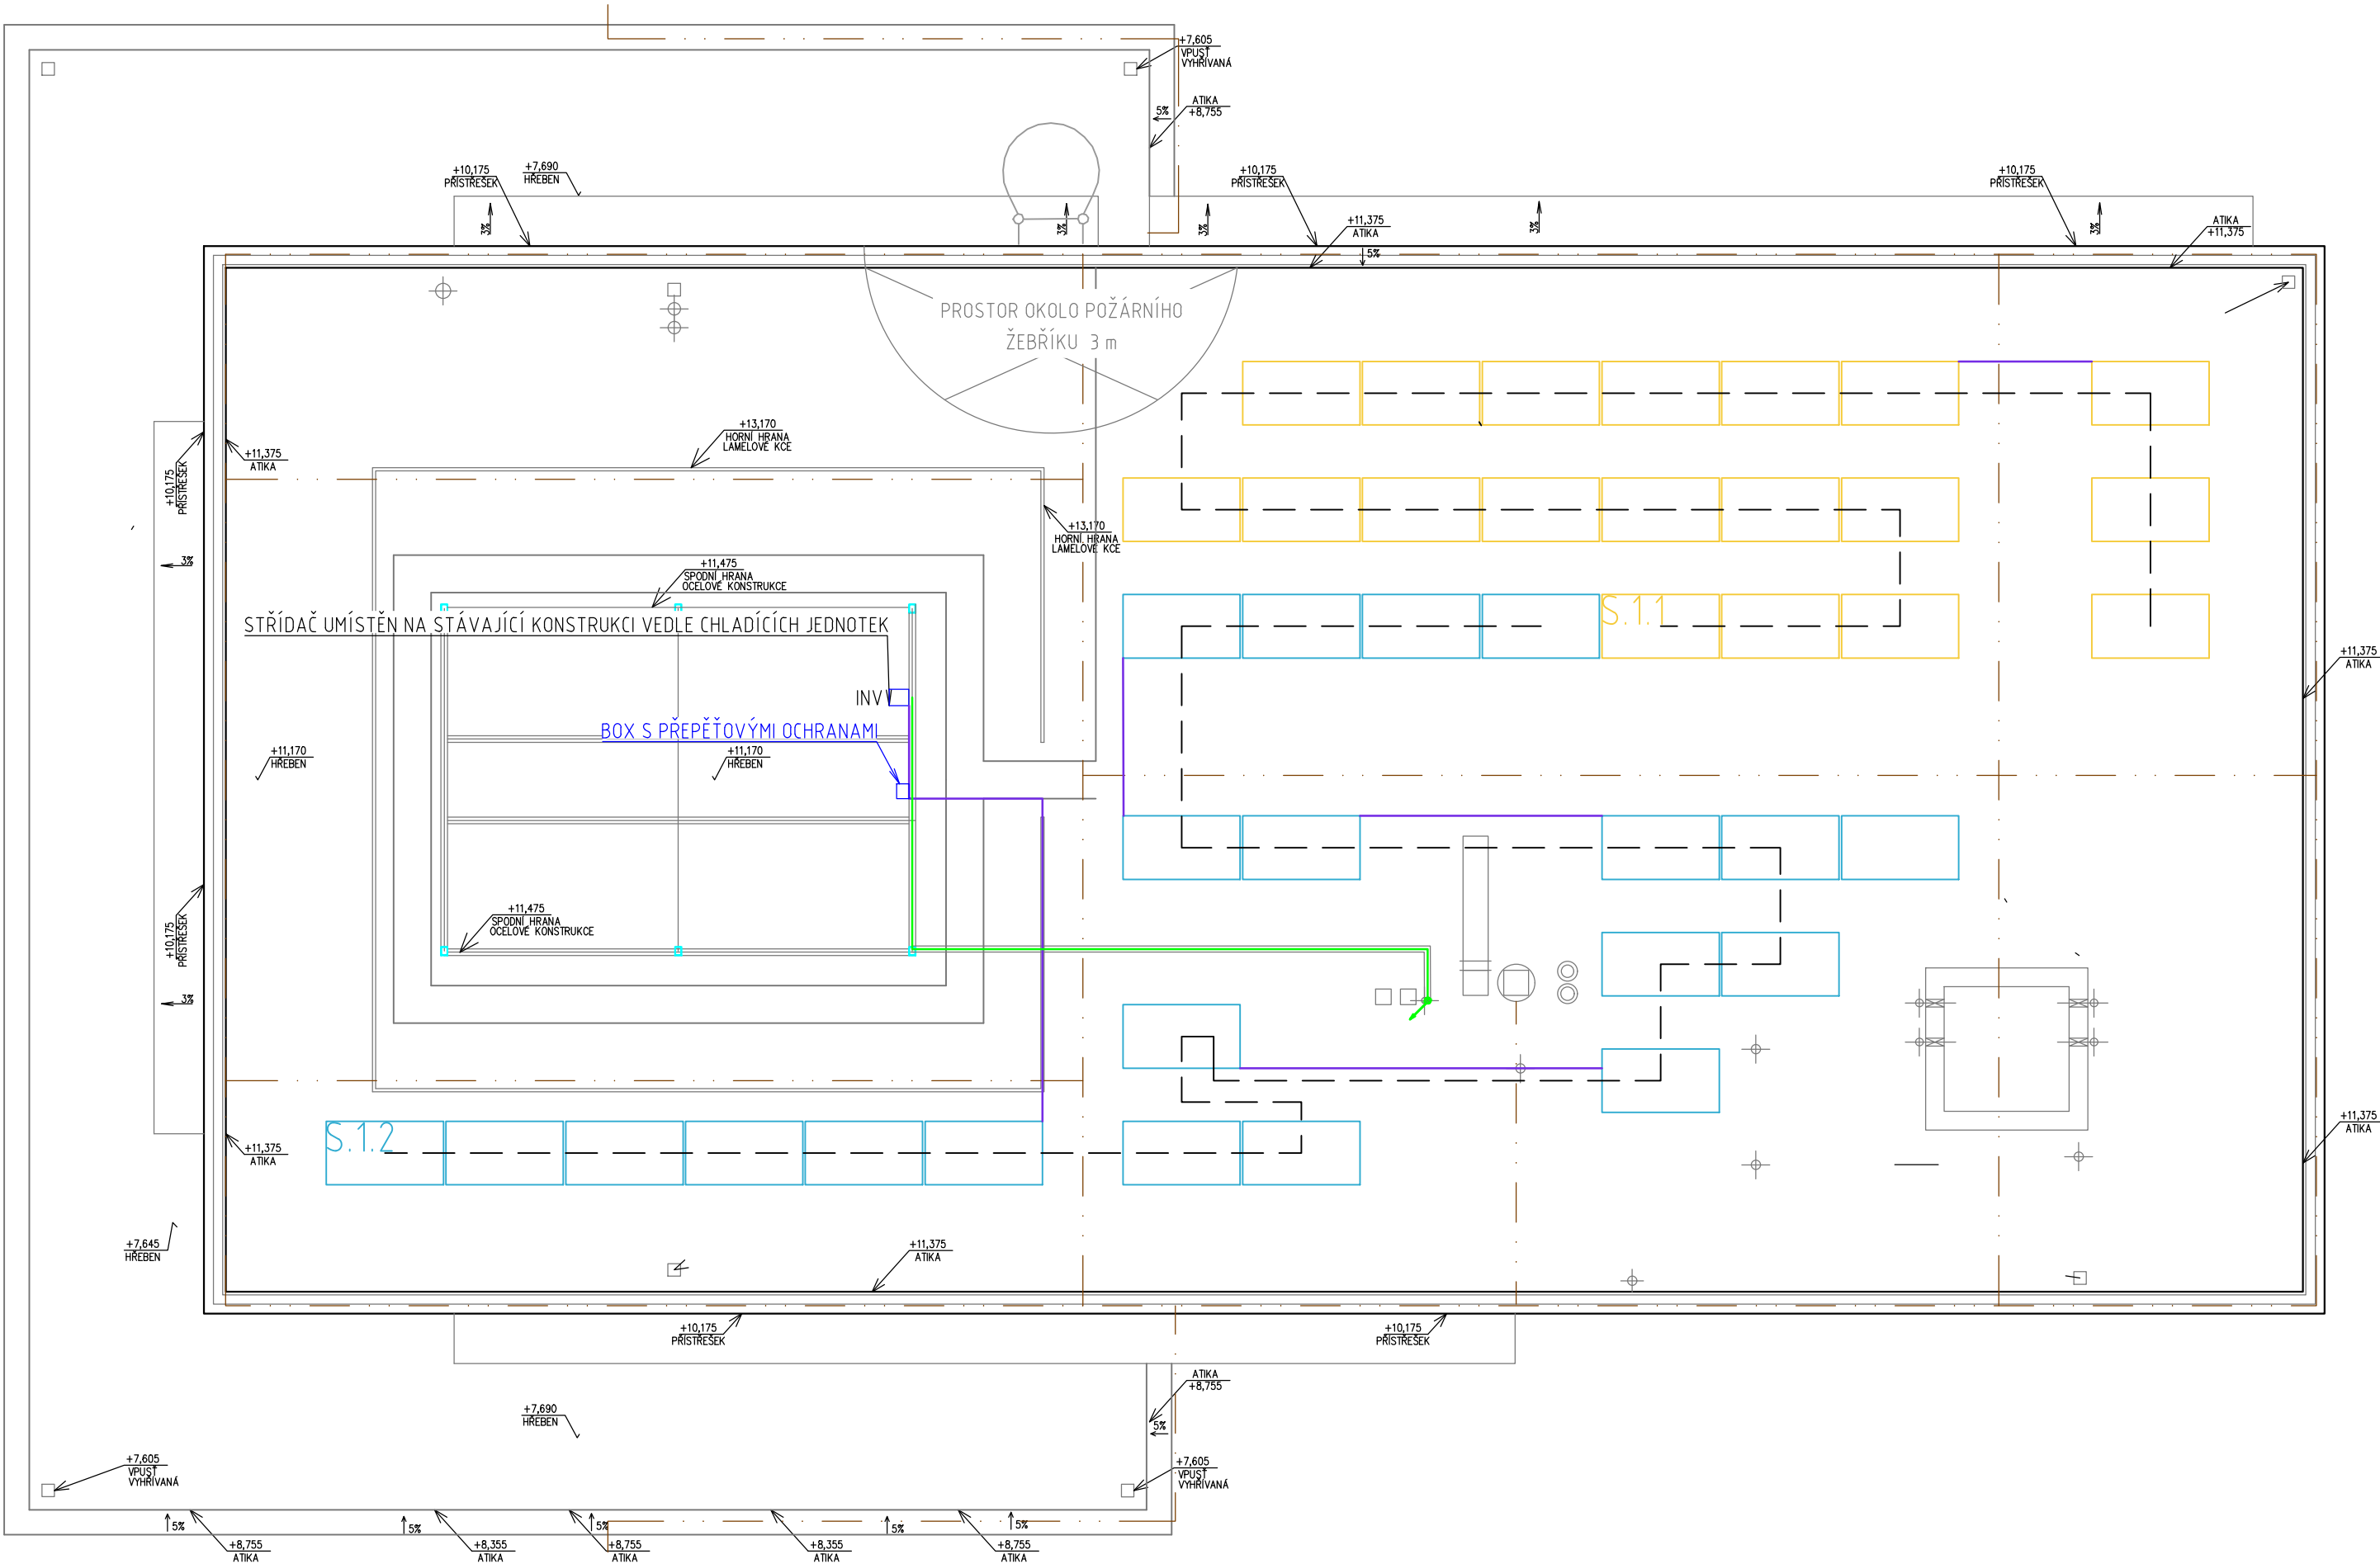

TABULKA STRINGOVÁNÍ:

Střídač č.1 - 12,5 kW			
String č.	1	2	Celkem
Počet optimizérů [ks]	20	20	40
Počet panelů [ks]	20	20	40
Výkon stringu [kWp]	8,20	8,20	16,40

LEGENDA:


- — — STRING (KABELOVÝ ŽLAB)
- AC TRASA
- DC TRASA (HL. KABELOVÝ ŽLAB)

OZNAČENÍ STRINGŮ:

- S.X.Y.Z:
- S - STRING
- X - ČÍSLO RFVE
- Y - ČÍSLO STŘÍDAČE
- Z - ČÍSLO STRINGU

Poznámky:

- Přenesení výkonu ze střídače do RFVE bude provedeno kabely CYKY 5x6 mm²;
- Přenesení výkonu z RFVE do místa připojení bude provedeno kabely CYKY 5x10 mm².



AUTORIZOVANÁ OSOBA:	KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	
Ing. PETR FEIERFEIL	Ing. JAN PETR	Ing. NIKOLA ŠIMKOVÁ	
PROJEKTANT:	PKV BUILD s.r.o.	ičo: 281 49 785	
INVESTOR:	Kraj Vysočina	ičo: 173 85 806	
KRAJ:	Vysočina		
MÍSTO STAVBY:	Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava Jihlava [659673]		
NÁZEV PROJEKTU:	Krajský úřad kraje Vysočina, budova D, Jihlava - FVE 16,4 kWp		ZAKÁZKOVÉ Č.: FVE-2023-000068
OBSAH VÝKRESU:	STRINGOVÁNÍ FVE		STUPEŇ PD: DÚR/DSP/DPS
			DATUM: 05/2023
			FORMÁT: X A4
			MĚŘÍTKO: -
		Č. VÝKR.: D.2.4	Č. PARÉ: