



naše značka  
5002596328

vyřizuje  
Pavel Gabriel

datum  
28.04.2022

OPTIMA, spol. s r.o.

Žižkova 738

56601 Vysoké Mýto

Věc:

**NESOUHLASNÉ STANOVISKO - III/01832, II/150 KŘÍŽ. S II/150 - OSTROV, PD**

K.ú. - p.č.: Ostrov u Ledče nad Sázavou

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Dobrý den,

Přílohou Vám vracíme neodsouhlasenou PD ke stavbě "III/01832, II/150 KŘÍŽ. S II/150 - OSTROV, PD".

Tato stavba vyvolá přeložku plynovodní přípojky. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude odsouhlasena až po projednání a odsouhlasení této přeložky PZ.

Kontakt na technika pro projednání přeložky PZ:

Zdeněk Doseděl - e-mail: [zdenek.dosedel@gasnet.cz](mailto:zdenek.dosedel@gasnet.cz), tel: 603 866 567

Lumír Mejzlík - e-mail: [lumir.mejzlik@gasnet.cz](mailto:lumir.mejzlik@gasnet.cz), tel: 602 108 466

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002596328 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.


GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Pavel Gabriel  
Vedoucí zpracování ext. požadavků-Čechy  
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy  
PAVEL.GABRIEL@GASNET.CZ

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

**Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002596328 ze dne 28.04.2022.**

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Ostrov u Ledče nad Sázavou.

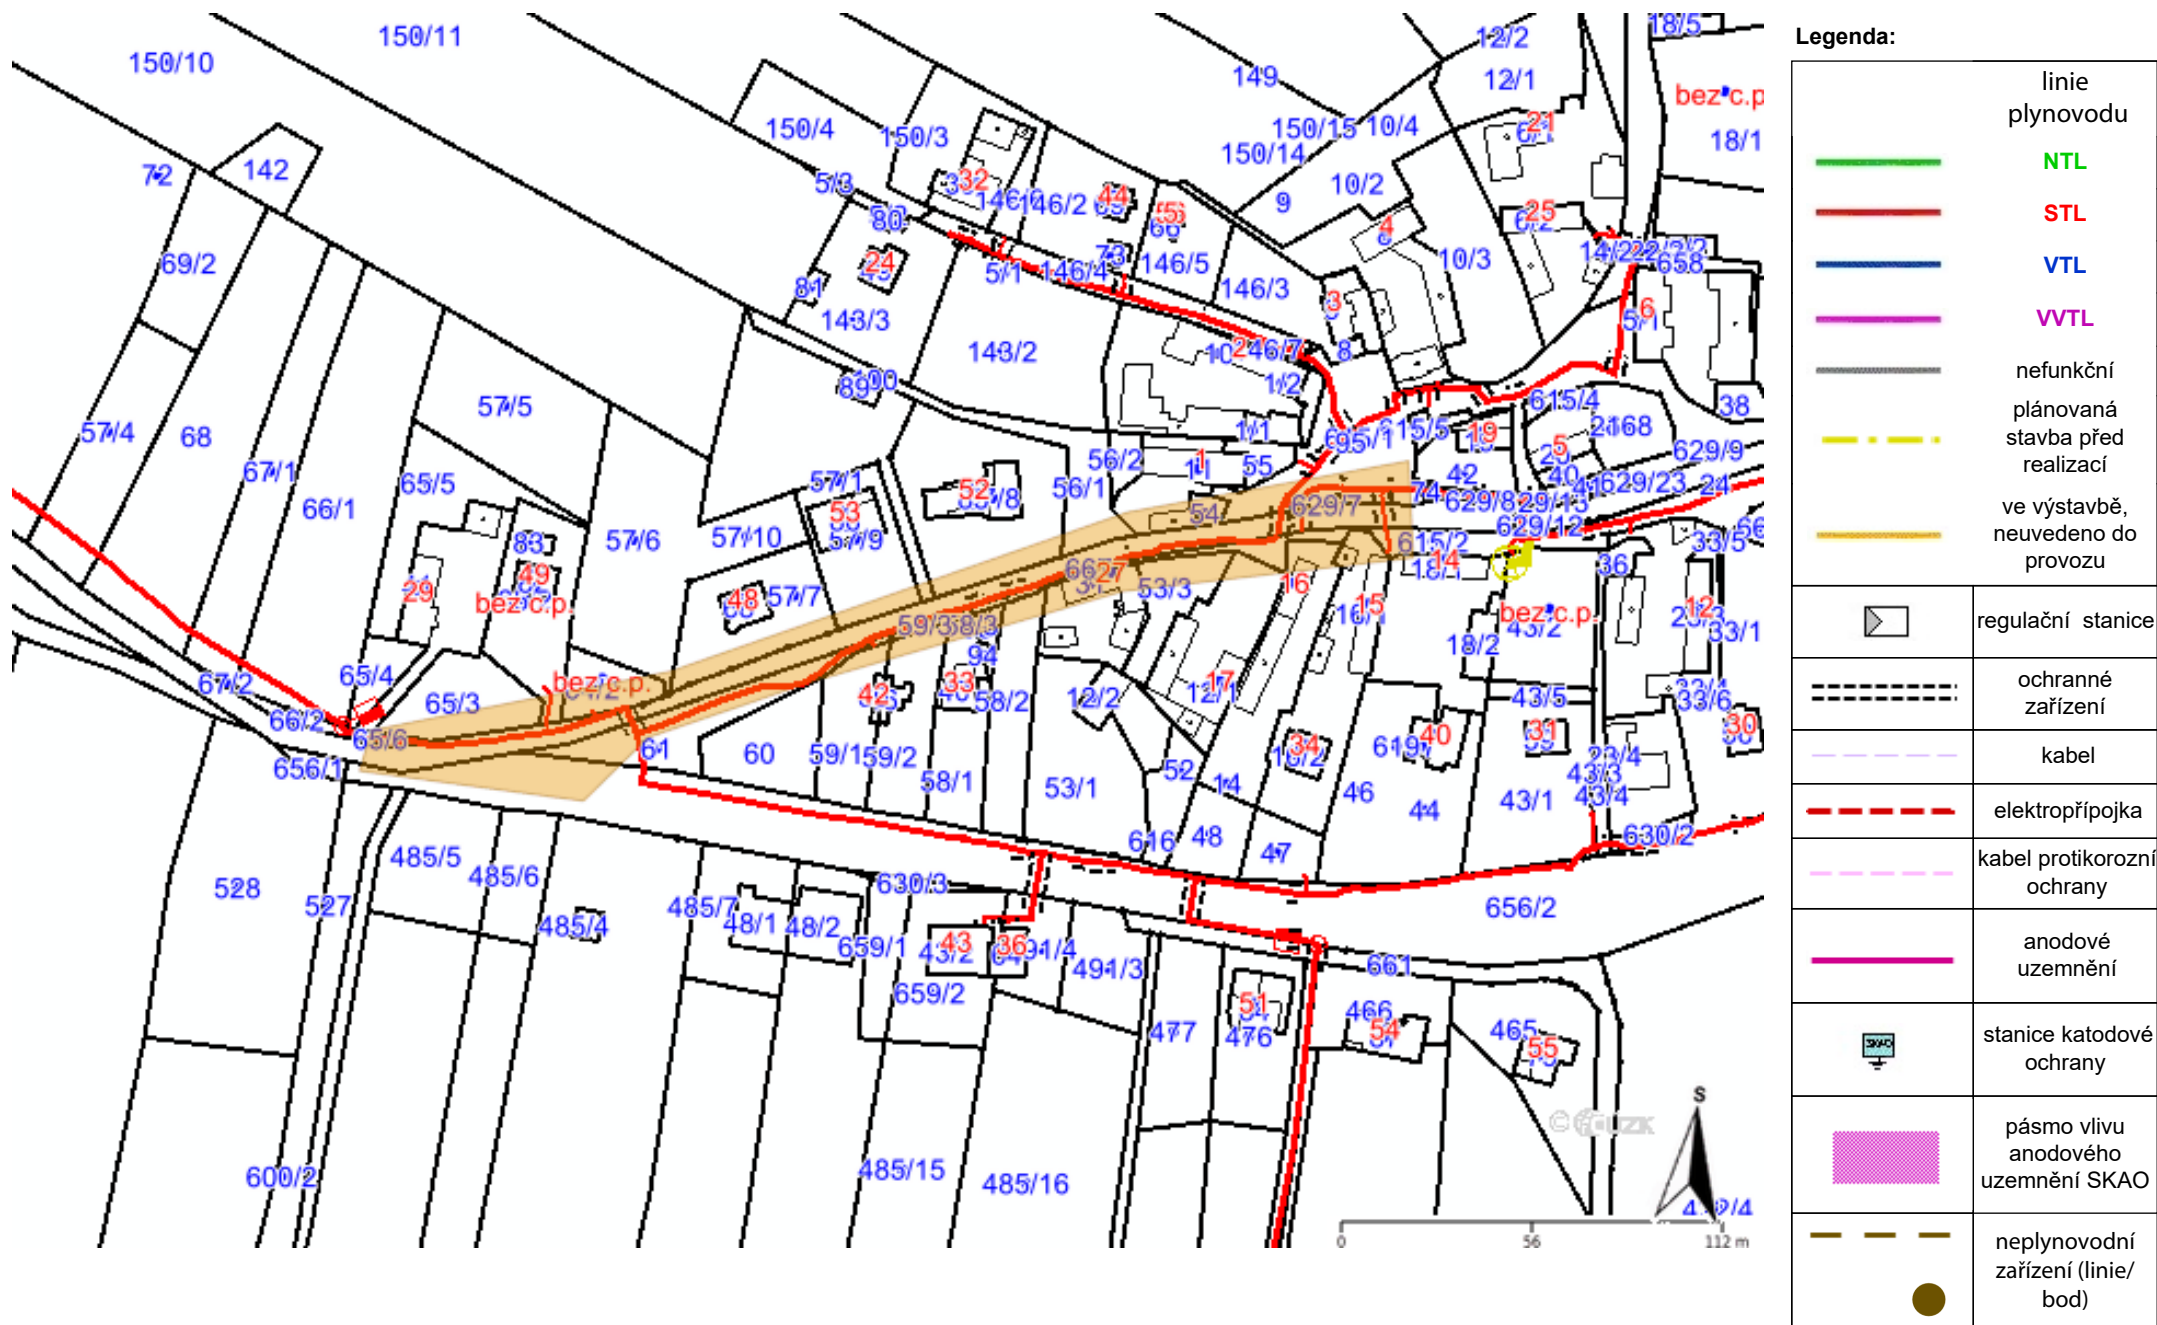

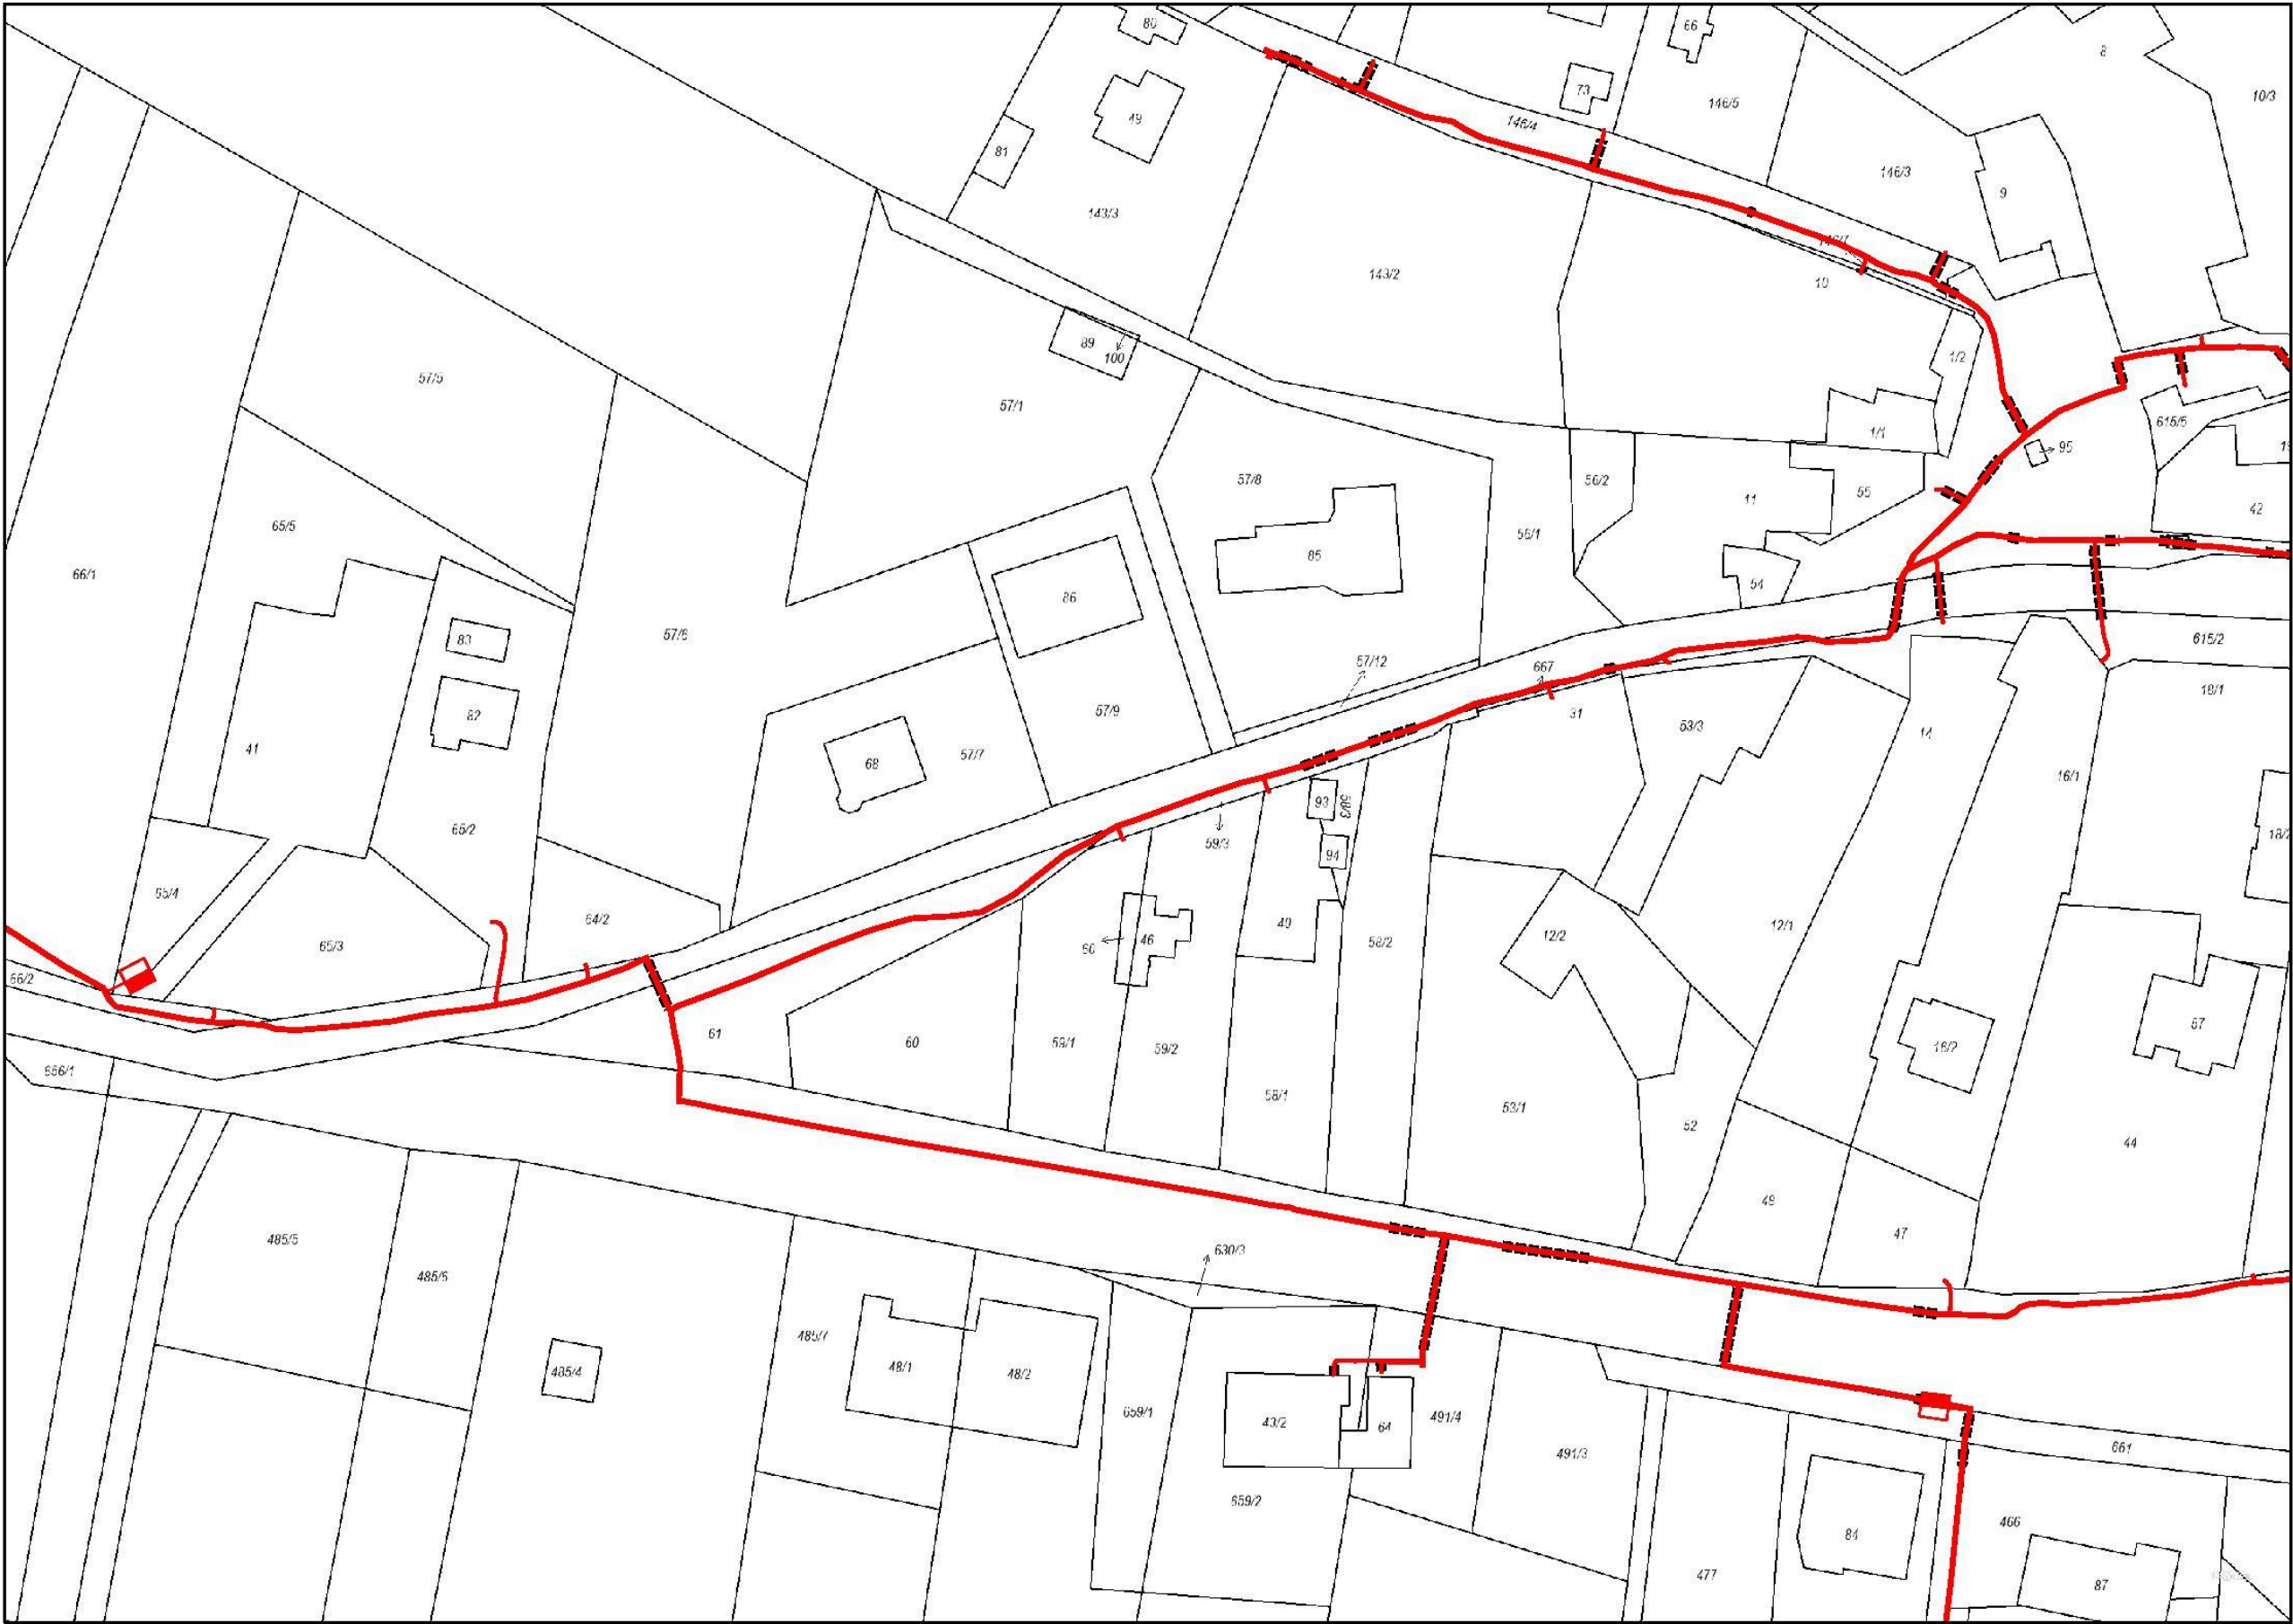

Legenda:	
linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení (linie/ bod)



