


DŮLEŽITÉ:

Obchodní názvy výrobků uvedené v této projektové dokumentaci jsou pouze jako referenční výrobek splňující minimální požadovaný standard. Veškeré výrobky je na stavbě možno zaměnit za výrobky s odpovídajícím minimálním standardem, ovšem pouze za souhlasu projektanta nebo stavebního dozoru.

k.ú. PELHŘIMOV (718912)

REVIZE	03	-	DATUM	-	PROVEDL	-
	02	-		-		-
	01	PRVNÍ VYDÁNÍ		11/2023		Martin Norek
SPŠ A SOU PELHŘIMOV - OPRAVA STŘECHY, UL. RŮŽOVÁ			GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. Michal Kot Staré Bříště 54 396 01 Humpolec			
VYPRACOVAL: Petr David		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Michal Kot	HL. INŽENÝR PROJEKTU Ing. Michal Kot	DATUM: 11/2022		
STAVEBNÍK: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			STUPEŇ PD: DSP			
MÍSTO STAVBY: Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, město Pelhřimov, ulice Růžová 34/34			FORMÁT: 8/A4			
OBJEKT: SO-01: Budova školy			ČÍSLO ZAKÁZKY: 23-009	ČÍSLO PARÉ:		
ČÁST PROJEKTU: 1.4 Technika prostředí staveb			MĚŘÍTKO: --			
NÁZEV VÝKRESU: SCHÉMA ROVZADĚČE RP			ČÍSLO VÝKRESU: 1.4D.04			

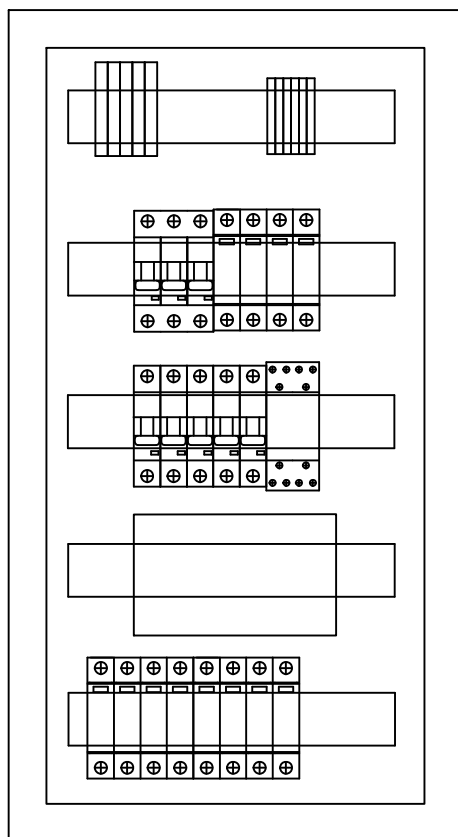

AKCE:

SOS a SOU PELHŘIMOV - OPRAVA STŘECHY, UL.
RŮŽOVÁ

INVESTOR:

KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKVOA 1882/57, 587 33
JIHLAVA

PLASTOVÁ NÁSTĚNÁ ROZVODNINE

5x12- 48 MODULŮ

VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

NAPĚTÍ 400V/230V FREKVENCE 50 Hz

UZEMNOVACÍ SYSTÉM TN-C-S

IP 65/20, IK 10kA

PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM

Vypracoval: Petr David

Schválil: Ing. Jaroslav Rybář

Datum : 1/10/2023

AKCE: SPŠ A SOU PELHŘIMOV –
– OPRAVA STŘECHY, UL. RŮŽOVÁ

PC **PROJEKT CENTRUM** NOVA S.R.O.

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava

Obsah:


RP

Listů: 3

List:

1

3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C

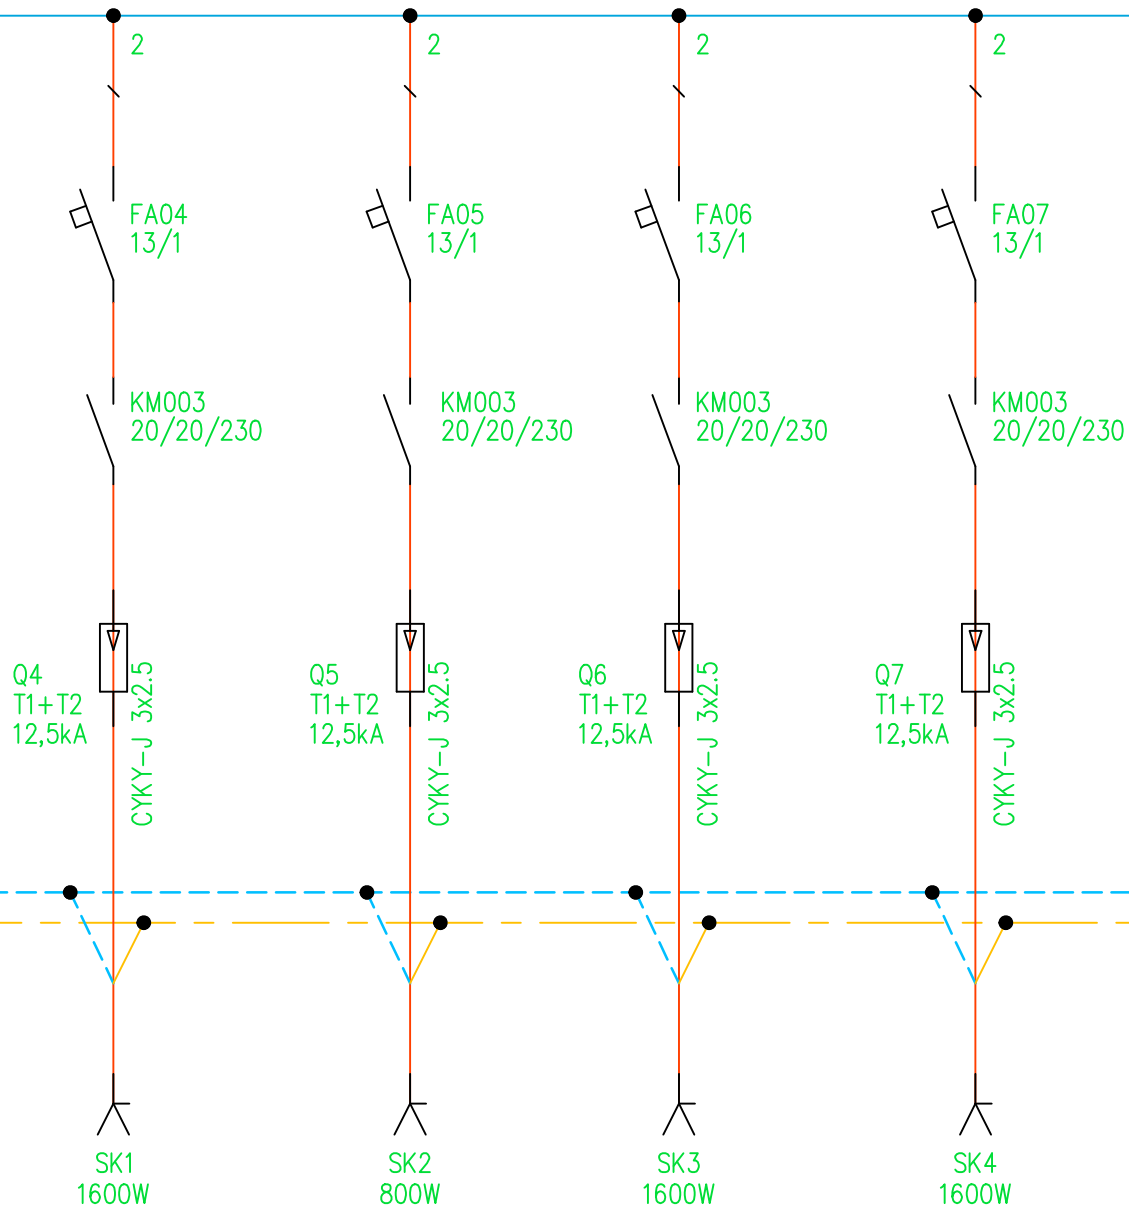

Vypracoval: Petr David

Schválil: Ing. Jaroslav Rybář

Datum : 1/10/2023

AKCE: SPŠ A SOU PELHŘIMOV –
– OPRAVA STŘECHY, UL. RŮŽOVÁ

PC | PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava

Obsah:

RP

Listů: 3

List:

3