

# **Kniha svítidel**


Stavba: Nemocnice Třebíč - Pávilon N - sanace vlhkosti v suterénu

Místo stavby: Purkyňovo nám. 133/2, 67401 Třebíč

Investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Část: D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

## Svítlidlo Typ A / A1

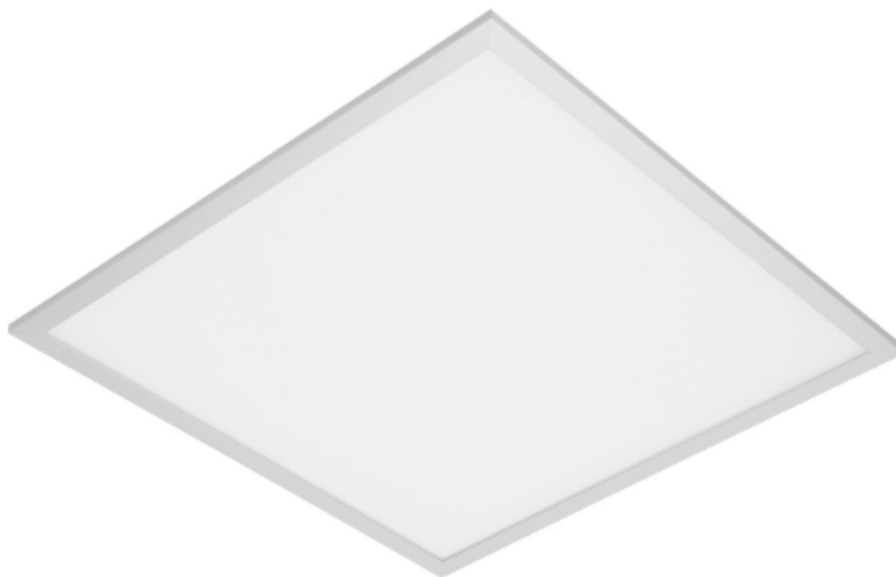

Světelný tok	3650 lm
Výkon	35W
Rozměry	600x600 mm
Krytí	IP 21
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	A - vsazené / A1 - přisazené

## Svítidlo Typ B / B1



Světelný tok	1700 lm
Výkon	17W
Rozměry	d=300 mm
Krytí	IP 44
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	B - vsazené / B1 - přisazené

## Svítlidlo Typ N



Světelný tok	1200lm
Výkon	5W/60min
Rozměry	225/170/45 mm
Krytí	IP 54
Teplota chromatičnosti	-
Montáž	Přisazené

## Svítidlo Typ N

Ekvivalent do prostoru



Světelný tok	35/40 lm
Výkon	2W
Rozměry	-
Krytí	IP 44
Doba svítivosti	1 hod
Montáž	Přisazené