


Vzorová skladba uložení vsaku 1:40:



Stavební podklad je nutné urovnat vhodným zařízením. Podloží sestává z odolného stavebního základu a případně vyměněného dna s minimální nosností EV 2>45 MN/ m<sup>2</sup>, a minimální vyrovnávací vrstvy silné cca 5cm

Celá retenční nádrž je obalena hydroizolací a ochrannou geotextilií. Položení geotextilie napříč k podélné ose stavebního výkopu. Pro výměru textílie platí následující: Délka textilních pásů = velikost objektu + minimálně 50 cm přesah. Přesah na čelních stranách by měl rovněž činit minimálně 50 cm. Oba konce geotextilie se provizorně dostatečně připevní k náspům/okrajům výkopu. Je nutno dbát na to, aby tkanina těsně přilehla ke stěnám vsakovacího systému. Boční vyplnění je nutné provádět dle ČSN EN 1610, ve vrstvách násypu ne vyšších než ≤ 30 cm každé vrstvy, až po horní hranu výkopu. Výplňový materiál se zhuťní pomocí lehkého zhuťňovacího zařízení až na hustotu dle Proctorovy metody cca. 97 %. Je nutné zamezit přímému kontaktu zhuťňovacího zařízení s umělohmotnými díly. Při montáži je nutné postupovat dle montážní příručky výrobce.

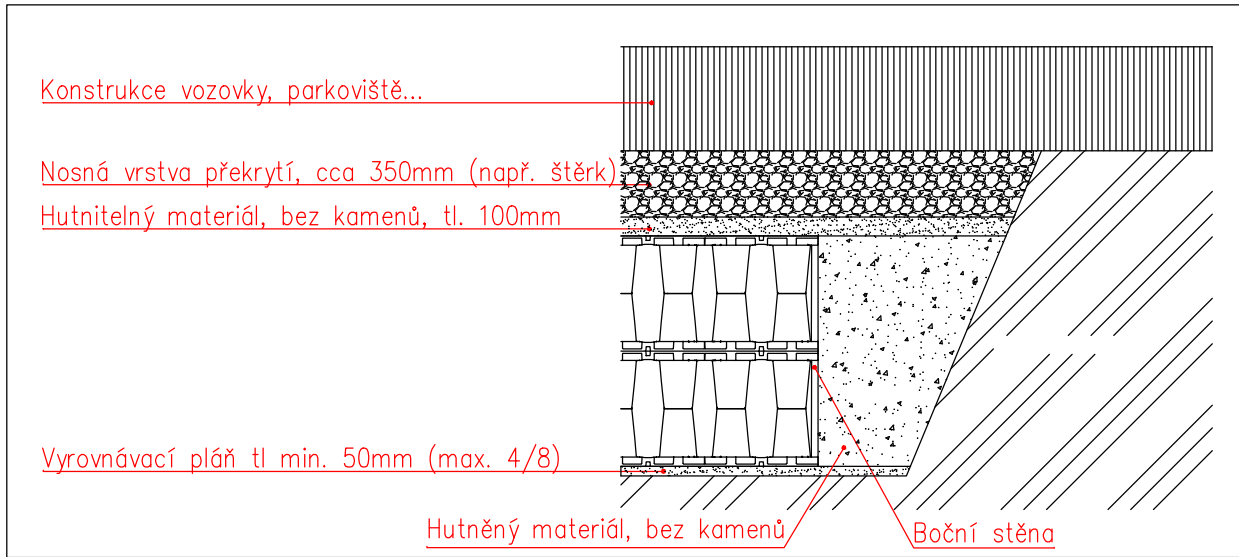

## RETENČNÍ NÁDRŽ 2

CELKOVÝ OBJEM – 7,78 m<sup>3</sup>

UŽITNÝ OBJEM – 7,39 m<sup>3</sup>

### D2.02 Arešlová kanalizace

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. )

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ	JAROSLAV KREJČÍ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:PENTA PROJEKT s.r.o., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava			 Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU			
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	JAROSLAV KREJČÍ			
INVESTOR: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava				
NÁZEV AKCE:			FORMÁT	6x A4
<b>NEMOCNICE JIHLAVA PAVILON REHABILITAČNÍ, NÁSLEDNÉ A GERIATRICKÉ PÉČE A PARKOVACÍ DŮM – ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO PARKOVIŠTĚ</b>			DATUM	03 / 2024
			STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	A 18-23-P
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
VÝKRES	Retenční nádrž 2		1:20	D2.02-06