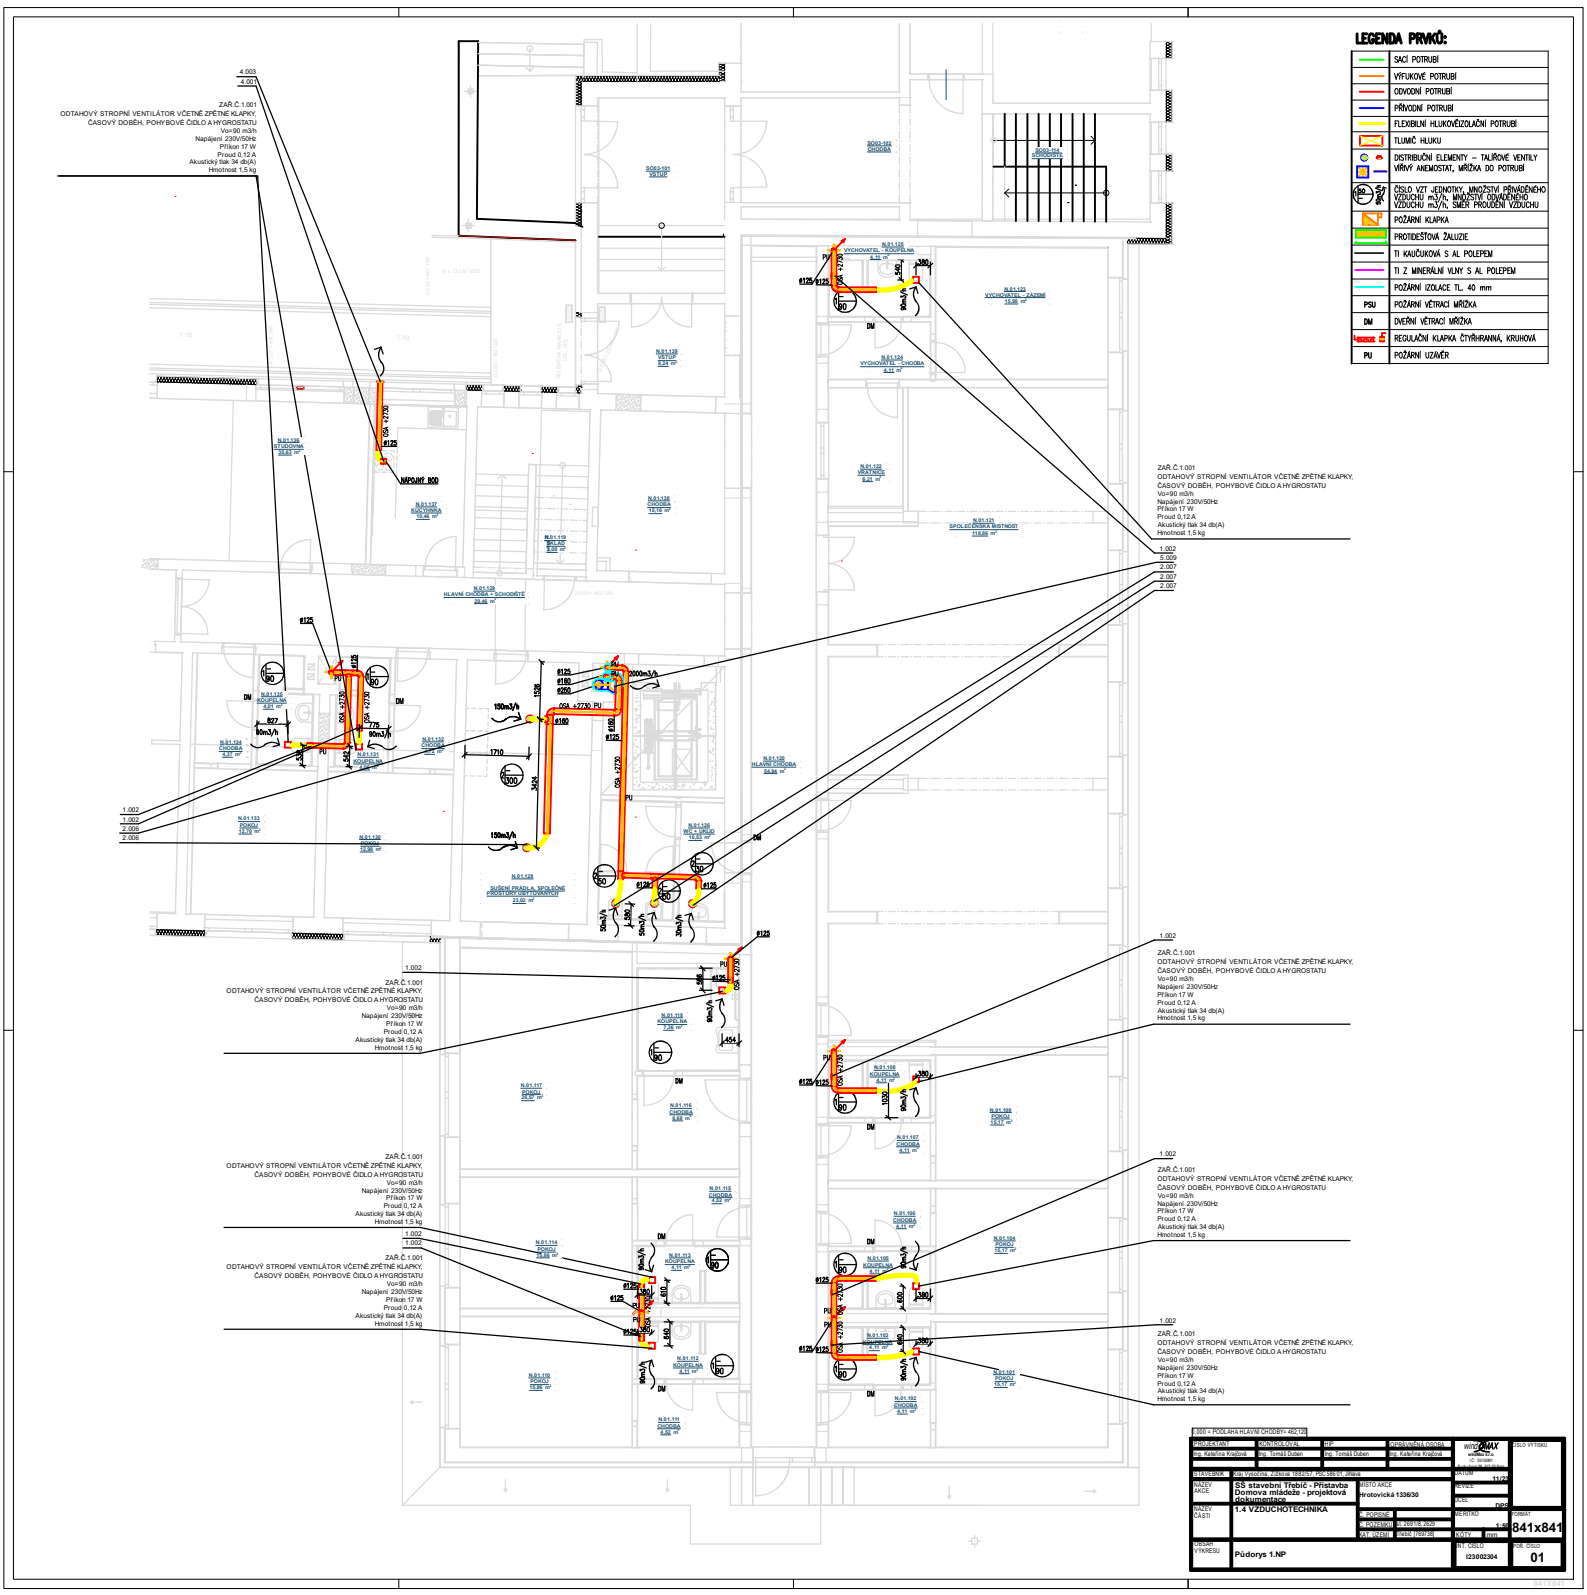
LEGENDA PRVKŮ:
SACÍ POTRUBÍ
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ
ODVODNÍ POTRUBÍ
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
FLEXIBILNÍ HLUKOVĚIZOLAČNÍ POTRUBÍ
TLUMIČ HLUKU
DISTRIBUČNÍ ELEMENTY – TALÍŘOVÉ VENTILY VÍŘIVÝ ANEMOSTAT, MŘÍŽKA DO POTRUBÍ
ČÍSLO VZT JEDNOTKY, MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU m3/h, MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m3/h, SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
POŽÁRNÍ KLAPKA
PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE
TI KALUČKOVÁ S AL POLEPEM
TI Z MINERÁLNÍ VLNY S AL POLEPEM
POŽÁRNÍ IZOLACE TL. 40 mm
PSU POŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
DM DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA
REGULAČNÍ KLAPKA ČTYŘHRANNÁ, KRUHOVÁ
PU POŽÁRNÍ UZÁVĚR
ZAŘ.Č.1.001
ODTAHOVÝ STROPNÍ VENTILÁTOR VČETNĚ ZPĚTNÉ KLAPKY, ČASOVÝ DOBĚH, POHYBOVÉ ČIDLO A HYGROSTATU
Vo=90 m3/h
Napájení 230V/50Hz
Příkon 17 W
Proud 0,12 A
Akustický tlak 34 db(A)
Hmotnost 1,5 kg
HLAVNÍ CHODBA + CHODBIŠTĚ
SUŠENÍ PRÁDLA, SPOLEČNÉ PROSTORY OBÝVÁKOVÝCH
SPOLEČENSKÁ ČINNOST
HLAVNÍ CHODBA
VÝTAH
ÚKLIDOVÁ KOMORA
VÝCHOVATEL - KOUPELNA
VÝCHOVATEL - ZÁZEMÍ
VÝCHOVATEL - CHODBA
KOUPELNA
CHODBA
PRÁDELNA
SOŠ3-101 VÝTAH
SOŠ3-102 CHODBA
SOŠ3-104 KANCELÁŘ
1.002
2.009
2.007
2.006
PSU +2730
DM
PU
150m3/h
90m3/h
50m3/h
30m3/h
2000m3/h
1710
1308
3454
454
827
775
610
380
300
200
100
90
50
Ø125
Ø160
Ø200
Ø250
200 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY+ 462.130
PROJEKTANT: Ing. Kateřina Krejčová
KONTROLOVAL: Ing. Tomáš Dušek
HIP: Ing. Tomáš Dušek
SPRAVOVAL: Ing. Kateřina Krejčová
ZPRACOVAL: Ing. Vratislav Zrůbek tel. 603 567 168
NÁZEV AKCE: SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace
MÍSTO AKCE: Hrotovická 1336/30
OBSAH ČÁSTI: 1.4 VZDUCHOTECHNIKA
Ř. PODPISŮ:
Ř. POZEMNÍ: tel. 739 576 259
AUT. DOZOR: tel.
DATUM: 11/24
KÓTY: mm
M. 1:50
FORMÁT: 841x841
ČÍSLO VÝTISKU:
INT. ČÍSLO: I23002304
VÝKR. ČÍSLO: 01
NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.NP