


PODÉLNÝ PROFIL DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1:100/50

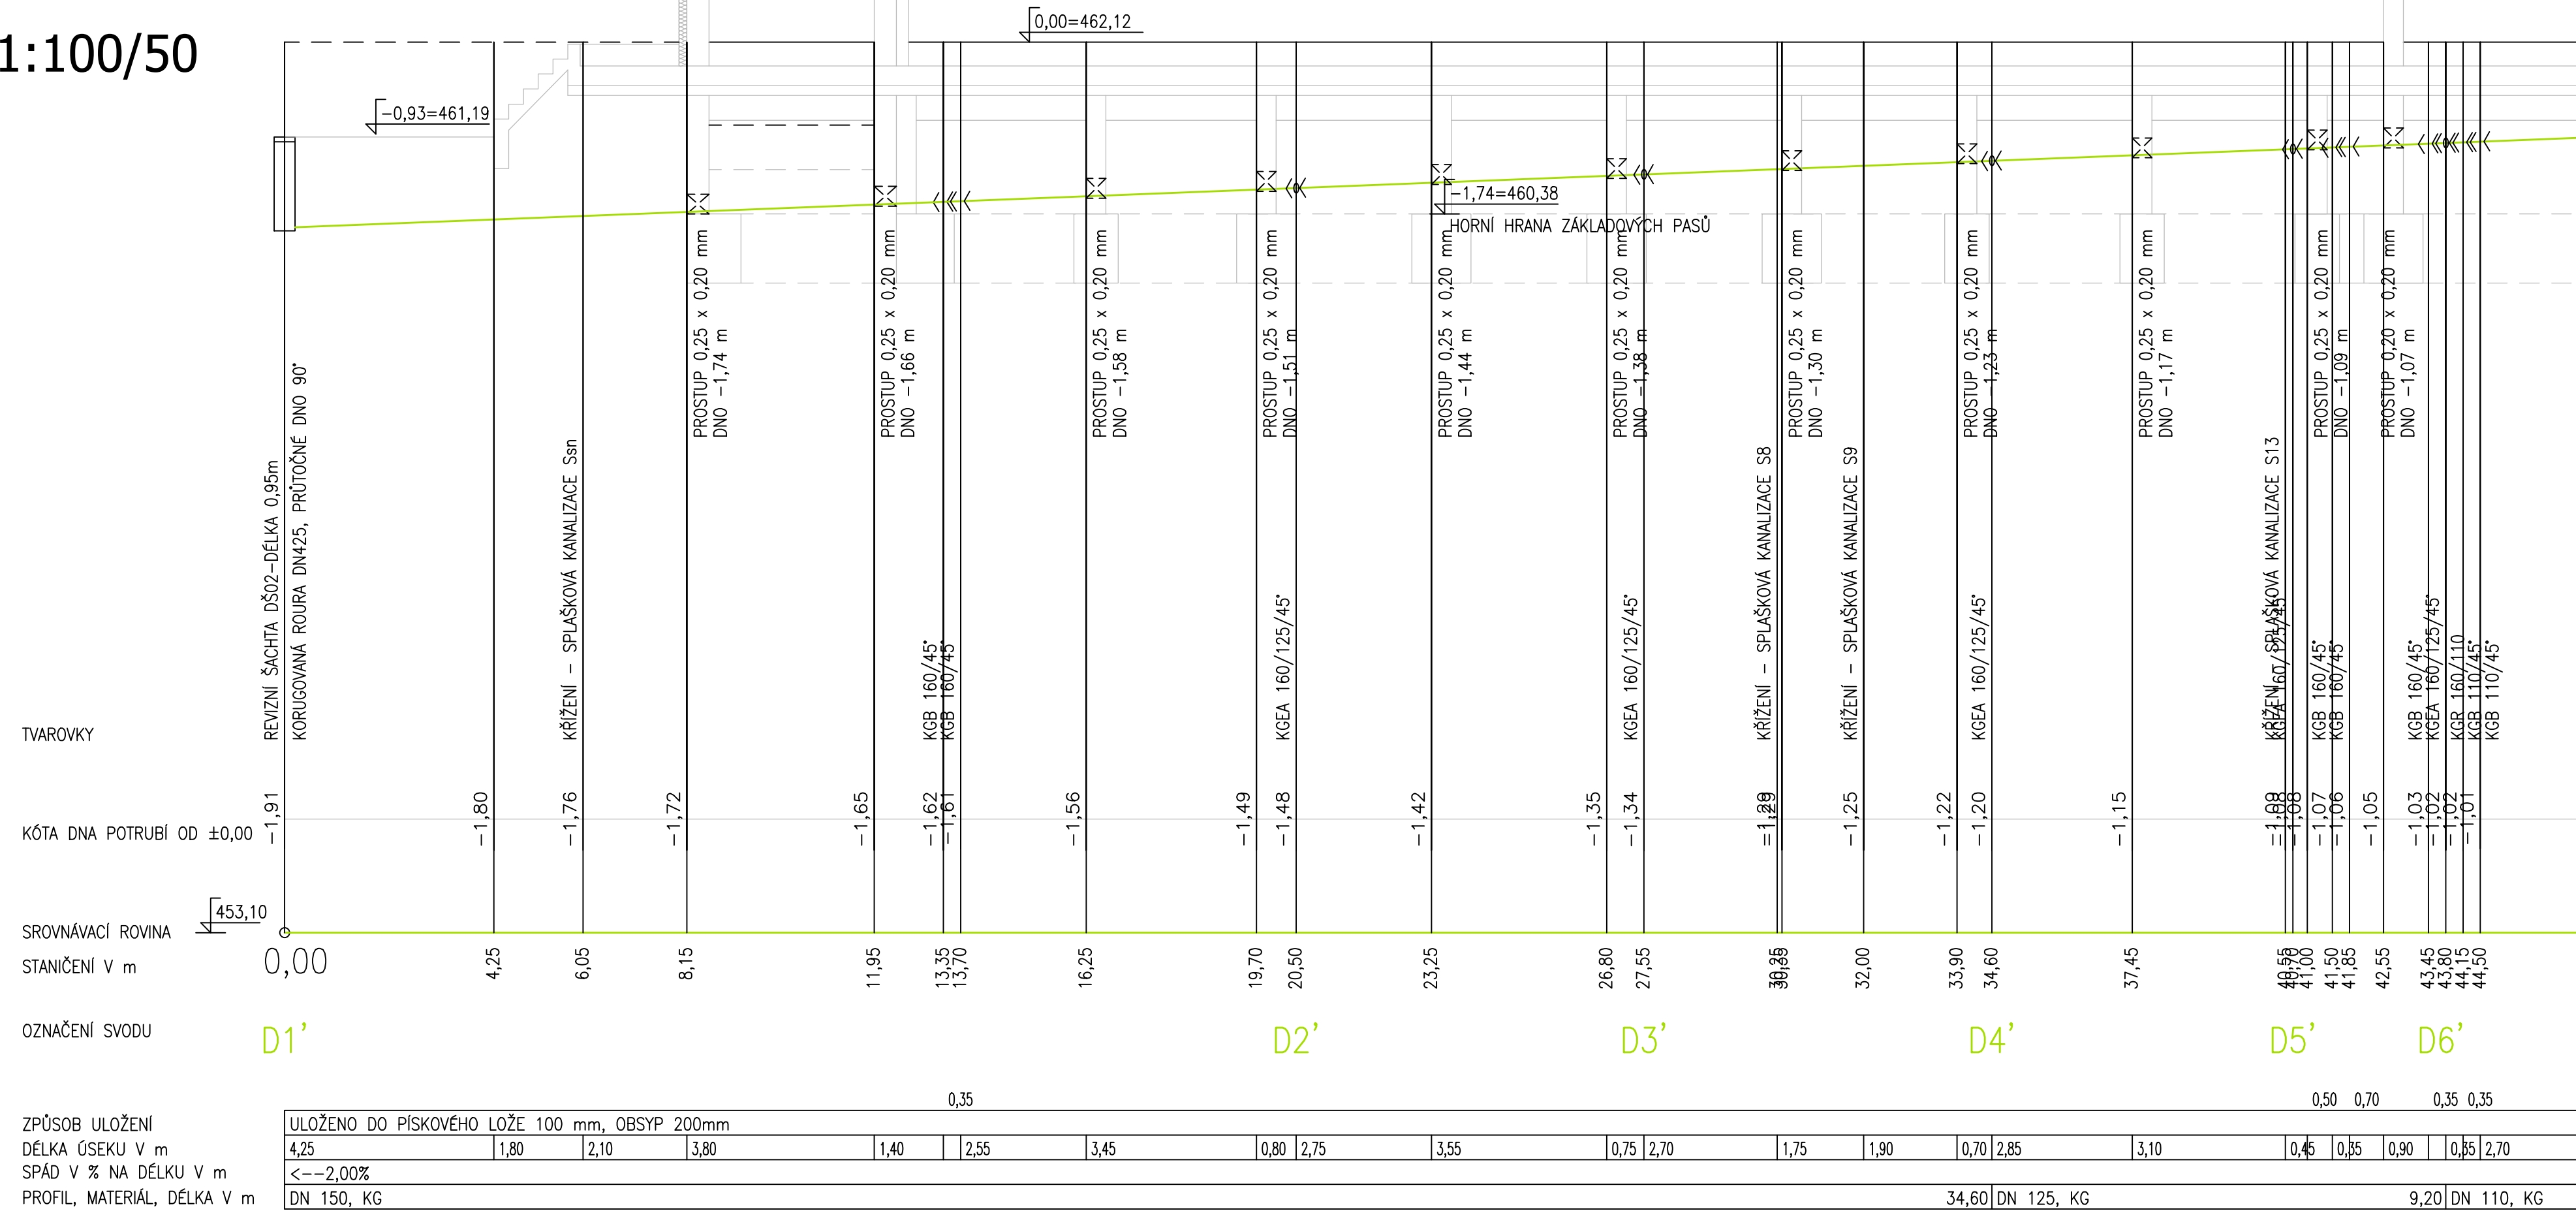

AUTORIZACE PROFESNÍ ČÁSTI

0,000 = PODLAHA HLAVNÍ CHODBY= 462,120

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		HIP		OPRÁVNĚNÁ OSOBA		<div>windMAX windMax s.r.o. IČ: 05135991 Purkyňova 99, 612 00 Bmo</div>		ČÍSLO VÝTISKU	
Patrik Konečný		Ing. Dalibor Blék		Ing. Tomáš Duben		Ing. Tomáš Janošec					
STAVEBNÍK		Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSC 586 01, Jihlava						DATUM		11/23	
NÁZEV AKCE		SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			MÍSTO AKCE Hrotovická 1336/30			REVIZE		FORMÁT 750x297	
NÁZEV ČÁSTI								D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
					Č. POZEMKU			MĚŘITKO		1:100/50	
					KAT. ÚZEMÍ			KÓTY		mm	
OBSAH VÝKRESU		Podélný profil_dešťová kanalizace						INT. ČÍSLO I23002304		POŘ. ČÍSLO 16	