

ROZVADĚČ RH


PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20
rozměr 2025x810x300mm – zapuštěný
EI45-DP15

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

VYPRACOVAL J.Provazník		HIP Ing T.Duben	OPRÁVNĚNÁ OSOBA Ing.J.Bělohradský		 Strojírenská 1304 580 01 Havlíčkův Brod www.sife.cz	 PROJEKČNÍ ATELIER	ČÍSLO VÝTISKU
STAVEBNÍK	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01, Jihlava					DATUM 11/2023	
NÁZEV AKCE	SŠ stavební Třebíč - Přístavba Domova mládeže - projektová dokumentace			MÍSTO AKCE Hrotovecká 1336/30		REVIZE	
NÁZEV ČÁSTI	D.1.4.3 Technika prostředí staveb zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvod			Č. POZEMKU st. 2691/8, 2629 KAT. ÚZEMÍ Třebíč [769738]		ÚČEL DPS	
OBSAH VÝKRESU	ROZVÁDĚČ RH					MĚŘÍTKO ***	FORMÁT 3xA4
						KÓTY V MM	
				ČÍSLO ZAK.-SIFE P23038		POŘ. ČÍSLO D1.4.-08	

ROZVADĚČ RH

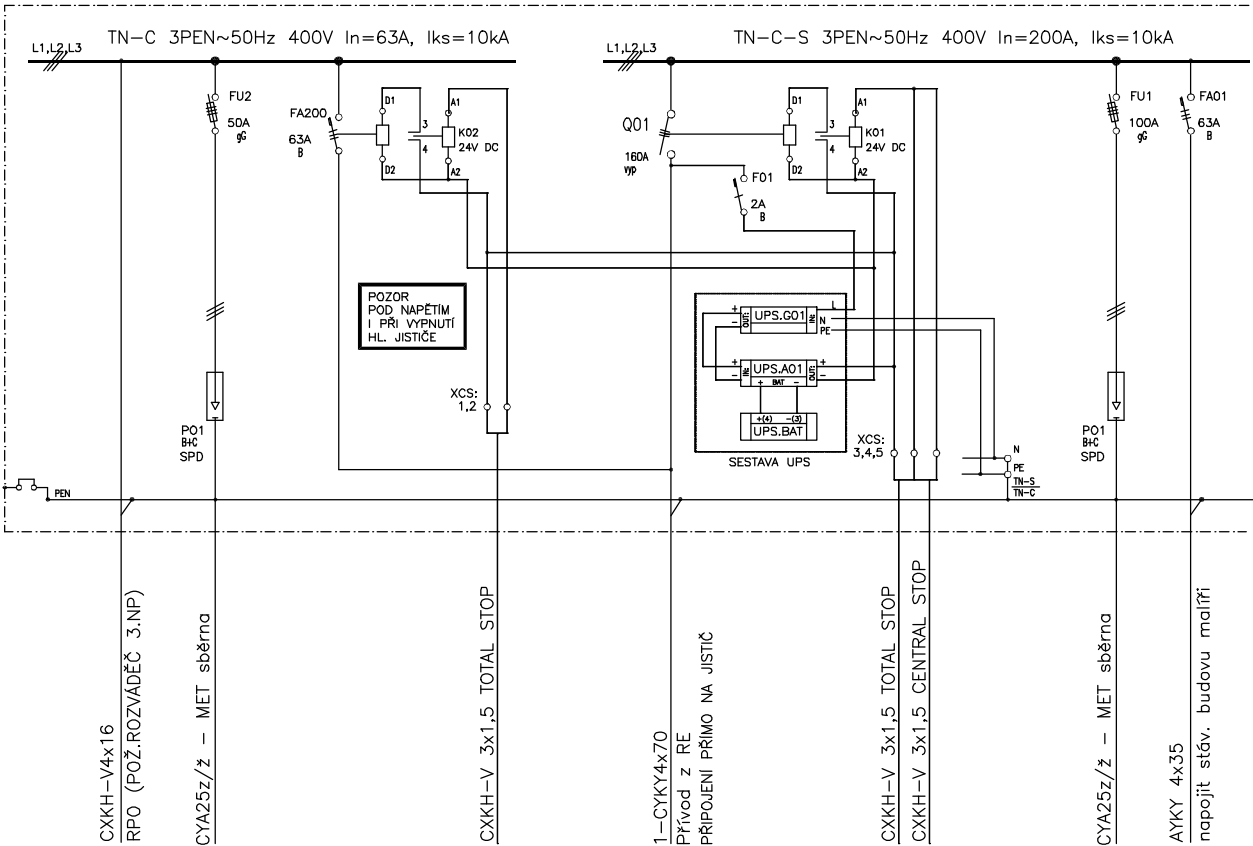

ROZVADĚČ RH

