


SCHÉMA ZAPOJENÍ - VYTÁPĚNÍ

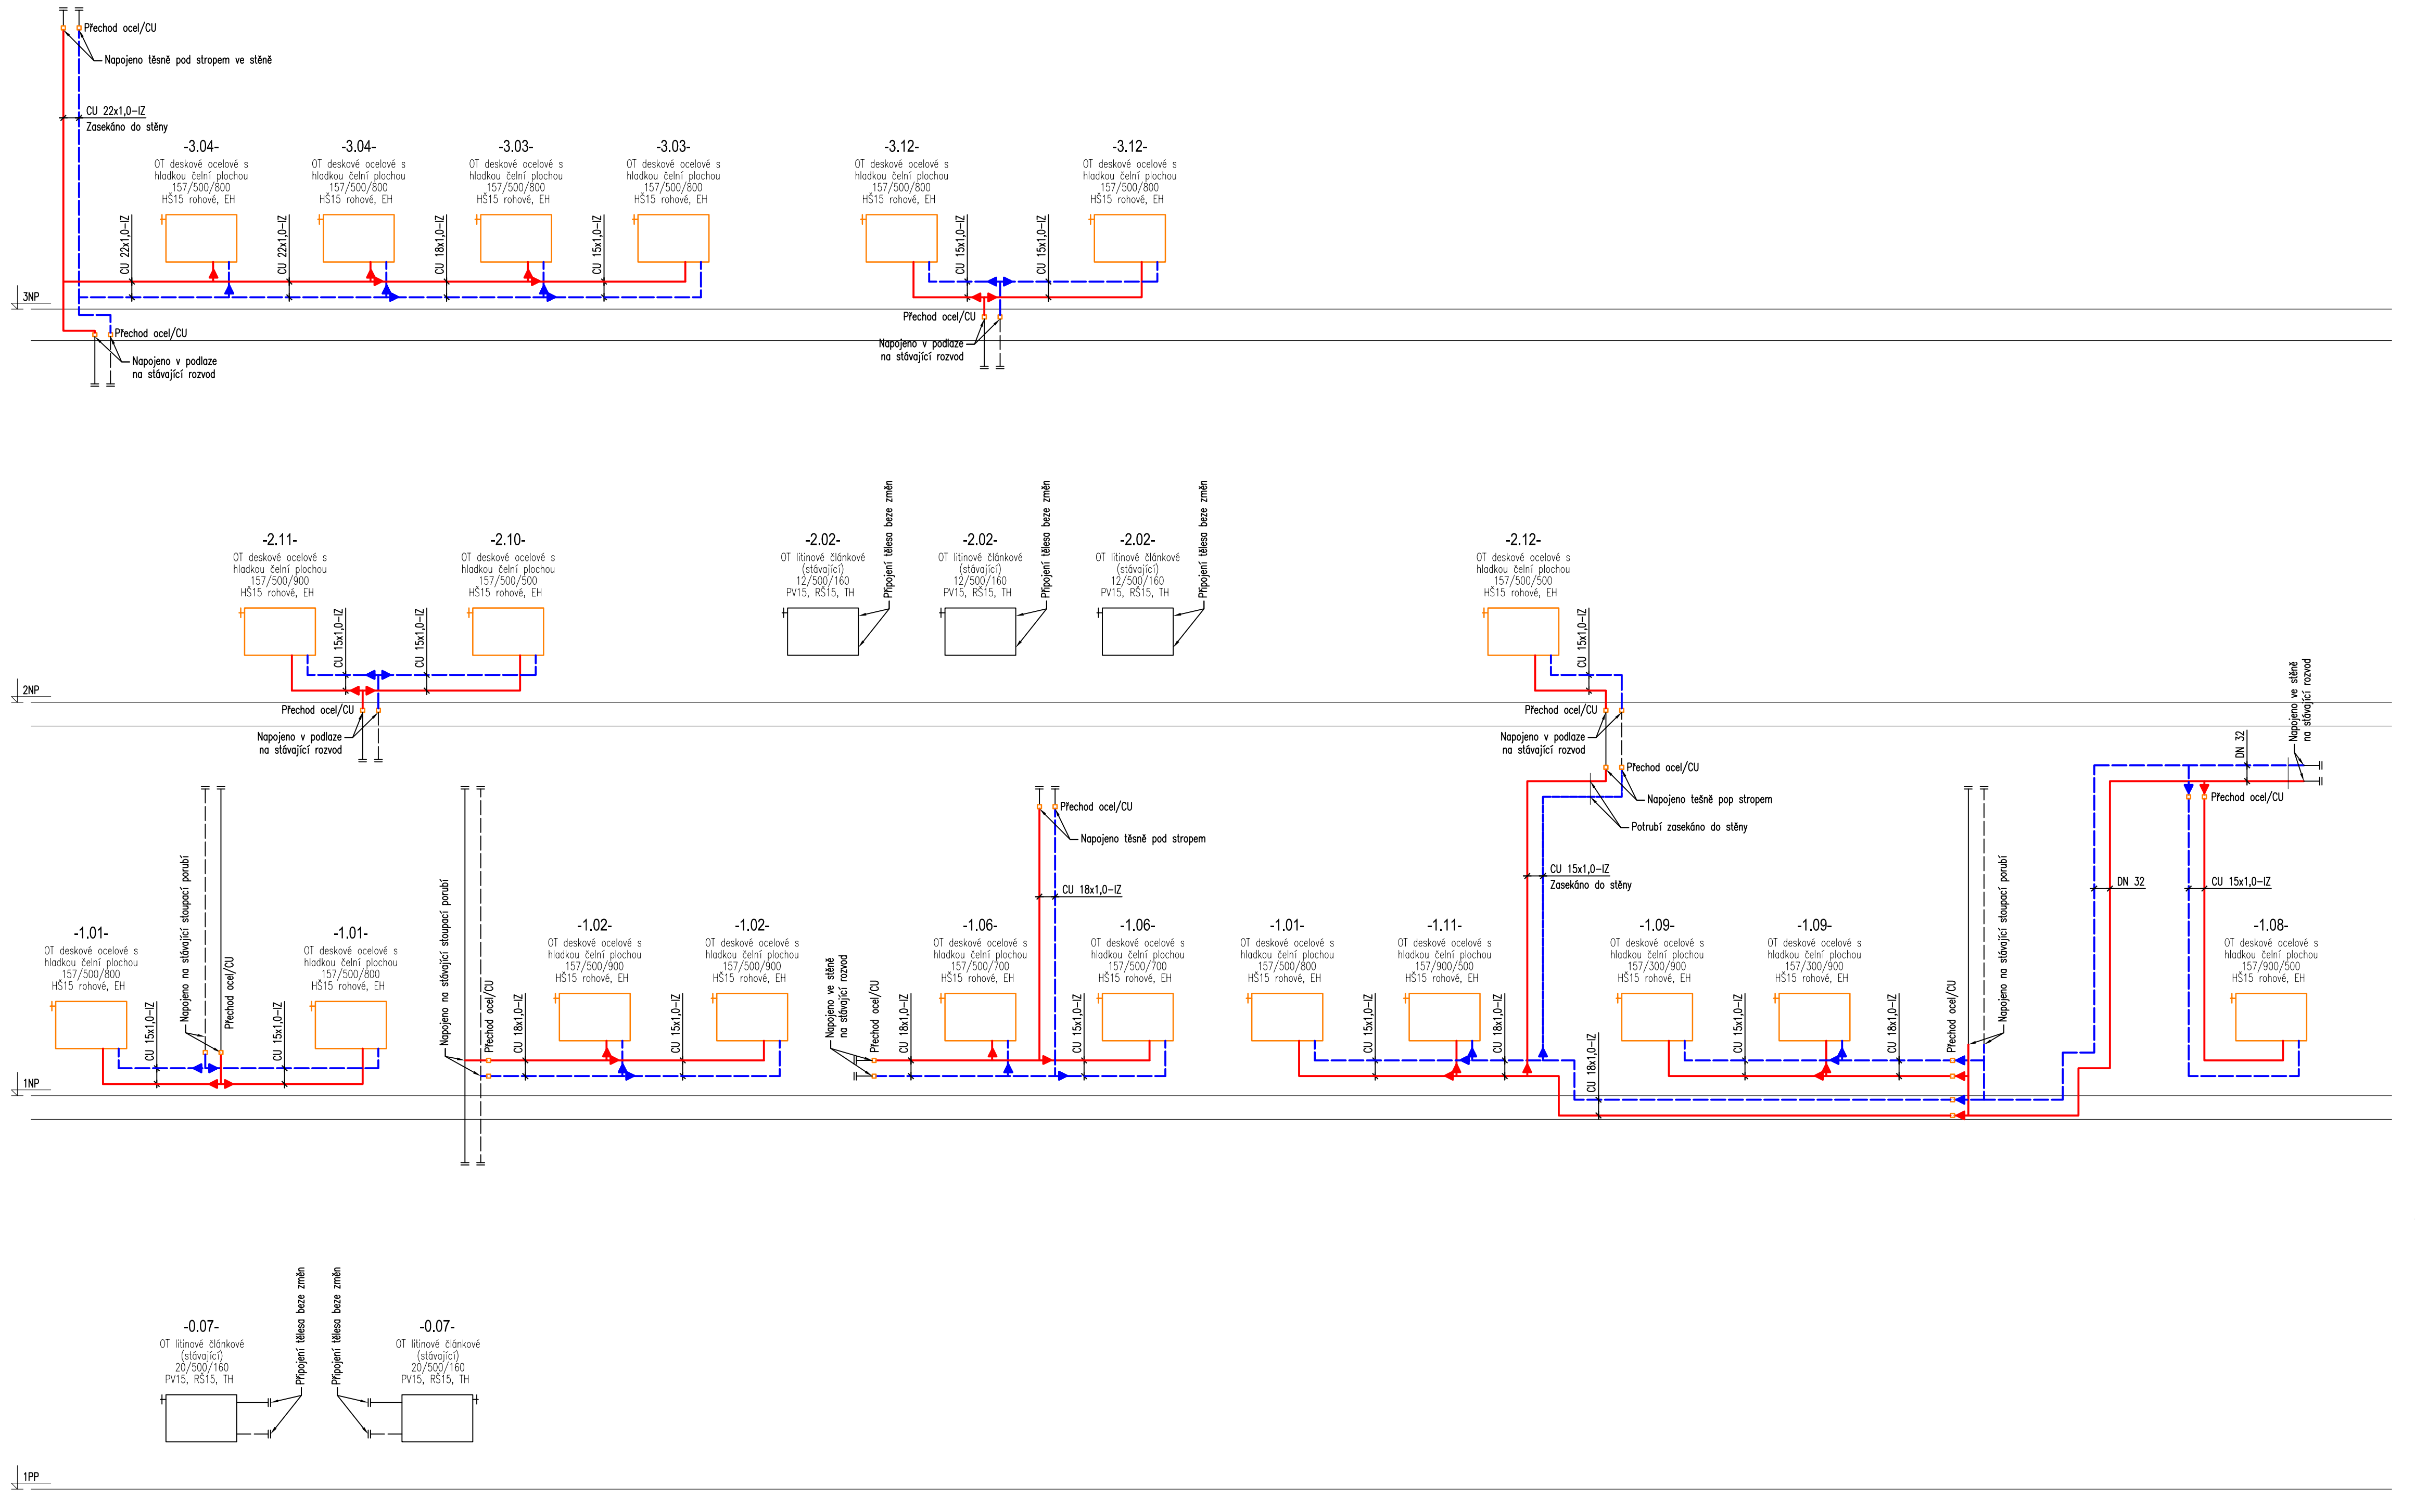

Legenda:

Potrubí: — přívodní potrubí topné vody – nové
— vratné potrubí topné vody – nové
— přívodní potrubí topné vody – stávající
— vratné potrubí topné vody – stávající

Potrubí z CU a PE-RT je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny.
Ocelové potrubí a armatury jsou označeny jmenovitou světlostí DN/D.

REVIZE / POPIS / DESCRIPTION	ZMĚNIL / CHECKED BY	KONTROLA / APPROVED BY	DATUM / DATE	
STAVEBNÍK / INVESTOR OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ KOMENSKÉHO 1333/10, JIHLAVA	HLAVNÍ PROJEKTANT / CONTRACTOR ATELIER TSUNAMI S.R.O. PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMICZ			
PROFESE / PROFESSION VYTÁPĚNÍ	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU / PROJECT MANAGER ING. ARCH. PETR ŠEBESTÍK			
ZPRACOVATEL PROFESE / SUBCONTRACTOR VK CAD s.r.o. VRACLAVSKÁ 285 566 01 VYSOKÉ MÝTO	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE / SPECIALIST ENGINEER MĚLOSLAV KOMÁREK VYPRACOVAL / MADE BY ING. MICHAL PÁTEK			
NÁZEV STAVBY / BUILDING REVITALIZACE PROSTOR OGV				
OBSAH PŘÍLOHY / CONTENT SCHÉMA ZAPOJENÍ				ARCHIV
MÍSTO STAVBY / BUILDING SITE KOMENSKÉHO 10, JIHLAVA				PARÉ
STUPEŇ DOKUMENTACE / LEVEL OF DOCUMENTATION PD PRO PROVEDENÍ STAVBY	DATUM / DATE 2022-12	MĚŘÍTKO / SCALE -	FORMÁT 6xA4	
Č. ZAKÁZKY / STUPEŇ ČÁSTI OBJEKTU / PROFESÍ / VÝKRES / REVIZE 1631_5_D1_01_060_006_A	OBJEKT / OBJECT SO.01			