


# SCHÉMA ZAPOJENÍ - VYTÁPĚNÍ

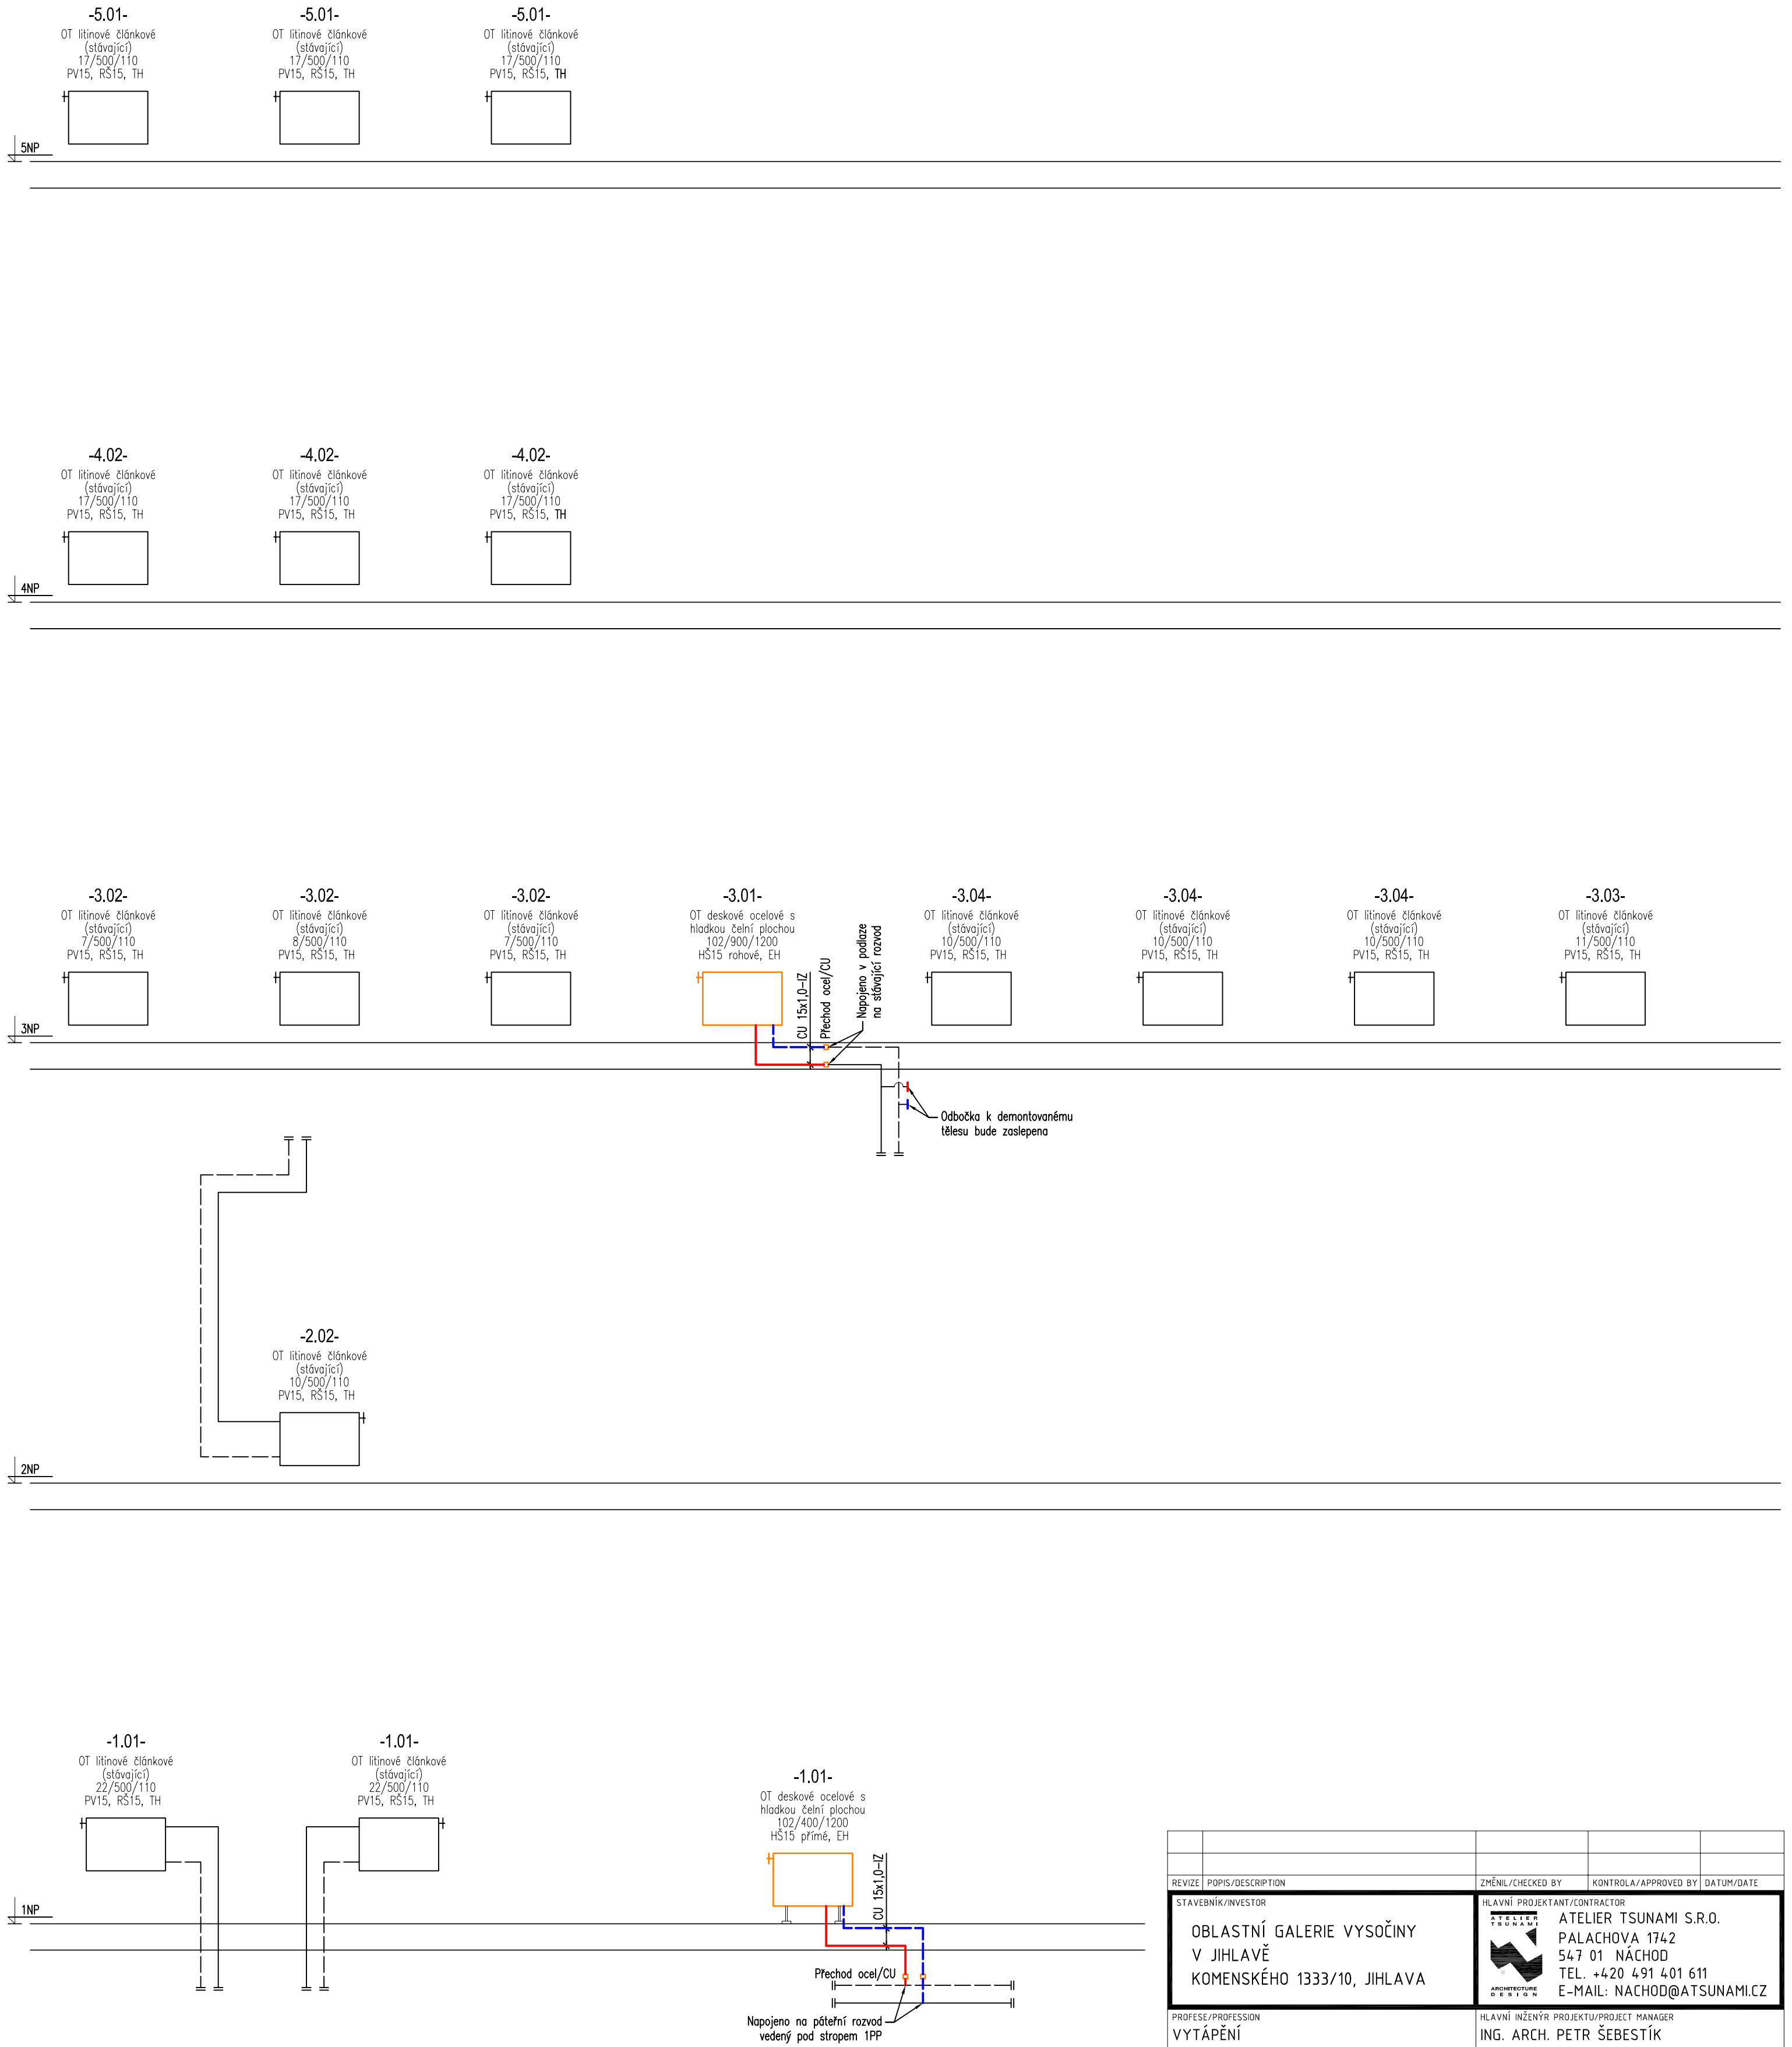

## Legenda:

Potrubí:

- přívodní potrubí topné vody – nové
- vratné potrubí topné vody – nové
- přívodní potrubí topné vody – stávající
- vratné potrubí topné vody – stávající

Potrubí z CU a PE-RT je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny.  
Ocelové potrubí a armatury jsou označeny jmenovitou světlostí DN/ID.

REVIZE	POPIS/DESCRIPTION	ZMĚNIL/CHECKED BY	KONTROLA/APPROVED BY	DATUM/DATE
STAVEBNÍK/INVESTOR		HLAVNÍ PROJEKTANT/CONTRACTOR		
OBLASTNÍ GALERIE VYSOČINY V JIHLAVĚ KOMENSKÉHO 1333/10, JIHLAVA		<div> ATÉLIER TSUNAMI PALACHOVA 1742 547 01 NÁCHOD TEL. +420 491 401 611 E-MAIL: NACHOD@ATSUNAMI.CZ</div>		
PROFESE/PROFESSION		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/PROJECT MANAGER		
VYTÁPĚNÍ		ING. ARCH. PETR ŠEBESTÍK		
ZPRACOVATEL PROFESE/SUBCONTRACTOR		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE/SPECIALIST ENGINEER		
VK CAD s.r.o. VRACLA VSKÁ 285 566 01 VYSOKÉ MÝTO		MILOSLAV KOMÁREK		
		VYPRACOVAL/MADE BY		
		ING. MICHAL PÁTEK		
NÁZEV STAVBY/BUILDING				
REVITALIZACE PROSTOR OGV				
OBSAH PŘÍLOHY/CONTENT				ARCHIV
SCHÉMA ZAPOJENÍ				
MÍSTO STAVBY/BUILDING SITE				PARÉ
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 24, JIHLAVA				
STUPĚN DOKUMENTACE/LEVEL OF DOCUMENTATION		DATUM/DATE	MĚŘÍTKO/SCALE	FORMÁT
PD PRO PROVEDENÍ STAVBY		2022-12	–	3xA4
Č. ZAKÁZKY		STUPĚN	ČÁST	OBJEKT
1631_5		D1	02	060_007_A
		REVIZE	OBJEKT/OBJECT	
		A	S0.02	