



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ  
V KOMUNIKACI A CHODNÍKU

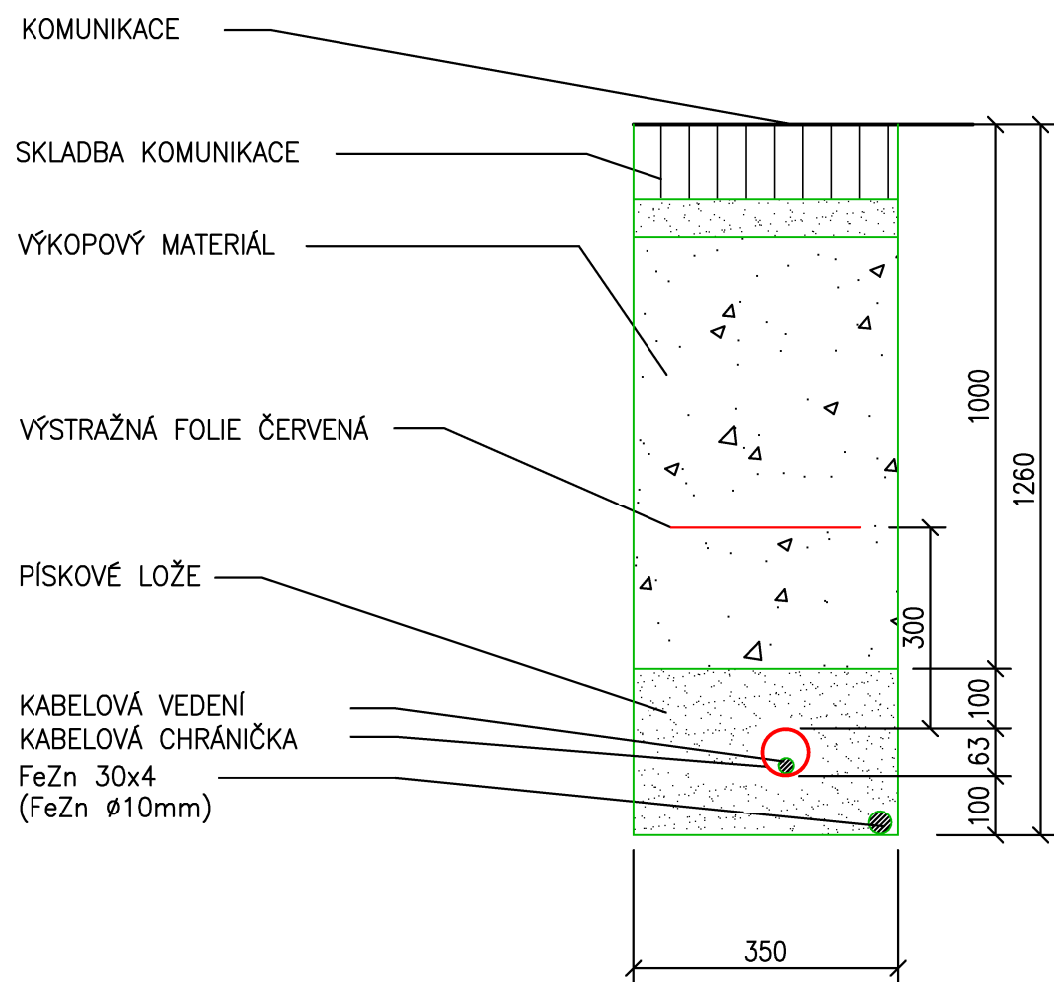

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  
ULOŽENÍ KABELOVÉHO VEDENÍ  
VE VOLNÉM TERÉNU

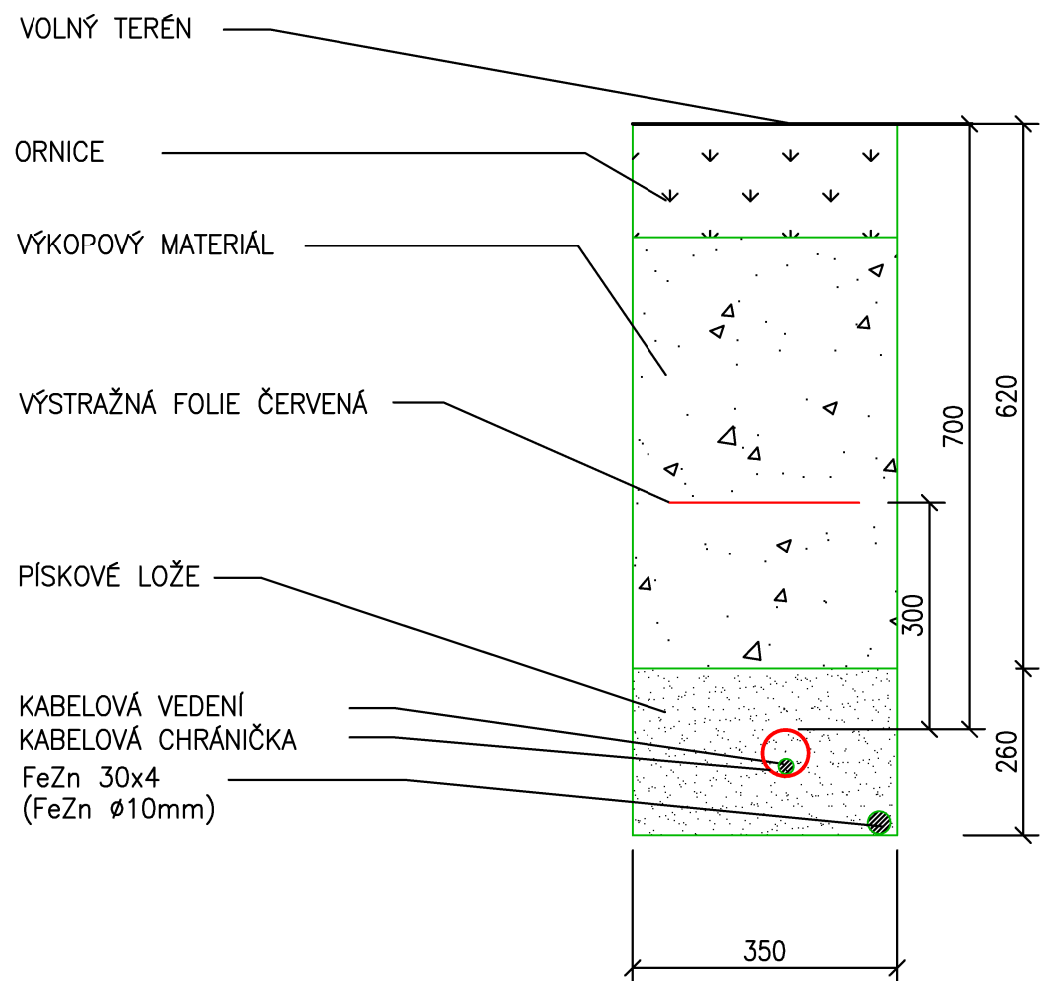

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI SOUBĚHU  
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,50m
VODOVOD	0,40m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,40m, DO 0,3 MPa – 0,60m

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI VEDENÍ NN PŘI KŘÍŽENÍ  
S OSTATNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DLE ČSN 73 6005

KABEL NN, VN	DO 1 kV– 0,05m, DO 10 kV – 0,15m, DO 35kV – 0,20m
SDĚLOVACÍ KABEL	NECHRÁNĚNÉ 0,30m, CHRÁNĚNÉ 0,10m
KANALIZACE	0,30m
VODOVOD	NECHRÁNĚNÉ 0,40m, CHRÁNĚNÉ 0,20m
PLYNOVOD	DO 0,005 MPa – 0,10m, DO 0,3 MPa – 0,10m KABEL V CHRÁNIČCE NA KAŽDOU STRANU 1 M

MINIMÁLNÍ KRYTÍ KABELŮ NN V RŮZNÝCH  
TERÉNECH DLE ČSN 73 6005

KOMUNIKACE	1,0m
CHODNÍK	0,35m
VOLNÝ TERÉN	BEZ OCHRANY 0,7m, S OCHRANOU 0,35m

K.Ú. BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM [616958]

0	10/2023	PRVNÍ VYDÁNÍ	DAVID	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: <b>KRAJ VYSOČINA</b> ŽIŽKOVA 1882/57 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI: <b>PC   PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</b>		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>PC   PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.</b>	
MÍSTO STAVBY:	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM	VYPRACOVAL:	DAVID	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD:	BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM	ZODP.PROJEKTANT:	ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: <b>NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - GARÁŽ SANITEK BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM</b>				FORMÁT:	8/A4
OBJEKT: SO-01:GARÁŽ SANITEK				DATUM:	10/2023
				STUPEŇ PD:	DPS
				Č. ZAKÁZKY:	23-029
OBSAH: <b>VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELU NN A SLP</b>				MĚŘÍTKO:	1:50
				SOUBOR:	---
				Č.VÝKRESU: <b>IO-04.02</b>	Č. PARÉ
DOKUMENTACI LŽE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					