


Pohled 3

1:20

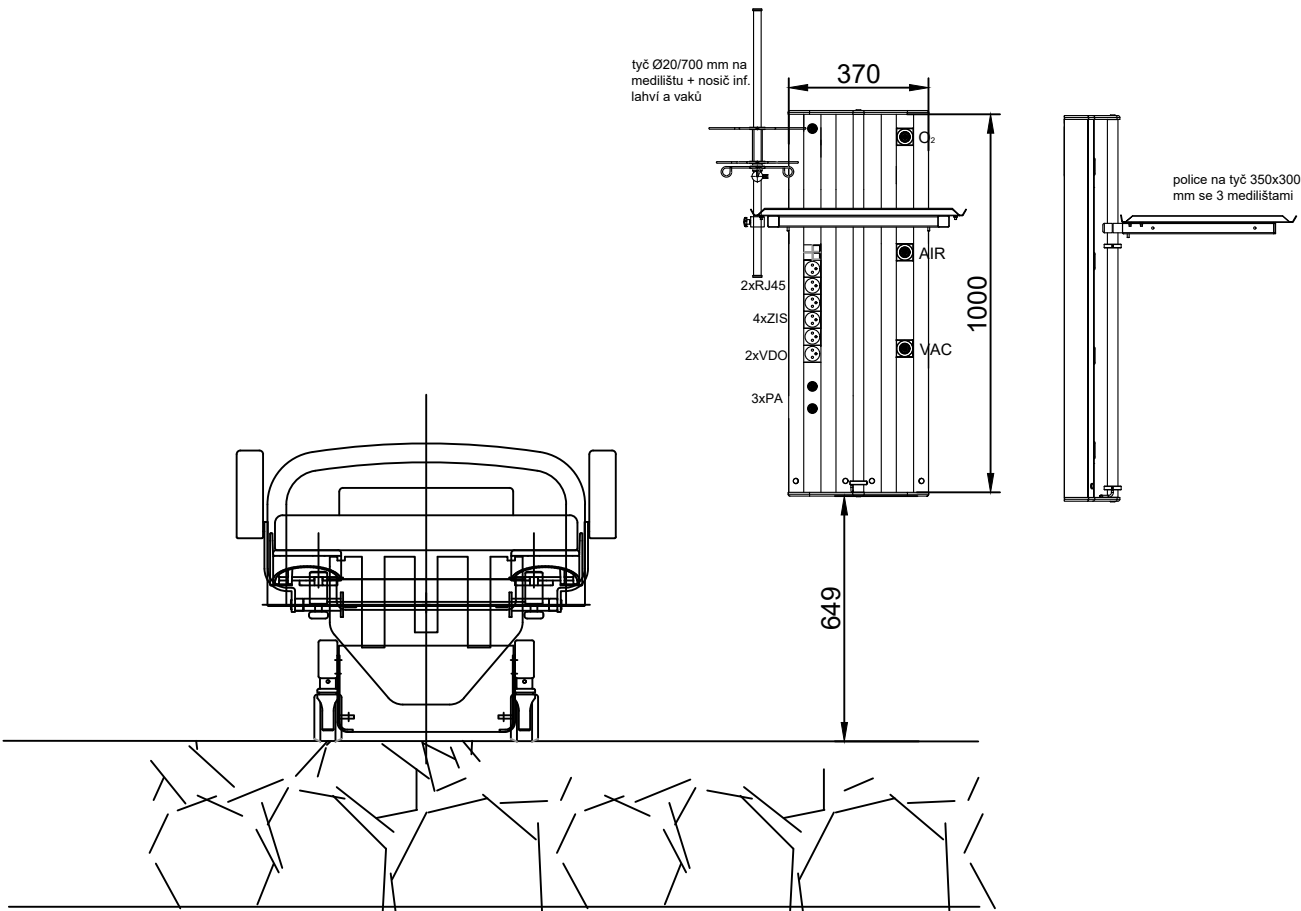

Přívody MP:
Kyslík, Stl. vzduch Ø8x1, Podtlak Ø12x1
Přívody EL:
ZIS 1x, (VDO 1x příprava pro budoucí napojení)

legenda označení vývodů:
O2 - rychlospojka kyslík
Air - rychlospojka stlačený vzduch 4 bar
Vac - rychlospojka podtlaku (vakua)
ZIS - zásuvka 230V z obvodu DO-ZIS
VDO - zásuvka 230V z obvodu VDO-ZIS
PA - svorka ochranného pospojení
SL - neobsazené pole - příprava pro slaboproud
RJ45 - datová zásuvka

Obvody VDO nebudou osazeny zásuvkami, jen přípravou tak, aby po doplnění rozvodů na oddělení bylo možné doplnit jen strojky s víčky

místnost číslo: 239

MĚŘÍTKO 1:20	VYPRACOVAL	JAN PROCHÁZKA	BARVY	ELOX + RAL 9002	FORMÁT	DATUM	Č. KOPIE
	KRESLIL	JAN PROCHÁZKA	TYP	ZS07	1 x A4	2/2024	
	VED. ÚKOLU		POČ. LŮŽEK	1	STUPĚŇ	ZAK. ČÍSLO	
	ZODP. PROJ.		POČ. KS	1	DPS		
		NÁZEV AKCE Nemocnice Havlíčkův Brod ARO			STARÝ VÝKRES		
					DATUM ZMĚNY		
					ČÍSLO VÝKRESU 1.4.1.2.03.c		
ZDROJOVÝ SLOUP			ODBORNÁ ČÁST DOKUMENTACE MEDICINÁLNÍ PLYNY				