



OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE ZAPUŠTĚNÁ DO ZDIVA, ROZMĚRŮ 610 x 850 x 150 MM
KRYTÍ IP 43/20, PŘÍVOD VRCHEM, VÝVODY SPODEM I VRCHEM SE ZAKONČENÍM NA SVORKOVNICI,
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3PE+N, AC, 400/230 V, 50Hz
OCHRANA PŘED NDN - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
ROZVODNICE MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN EN 61439-3

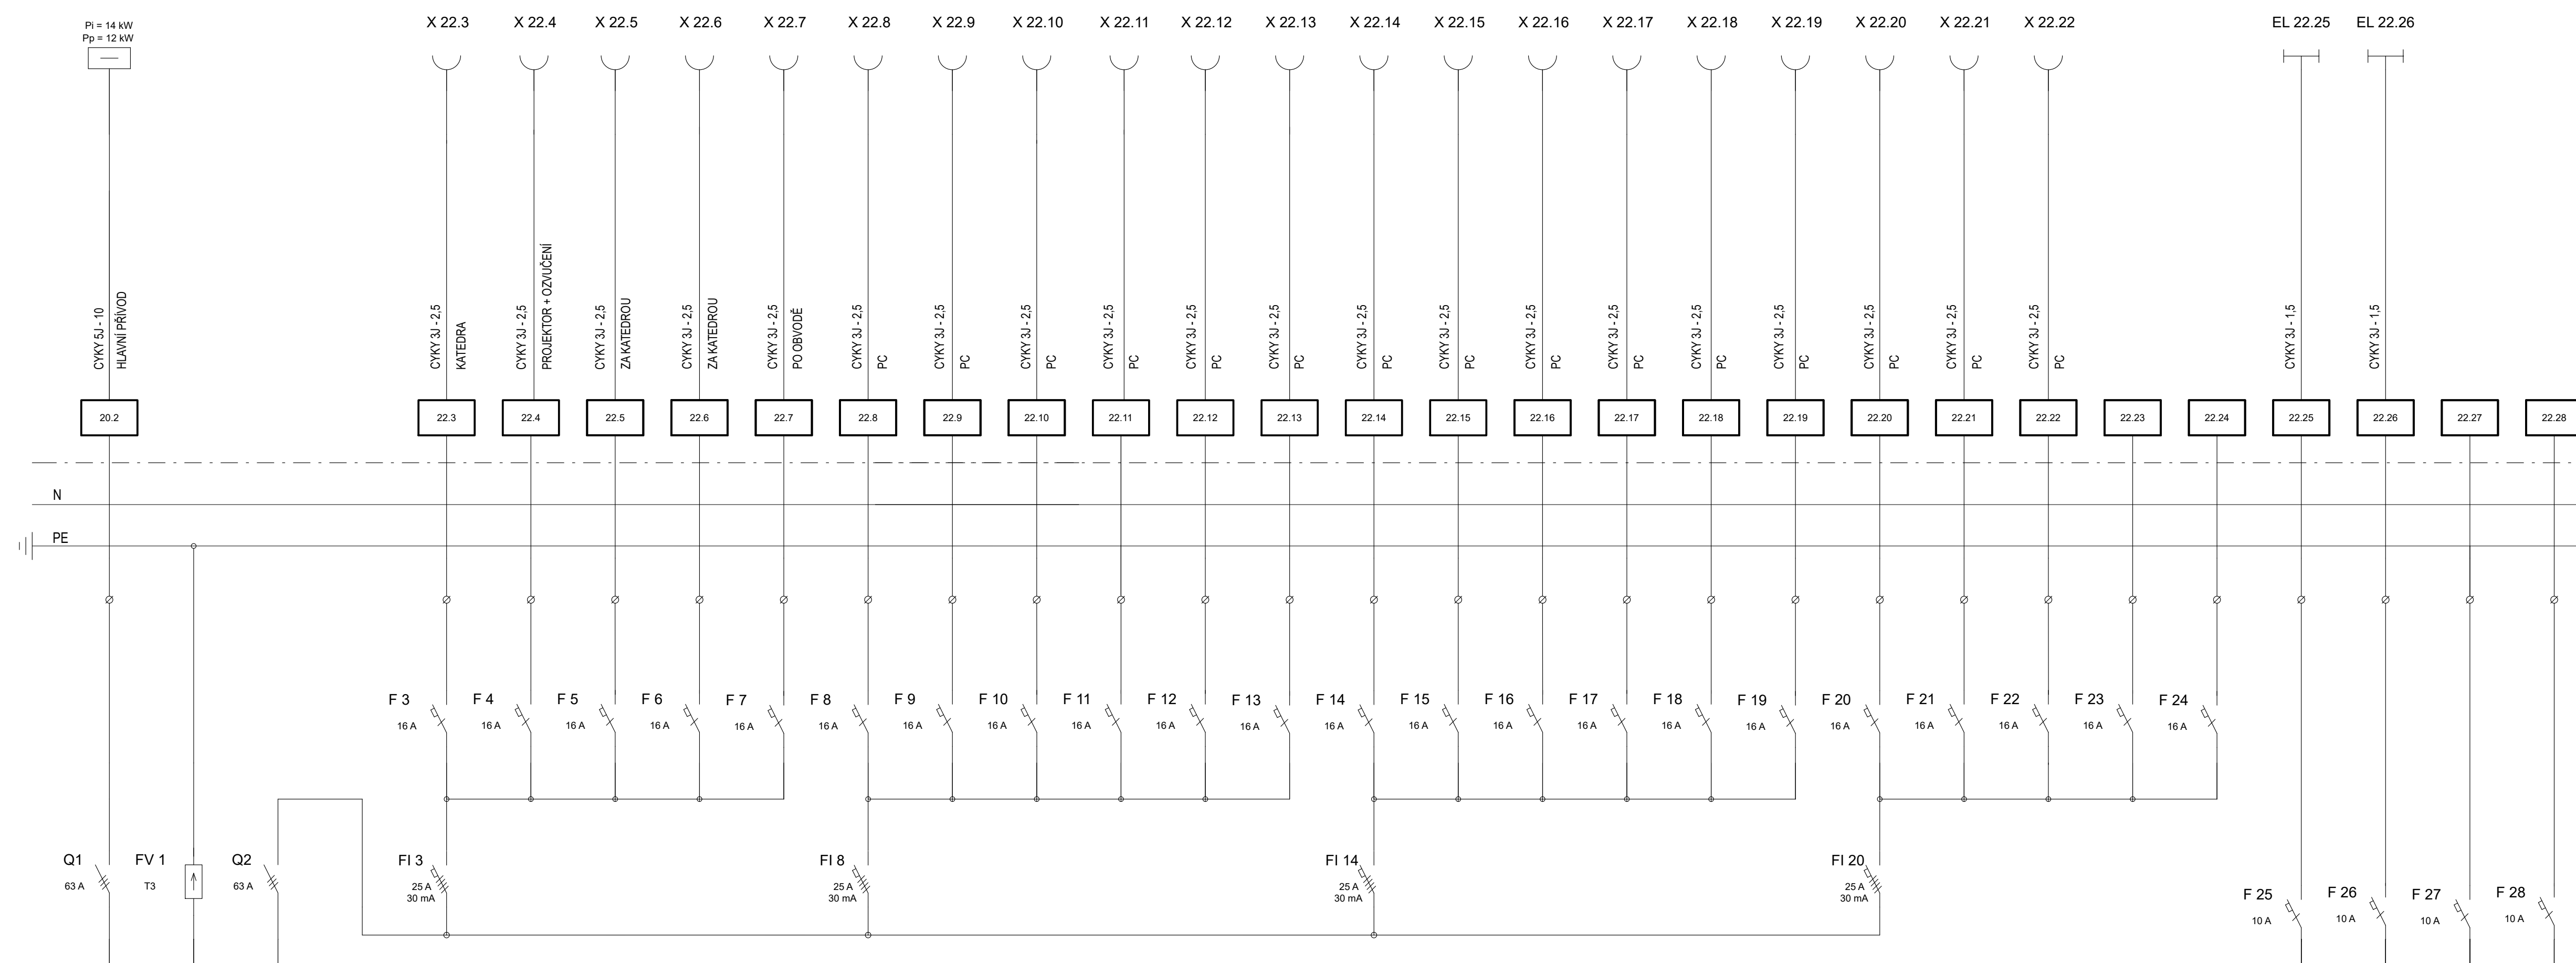

Bpv. = 569.00 m.n.m.

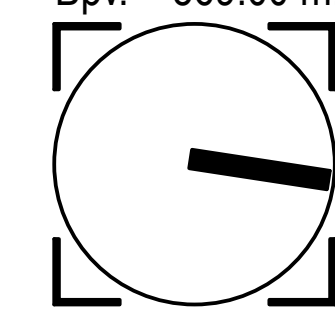

UNI atelier
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou

autorizace

Projekt:	GYMNAZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU REKONSTRUKCE PODKROVÍ ODBOŘNÝ UČEBNÝ – ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY SE STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI		
Místo stavby:	Neumannova 1693/2, 59101 Žďár n. Sáz.		
Pozemek:	p.č. 3387		
Hl. inženýr projektu:	Ing. František Laštovicka IČ:10117831 tel.: +420 605 762 579, e-mail: lastovicka@uniatelier.cz		
Vypracoval:	Jaroslav Novotný IČ:18535381 tel.: +420 731 106 573, e-mail: novotnyzr@seznam.cz		
Stavebník:	Kraj Vysočina Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749		
Stupeň dokumentace: DPS			
Zakázkové číslo:		07/LA/2023	
Formát: 4 A4		Datum: 02/2024	
Revize: -		Datum revize: -	
D.1.4.2.2. R22 Rozvaděč učebna PC 4.10			
Obsah: Schema			
Měřítko: 1:		Číslo výkresu: E9	