

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 21.10.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 2024 / 18248

Projektant/montážní firma:

Společnost: ELMI SYSTEM, s.r.o.


Název: Martin Špaček

Ulice: Hrotovecká 190

PSČ: 764 01 Třebíč

Telefon:

IZOLAČNÍ VZDÁLENOST-HVI

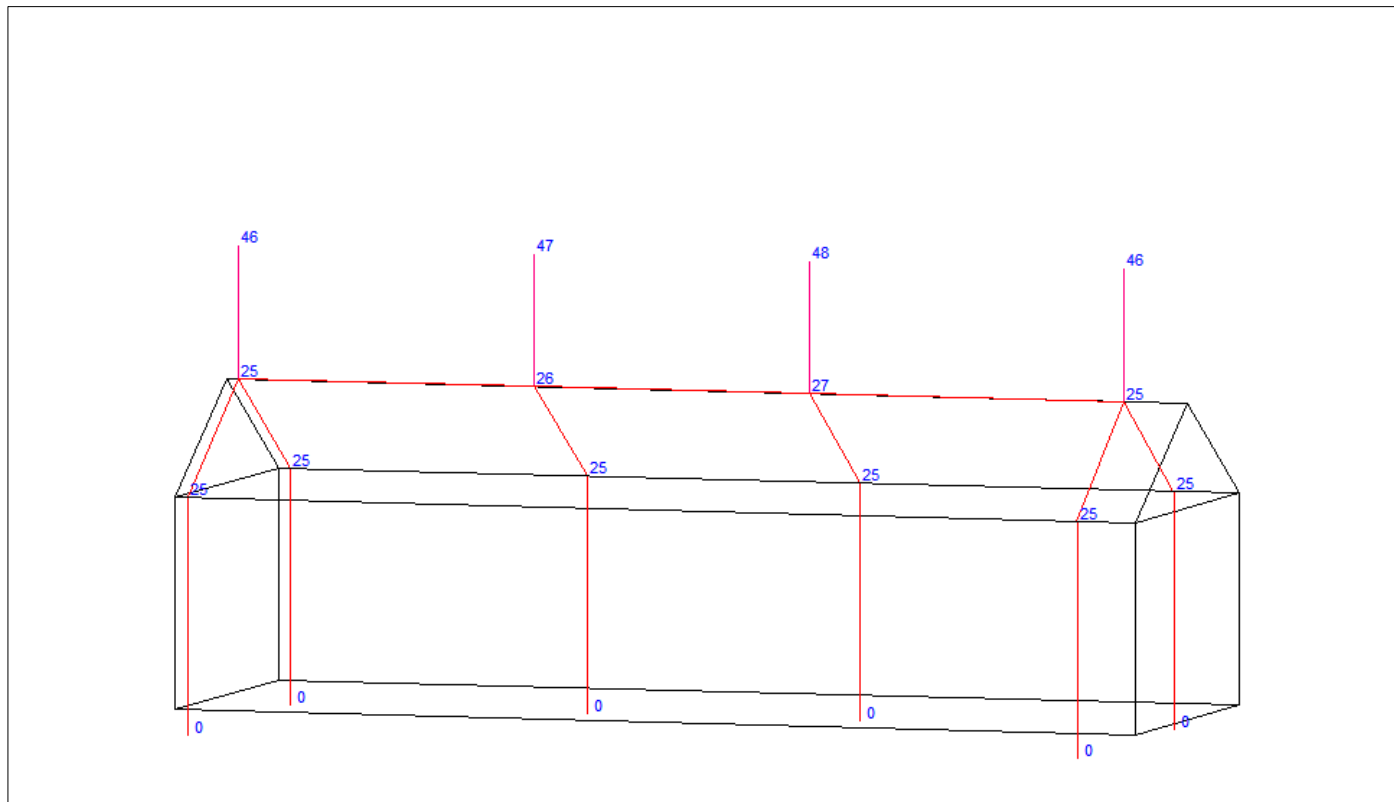

Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 2024

Jméno:

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

 k_m - Izolační hodnota km: 1

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 18248

Název projektu: Domov dětí Jemnice

Ulice:

PSČ: CZ--