


## Zapojení pro jednokřídlové dveře

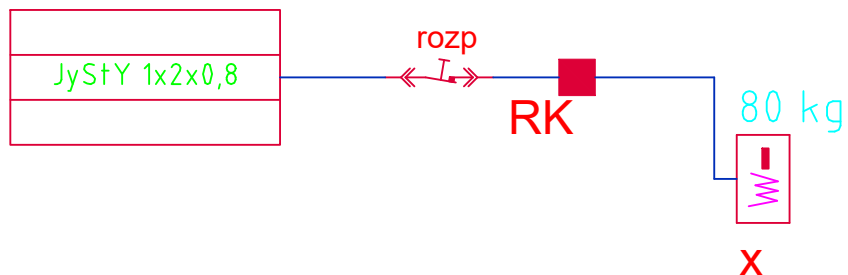


Přívodní kabel JyStY 1x2x0,8 je veden přes Rozpínací tlačítko (typ Tango přepínací, alter. Variant přepínací) instalované ve výši 1,2-1,5m v blízkosti dveří.

Rozvodná krabice RK (KO 100, LK 80)

Instalované magnety dle konkrétného provedení dveří buď nahoře (typ GTR-S-850N) nebo na podlaze (typ GTR-P150 850N)

Dvoukřídlé dveře musí být opatřeny mechanickým "koordinátorem zavírání".

## Zapojení pro dvoukřídlové dveře

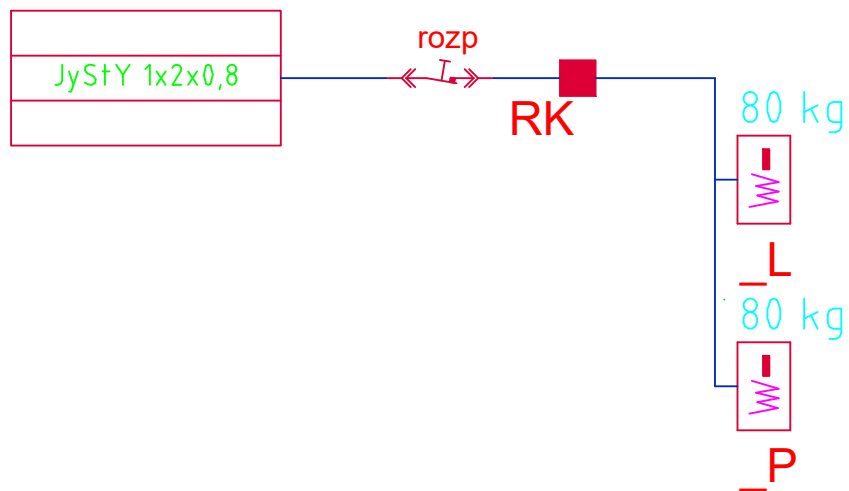

Autorizoval Ing. Miroslav Hejátko 1002356 - TE 03

Zpracovatel výkresové části	Vypracoval	Ing. Bartušek <i>h</i>
Ing. Jiří Bartušek, jbartusek@email.cz	Datum	11/2024
Stavba <b>DOMOV PRO SENIORY MITROV</b> <b>- výměna dveří za požární uzávěry</b>	Stupeň	DKPS
	Zak. číslo	
Část	Soubor	Zapojení mgt.dwg
Typové schéma zapojení mgt	Č. výkresu	06

6 formát A4