

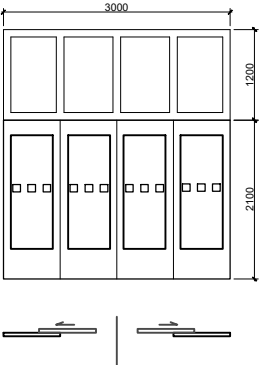


SOUPIS POŽÁRNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (KS)				
			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP
PV4		STŘEŠNÍ OKNO PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA 660/1400 KOMPLET USPOŘÁDANÝ DO SESTAVY (3 KS) BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ S TROJSKLEM, EN 12101-2 AERODYNAMICKÁ PLOCHA 2 M² AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ PO SIGNÁLU Z LOKÁLNÍ EPS NEBO PO STISKnutí TLAČÍTKA (VÝMĚNA VE STÁVAJÍCÍM OTVORU PŮVODNÍHO STŘEŠNÍHO OKNA) SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA INSTALAČNÍ PŘÍPRAVU VIZ POZNÁMKA					1
PV5		STŘEŠNÍ OKNO PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA 660/1400 KOMPLET USPOŘÁDANÝ DO SESTAVY (3 KS) BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ S TROJSKLEM, EN 12101-2 AERODYNAMICKÁ PLOCHA 2 M² AUTOMATICKÉ OTVÍRÁNÍ PO SIGNÁLU Z LOKÁLNÍ EPS NEBO PO STISKnutí TLAČÍTKA (NOVĚ ZŘIZOVANÝ OTVOR) SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA INSTALAČNÍ PŘÍPRAVU VIZ POZNÁMKA					1
PV6		DVEŘE POŽÁRNÍ EI 15-C-S DP3 OBOUSTRANNĚ POSUVNÉ DVOUKŘÍDLÉ 1500/2100 VE STAVEBNÍM OTVORU 3000 X 3300 MM S NADSVĚTLÍKEM, BEZPRAHOVÉ, KOUŘOTĚSNÉ OVLÁDÁNÍ: AUTOMATICKÉ PROVOZNÍ POLOHA: OTEVŘENO PROSKLENÍ: ČIRÉ POŽÁRNÍ SKLO, PROSKLENÍ BUDE OPATŘENO BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY (BEZPEČNOSTNÍ SAMOLEPKY 50 X 50 MM 50 MM OD SEBE VE VÝŠCE 1,1 - 1,6 M NAD PODLAHOU) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: RAL 9016 ÚPRAVY: SOUVISEJÍCÍ S POŽADOVANÝM STANDARDEM OVLÁDÁNÍ PROVEDENÍ DVEŘÍ BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ NÁVRHU VÝROBCE, KOVÁNÍ A PŘÍPADNÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY URČÍ ODPOVĚDNÁ OSOBA STAVEBNÍKA SPECIÁLNÍ POŽADAVKY NA INSTALAČNÍ PŘÍPRAVU VIZ POZNÁMKA		2	2	2	