


**TS2 Diagnostika**  
22kV (25kV) / 3-50Hz  
16kA (1s) / 630A

	2	3	4	5
1	GAE 2K1TS		GAE 2TS	
	Kabeľové pole	Tráto vývod	Tráto vývod	Tráto vývod
Kabeľové pole				

[illegible]


1		2	
GAE 2K		GAE 2K	
Kabodové pole	Kabodové pole	Kabodové pole	Kabodové pole
Privod 1 - Eon	Privod 2 - Eon	Vývod do R-VN-1	Vývod rezerva

TRAFOSTANICE TS 1 "RANTÍROVSKÁ" – JEDNOPÓLOVÉ SCHEMA  
R.VN-1 (ODBĚRATELSKÁ ČÁST)

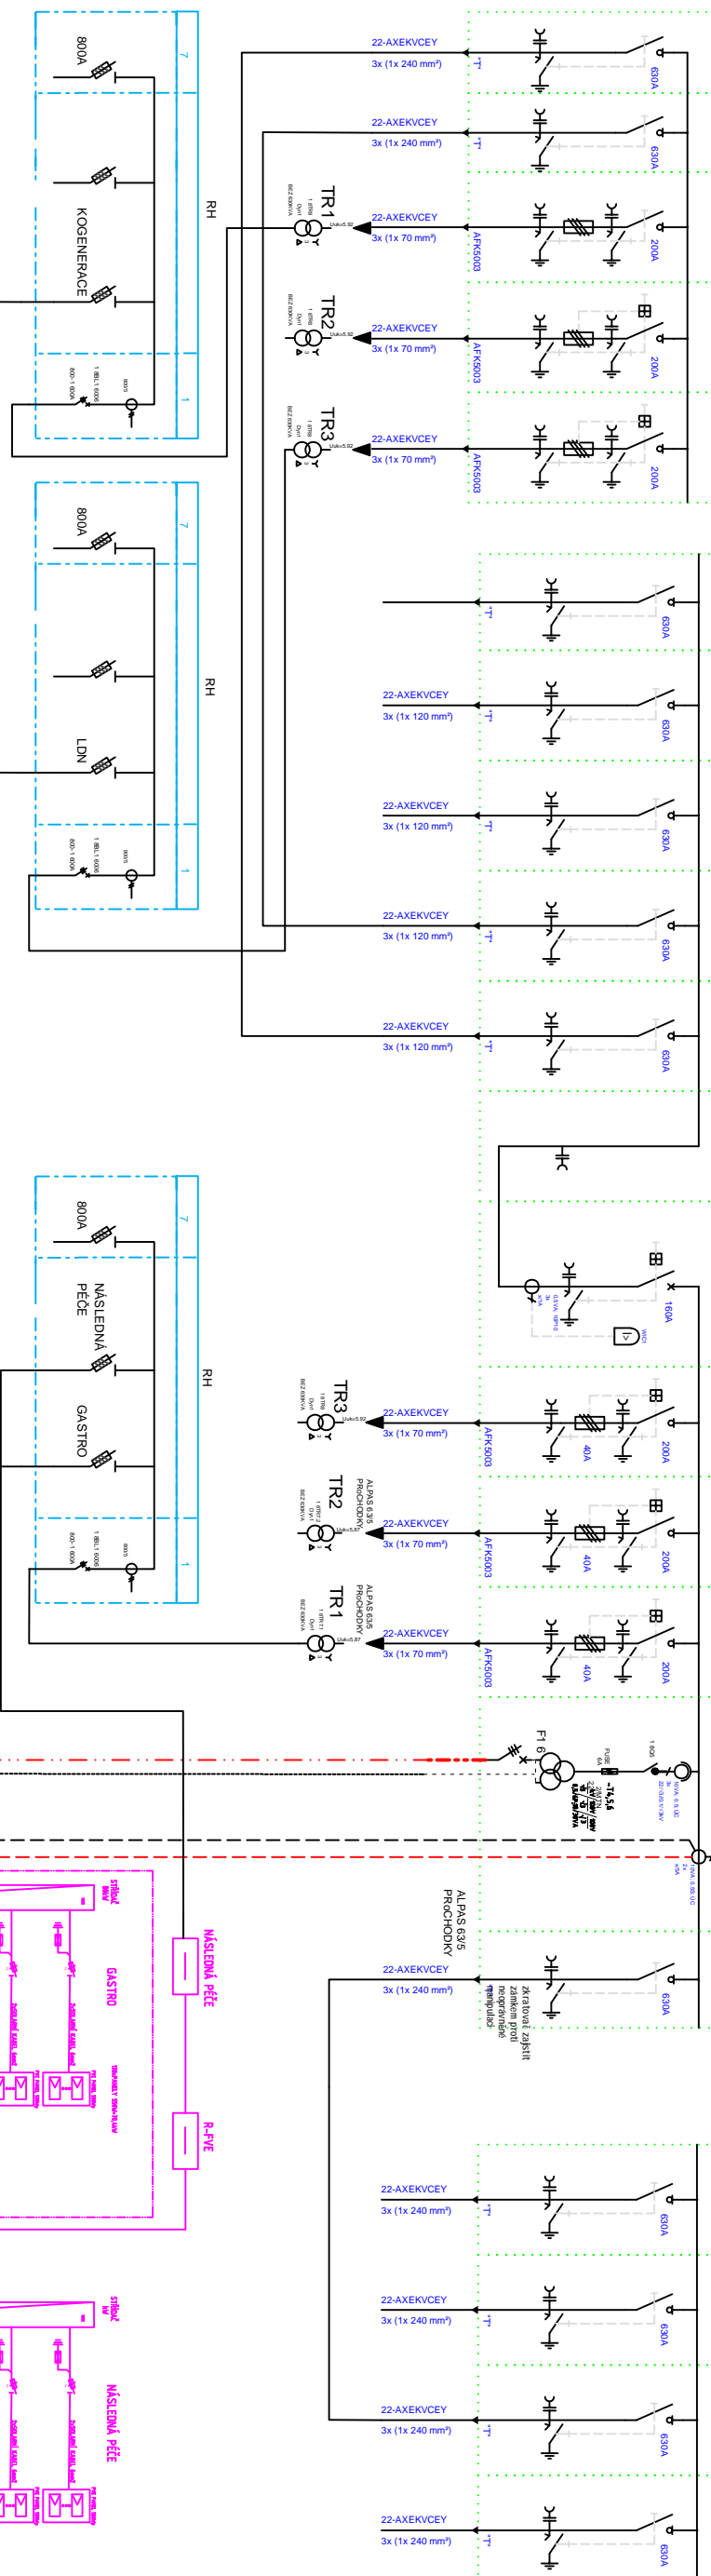

## DISTRIBUČNÍ ČÁST

**dodávka Eon – předpokládané osazení**

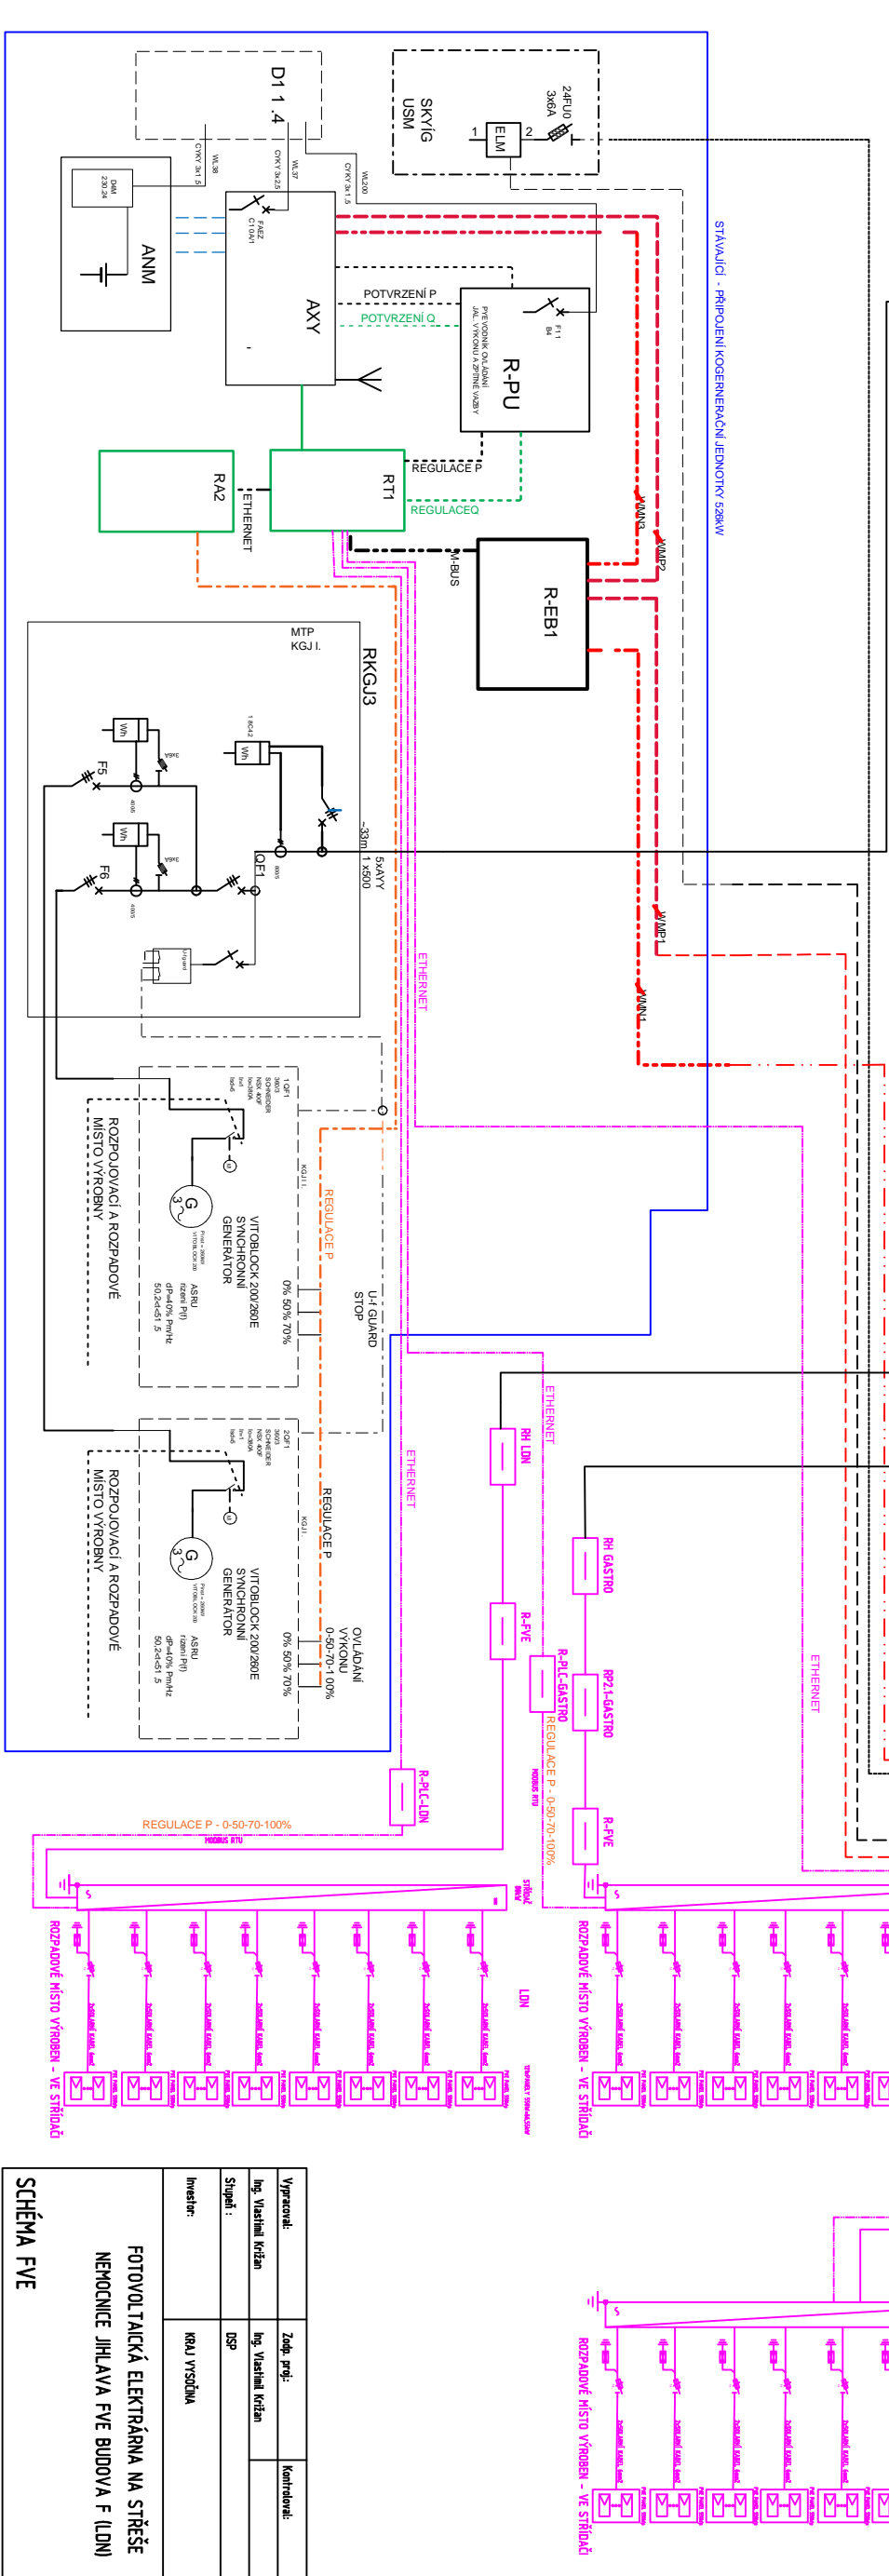

Výrobca:		Zodp. proj.:		Kontroloval:
Ing. Vlastimil Krňáns		Ing. Vlastimil Krňáns		
Stupeň :		DSP		
Investor:		KRAJ VYSOKÁ		
<div>WATTCONTROL s.r.o. STRAŽKY 21 403 40 USTÍ NAD LABEM TEL:603 709 577</div>				
FOTOVOLTAICKÁ ELEKTŘÁRNA NA STŘEŠE NEMOCNICE JIHLAVA FVE BUDOVA F (LDN)		Zač. číslo	04/2024	
		Datum	01/2024	
Měřiče:				
Č. výpisu				
E-02				