PODÉLNÝ PROFIL 1:200/20

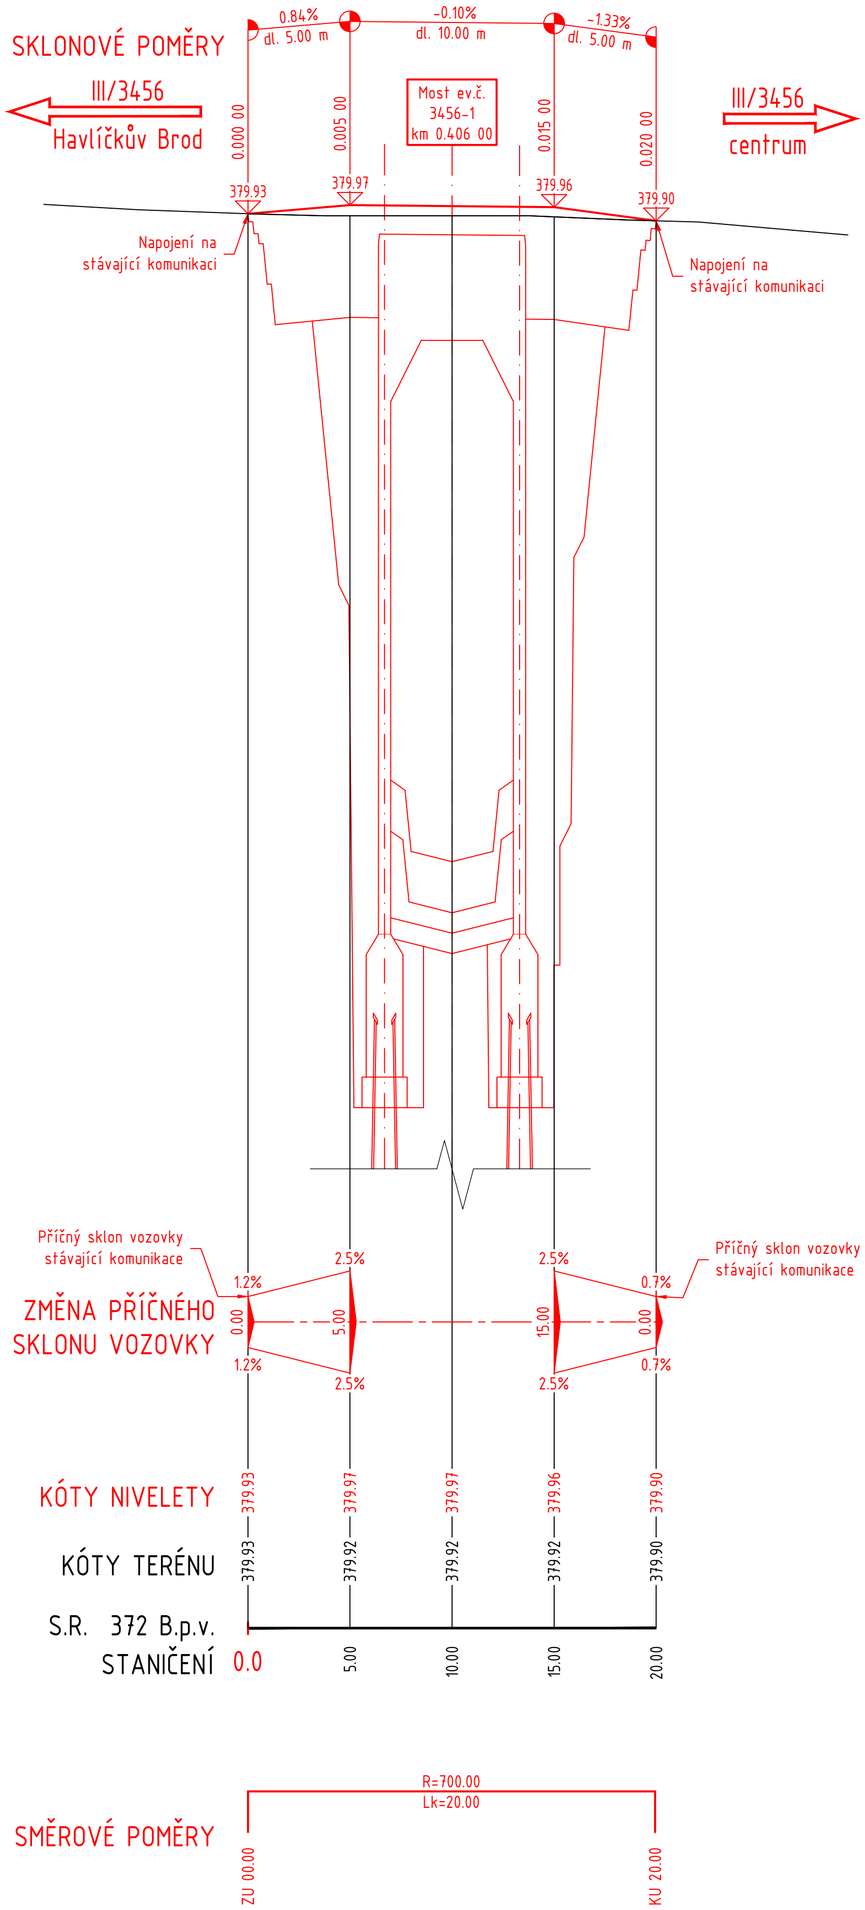

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50

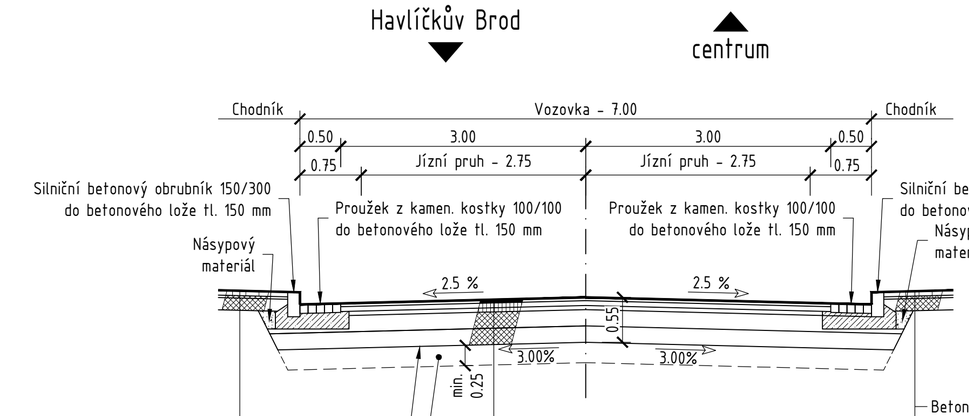

Stávající vozovka bude odstraněna do úrovně nové pláně, pláň bude přehutněna.

Výměna podloží v tloušťce min. 250 mm v případě nesplnění požadavku na $E_{def,2}$ na zemní pláni + separační geotextilie (pouze se souhlasem investora, podrobněji viz přílohu *201.001 - Technická zpráva*)

Betonová dlažba	60 mm
Pískové lože	30 mm
Štěrkodrť ŠD	150 mm
Celkem	240 mm

Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 30 MPa
Min. hodnota modulu rstvy ŠD 150 mm Edef,2 = 50 MPa

Asfaltový beton ACO 11 +	40 mm
Spojovací postřik PS-CP	0,3 kg/m^2
Asfaltový beton ACL 16 +	60 mm
Spojovací postřik PS-CP	0,3 kg/m^2
Asfaltový beton ACP 16 +	50 mm
Infiltrační postřik PI-C	1 kg/m^2
Štěrkodrť ŠD	200 mm
Štěrkodrť ŠD	200 mm
Celkem	550 mm

Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 45 MPa
Min. hodnota modulu přetvárnosti spodní vrstvy ŠD 200 mm Edef,2 = 70 MPa
Min. hodnota modulu přetvárnosti horní vrstvy ŠD 200 mm Edef,2 = 100 MPa

Betonová dlažba	60 mm
Pískové lože	30 mm
Štěrkodrť ŠD	150 mm
Celkem	240 mm

Min. hodnota modulu přetvárnosti zemní pláně Edef,2 = 30 MPa
Min. hodnota modulu rstvy ŠD 150 mm Edef,2 = 50 MPa

III/3456 GOLČŮV JENÍKOV – MOST EV. Č. 3456-1

STAVEBNÍK:
Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

INVESTOR:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
Ing. Petr Šedivý
Bukovanská 393/15 , 779 00 Olomouc - Droždín

PDPS

D

S0 201

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. PETR ŠEDIVÝ		Ing. Petr ŠEDIVÝ projektování mostů a inženýrských staveb Bukovanská 393/15 779 00 Olomouc - Droždín IČO 07912463, DIČ CZ8404155364
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR ŠEDIVÝ		
VYPRACOVAL	ING. PETR ŠEDIVÝ		
KONTROLOVAL	ING. JAN ŠEDIVÝ		
KRAJ VYSOČINA	OBEC GOLČŮV JENÍKOV	K.Ú. GOLČŮV JENÍKOV	

DATUM	06/2024
FORMÁT	6xA4
MĚŘÍTKO	prom.
ÚČEL	PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY	1920
ARCHIVNÍ ČÍS.	1920
ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA 201.106

OBJEKT:
MOST EV. Č. 3456-1

PŘÍLOHA:
ÚPRAVA KOMUNIKACE