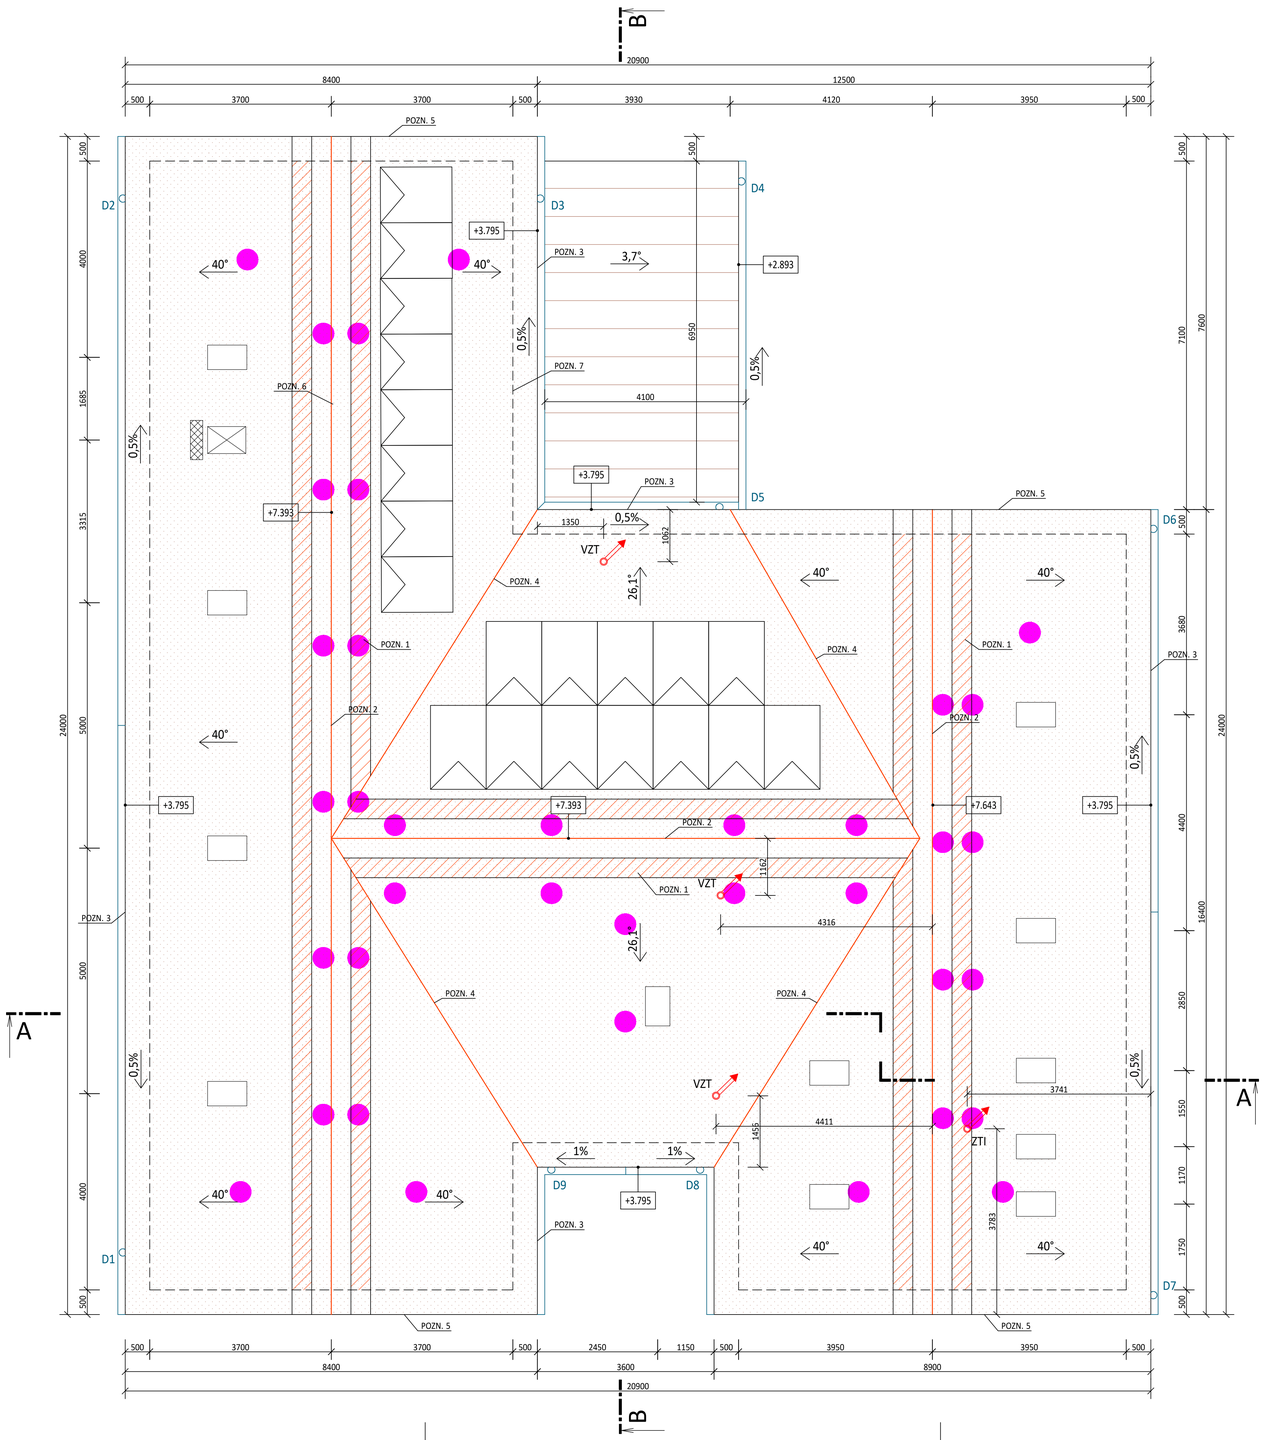

DETAIL A - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ HŘEBENE SEDLOVÉ STŘECHY
1:20

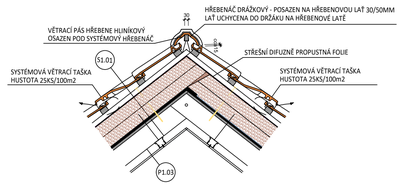

DETAIL B - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ OKAPNÍ HRANY SEDLOVÉ STŘECHY
1:20

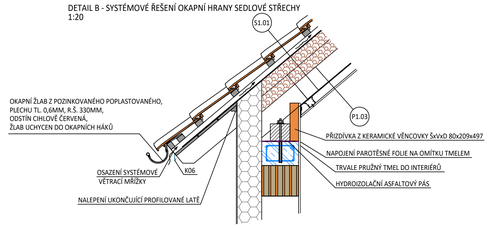

K06= SYSTÉMOVÁ OKAPNICE POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6MM V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY, R.Š. 300MM, CELKOVÁ DÉLKA 68M

DETAIL C - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ SEDLOVÉ STŘECHY
1:20

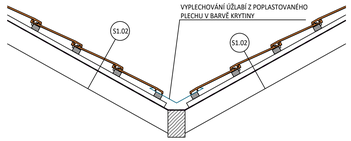

DETAIL D - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ŠTÍTOVÉHO UKONČENÍ SEDLOVÉ STŘECHY
1:20

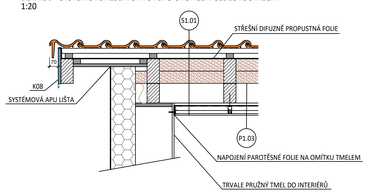

K08 = ŠTÍTOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6MM V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY, R.Š. 400MM, CELKOVÁ DÉLKA 50M

DETAIL E - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ HŘEBENE SEDLOVÉ STŘECHY - NEZATEPLENÁ ČÁST
1:20

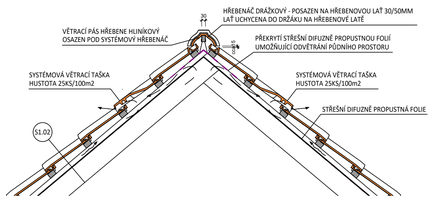

DETAIL F - OPLECHOVÁNÍ STYKU PULTOVÉ STŘECHY A FASÁDY
1:20



K07= OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU STŘECH POPLASTOVANÝ PLECH TL. 0,6MM
V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY, R.Š. 500MM, CELKOVÁ DÉLKA 8M

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STŘEŠNÍ KERAMICKÁ KRYTINA PÁLENÁ
- POPIS VIZ. SKLADBA S1.01 A S1.02

POZN. 1 - OSAZENÍ SYSTÉMOVÝCH VĚTRACÍCH TAŠEK
POZN. 2 - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ HŘEBENE SEDLOVÉ STŘECHY - VIZ. DETAIL A
POZN. 3 - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ OKAPNÍ HRANY SEDLOVÉ STŘECHY - VIZ. DETAIL B
POZN. 4 - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ÚŽLABÍ SEDLOVÉ STŘECHY - VIZ. DETAIL C
POZN. 5 - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ŠTÍTOVÉHO UKONČENÍ SEDLOVÉ STŘECHY - VIZ. DETAIL D
POZN. 6 - SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ HŘEBENE SEDLOVÉ STŘECHY NEZATEPLENÉ ČÁSTI - VIZ. DETAIL E

STŘEŠNÍ FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA
- POPIS VIZ. SKLADBA S1.03

POZN. 7 - OPLECHOVÁNÍ STYKU PULTOVÉ STŘECHY A FASÁDY - VIZ. DETAIL F

VZHLEDEM KE SKLONU STŘECHY 40° A ZATÍŽENÍ SNĚHEM 2,0kN/m2 BYLO STANOVENO:
- NA STŘEŠE BUDE KAŽDÁ 3 TAŠKA V CELÉ ŘADĚ NAD OKAPEM OPATŘENA HÁKEM
- KAŽDÁ 9 TAŠKA V KAŽDÉ DRUHÉ ŘADĚ VE ZBYTKU STŘECHY BUDE ROVNĚŽ OPATŘENA HÁKEM -> TJ. 2KS/m2 STŘECHY

D1-D9 DEŠŤOVÉ SVODY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø100MM, R.Š. 320MM
- MATERIÁL: POPLASTOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH
- NAPOJENÉ PŘES LAPAČ SPLAVENIN DO AREÁLOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- ODSTÍN: CHLOVĚ ČERVENÁ

SVODY NAPOJENÉ NA PODOKAPNÍ ŽLABY PŮLKRUHOVÉHO PRŮŘEZU ŠÍŘKY 200MM, R.Š. 320MM
- MINIMÁLNÍ SKLON PODOKAPNÍCH ŽLABŮ 0,5%
- OKAPNÍ ŽLABU UCHYCENY KE KROKVÍM POMOCÍ OKAPNÍCH HÁKŮ

VÝŠE UVEDENÉ PRVKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY CELÉHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU A BUDOU DODÁNY VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ A DOPLŇUJÍCÍCH PRVKŮ

HROMOSVOD JE ŘEŠEN NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE

POZNÁMKY - DŮLEŽITÉ:

- PO DOBU REALIZACE KONSTRUKCE KROVU, A PŘED POLOŽENÍM DIFUZNÍ FOLIE, BUDE ZAJIŠTĚNO DŮKLADNÉ PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ OBJEKTU, ABY V PŘÍPADĚ DEŠTĚ NEBYL OHROŽEN OBJEKT A NEDOŠLO K JEHO POŠKOZENÍ

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE, RADONU A VZT UKONČENÉ SYSTÉMOVOU VENTILAČNÍ HLAVICÍ - 4KS

STŘEŠNÍ VÝLEZ 550x780MM
VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO STOUPACÍHO SCHODU 800x250MM S PROFILOVANÝMI DRŽÁKY

STŘEŠNÍ FVE PANEL - ŘEŠENO V SAMOSTATNÉ ČÁSTI TÉTO PD

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU SEDLOVÉ STŘECHY:

KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU A DLE ČSN ČSN EN 517

SAMOSTATNÝ STŘEŠNÍ HÁK, POČET 37 KS



k.ú. KAMENICE NAD LIPOU (662577)

0	12/2024	PRVNÍ VYDÁNÍ	NOREK	ING. KOT	ING. KOT
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR:
KRAJ VYSOČINA
ŽIŽKOVA 1882/57
586 01 JIHLAVA

PROJEKTANT ČÁSTI:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.

MÍSTO STAVBY:	KAMENICE NAD LIPOU	VYPRACOVAL:	NOREK	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	KAMENICE NAD LIPOU	ZODP.PROJEKTANT:	ING. KOT	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA

NÁZEV AKCE:
TRANSFORMACE DOMOVA ČERNOVICE - LIDMAŇ III. - KNL GABRIELKA

FORMÁT:	10/A4
DATUM:	12/2024
STUPEŇ PD:	DPS
Č. ZAKÁZKY:	23-058
MĚŘÍTKO:	1:50
SOUBOR:	-

OBJEKT: SO-01: SOCIÁLNÍ OBJEKT 01
ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBSAH: PŮDORYS STŘECHY

Č.VÝKRESU: 1.105
Č. PARÉ

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES Č JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.