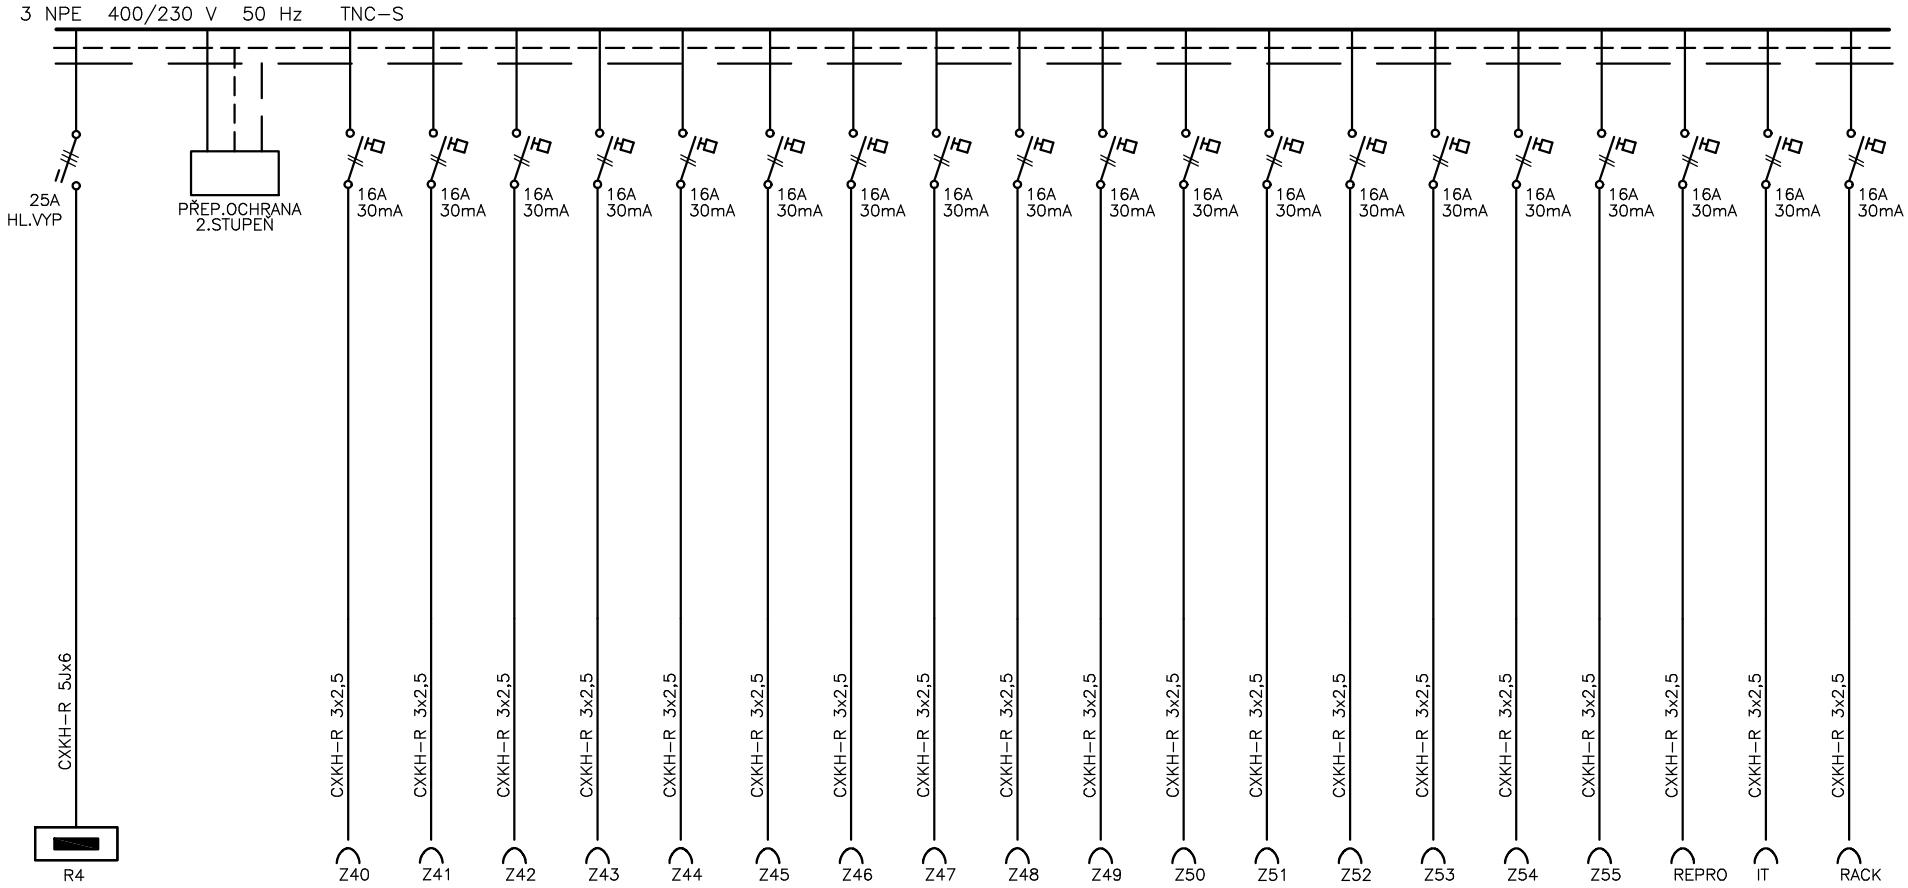


ZAPUŠTĚNÝ ROZVADĚČ 72 MODULŮ

IP 40/20

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3+PE+N; 3x400/230V; 50Hz
SOUSTAVA TNC–S

Ochrana PND: základní – automatickým odpojením od zdroje
zvýšená – hlavním pospojováním
– proudovými chrániči

Instalovaný výkon Pi = kW
Soudobý příkon Ps = kW

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR | Akce: GYMNÁZIUM JIHLAVA–VESTAVBA UČEBEN V PŮDNÍM PROSTORU | Investor: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava | Stupeň: DPS | Zak.č.: | Výkres č.: E9 |
| | Část: ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD SCHÉMA ROZVADĚČE RU3 | Projektant: ING. JIŘÍ PRŮŠA PETR BÜRGER, DiS. | Kreslil: PETR BÜRGER, DiS. | Datum: 12/2024 | List/Listů: 1/1 |