PŮDORYS
1 : 100

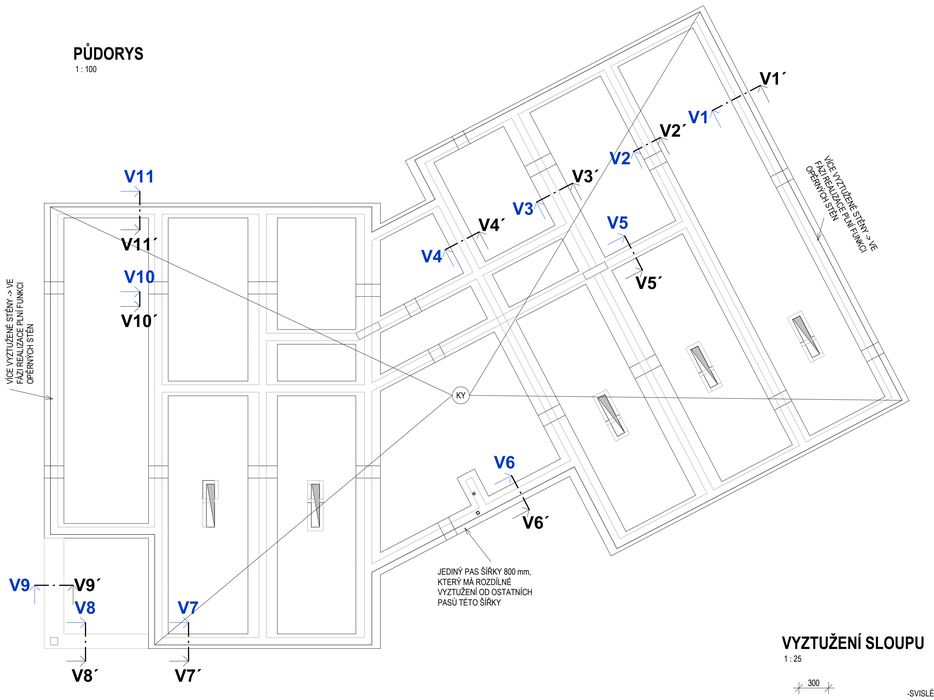

VYZTUŽENÍ ŽLABŮ
1 : 25

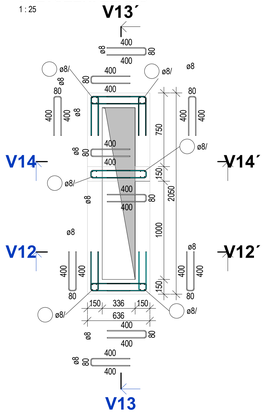

ŘEZ V12
1 : 25



ŘEZ V14
1 : 25



ŘEZ V13
1 : 25

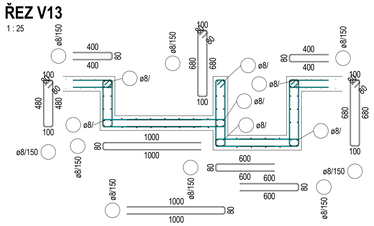

VYZTUŽENÍ PILÍŘŮ
1 : 25

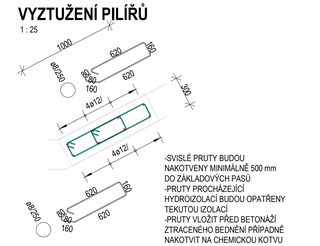

VYZTUŽENÍ SLOUPU
1 : 25

VYZTUŽENÍ ROHU BEDNĚNÍ
1 : 25



VYZTUŽENÍ T SPOJE BEDNĚNÍ
1 : 25



VYZTUŽENÍ T SPOJE BEDNĚNÍ_1
1 : 25



VYZTUŽENÍ T SPOJE BEDNĚNÍ_2
1 : 25



VYZTUŽENÍ V MÍSTĚ ZMĚNY VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ PASU
POČTY KS DLE POČTU PODÉLNÉ VÝZTUŽE
DVA TŘMÍNKY BUDOU PROVAZOVAT HORNÍ A DOLNÍ ÚROVEŇ

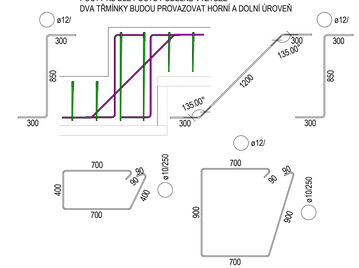

TABULKA SÍTÍ - ZÁKLADY

Ozn. [-]	Typ [-]	Plošná hmotnost [kg/m²]	Hmotnost sítě [kg]	Počet [ks]	Celková hmotnost [kg]
KH	KY50 8x8/150x150 - 3x2m	5.40	32.39	246	7967.94
CELKEM					7967.94

TABULKA VÝZTUŽE - ZÁKLADY

Profil ø [mm]	Celková délka [bm]	Hmotnost profilu [kg/m]	Celková hmotnost [kg]
8	1594.38	0.395 kg/m	629.78
10	12020.52	0.617 kg/m	7416.66
12	5833.17	0.888 kg/m	5179.85
14	502.44	1.208 kg/m	606.96
Celkový součet:	19950.51		13833.24

OHYBY



PRŮMĚR PRUTU	MINIMÁLNÍ PRŮMĚR PRO OHYBY, HÁKY, SMYČKY
ø≤16 mm	4ø
ø>16 mm	7ø

DISTANČNÍ LIŠTY UTH 60 - 600ks

- DÉLKA JEDNOHO PRVKU JE 2 m
- PRO ULOŽENÍ HORNÍ VRSTVY VÝZTUŽE
- OSOVÁ VZDÁLENOST ULOŽENÍ MAX. 1,0 m
- 50 m/balení
- JE MOŽNÉ UPRAVIT ŘEŠENÍ DLE ZVYKLOSTÍ DODAVATELE

MATERIÁL

OCEL B500B	KRYTÍ VÝZTUŽE	
	SPODNÍ ZÁKLADOVÉ PASY	**50 mm**
	MEZI ZTRACENÝM BEDNĚNÍM A VÝZTUŽÍ MINIMÁLNĚ	**25 mm**

POZNÁMKY

1. KRYTÍ JE KOTOVÁNO K VNĚJŠÍMU POVRCHU VLOŽKY
2. VÝZTUŽ JE KOTOVÁNA K VNĚJŠÍMU LÍCI
3. PŮDORYSNÉ KÓTOVÁNÍ VLOŽEK JE NA OSU PRUTU
4. POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ
5. TŘMÍNKY DODÁVAT NA STAVBU UZAVŘENÉ
6. DODAVATEL JE POVINEN ZKONTROLOVAT TVAR A MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
7. CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY
8. VÝZTUŽ JE VYKAZOVÁNA V CELKOVÝCH DÉLKÁCH, TZN. STYKOVÁNÍ PŘESAHEM JE VYKÁZÁNO - STYKOVACÍ PŘESAH L_s = 60*ø
9. VÝZTUŽ, KTERÁ JE VYKÁZÁNA V BĚŽNÝCH METRECH, DODAT NA STAVBU V 6,12 m KUSECH
10. DODAVATEL JE POVINEN PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI (ø VLOŽKY V PŮDORYSE SE NESHODUJE S VLOŽKOU VYTAŽENOU ATD.) TUTO SKUTEČNOST KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
11. DISTANČNÍ PODLOŽKY/LIŠTY ZAJISTÍ DODAVATEL DLE ZVYKLOSTI
12. PRUTY V MÍSTĚ OTVORŮ PROSTŘÍHAT
13. PRUTY, KTERÉ BUDOU ZASAHOVAT VEN Z BEDNĚNÍ BUDOU DODATEČNĚ ZKRÁCENY
14. KARI SÍTĚ JSOU CELOPLOŠNĚ POLOŽENY S DANÝM KRYTÍM PŘI SPODNÍM I HORNÍM LÍCÍ (PŘESAHY 400 mm NEBO MIN. PŘES 3 OKA)
15. V JEDNOM MÍSTĚ STYKOVAT MAXIMÁLNĚ 3 SÍTĚ

ŘEZ V1
1 : 25

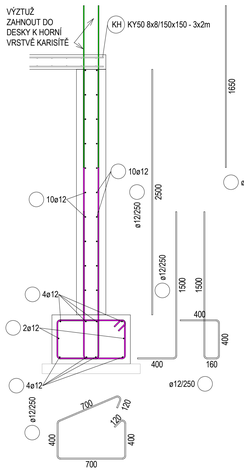

ŘEZ V2
1 : 25

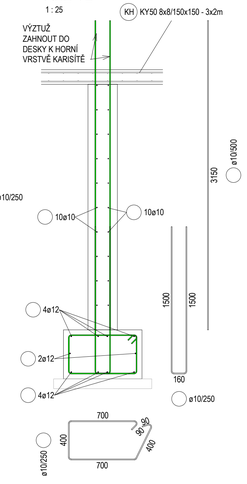

ŘEZ V3
1 : 25

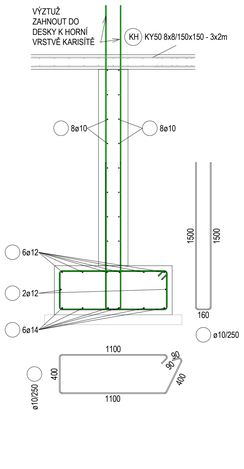

ŘEZ V4
1 : 25

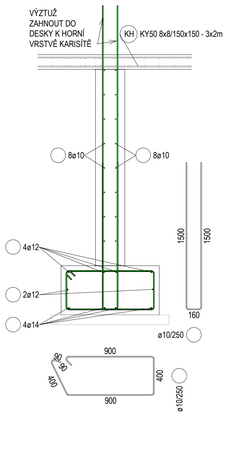

ŘEZ V5
1 : 25

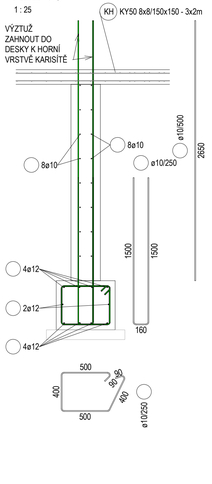

ŘEZ V6
1 : 25

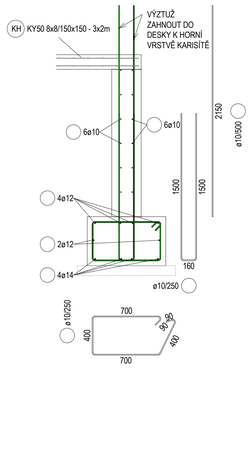

ŘEZ V7
1 : 25

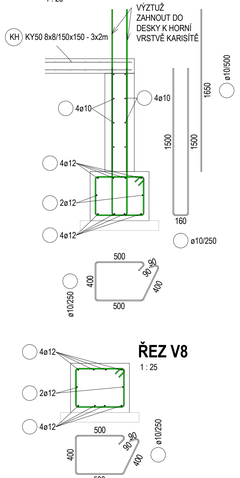

ŘEZ V11
1 : 25

VÝZTUŽENÍ V MÍSTĚ SPOJE DVOU PASŮ PROVÁZÁNÍ POMOCÍ L PŘÍLOŽEK - DOLNÍ I HORNÍ VÝZTUŽ - POČTY KS DLE PODÉLNÉ VÝZTUŽE

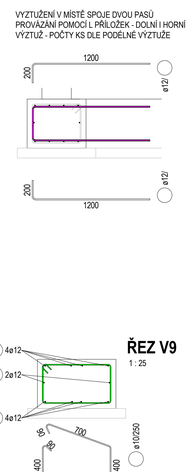

ŘEZ V8
1 : 25

ŘEZ V9
1 : 25



VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: Bpv
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK
K.Ú. VELKÉ MEZIŘÍČÍ [779091]
±0,000 = 490.120 m n.m. Bpv

X	02/2025	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING. KOŠÍK	ING. TŘÍSKA	ING. KOŠÍK
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 1882/57, 586 01 JIHLAVA		PROJEKTANT ČÁSTI: CHCISTATIKA.CZ		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM NOVA S.R.O.	
MÍSTO STAVBY:	VELKÉ MEZIŘÍČÍ	VYPRACOVAL:	ING. KOŠÍK	AUTOR:	ING. KOT
STAVEBNÍ ÚŘAD:	VELKÉ MEZIŘÍČÍ	ZODP.PROJEKTANT:	ING. TŘÍSKA	ARCH. NÁVRH:	ING. ARCH. KOTOVÁ

NÁZEV AKCE:
VÝSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS KV – VELKÉ MEZIŘÍČÍ

FORMÁT: 10x A4
DATUM: 02/2025
STUPEŇ PD: DSP
Č. ZAKÁZKY: 24-017
MĚŘÍTKO: Jak je ukázáno
SOUBOR:

OBJEKT: **S0.01: VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZZS**
ČÁST PROJEKTU: **D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**

OBSAH:
VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADŮ

ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.2.02**
Č. PARÉ:

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.