

LEGENDA:


- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ (PP-HT POTRUBÍ)
- OZNAČENÍ ODPADU *)
- KLOZET ZÁVĚSNÝ 530 x 360 mm
- KLOZET ZÁVĚSNÝ 700 x 360 mm
- UMYVADLO 600 x 450 mm
- UMYVADLO 600 x 450 mm
- VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ 510 x 435 mm
- SPRCHA
- DŘEZ (SOUČÁST DODÁVKY INTERIÉRU)
- UMYVADLO ZÁPUSTNÉ (SOUČÁST DODÁVKY INTERIÉRU)

POZNÁMKY K VÝKRESU A LEGENDĚ:

- *) OZNAČENÍ ODPADŮ KANALIZACE UVEDENÉ V ZÁVORCE JE PŘEVZATO Z DOKUMENTACE "NEMOCNICE JIHLAVA - REKONSTRUKCE LEŽATÉ KANALIZACE - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE" ZPRACOVATEL: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., PELHŘIMOV.
- PODROBNĚJŠÍ POPIS ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE UVEDEN V PŮDORYSECH.
- ASŘ = ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ.



POZNÁMKA:

NAVŘENÝ ODPADNÍ SYSTÉM HT JE TRVALE ODOLNÝ VUČI TEPLOTÁM TRANSPOTROVANÉHO MÉDIA DO 100°C

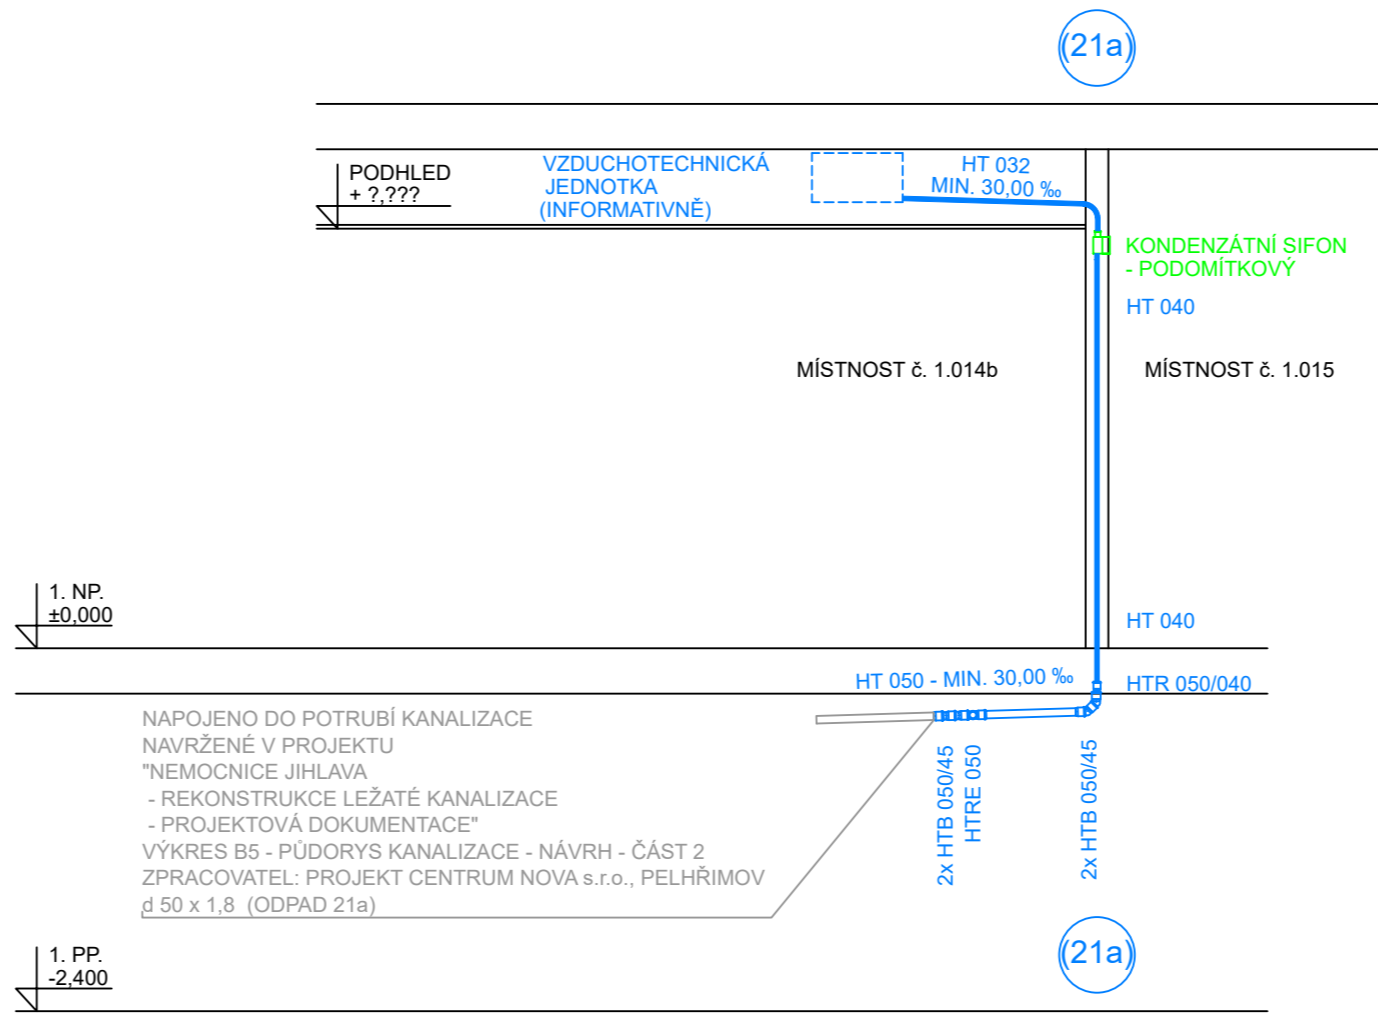

POZNÁMKY K ZTI:

- UMÍSTĚNÍ INSTALACÍ ZTI NA STAVBĚ NUTNO KOORDINOVAT S INSTALACEMI OSTATNÍCH PROFESÍ.
- KOMPLETNÍ POPISY TAROVEK A POTRUBÍ KANALIZACE JSOU UVEDENY VE VÝKRESECH SCHÉMÁT KANALIZACE.
- DETAILNÍ POPISY INSTALACÍ POTRUBÍ VODOVODU JSOU UVEDENY VE VÝKRESU SCHÉMA VODOVODU.
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DOBRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, ČI NEPŘEDVÍDANÝCH OKOLNOSTÍ, NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, RESPEKTIVE UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁCI.

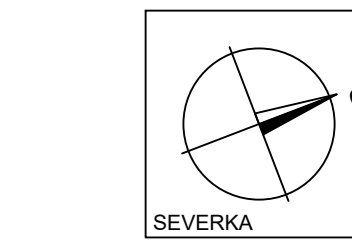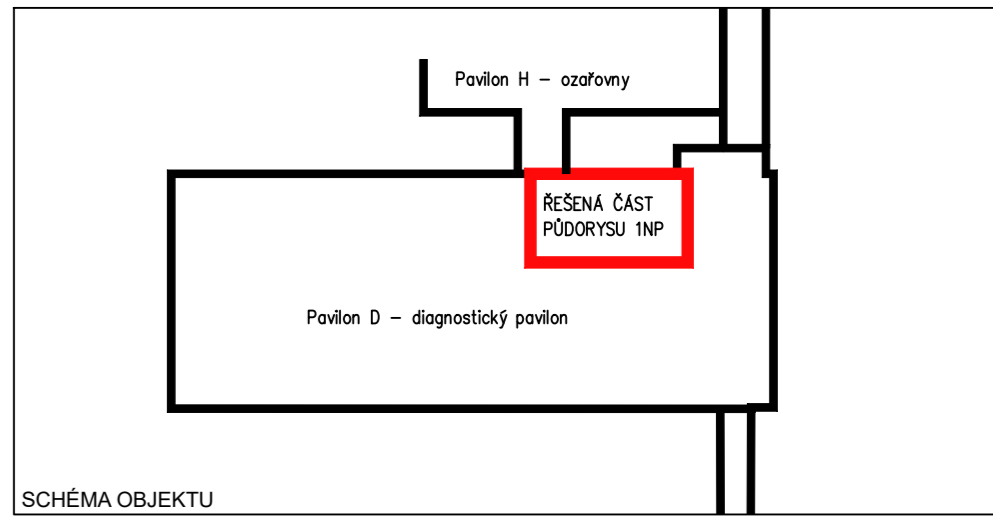

±0,000 = 531,180m BPV



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

PENTA PROJEKT s.r.o.
Mřístikova 1166/12
586 01 Jihlava
IČ: 479 16 621
+420 567 312 451
www.pentaprojekt.cz
penta@penta.ji.cz

Nemocnice Jihlava - pracoviště magnetické rezonance

INVESTOR

Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59
586 01 Jihlava
IČ: 000 90 638

D1.01 Pavilon D
D1.01.4e Zdravotně technické instalace

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU
Ing. arch. Jaromír Homolka, CSc.
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Aleš Prudký

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

PROfi Jihlava, spol. s.r.o.
Pod Příkopem 933/6
586 01 Jihlava
IČ: 18198228
+420 567 310 106
info@profi-jl.cz

VEDOUČÍ PROJEKTANT
Ing. Bohumil Kotlár

VYPRACOVAL
Milan Fiala

KONTROLOVAL
Ing. Jan Sedláč

ČÍSLO VÝKRESU

D1.01.4e-13

REVIZE

R00

NÁZEV VÝKRESU

SCHÉMA KANALIZACE

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

2025-05 / 2025-000054

STUPEŇ PD

DPS

MĚŘÍTKO

1 : 50

FORMÁT

6x A4

DATUM

7 / 2025

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA č. 121/2000 Sb.)