



LEGENDA REGULACE DESKOVÝCH OTOP. TĚLES

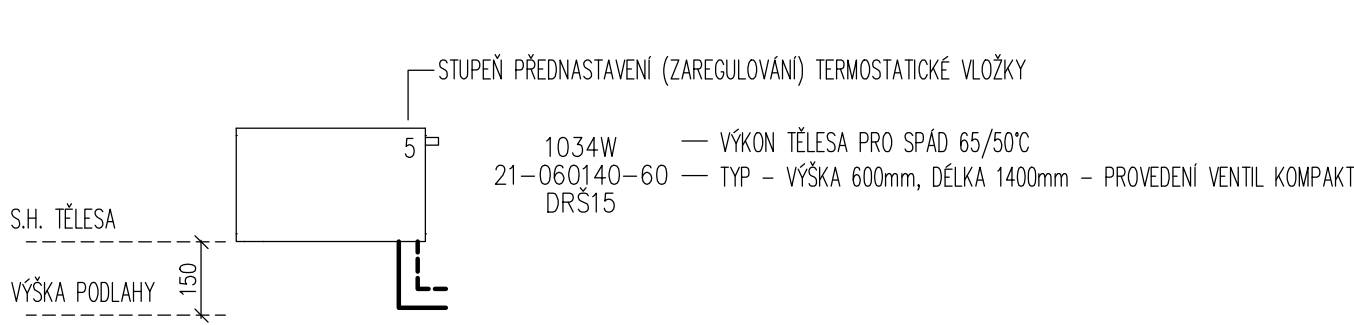

LEGENDA REGULACE OTOP. ŽEBŘÍKŮ

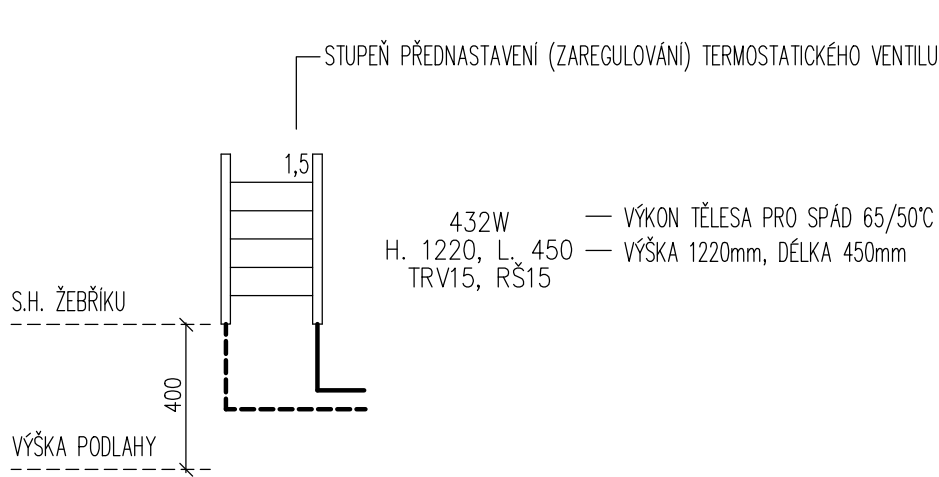

LEGENDA

- NOVÝ POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD TOPNÉ VODY

DRŠ – DVOJITÉ ROHOVÉ SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PRO OTOP. TĚLESA TYPU VENTIL KOMPAKT, DN15
RŠ – ROHOVÉ SVĚRNÉ ŠROUBENÍ PŘEDNASTAVITELNÉ, S UZAVÍRÁNÍM A VYPOUŠTĚNÍM, DN15, Kv=0,1–2,5
TRV – TERMOSTATICKÝ ÚHLOVÝ VENTIL S PŘEDNASTAVENÍM, DN15, Kv= 0,04–0,73
OSAZEN NA PRAVÉ STRANĚ OTOPNÉHO ŽEBŘÍKU
TERMOPOHON – ZÁVIT M30x1,5, 24V, BEZ PROUDU UZAVŘEN
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KK – KULOVÝ KOHOUT
AOV – AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL



INVESTOR
Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

ZPRACOVATEL PD
PENTA PROJEKT s.r.o.
Mrštíkova 1166/12
586 01 Jihlava
+420 567 312 451

ČÍSLO VÝKRESU
D1.01.4a-06

REVIZE
R00

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
2025-05

STUPEŇ PD
DPS

Nemocnice Jihlava - pracoviště magnetické rezonance

D1.01 Pavilon D
D1.01.4a Vytápění

VYPRACOVAL
Ing. Petr Tůma
KONTROLOVAL
Ing. Dušan Lédl

NÁZEV VÝKRESU
Svislé schéma

MĚŘÍTKO
3x A4

FORMÁT

DATUM
7 / 2025