



RH02  
2.POLE (MDO)

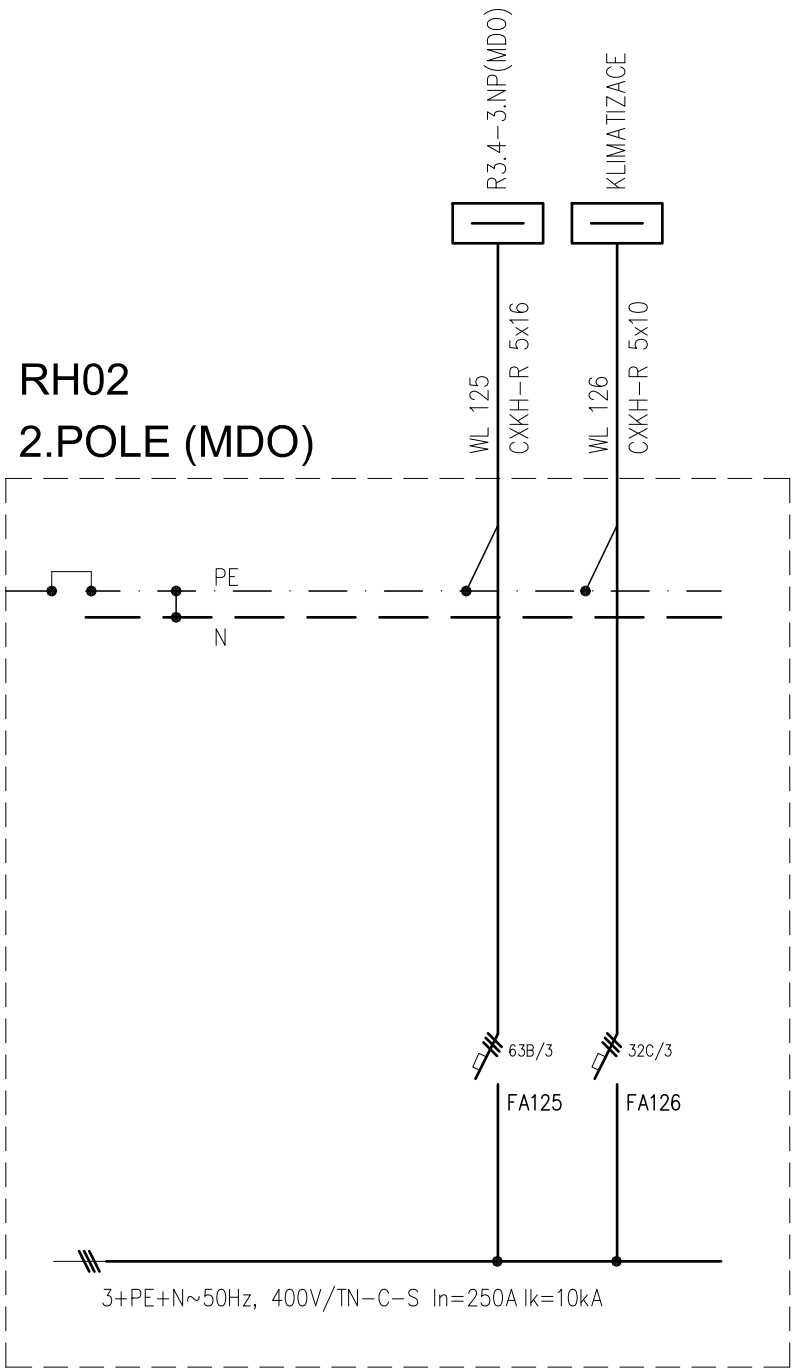

TYP PROVEDENÍ: OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ  
KRYTÍ: IP40 / IP00  
ROZMĚRY: 4x800x2000x600mm

RH02  
4.POLE (DO)

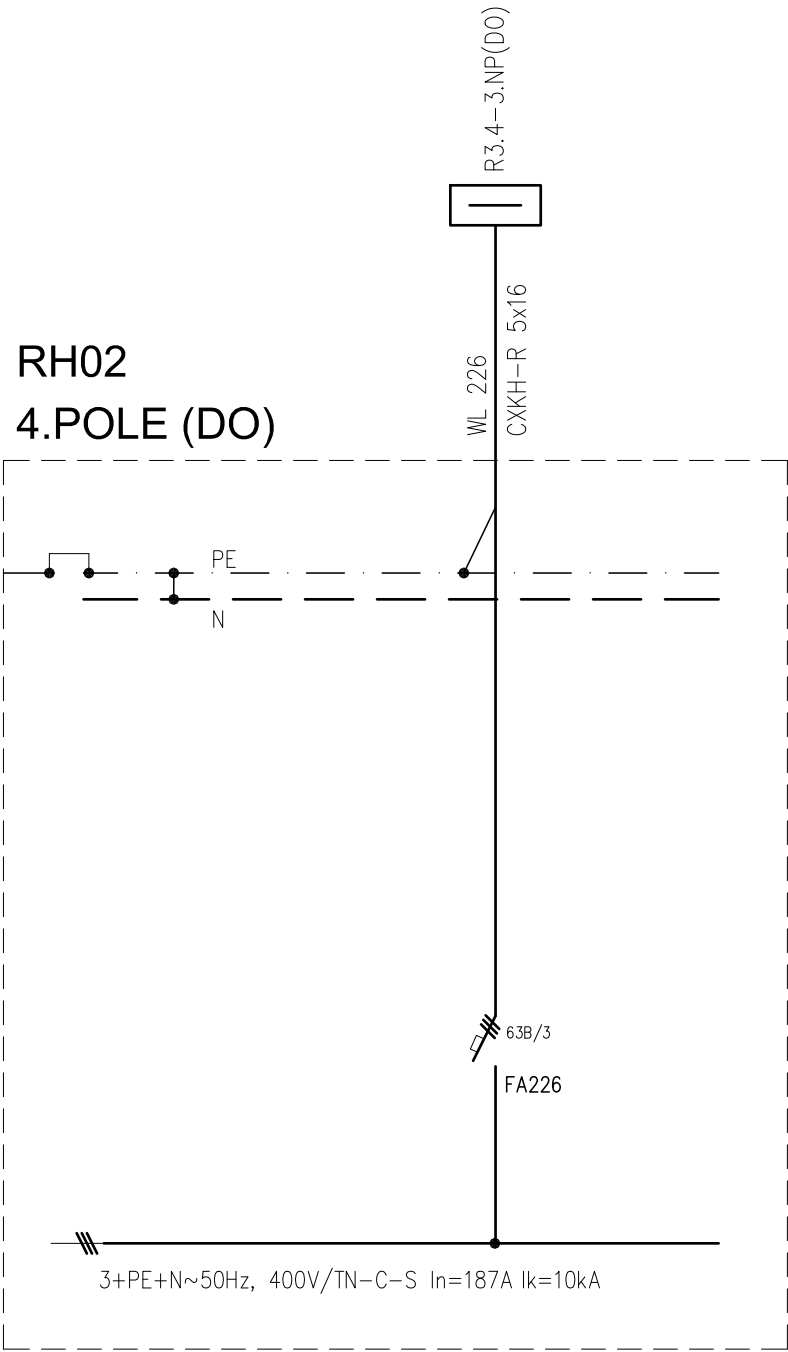

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ RH02

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN~50HZ, 230/400V/TN-C-S; 2P+PE~50HZ, 230V/IT (ZIS). ELEKTRICKÁ  
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2000-7-710. OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM  
NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3.  
V OBJEKTU PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný  
standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL		ZPRACOVATEL ČÁSTI		ZPRACOVATEL		AUTORIZOVÁNO
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		Ing. Tomáš Marek Nerudova 960 Humpolec 396 01		Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz		
STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. TOMÁŠ MAREK	ODP. PROJEKTANT	ING. PETR SALIVAR	
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ MAREK	AUTORIZOVAL	ING. MILAN VACEK	
AKCE		NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD STAVEBNÍ ÚPRAVY 3.N.P. ODDĚLENÍ NEUROLOGIE		FORMÁT	2 x A4	
				KÓTOVÁNO	mm	
OBJEKT		SO 02 (INTERNA)		STUPEŇ	DSP a DPS	
ČÁST		1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.3. ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2025 / 02	
				DATUM	05 / 2025	

OBSAH	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
DOPLNĚNÍ ROZVADĚČE RH02	-	1.4.3.2.06	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN  
POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.