



HBH Projekt spol. s r.o.
Kabátníkova 216/5
60200 Brno

naše značka
5001787937

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
01.10.2018

Věc:

II/152 Slavětice - obchvat

K.ú. - p.č.: Slavětice, Skryje nad Jihlavou, Lipňany u Skryjí

Stavebník: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 60200 Brno

Účel stanoviska: Informace o výskytu sítí (formát PDF)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Stanovisko odboru EPZ – VTL (Bohuslav Hubička, tel: 532 227 264):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že v oblasti plánované akce „II/152 Slavětice - obchvat“ dle situace EMP) prochází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40.

Je proto nutné činnost v této lokalitě řešit dle zákona 458/2000 Sb., TPG 702 04 a ČSN EN 1594.

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze ho použít pro jednání s orgány státní správy.

Při realizaci uvedené akce požadujeme dodržet následující podmínky:

- komunikaci v souběhu s VTL plynovodem vést 4 m od plynovodu;

- plánovanou novou komunikací dojde ke styku s VTL plynovodem (křížení) a je proto nutné provést opatření na VTL plynovodu a to provést přeložku VTL plynovodu.

Vzhledem k rozsahu akce, která pravděpodobně vyvolá přeložku výše uvedeného plynárenských zařízení, doporučujeme předem konzultovat technické řešení se zaměstnanci operativní správy sítí.

Kontaktní osobou pro projednání přeložek jsou:

Petr Závodný (VTL plynovody)
technik připojování a rozvoje PZ-Morava jih - Brno - GridServices, s.r.o.
T: 532 227 610
E: petr.zavodny@innogy.com

Projektovou dokumentaci pro další stupeň řízení na konkrétní stavební záměr (přesná trasa komunikace, se zpracovanými podmínkami, které určí výše uvedený pracovník GridServices, s.r.o. atd.) je nutné předložit k odsouhlasení.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.

Stanovisko GridServices s.r.o., EPZ (Martina Pýchová, tel. 532228294):

V blízkosti zájmového území se v současné době nachází STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s.r.o.

GridServices, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti. Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ.

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>

Pro upřesnění polohy PZ doporučujeme provést jeho vytýčení, příp. ověřit jeho polohu sondami. Vytýčení bude provedeno bezplatně na základě Vaší žádosti: <http://www.gridservices.cz/ds-online-vytyceni-pz/>

Stanovisko NELZE použít k povolení nebo pro realizaci stavby.

Projektovou dokumentaci, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>


Dokumentace bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet, s.r.o. k provozování.

V zájmovém území se mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001787937 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001787937 ze dne 01.10.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, 60200 Brno. K.ú.: Slavětice, Skryje nad Jihlavou, Lipňany u Skryjí.

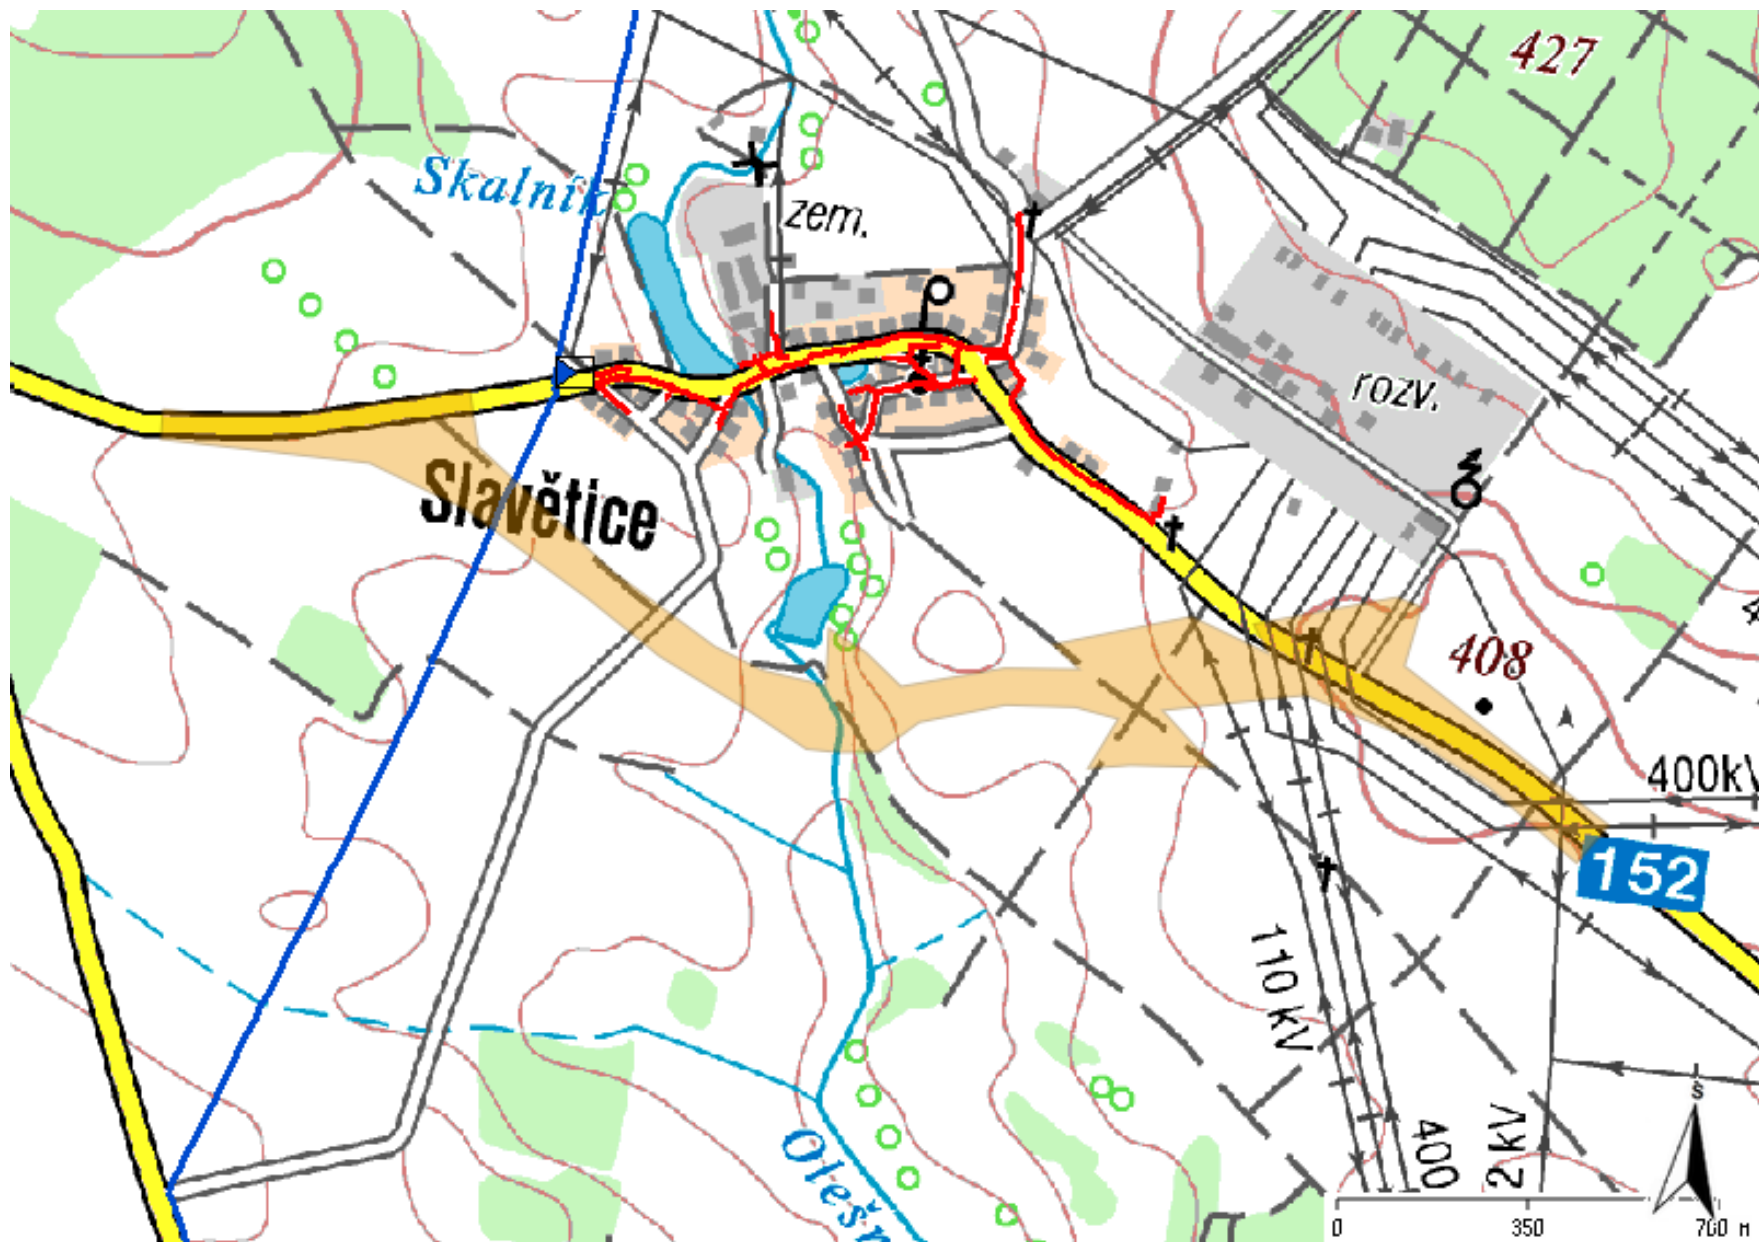

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
plánovaná stavba před realizací	
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikoroze ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	

Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001787937 ze dne 01.10.2018.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: HBH Projekt spol. s r.o. , Kabátníkova 216/5 , 60200 Brno. K.ú.: Slavětice , Skryje nad Jihlavou , Lipňany u Skryjí.

