


# VÝKRES C.2 - 4

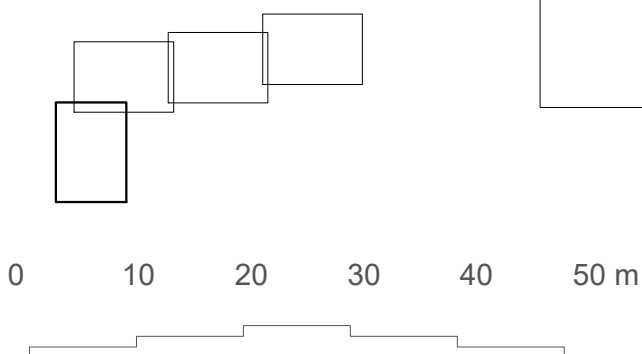

překop vjezdu  
kabelovod uložen v  
AROT 110x5,0 mm  
hloubka uložení min. 1,0 m  
délka 6 m

překop komunikace  
kabelovod uložen v AROT 110x5 mm  
hl. min. 1,0 m, délka 13 m  
živičný povrch bude odstraněn a následně obnoven  
v celé délce sjezdu a v šířce 2 m od hrany silnice

křížení s plynem STL Gas Distribution  
krytí AROT 110x5 m v překopu  
vzdálenost min. 0,1 m

křížení s kabelem EG.D a CETIN  
krytí AROT 110x5 m  
vzdálenost min. 0,1 m  
přesah 0,5 m na obě strany

protlak hl. min. 1,2 m  
PE 125x7 mm, délka 8 m

protlak hl. min. 1,0 m  
PE 125x7 mm, délka 24 m

v souběhu s vedením VO  
min. vzdálenost 0,1 m

bod napojení  
nové trasy na úsek č.5 od  
Pelhřimova  
OKOS 10 m od sloupu VO

