Řez 6–6

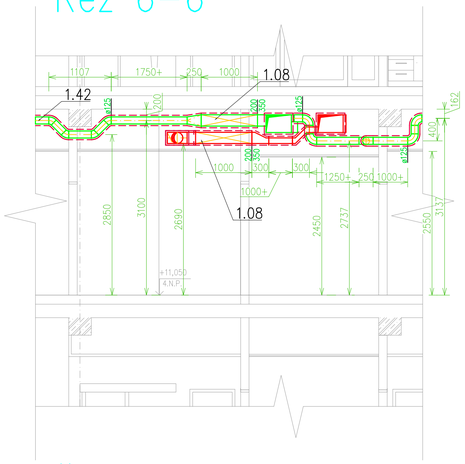

Řez 7–7

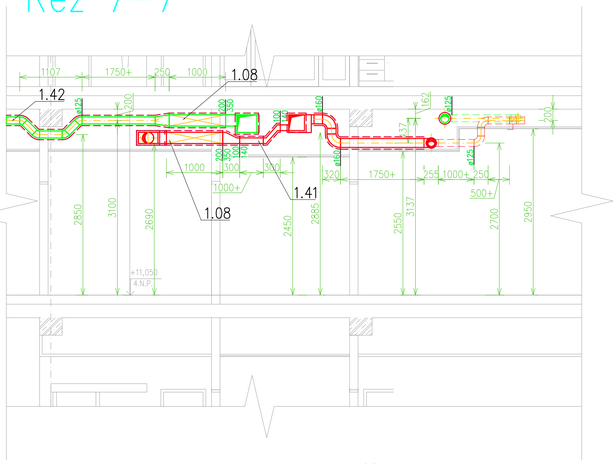

Řez 8–8

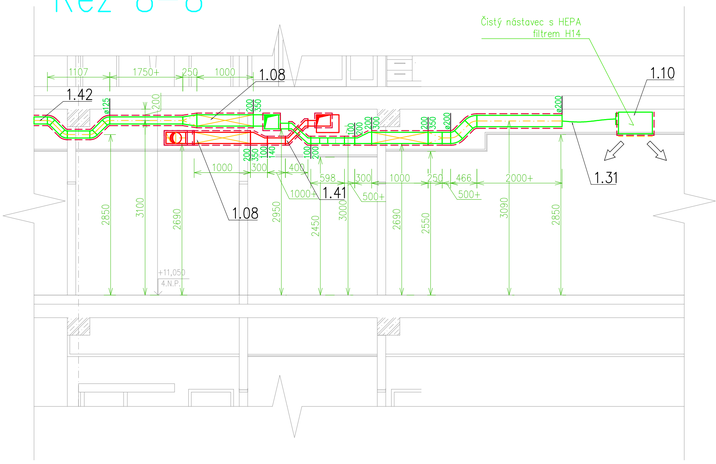

Řez 9–9

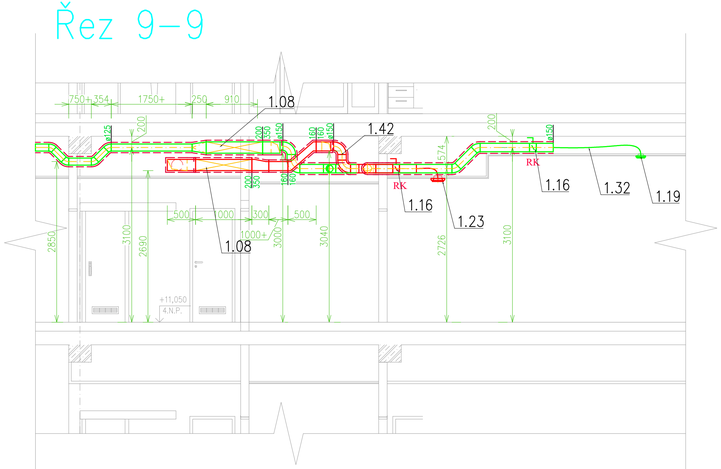

Řez 10–10

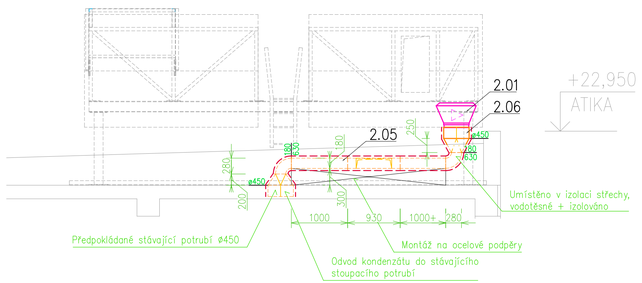

Poznámka :

ODSÁVACÍ A VÝFUKOVÉ POTRUBÍ S MOŽNOSTÍ TVORBY KONDENZÁTU BUDE VYSPÁDOVÁNO A BUDE PROVEDENO VODOTĚSNÉ,
POTRUBÍ A JEDNOTKY BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘES SIFON DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZACE, NEBO NA STŘEŠNÍ ROVINU
POTRUBÍ NAD STŘECHOU BUDE VYSPÁDOVÁNÉ K JEDNOTCE A U JEDNOTKY PROVEDEN ODVOD KONDENZÁTU, ODVOD
KONDENZÁTU BUDE ZAJIŠTĚN PROTI ZAMRZNUTÍ

TALÍŘOVÉ VENTILY, MŘÍŽKY, POTR. TRASY UMÍSTIT NA MONTÁŽI S OHLEDEM NA SKLADBY STROPŮ,
PODHLEDŮ, ODSÁVACÍ ELEMENY V HYGIENICKÝCH PROSTORECH UMIŠŤOVAT POKUD MOŽNO NA OSY
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
PŘI REALIZACI VZT POTRUBÍ SE V HLAVNÍCH TRASÁCH PROVEDOU OTVORY PRO KONTROLU ČISTOTY
POTRUBÍ CCA PO 10M S MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU
UVAŽOVANÉ STAVEBNÍ PODHLEDY PROVÁDĚT AŽ PO DEFINITIVNÍM ZAREGULOVÁ VZT SOUSTAVY
POD VZT JEDNOTKAMI V PODHLEDU PŘÍPRAVIT REVIZNÍ OTVORY O ROZMĚRU CCA 100MM VĚTŠÍ NEŽ
POUŽITÁ JEDNOTKA, NEBO VENTILÁTOR (NA KAŽDOU STRANU).
SPIRO POTRUBÍ S OZNAČENÍ + JE S PŘÍDAVKEM DÉLKY CCA 250MM
KRUHOVÉ A ČTYŘHRANÉ POTRUBÍ SKUPINA I S OZNAČNÍM + ZNAČÍ VOLNOU PŘÍRUBU
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ NAD STŘECHU A NA FASÁDĚ BUDE POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO, TATO IZOLACE BUDE SLOUŽIT I JAKO TEPELNĚ A HLUKOVĚ IZOLAČNÍ
PŘÍVODNÍ, ODSÁVACÍ POTRUBÍ VENKOVNÍHO VDUCHU BUDE TEPELNĚ IZOLOVANÉ, TRASY V INTERIÉRU ČÁSTI BUDOU HLUKOVĚ IZOLOVANÉ
POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ DLE VÝKRESŮ PODHLEDŮ, PŘÍPADNĚ DLE POŽADAVKŮ VÝSTAVBY
PK – POŽÁRNÍ KLAPKA
RK – REGULAČNÍ KLAPKA PŘÍPADNĚ UZAVÍRACÍ KLAPKA
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
PU – POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR
MONTÁŽ PROVÉST PODLE ZVYKLOSTÍ A DOPORUČENÍ DOD. FIRMY
JEDNOTLIVÉ PROSTUPY KONSTRUKCEMI ZAJISTI STAVBA

- Přívodní potrubí - čerstvý vzduch
- Odtah vzduchu z místností
- Sání čerstvého vzduchu z fasády nebo střechy
- Výfukové potrubí nad střechu nebo fasádu
- Přeložka potrubí - výfukové potrubí nad střechu
- Demontované potrubí

M – ZMŘÍŽKA VE DVEŘÍCH – HLINÍKOVÁ, VELIKOST UPRAVIT DLE POTŘEBY PŘÍPADNĚ STĚNOVÁ MŘÍŽKA NEBO AKUSTICKÝ STĚNOVÝ VENTIL

PM – POŽÁRNÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH VELIKOST UPRAVIT DLE POTŘEBY PŘÍPADNĚ STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR, ZPĚŇOVACÍ MŘÍŽKA

- - - TEPELNÉ, AKUSTICKÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

Qv - VĚTRACÍ VZDUCH

- TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
- TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
- VÝUSTA KONFORTNÍ PŘÍVODNÍ – DVOUŘADÁ
- VÝUSTA KONFORTNÍ ODVODNÍ – JEDNOŘADÁ
- TLUMIČ HLUKU – OBECNĚ, TYP A VELIKOST DLE VÝPISU ZAŘÍZENÍ
- ODSÁVACÍ VENTILÁTOR, TYP A VELIKOST DLE VÝPISU ZAŘÍZENÍ
- REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ
- REGULAČNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM
- POŽÁRNÍ KLAPKA NA TERMICKÝ UZÁVĚR
- Ohebná AL hadice hlukově a tepelně izolační s paroizolanou

- VÍŘIVÝ ANEMOSTAT PŘÍVODNÍ VČETNĚ REGULAČNÍ KLAPKY 0–100% A ROZRAŽECÍHO PERFOROVANÉHO PLECHU S IZOLOVANÝM BOXEM
- VÍŘIVÝ ANEMOSTAT ODVODNÍ VČETNĚ REGULAČNÍ KLAPKY 0–100% S IZOLOVANÝM BOXEM

Legenda - chlazení:

MONTÁŽ PROVÉST PODLE ZVYKLOSTÍ A DOPORUČENÍ DOD. FIRMY

- Rozvod chladu k jednotkám - přívod
- Rozvod chladu k jednotkám - odvod
- VENKOVNÍ JEDNOTKA SPLIT, MULTISPLIT
- VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA S ČERPADLEM KONDENZÁTU

Qc - CIRKULAČNÍ VZDUCH

Jelí v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	NAVRHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZPRACOVATEL	AUTORIZOVÁNO
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01	Ing. Martin Strašil Okrouhlice 177 Okrouhlice 582 31 IČ: 76488583 tel: 774 553 232 e-mail:martinstrasil@mpsprojekt.cz	Ing. Petr Salivar Konečná 3456 Havlíčkův Brod 580 01 IČ: 01465431 tel: 732 155 211 e-mail:salivar.petr@seznam.cz	

STAVEBNÍ ÚŘAD	HAVLÍČKŮV BROD	NAVRHL	ING. MARTIN STRAŠIL	ODP. PROJEKTANT	JIŘÍ ČERNÝ
KRAJ	VYSOČINA	VYPRACOVAL	ING. MARTIN STRAŠIL	AUTORIZOVAL	JIŘÍ ČERNÝ

AKCE	NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03	FORMÁT	7 x A4
		KÓTOVÁNO	mm
OBJEKT	SO 03 (GYNEKOLOGIE)	STUPEŇ	DPS
ČÁST	1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. VZDUCHOTECHNIKA	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2025 / 13
		DATUM	11 / 2025

OBSAH	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
ŘEZY 6-6 až 10-10	1 : 50	1.4.1.2.05	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.