Pohledy

POHLED SEVERNÍ

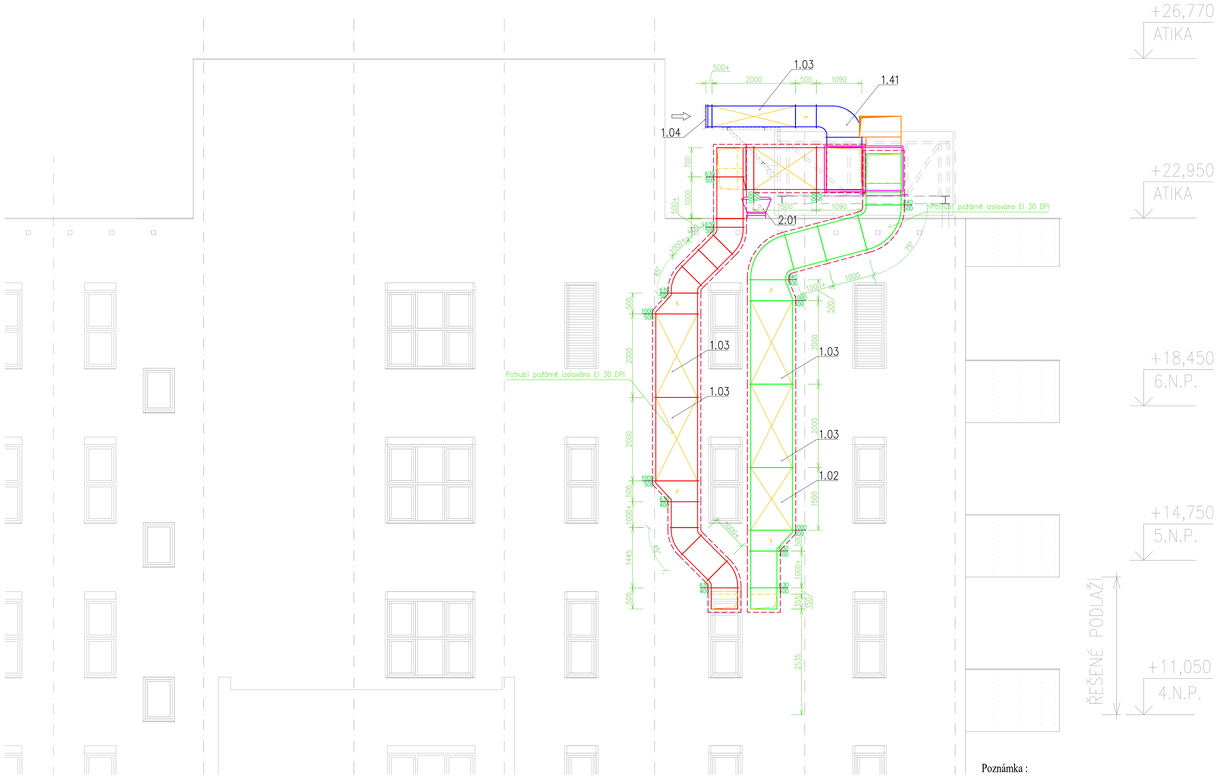

POHLED ZÁPADNÍ

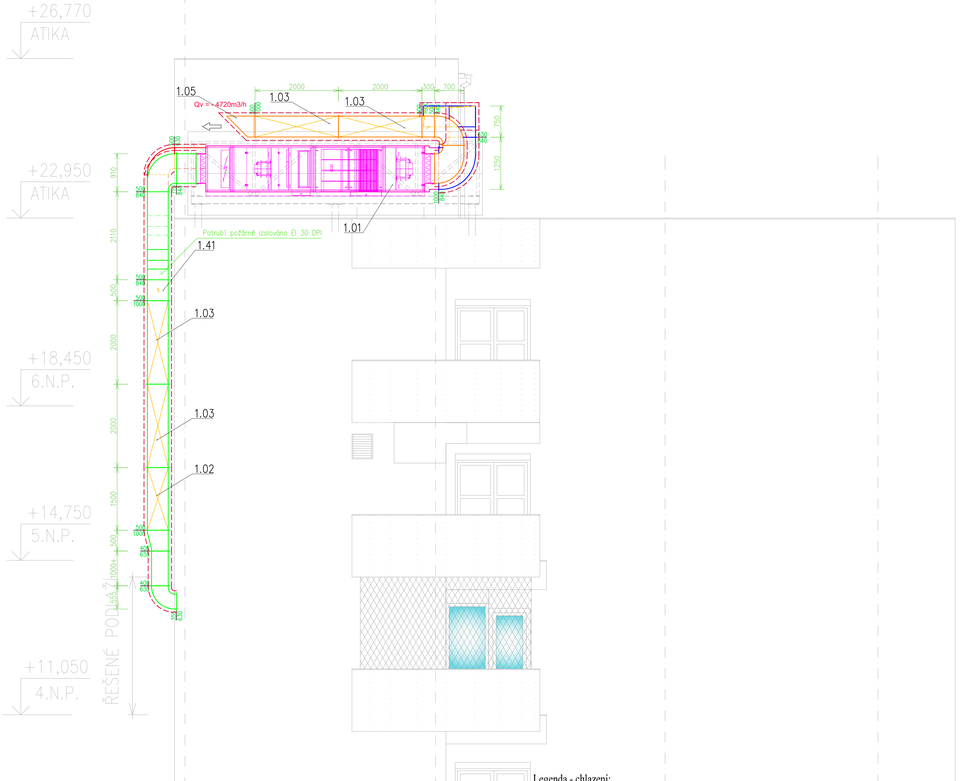

Poznámka :

ODSÁVACÍ A VÝFUKOVÉ POTRUBÍ S MOŽNOSTÍ TVORBY KONDENZÁTU BUDE VYSPÁDOVÁNO A BUDE PROVEDENO VODOTĚSNÉ,
POTRUBÍ A JEDNOTKY BUDOU V NEJNIŽŠÍM MÍSTĚ ODVODNĚNY PŘES SIFON DO NEJBLIŽŠÍ KANALIZACE, NEBO NA STŘEŠNÍ ROVINU
POTRUBÍ NAD STŘECHOU BUDE VYSPÁDOVÁNÉ K JEDNOTCE A U JEDNOTKY PROVEDEN ODVOD KONDENZÁTU, ODVOD
KONDENZÁTU BUDE ZAJIŠTĚN PROTI ZAMRZNUTÍ
TALÍŘOVÉ VENTILY, MŘÍŽKY, POTR. TRASY UMÍSTIT NA MONTÁŽ S OHLEDEM NA SKLADBY STROPŮ,
PODHLEDŮ, ODSAVACÍ ELEMENTY V HYGIENICKÝCH PROSTORECH UMÍSŤOVAT POKUD MOŽNO NA ODV
ZÁŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
PŘI REALIZACI VZT POTRUBÍ SE V HLAVNÍCH TRASÁCH PROVEDOU OTVORY PRO KONTROLU ČISTOTY
POTRUBÍ CCA PO 10M S MOŽNOSTÍ PŘÍSTUPU
(VAŽITELNÉ STAVEBNÍ PODHLEDY PROVEDOU AŽ PO DEFINITIVNÍM ZAREGULOVÁ VZT SOUSTAVY
POD VZT JEDNOTKAMI V PODHLEDU PŘIPRAVIT REVIZNÍ OTVORY O ROZMĚRU CCA 100MM VĚTŠÍ NEŽ
POUZITÁ JEDNOTKA, NEBO VENTILÁTOR (NA KAŽDOU STRANU).
SPIRO POTRUBÍ S OZNAČENÍ + JE S PŘÍDAVKEM DÉLKY CCA 250MM
KRUHOVÉ A ČTYŘHRANÉ POTRUBÍ SKUPINA 1 S OZNAČENÍM # ZNAČÍ VOLNOU PŘÍRUBU
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ NAD STŘECHU A NA FASÁDĚ BUDE POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO, TATO IZOLACE BUDE SLOUŽIT I JAKO TEPELNÉ A HLUKOVÉ IZOLAČNÍ
PŘÍVODNÉ ODSÁVACÍ POTRUBÍ VEMCOVÁNÍ VOUCHU BUDE TEPELNĚ IZOLOVANÉ, TRASY V INTERIÉRU ČÁSTI BUDOU HLUKOVĚ IZOLOVANÉ
POLOHA KONCOVÝCH ELEMENTŮ DLE VYKRESŮ PODHLEDŮ, PŘÍPADNÉ DLE POŽADAVKŮ VÝSTAVBY
PK – POŽÁRNÍ KLAPKA
RK – REGULAČNÍ KLAPKA PŘÍPADNĚ UZAVÍRACÍ KLAPKA
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
PU – POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZAVĚR
MONTÁŽ PROVEST PODLE ZVYKLOSTÍ A DOPORUČENÍ DOD. FIRMY
JEDNOTLIVÉ POSTUPY KONSTRUKČNÍM ZAJIŠT STAVBA

- Přívodní potrubí - čerstvý vzduch
- Odtah vzduchu z místností
- Sání čerstvého vzduchu z fasády nebo střechy
- Výfukové potrubí nad střechu nebo fasádu
- Přívodní potrubí - výfukové potrubí nad střechu
- Přívodní potrubí - výfukové potrubí nad střechu
- Demontované potrubí

- (M) ZPŘÍHRŽKA VE DVEŘÍCH – HLUKOVÁ, VELIKOST UPRAVIT DLE POTŘEBY PŘÍPADNĚ STĚNOVÁ MŘÍŽKA NEBO AKUSTICKÝ STĚNOVÝ VENTIL
- (PM) POŽÁRNÍ MŘÍŽKA VE DVEŘÍCH VELIKOST UPRAVIT DLE POTŘEBY PŘÍPADNĚ STĚNOVÝ POŽÁRNÍ UZAVĚR, ZPĚTNOUCÍ MŘÍŽKA

- TEPELNÉ, AKUSTICKÁ A PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

Qv - VĚTRACÍ VZDUCH

- TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
- TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
- VÝSTA KONFORTNÍ PŘÍVODNÍ – DVOUŘADÁ
- VÝSTA KONFORTNÍ ODVODNÍ – JEDNOŘADÁ
- TLUMIČ HLUKU – OBECNĚ, TYP A VELIKOST DLE VÝPISU ZAŘÍZENÍ
- ODSÁVACÍ VENTILÁTOR, TYP A VELIKOST DLE VÝPISU ZAŘÍZENÍ
- REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ
- REGULAČNÍ KLAPKA SE SERVOPOHONEM
- POŽÁRNÍ KLAPKA NA TERMICKÝ UZÁVĚR
- Ohebná AL hadice hlukově a tepelně izolační s perforabránou

- MŘÍŽ ANEMOSTAT PŘÍVODNÍ VČETNĚ REGULAČNÍ KLAPKY 0–100% A ROZNÁŠECÍHO PERFOROVANÉHO PLECHU S IZOLOVANÝM BOKEM
- MŘÍŽ ANEMOSTAT ODVODNÍ VČETNĚ REGULAČNÍ KLAPKY 0–100% S IZOLOVANÝM BOKEM

- VÝSTA KONFORTNÍ PŘÍVODNÍ – DVOUŘADÁ
- VÝSTA KONFORTNÍ ODVODNÍ – JEDNOŘADÁ

Legenda - chlazení:

MONTÁŽ PROVEST PODLE ZVYKLOSTÍ A DOPORUČENÍ DOD. FIRMY

- Rozvod chladu k jednotkám - přívod
- Rozvod chladu k jednotkám - odvod

- VENKOVNÍ JEDNOTKA SPLIT, MULTISPLIT
- VNITŘNÍ KAZETOVÁ JEDNOTKA S ČERPADLEM KONDENZÁTU

Qc - CIRKULAČNÍ VZDUCH

Jeli v dokumentaci definován nějaký konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standart a v nabídce může být nahrazen i výrobkem, nebo technologií srovnatelnou.

DÍLČÍ	DATUM	POPIS ZMĚN		MARHL	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	SCHVÁLIL

OBJEDNATEL:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	ZPRACOVATEL:	AUTORIZOVÁNO
NEMOCNICE HAVL. BROD Příspěvková organizace Husova 2624 Havlíčkův Brod 580 01		Ing. Petr Bahar Kovářská 3456 Havlíčkův Brod 580 01 tel.+420 603 565 211 774 553 232 e-mail:bahar.petr@seznam.cz	
STAVEBNÍ ÚŘAD: HAVLÍČKŮV BROD	MARHL: ING. MARTIN STRAŠIL	ODP. PROJEKTANT: JIŘÍ ČERNÝ	
KRAJ: VYSOČINA	VYPRACOVAL: ING. MARTIN STRAŠIL	AUTORIZOVAL: JIŘÍ ČERNÝ	

AKCE: NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD - STAVEBNÍ ÚPRAVY 4.N.P. OBJEKTU SO 03		FORMÁT: 12 x A4	ČÍSLO PARE
		KÓTOVÁNO: mm	
OBJEKT: SO 03 (GYNEKOLOGIE)		STUPEŇ: DPS	
ČÁST: 1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2025 / 13	
1.4.1. VZDUCHOTECHNIKA		DATUM: 11 / 2025	

OBSAH:	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:
POHLEDY S a Z	1 : 50	1.4.1.2.06	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES O JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.