
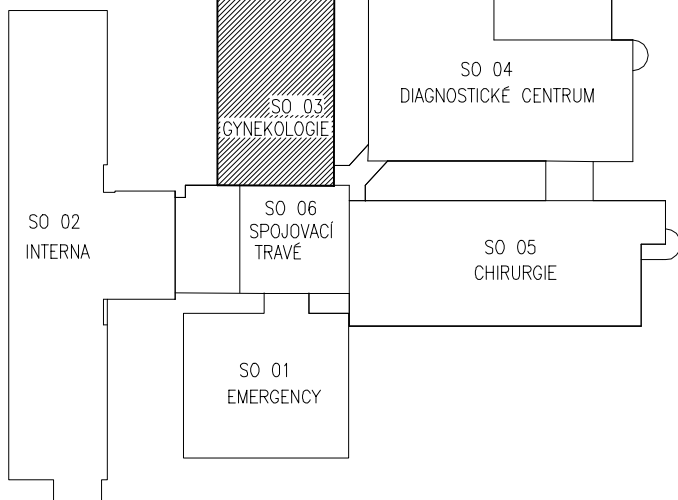


PŮDORYSNÉ SCHÉMA

LEGENDA

ŘEŠENÁ ČÁST



Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
401	KUCHYŇ MLEČNA	7,94
402	EDUKAČNÍ MÍSTNOST	18,41
403	VÝDEJ	6,00
404	UMÝVÁRNA LAHVI	4,23
405	WC PERSONAL	2,12
406	PŘEDSÍŇ	3,17
407	OKLIDOVÁ KOMORA	4,87
408	VÝTAH LŮŽKOVÝ	7,20
409	CHODBA SCHODIŠTĚ	36,80
410	VÝTAH ČISTÝ	7,20
411	KUCHYŇ ČADIVA	14,26
412	POKOJ	13,50
413	SPRCHA	1,44
414	WC	1,17
415	PŘEDSÍŇ	3,31
416	SESTERNA	20,55
417	DOKUMENTAČNÍ PRACOVNICE	9,74
418	DENNÍ MÍSTNOST	7,24
419	VÝŠETROVNA	22,02
420	SESTRA DĚTSKÁ	17,07
421	BOX OBSERVAČNÍ	14,46
422	SKLAD ČISTÉHO PRAŽLA	13,12
423	ČISTICI MÍSTNOST	12,94
424	BALKON	7,64
425	CHODBA	100,47
425a	ČADIVA KUCHYŇKA	7,60
426	POKOJ	25,03
427	UMÝVÁRNA	2,18
428	WC	2,18
429	POKOJ	26,11
430	WC	1,70
431	UMÝVÁRNA	2,84
432	PŘEDSÍŇ	9,95
433	WC	1,92
434	UMÝVÁRNA	2,74
435	POKOJ	21,64
436	POKOJ	20,90
437	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,37
438	POKOJ	27,94
439	WC	1,63
440	UMÝVÁRNA	2,67
441	POKOJ	25,46
442	WC	1,92
443	UMÝVÁRNA	2,74
444	POKOJ	26,11
445	WC	1,77
446	UMÝVÁRNA	2,85
447	POKOJ	26,11
448	WC	1,92
449	UMÝVÁRNA	2,76
450	POKOJ	26,26
451	WC	1,77
452	UMÝVÁRNA	2,85
453	POKOJ	25,73
454	WC	1,92
455	UMÝVÁRNA	2,76
456	POKOJ	25,88
457	WC	1,77
458	UMÝVÁRNA	2,85
459	POKOJ	27,17
460	WC	1,92
461	UMÝVÁRNA	2,76

LEGENDA:

- EI 30/DP1-C-S200 — Požadovaná odolnost požárního úseku
- - - - - Hranice požárního úseku stávající / požární dělicí konstrukce
- - - - - Předmět změny užívání
- - - - - Hranice požárně nebezpečných prostor nová
- Únikový východ - směr úniku osob
- △ Přenosný hasicí přístroj práškový 6 kg dle popisu v textové části
- ⊕ Nástěnný hydrant DN 25 mm s tvarově stálou hadicí 30 metrů

Martin Šolc - BEZPO
Požární bezpečnost staveb
Šmolovy 164
580 01 Havlíčkův Brod
TEL: 464 42 553 ČKAJIT1400401



Měřítka 1 : 100 ; Formát A2

Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy
4.NP objektu SO.03

Výkres požární bezpečnosti staveb 4.NP

Město: Havlíčkův Brod

Kraj: Vysočina