

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM**1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI**

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba
Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 632814
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Kraj Vysočina
Sídlo:	Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČ:	708 90 749
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).


DOTAZ 1

V projektové dokumentaci chybí projekt pro IO 01 Přípojky IS. Žádáme o doplnění projektové dokumentace a o bližší specifikaci plastových šachet – výška šachty, nosnost poklopu

21	271	871999102 SPC	D+M Revizní šachta kanalizace DN 1000 - Specifikace dle PD	kus	1,00
			" Šachta kruhová z polyetylenu DN=1000mm, systémové šachtové dno s výkyvnými hrdly, teleskop. V ceně litinový poklop kruhový. V ceně veškeré příslušenství šachty. "		1,00
			" V ceně osazení na stávající kanalizaci, úprava stávající kanalizace. "		
22	271	871999103 SPC	D+M Revizní šachta dešťové kanalizace DN 425 - Specifikace dle PD	kus	1,00
			" Šachta kruhová z polyetylenu DN=425mm, systémové šachtové dno s výkyvnými hrdly, teleskop. V ceně litinový poklop kruhový. V ceně veškeré příslušenství šachty. "		1,00
			" V ceně osazení na stávající kanalizaci, úprava stávající kanalizace. "		

ODPOVĚĎ 1

Přípojka pitné vody byla řešena v předchozí etapě výstavby (Etapa 1, přeložka přípojky pitné vody trasa TVII). Přípojka kanalizace je obsažena v části dokumentace D.1.4.1. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE, viz výkres "01-D.1.4.1.b.12. SVODNÉ POTRUBÍ - KANALIZACE". Na tomto výkresu jsou rovněž specifikovány šachty (legenda šachet) včetně poklopů a třídy zatížení (tř. B125, tř. D400). Výšky šachet lze určit z téhož výkresu - RŠ 434,80 (kóta výšky terénu)/431,11 (kóta dna šachty), VŠ 434,62/cca 431,03.

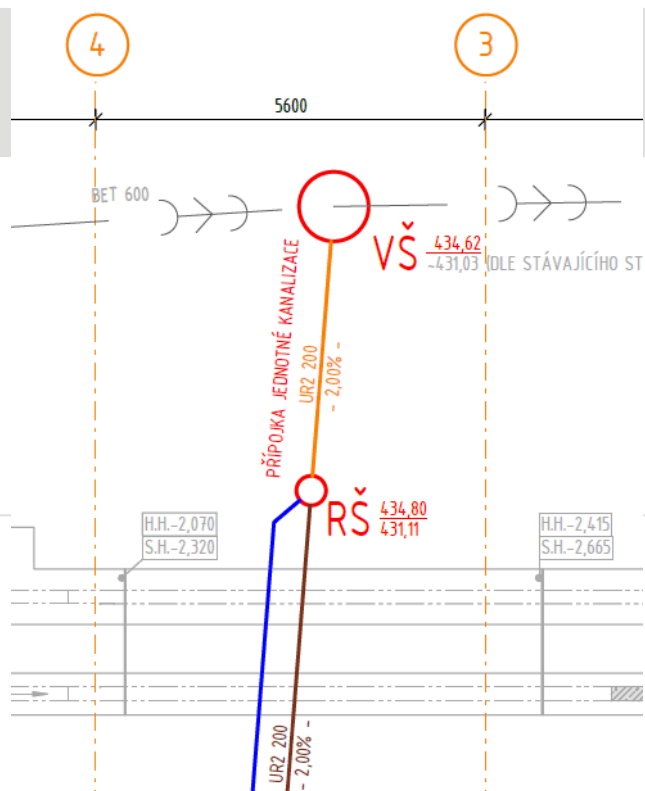

LEGENDA ŠACHET

HČŠ

HLAVNÍ ČISTÍCÍ ŠACHTA
BETONOVÁ MONOLITICKÁ
VNITŘNÍ ROZMĚRY: 1200x900 mm
HLOUBKA: 1450 mm POD ÚROVNÍ PODLAHY 1.PP
+ POKLOP OCELOVÝ ČTVERCOVÝ 850x850 mm, TŘ. A15
+ ŠACHTOVÁ STUPADLA ŽEBŘÍKOVÁ

RŠ

REVIZNÍ ŠACHTA NA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJCE
KRUHOVÁ DN 425 Z POLYPROPYLENU
ŠACHTOVÉ DNO SOUTOČNÉ
1x ODTOK PP 200 Z ŠACHTOVÉHO DNA
2x PŘÍTOK PP 200 DO ŠACHTOVÉHO DNA
+ POKLOP LITINOVÝ KRUHOVÝ S TELESKOPEM, TŘ. B125

VŠ

VSTUPNÍ ŠACHTA JEDNOTNÉ KANALIZACE
NOVÁ ŠACHTA OSAZENÁ V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
NA STÁVAJÍCÍ STOCE JEDNOTNÉ KANALIZACE
KRUHOVÁ DN 1000 Z POLYPROPYLENU
ŠACHTOVÉ DNO SOUTOČNÉ
1x ODTOK BET 600 Z ŠACHTOVÉHO DNA
1x PŘÍTOK BET 600 DLE STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ
1x PŘÍTOK PP 200 DO ŠACHTOVÉHO DNA
+ POKLOP LITINOVÝ KRUHOVÝ S TELESKOPEM, TŘ. D400

DOTAZ 2

Ve výkazu výměr v objektu SO 01 D.1.1.c.07. Výpis ostatních výrobků je položka pro hasící přístroj HP 2 . Ve výpisu ostatních výrobků je požadavek – přenosný hasící přístroj sněhový 3kg. Sněhový hasící přístroj se v hmotnosti 3kg nevyrábí.

4	790	790999204 SPC	D+M Přenosný hasící přístroj sněhový - Specifikace dle PD - HP2	kus	2,00
---	-----	------------------	---	-----	------

			" 1PP "		1,00
			" 1NP "		1,00

ODPOVĚĎ 2

Hasící přístroj HP2 - jedná se o sněhový hasící přístroj s hasící schopností 55B (celkem 2ks). Hmotnost není rozhodující. Pokud dodavatel není schopen dodat tento typ, je možné ocenit a dodat typ větší - např. 70B.

DOTAZ 3

V projektové dokumentaci v části D.1.4.9. Vnitřní vybavení-interier je Výpis vnitřního vybavení 01-D.1.4.9.c.01. Tyto výrobky (recepční pulty, kuchyňské linky, vestavěné skříně, vnitřní hygienické vybavení – madla, zrcadla, dávkovače,...) nebudou součástí této veřejné zakázky (nejsou obsaženy ve výkaze výměr)?

ODPOVĚĎ 3

Prvky vnitřního vybavení, obsažené v části dokumentace D.1.4.9. nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a nejsou předmětem této zakázky.

DOTAZ 4

Máme dotaz ohledně dodávky slaboproudů část D.1.4.8. ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE. Ve výkazech výměr je položka:

27	741	741999601 SPC	D+M Datový rozvaděč 42U 800/1000 - Specifikace dle PD	kus	1,00
			" Včetně aktivních a pasivních prvků, switchů, patch panelů, telefonní ústředny, serveru, optické vany, převodníků "		

V seznamu strojů a zařízení jsou uvedeny pouze pasivní prvky datového rozvaděče a v technické zprávě je uvedena poznámka: "V datovém rozvaděči budou aktivní i pasivní prvky. Patch panely, switche, server, i telefonní ústředna." Mají být aktivní prvky součástí cenové nabídky? Pokud ano je nutné specifikovat požadované aktivní prvky a požadavky na dodávku AP.

ODPOVĚĎ 4

Kabely strukturované kabeláže budou ukončeny na patch panelech. Servery, switche, AP a další aktivní prvky nejsou součástí této zakázky. Výjimkou je telefonní ústředna IP pro 20 účastníků s min. 1 analogovým vstupem pro domácí telefony.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

nové znění bodu IV.3.4)	Lhůta pro doručení nabídek: Datum: 27.12.2016 Čas: 11:00 hodin
nové znění bodu IV.3.8)	Podmínky pro otevírání nabídek: Datum: 27.12.2016 Čas: 11:01 hodin

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek. Tyto dodatečné informace jsou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

V Brně dne 20. 10. 2016