

VÝPIS OKEN

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					

INVESTOR:

Kraj Vysočina	 Kraj Vysočina Žižkova 57/1882 587 33 Jihlava tel.: +420 564 602 276 munduch.s@kr-vysocina.cz
---------------	--

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	 TECHNICO architects & engineers Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Valéria PAULIČKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba SO 01 PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS	FORMÁT	A4
	DATUM	06/2016
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-472-DPS
K.ú. Havlíčkův Brod, parc.č. 772, 622, 704/2, 790/4, 2305/19, 2305/20	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
VÝPIS OKEN		01-D.1.1.c.02.

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ - FASÁDNÍ OKNA

KONSTRUKCE OKEN BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA OKENNÍ VÝPLNĚ.

OKNA HLINÍKOVÁ

MATERIÁL:	3-KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ PROFIL, ROZŠÍŘENÁ IZOLAČNÍ ZÓNA S PĚNOU PLNĚNÝMI IZOLÁTORY. OPTIMALIZOVANÉ KOEXTRUDOVÉ STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ.
BARVA:	BARVA ANTRACITOVÁ, RAL 7016
KOVÁNÍ:	CELOOBVODOVÉ, DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY NA KAŽDÉM KŘÍDLE, SKRYTÉ ZÁVĚSY
KLIKY, ZÁMKY:	UZAMYKATELNÁ KLIKA/KLIKA, STŘÍBRNÝ ELOX, MATNÝ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ, ČTEČKA KARET SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE SCHÉMATU - VIZ PŘÍLOHA VÝPISU DVEŘÍ. TENTO SYSTÉM BUDE KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM V BUDOVĚ DPS (OBJEKT 11)
SKLO:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDA ODOLNOSTI BT2
TĚSNĚNÍ:	KVALITA EPDM, CELOOBVODOVÉ V DRÁŽCE KŘÍDLA, V ROZÍCH PEVNĚ SPOJENÉ, TRVALE PRUŽNÉ V KVALITĚ EPDM, BARVA ČERNÁ
PARAPET VNĚJŠÍ:	HLINÍKOVÝ PLECH, PRÁŠKOVÝ LAK RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)
PARAPET VNITŘNÍ:	-
STÍNĚNÍ:	VNITŘNÍ ŽALUZIE - CELOSTÍNÍCÍ HLINÍKOVÉ LAMELY Š. 25 mm, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, BARVA STŘÍBRNÝ HLINÍK VENKOVNÍ ŽALUZIE - HLINÍKOVÉ LAMELY Š. 90 mm, TVAR LAMELY "S", VLIŠOVANÁ PRYŽ PO DÉLCE LAMELY, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ, BARVA STŘÍBRNÝ HLINÍK - POUZE DVORNÍ FASÁDY
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:	$U_w \leq 0,65 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

INT. OKENNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU

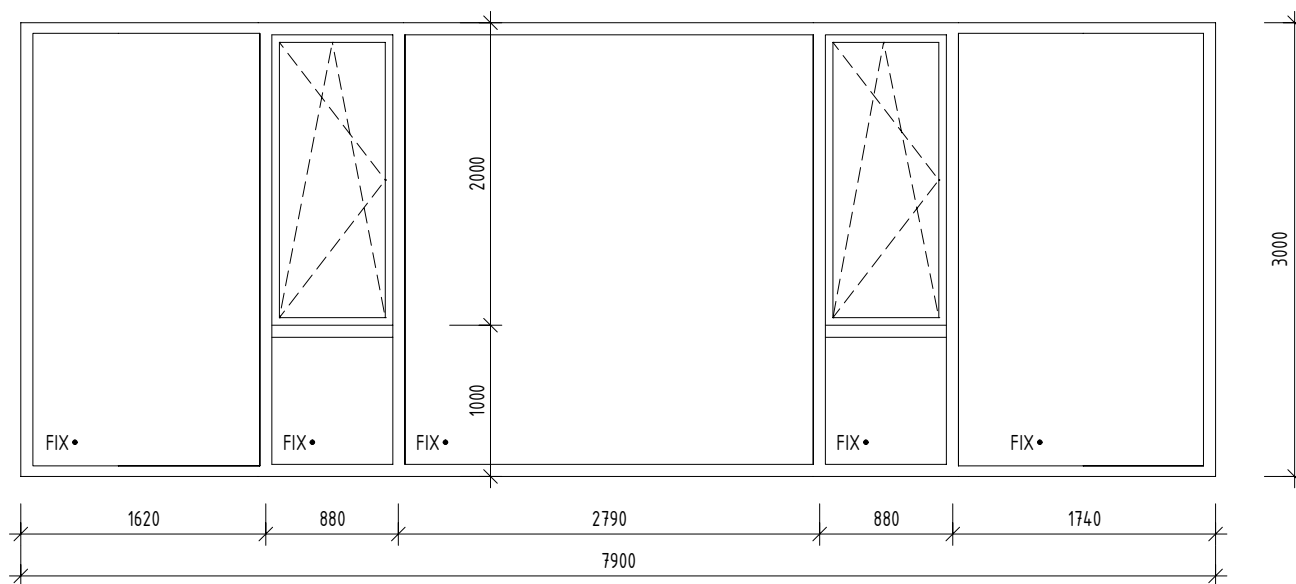
F0101

HLINÍKOVÝ PROFIL
KŘÍDLO SKLOPNÉ, FIXNÍ, BARVA RAL 7016
SKLO BEZPAČNOSTNÍ, ČIRÉ
UZAMYKATELNÁ KLIKA
EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE (3 SEKCE)

$$U_w \leq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$$

1.NP

1




F0102

HLINÍKOVÝ PROFIL, KŘÍDLO DVEŘÍ OTEVÍRAVÉ, OKNA FIXNÍ, BARVA RAL 7016
SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ
ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK 50/50, ČTEČKA KARET, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK
EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE (2 SEKCE)
KONTRASTNÍ POLEPY NA DVEŘÍCH V=800 A 1400mm
 $U_w \leq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$

1.NP

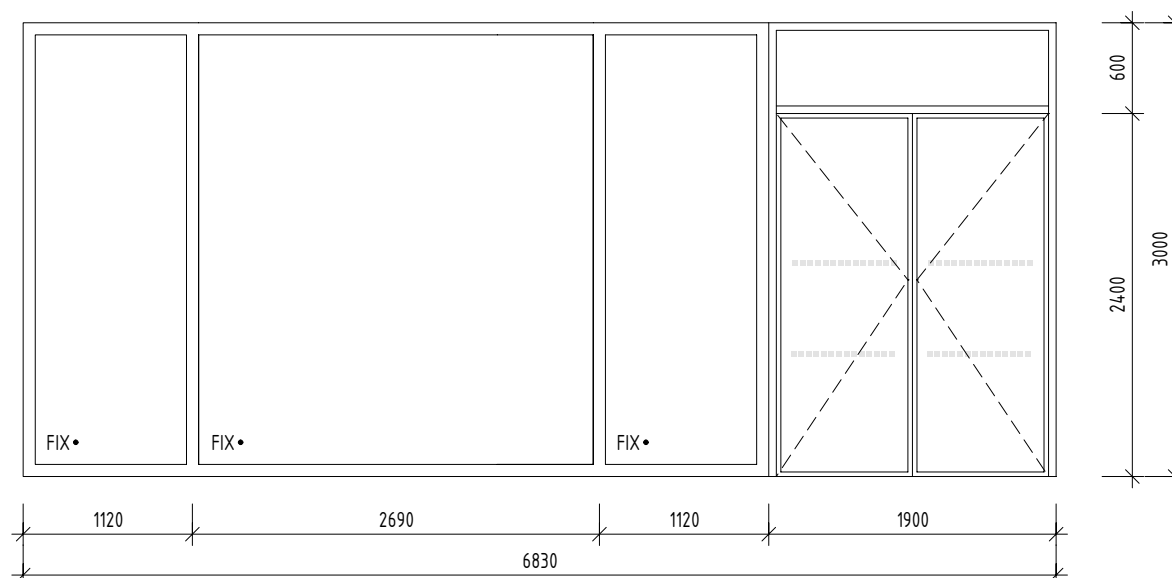1



POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z EXTERIÉRU BUDOVY.

Strana:

2

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

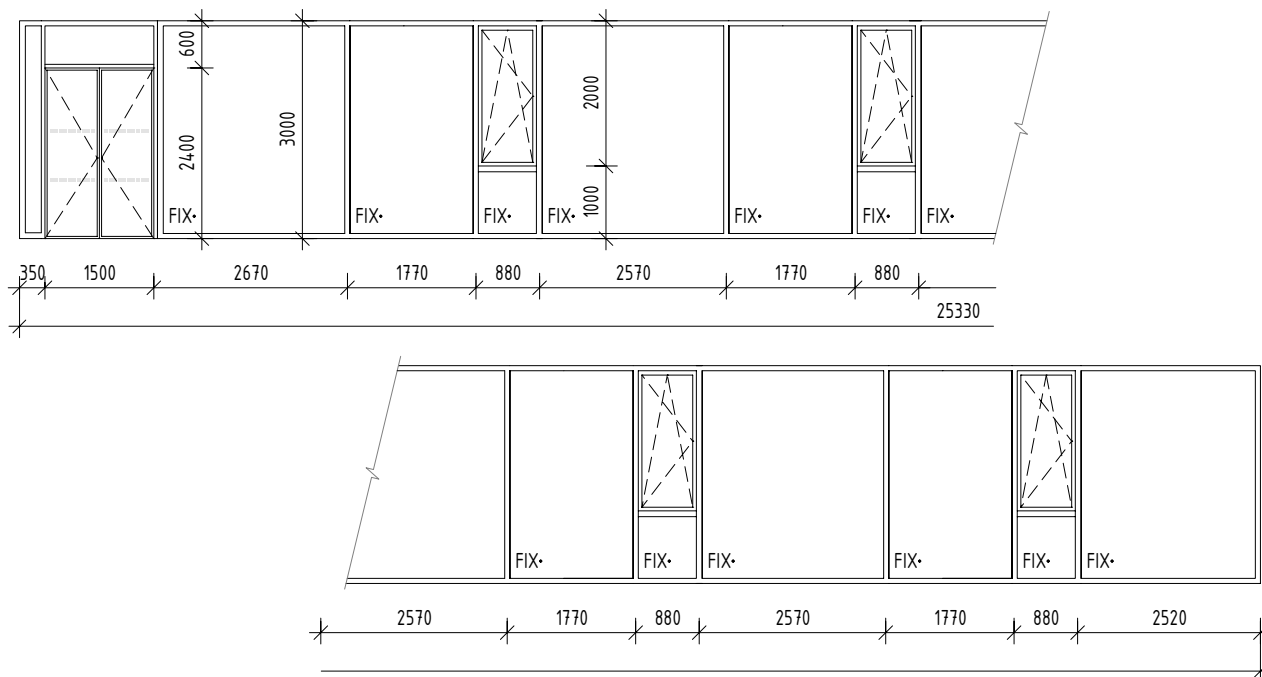
INT. OKENNÍ VÝPLŇ - POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU

F0103

1.NP

1

HLINÍKOVÝ PROFIL, SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ
KŘÍDLO SKLOPNÉ, FIXNÍ, KŘÍDLO DVEŘÍ OTEVÍRAVÉ S KONTRASTNÍMI POLEPY V=800 A 1400mm, BARVA RAL 7016
DVEŘNÍ NADSVĚTLÍK
ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK 50/50, ČTEČKA KARET, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE (5 SEKČÍ)
 $U_w \leq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$




F0104

2.NP

1

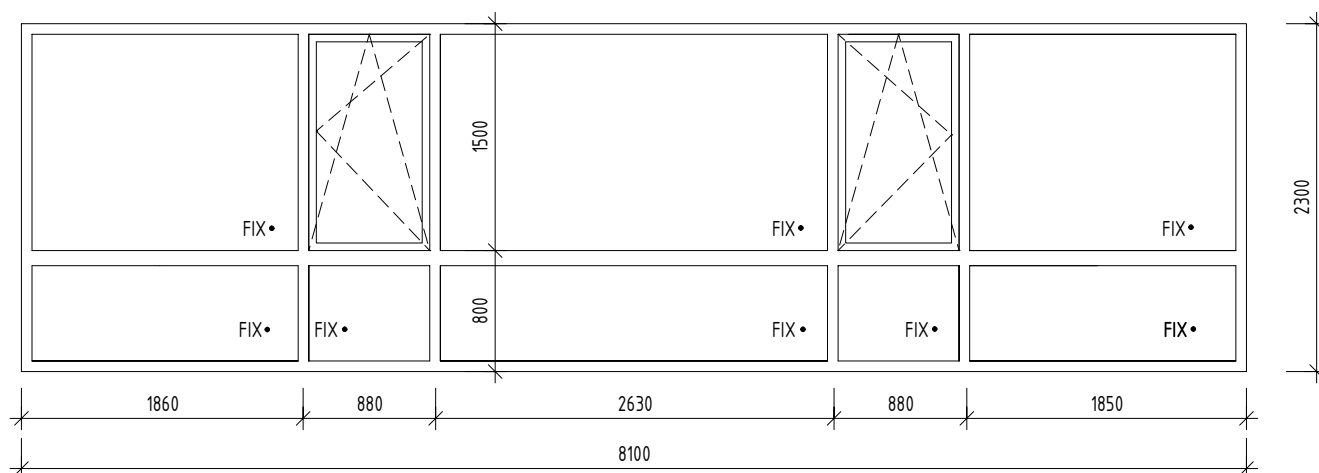HLINÍKOVÝ PROFIL
KŘÍDLO SKLOPNÉ, FIXNÍ, BARVA RAL 7016
SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ
UZAMYKATELNÁ KLIKA
EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE (3 SEKCE)
 $U_w \leq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$



NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z EXTERIÉRU BUDOVY.

Strana:

3

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

INT. OKENNÍ VÝPLŇ - POHLED ZE STRANY EXTERIÉRU

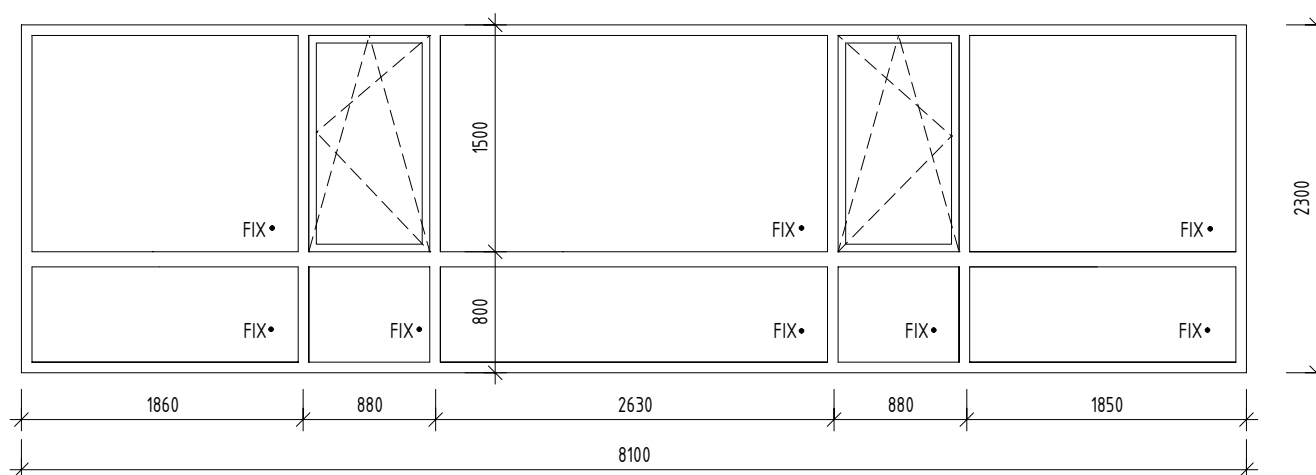
F0105

HLINÍKOVÝ PROFIL
KŘÍDLO SKLOPNÉ, FIXNÍ, BARVA RAL 7016
SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ
UZAMYKATELNÁ KLIKA
EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE (3 SEKCE)

$$U_w \leq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$$

3.NP

1



NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK

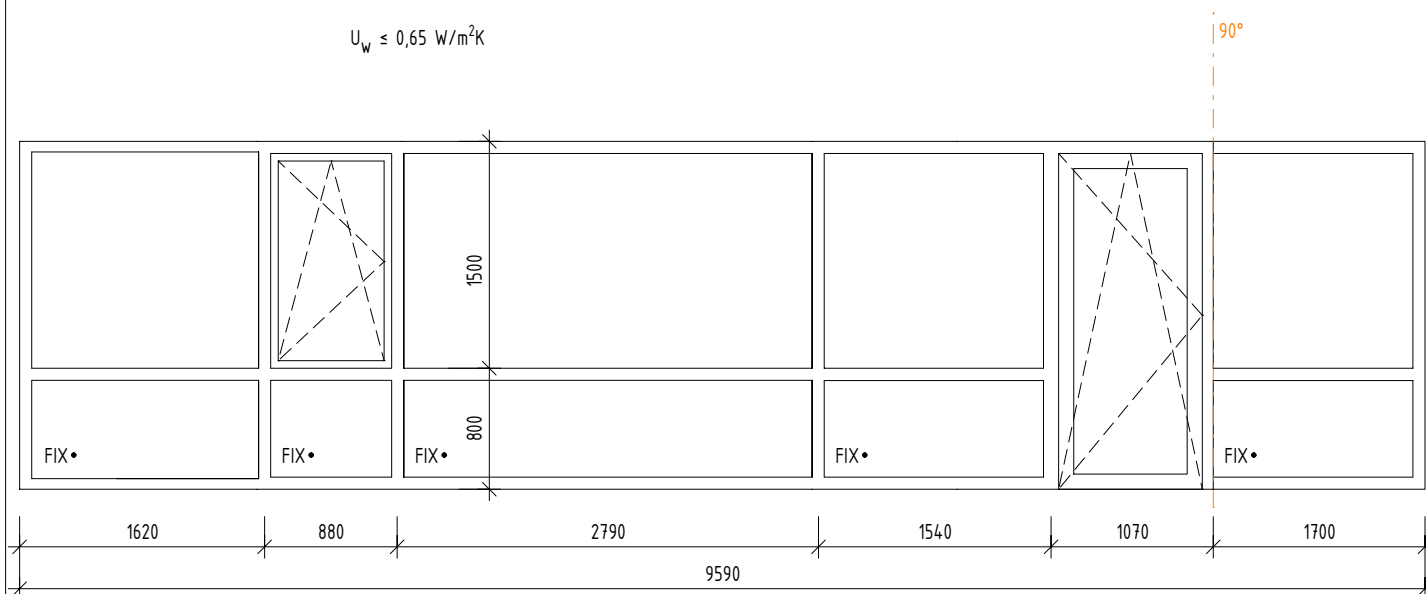
F0106

HLINÍKOVÝ PROFIL
KŘÍDLO SKLOPNÉ, FIXNÍ, BARVA RAL 7016
SKLO BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ
VLOŽKOVÝ CYLINDRICKÝ ZÁMEK 50/50, SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE
ZAPUŠTĚNÝ PRÁH
EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE (4 SEKCE)

$$U_w \leq 0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$$

4.NP

1



NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z EXTERIÉRU BUDOVY.

Strana:

4

VÝPIS OKEN

SO 01 – PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

VÝPLNĚ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ – OKNA

KONSTRUKCE OKEN BUDE PROVEDENA ZE SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ.

KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA S OHLEDEM NA INTENZIVNOST POUŽÍVÁNÍ A DLE STANDARDNÍHO POŽADAVKU NA OKENNÍ VÝPLNĚ.

OKNA DŘEVĚNÁ

MATERIÁL:	DŘEVĚNÝ LEPENÝ PROFIL TYPU EURO, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 92 mm
BARVA:	LAZUROVACÍ LAK – SVĚTLÝ DUB
KOVÁNÍ:	CELOOBVODOVÉ, DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY NA KAŽDÉM KŘÍDLE, SKRYTÉ ZÁVĚSY
KLIKY, ZÁMKY:	UZAMYKATELNÁ KLIKA, STŘÍBRNÝ ELOX, MATNÝ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ, ČTEČKA KARET SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE SCHÉMATU – VIZ PŘÍLOHA VÝPISU DVEŘÍ. TENTO SYSTÉM BUDE KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM V BUDOVĚ DPS (OBJEKT 11)
SKLO:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ
TĚSNĚNÍ:	KVALITA EPDM, CELOOBVODOVÉ V DRÁŽCE KŘÍDLA, V ROZÍCH PEVNĚ SPOJENÉ, TRVALE PRUŽNÉ V KVALITĚ EPDM, BARVA ČERNÁ
PARAPET VNĚJŠÍ:	HLINÍKOVÝ PLECH, PRÁŠKOVÝ LAK RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)
PARAPET VNITŘNÍ:	BEZ VNITŘNÍHO PARAPETU / DUBOVÁ SPÁROVKA TL. 27mm U OKEN 0111 A 0-101 V KANCELÁŘSKÝCH PROSTORECH / OKNA 0-101, 0-102 KERAMICKÝ OBKLAD
STÍNĚNÍ:	VNITŘNÍ ŽALUZIE – CELOSTÍNÍCÍ HLINÍKOVÉ LAMELY Š. 25 mm, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, BARVA STŘÍBRNÝ HLINÍK VENKOVNÍ ŽALUZIE – HLINÍKOVÉ LAMELY Š. 90 mm, TVAR LAMELY “S”, VLISOVANÁ PRYŽ PO DÉLCE LAMELY, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ, BARVA ŠEDÝ HLINÍK – POUZE DVORNÍ FASÁDY (JIŽNÍ, ZÁPADNÍ)
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:	$U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
ZÁBRADLÍ:	CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ, LEPENÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO 88.4 Z KALENÝCH SKEL, 4x NEREZOVÉ BODOVÉ KOTVENÍ, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000mm, SKLADBA: 8mm ESG+HST + PVB 1,52 mm + 8mm ESG+HST, BROUŠENÉ HRANY ZÁBRADLÍ OCELOVÉ TRUBKOVÉ, LAKOVANÉ BARVA ŠEDÁ RAL 7016 (ANTRACIT), KOTVENO K OSTĚNÍ VE VÝŠCE 850mm OD PODLAHY

OKNA DŘEVOHLINÍKOVÁ

MATERIÁL:	INT.:DŘEVĚNÝ LEPENÝ PROFIL TYPU EURO, STAVEBNÍ HLOUBKA RÁMU 92 mm, EXT.: OPLÁŠTĚNÍ AL PLECHEM
BARVA:	INT.:LAZUROVACÍ LAK – SVĚTLÝ DUB, EXT.: FÓLIE IMITACE DŘEVA – SVĚTLÝ DUB
KOVÁNÍ:	CELOOBVODOVÉ, DVA BEZPEČNOSTNÍ BODY NA KAŽDÉM KŘÍDLE, SKRYTÉ ZÁVĚSY
KLIKY, ZÁMKY:	UZAMYKATELNÁ KLIKA, STŘÍBRNÝ ELOX, MATNÝ ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK, VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ, ČTEČKA KARET SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE DLE SCHÉMATU – VIZ PŘÍLOHA VÝPISU DVEŘÍ. TENTO SYSTÉM BUDE KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM V BUDOVĚ DPS (OBJEKT 11)
SKLO:	TEPELNĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ, SKLO ČIRÉ
TĚSNĚNÍ:	KVALITA EPDM, CELOOBVODOVÉ V DRÁŽCE KŘÍDLA, V ROZÍCH PEVNĚ SPOJENÉ, TRVALE PRUŽNÉ V KVALITĚ EPDM, BARVA ČERNÁ
PARAPET VNĚJŠÍ:	HLINÍKOVÝ PLECH, PRÁŠKOVÝ LAK RAL 7016 (ANTRACITOVĚ ŠEDÁ)
PARAPET VNITŘNÍ:	-
STÍNĚNÍ:	VNITŘNÍ ŽALUZIE – CELOSTÍNÍCÍ HLINÍKOVÉ LAMELY Š. 25 mm, MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, BARVA STŘÍBRNÝ HLINÍK VENKOVNÍ ŽALUZIE – HLINÍKOVÉ LAMELY Š. 90 mm, TVAR LAMELY “S”, VLISOVANÁ PRYŽ PO DÉLCE LAMELY, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ, BARVA STŘÍBRNÝ HLINÍK – POUZE DVORNÍ FASÁDY (JIŽNÍ, ZÁPADNÍ)
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA:	$U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
DOPLŇKY:	CELOSKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ, LEPENÉ VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO 88.4 Z KALENÝCH SKEL, 4x NEREZOVÉ BODOVÉ KOTVENÍ, VÝŠKA ZÁBRADLÍ 1000mm, SKLADBA: 8mm ESG+HST + PVB 1,52 mm + 8mm ESG+HST, BROUŠENÉ HRANY

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.



Strana:

5

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS


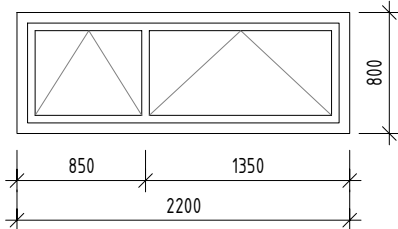
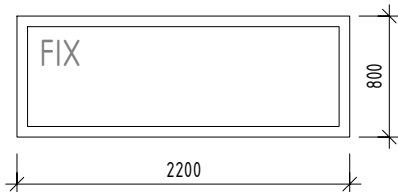
INT. OKENNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY OVLÁDÁNÍ

POL.	ROZMĚRY	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
O-101	2200/800 	DŘEVĚNÝ PROFIL 2 x KŘÍDLO SKLOPNÉ UZAMYKATELNÁ KLIKA BEZ INTERIÉROVÝCH ŽALUZÍ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	6
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	6
O-102	2200/800 	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO FIXNÍ BEZ INTERIÉROVÝCH ŽALUZÍ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	1
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.			Strana: 6	

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

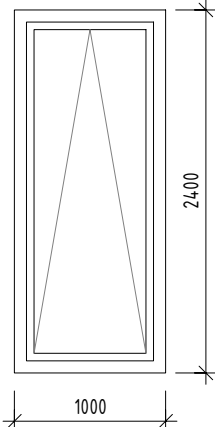
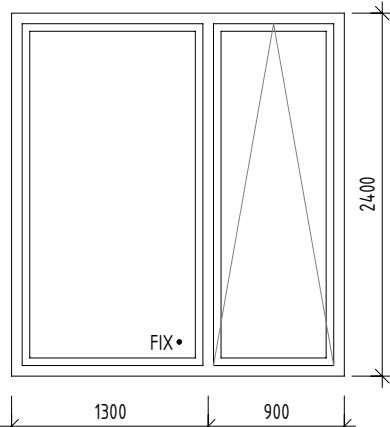
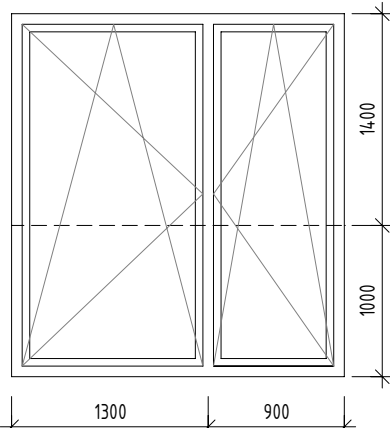
INT. OKENNÍ VÝPLŇ - POHLED ZE STRANY OVLÁDÁNÍ

POL.	ROZMĚRY	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
0101	1000/2400	DŘEVOHLINÍKOVÝ PROFIL KŘÍDLO SKLOPNÉ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1
0102	2200/2400	DŘEVOHLINÍKOVÝ PROFIL KŘÍDLO SKLOPNÉ, FIXNÍ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 3 KS EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 6 KS $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	9
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	9
0103	2200/2400	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 8 KS VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - CELOSKLENĚNÉ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ V MÍSTNOSTI 1.04 OKNA Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA TŘÍDY ODOLNOSTI BT2		
			1.PP	0
			1.NP	8
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	8
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.			Strana: 7	

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

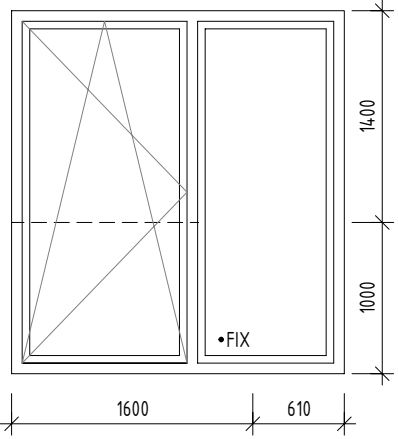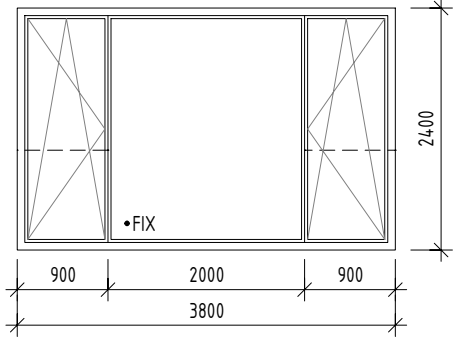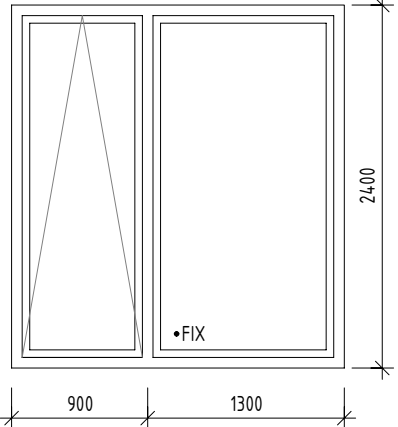INT. OKENNÍ VÝPLŇ - POHLED ZE STRANY OVLÁDÁNÍ

POL.	ROZMĚRY	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
0103a	2200/2400	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO SKLOPNÉ FIXNÍ-PLNÁ VÝPLŇ TI PANEL - LAKOVANÉ SKLO, TM. ŠEDÁ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 1 KS VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - CELOSKLENĚNÉ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1
0104	3800/2400	DŘEVĚNÝ PROFIL BEZPEČNOSTNÍ SKLO TŘÍDY ODOLNOSTI BT2 KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 1 KS VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - CELOSKLENĚNÉ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
		NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK	CELKEM	1
0105	2200/2400	DŘEVOHLINÍKOVÝ PROFIL KŘÍDLO SKLOPNÉ, FIXNÍ UZAMYKATELNÁ KLIKA EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 1 KS $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1




POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.

Strana:

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

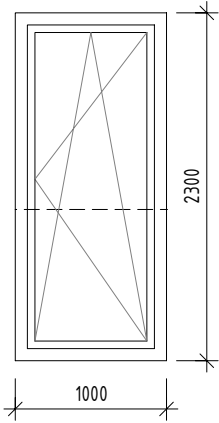
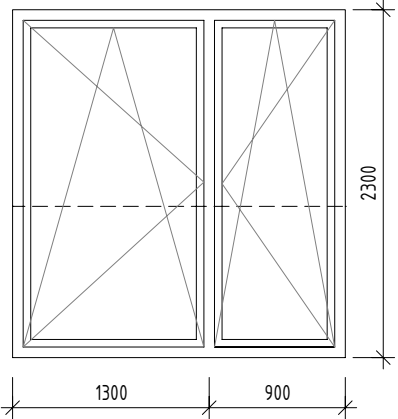
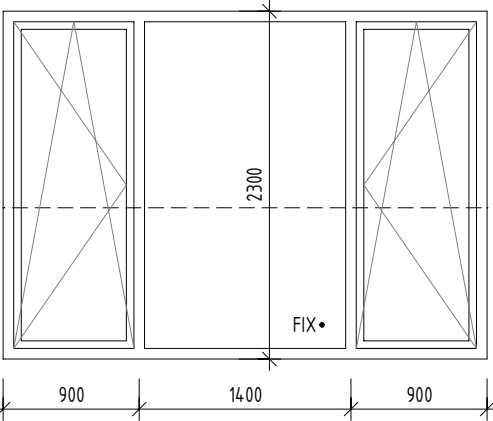
INT. OKENNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY OVLÁDÁNÍ

POL.	ROZMĚRY	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
0106	1000/2300 	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 10 KS VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - CELOSKLENĚNÉ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	4
			3.NP	4
			4.NP	3
			CELKEM	11
0107	2200/2300 	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 26 KS EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 30 KS VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - CELOSKLENĚNÉ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	21
			3.NP	21
			4.NP	14
			CELKEM	56
0108	3200/2300 	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, FIXNÍ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 3 KS VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - CELOSKLENĚNÉ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	3
NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK				
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.			Strana: 9	

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

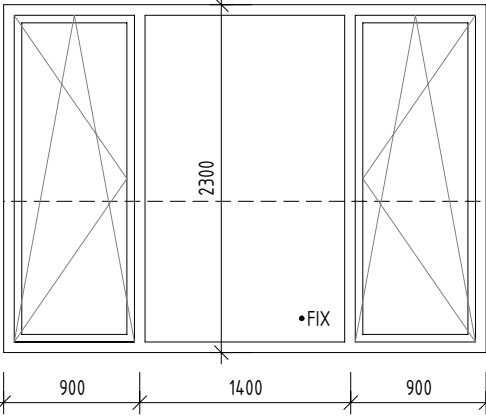
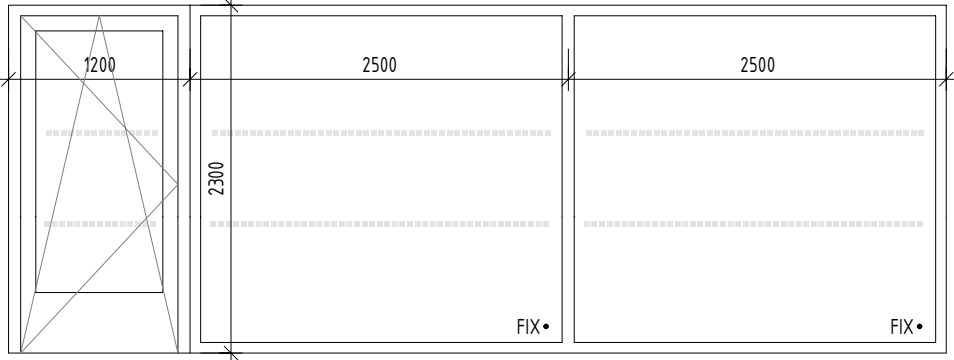
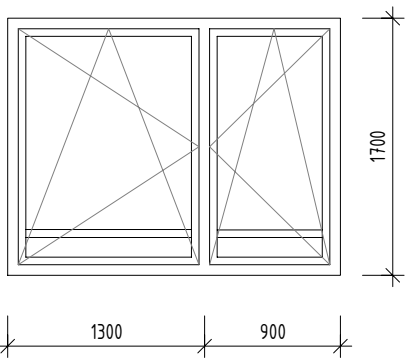
INT. OKENNÍ VÝPLŇ - POHLED ZE STRANY OVLÁDÁNÍ

POL.	ROZMĚRY	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
0109	3200/2300	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, FIXNÍ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 3 KS VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - CELOSKLENĚNÉ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 		
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
		NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK	CELKEM	3
0110	5000/2300 1200/2300	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, FIXNÍ BEZPEČNOSTNÍ SKLO DVEŘÍ, KONTRASTNÍ POLEPY V=800 A 1400mm DVEŘE VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ 50/50, SYS. GEN. KLÍČE, EXTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 2 KS, $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 		
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	0
		NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK	CELKEM	2
0111	2200/1700	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ UZAMYKATELNÁ KLIKA INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 7 KS VENKOVNÍ ZÁBRADLÍ - OCELOVÉ $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 		
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	7
			CELKEM	7
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.			Strana: 10	

VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

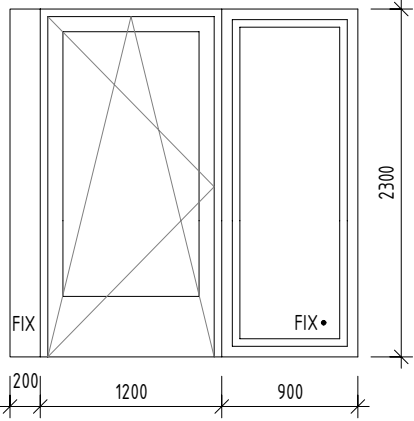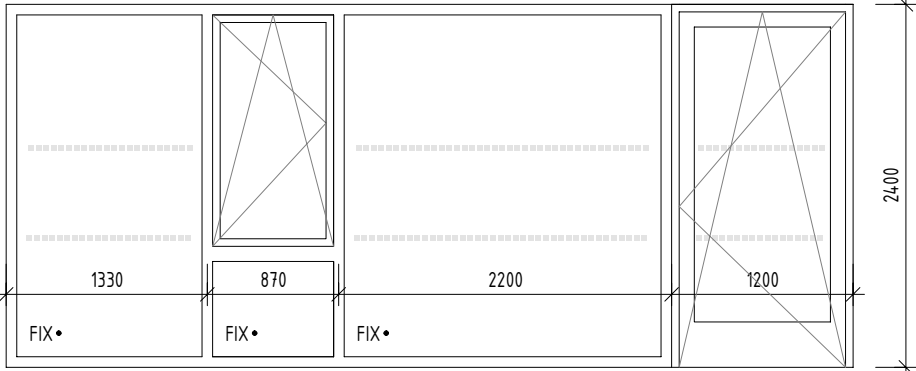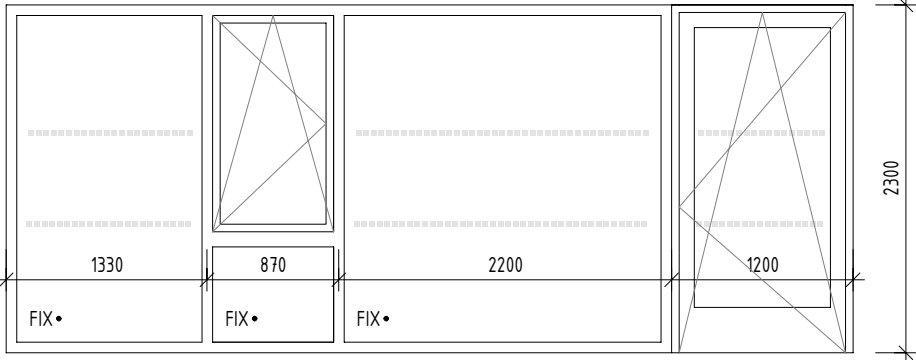
INT. OKENNÍ VÝPLŇ - POHLED ZE STRANY OVLÁDÁNÍ

POL.	ROZMĚRY	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
0112	2300/2300	DŘEVĚNÝ PROFIL ROZŠÍŘENÝ RÁM - IZOLAČNÍ PANEL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, FIXNÍ VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ 50/50 SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	1
			CELKEM	1
0113	4400/2400 1200/2400	DŘEVĚNÝ PROFIL, KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, FIXNÍ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO DVEŘÍ, KONTRASTNÍ POLEPY V=800 A 1400mm DVEŘE VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ 50/50, SYS. GENERÁLNÍHO KLÍČE INTERIÉROVÉ ŽALUZIE, $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
 NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK			1.PP	0
			1.NP	1
			2.NP	0
			3.NP	0
			4.NP	0
			CELKEM	1
0114	4400/2300 1200/2300	DŘEVĚNÝ PROFIL KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ, FIXNÍ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO DVEŘÍ, KONTRASTNÍ POLEPY V=800 A 1400mm DVEŘE VLOŽKOVÝ ZÁMEK CYLINDRICKÝ 50/50, SYS. GEN. KLÍČE INTERIÉROVÉ ŽALUZIE - 3KS, $U_w \leq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$		
 NUTNÁ MONTÁŽ OKENNÍ SESTAVY PŘED VYBUDOVÁNÍM VNITŘNÍCH PŘÍČEK			1.PP	0
			1.NP	0
			2.NP	1
			3.NP	1
			4.NP	1
			CELKEM	3
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFIČKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.			Strana: 11	


VÝPIS OKEN

SO 01 - PŘÍSTAVBA OBJEKTU DPS

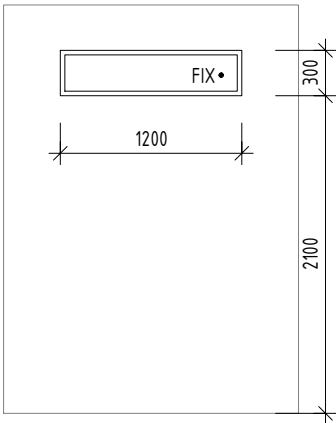
INT. OKENNÍ VÝPLNĚ - POHLED ZE STRANY OVLÁDÁNÍ

POL.	ROZMĚRY	POPIS	PODLAŽÍ	POČET KS
0115	1200/300 	SVĚTLÍK V KOUPELNÁCH KLIENTŮ (V PŘÍČCE KOUPELNA/POKOJ) ZASKLÍVACÍ OCELOVÝ RÁM, BARVA BÍLÁ (RAL 9010) KŘÍDLO FIXNÍ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, PRŮSVITNÉ (LEPTANÝ POVRCH)		
			1.PP	0
			1.NP	7
			2.NP	19
			3.NP	19
			4.NP	21
			CELKEM	66
			1.PP	
			1.NP	
			2.NP	
			3.NP	
			4.NP	
			CELKEM	
			1.PP	
			1.NP	
			2.NP	
			3.NP	
			4.NP	
			CELKEM	
POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU OKENNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST OKEN. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKEN ODPOVÍDÁ POHLEDU Z INTERIÉRU BUDOVY.			Strana: 12	

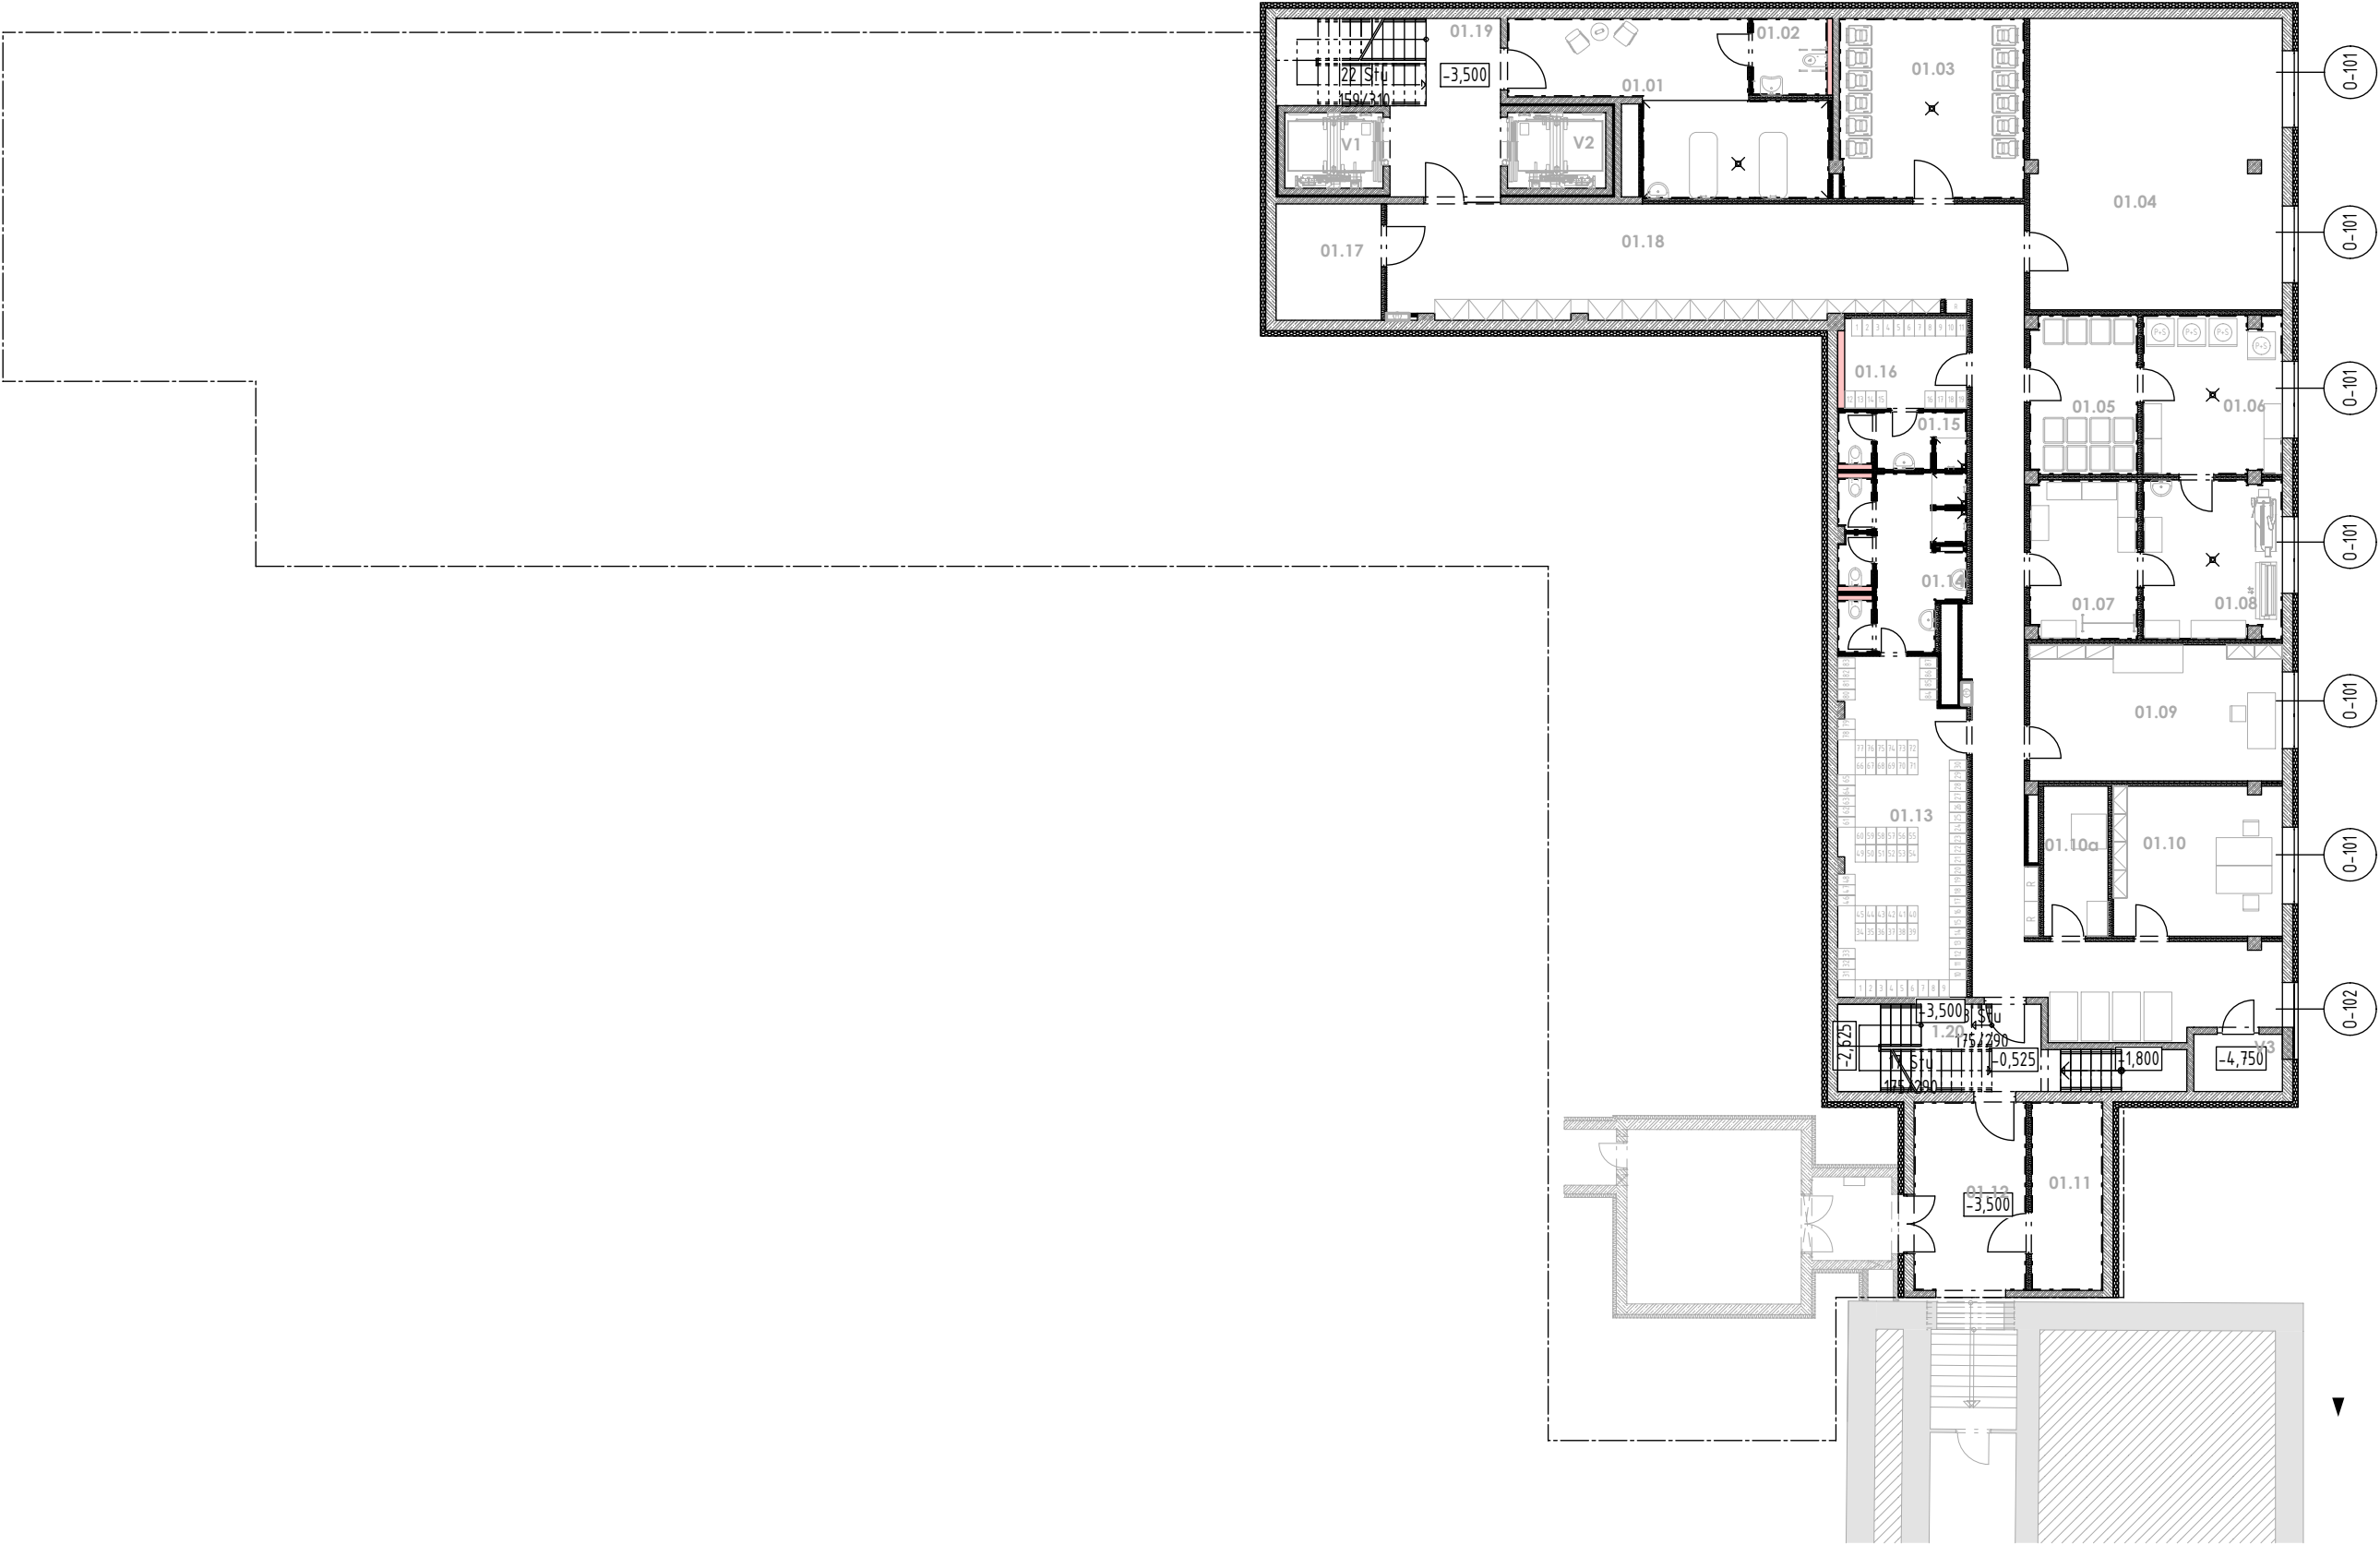
PŮDORYS 1.PP - VÝPIS OKEN - SCHÉMA




PŮDORYS 1.NP - VÝPIS OKEN - SCHÉMA

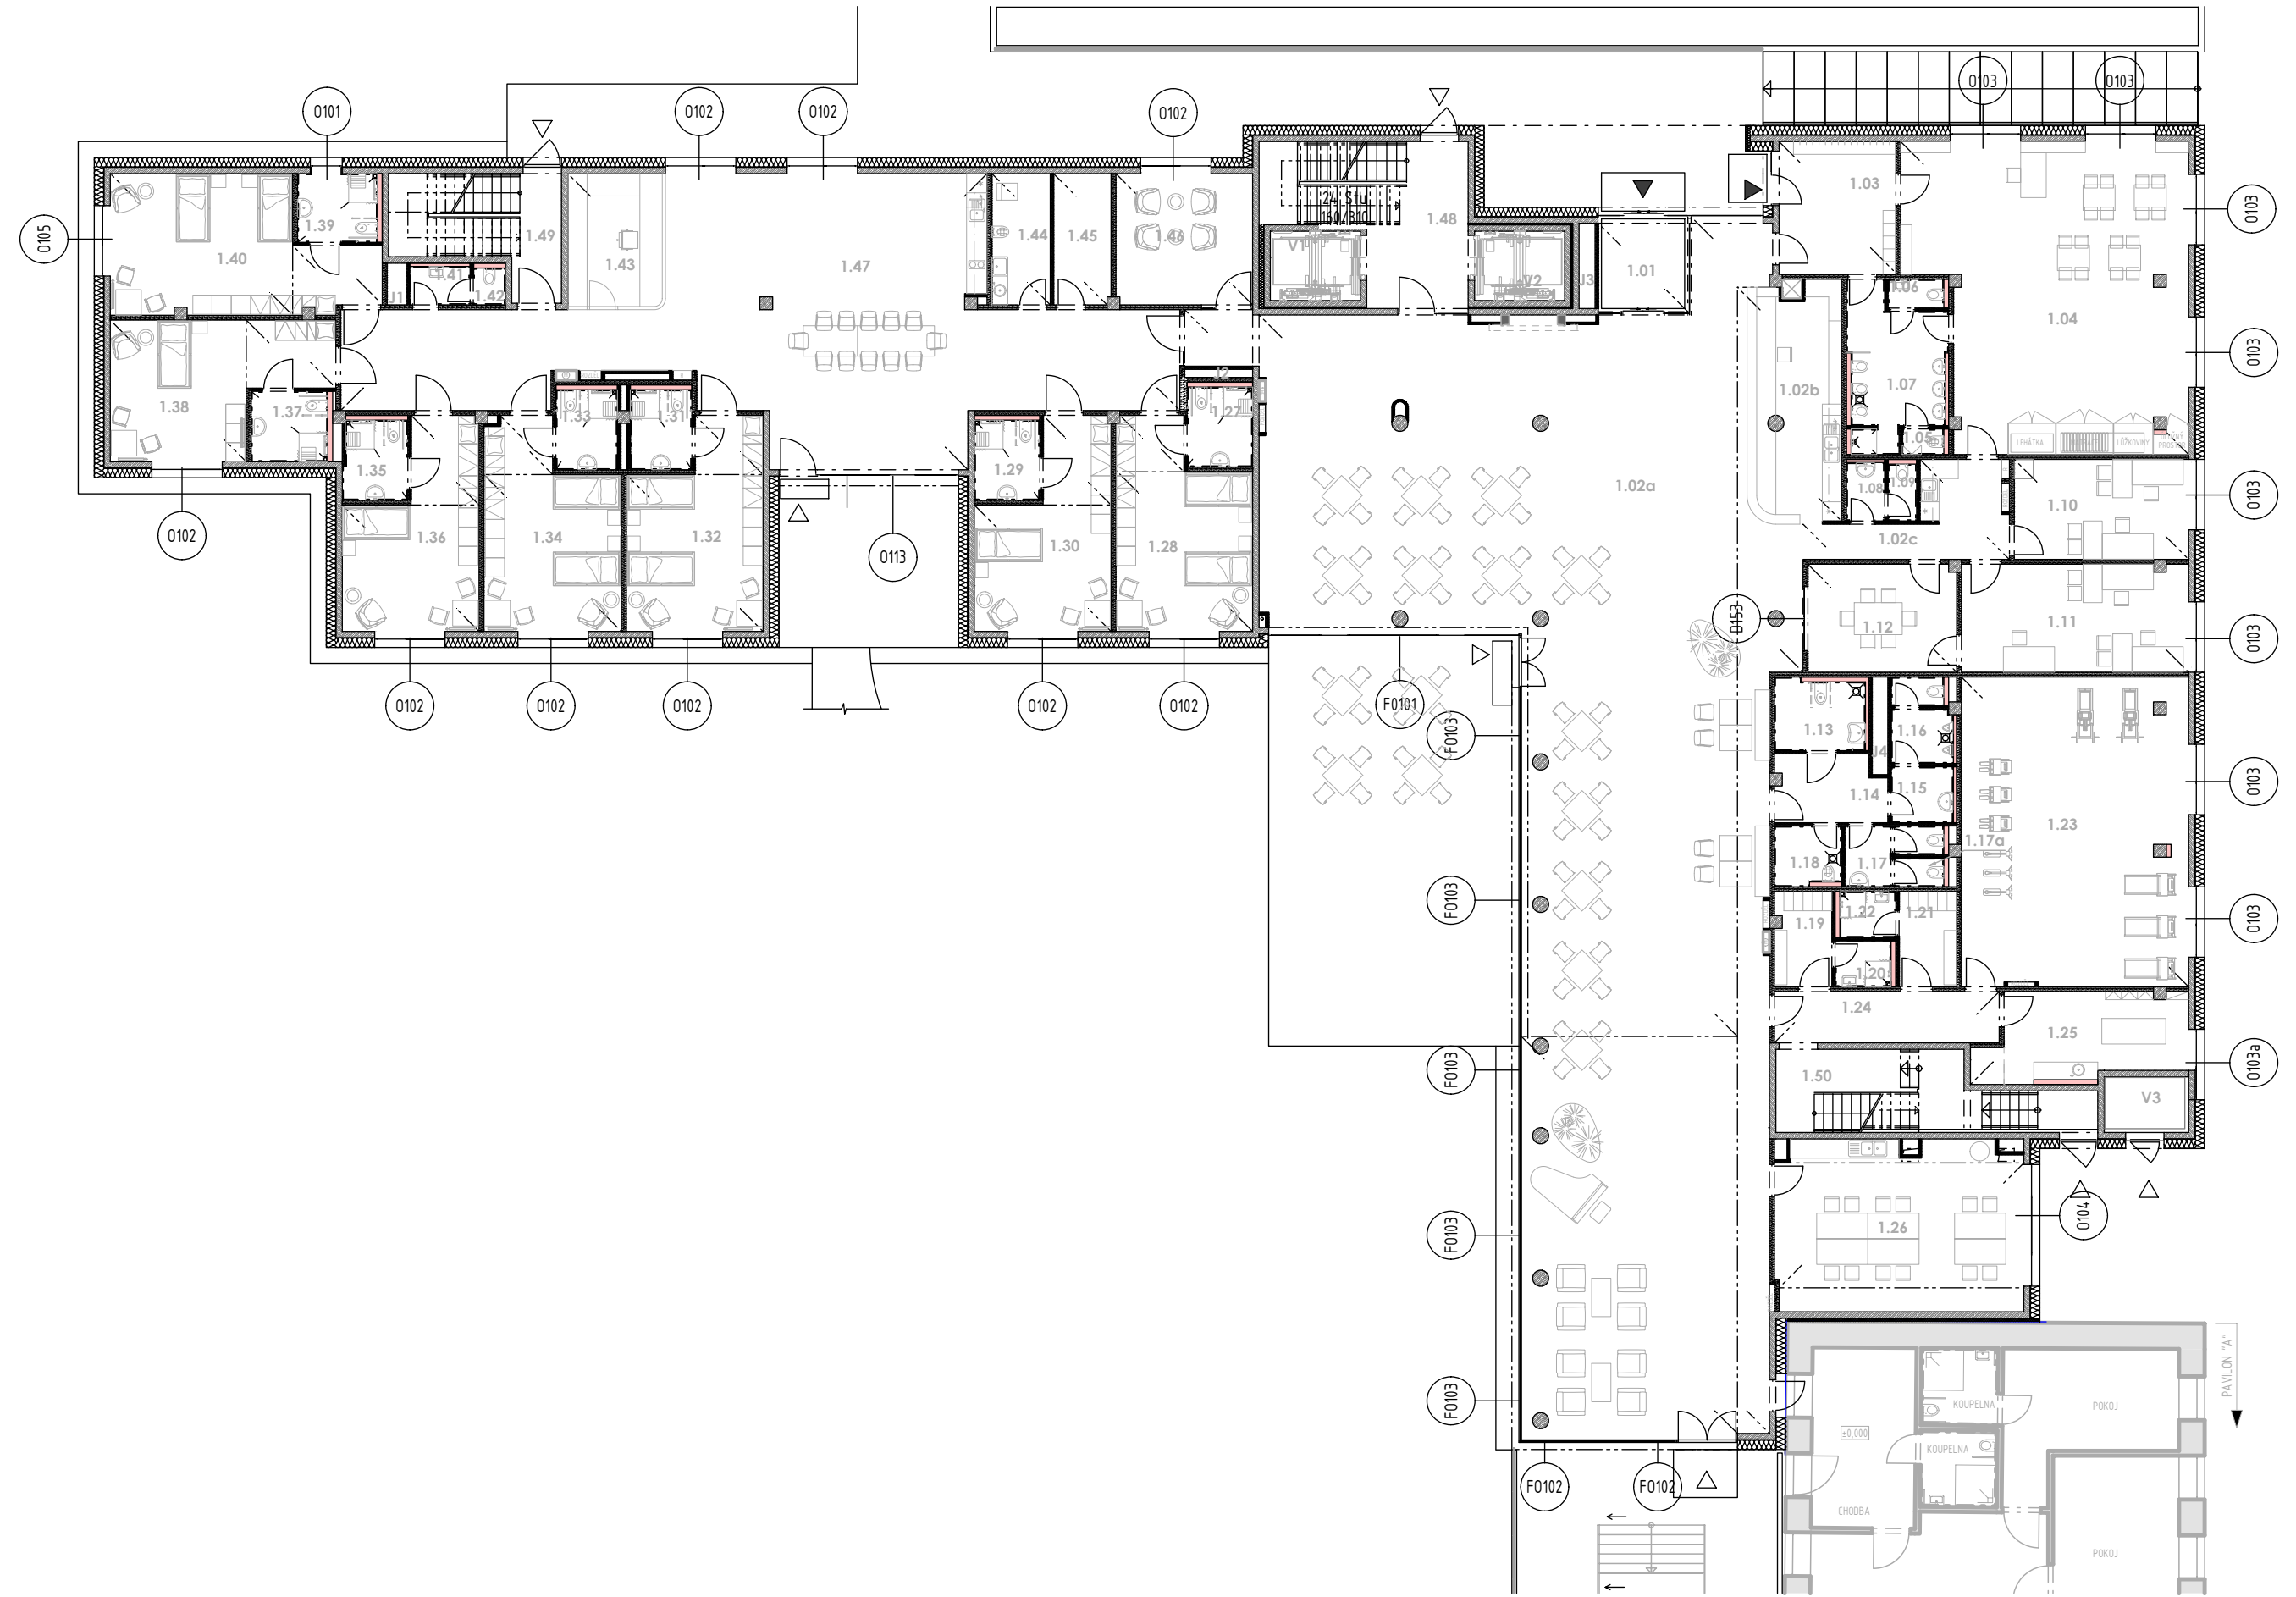

PŮDORYS 2.NP - VÝPIS OKEN - SCHÉMA

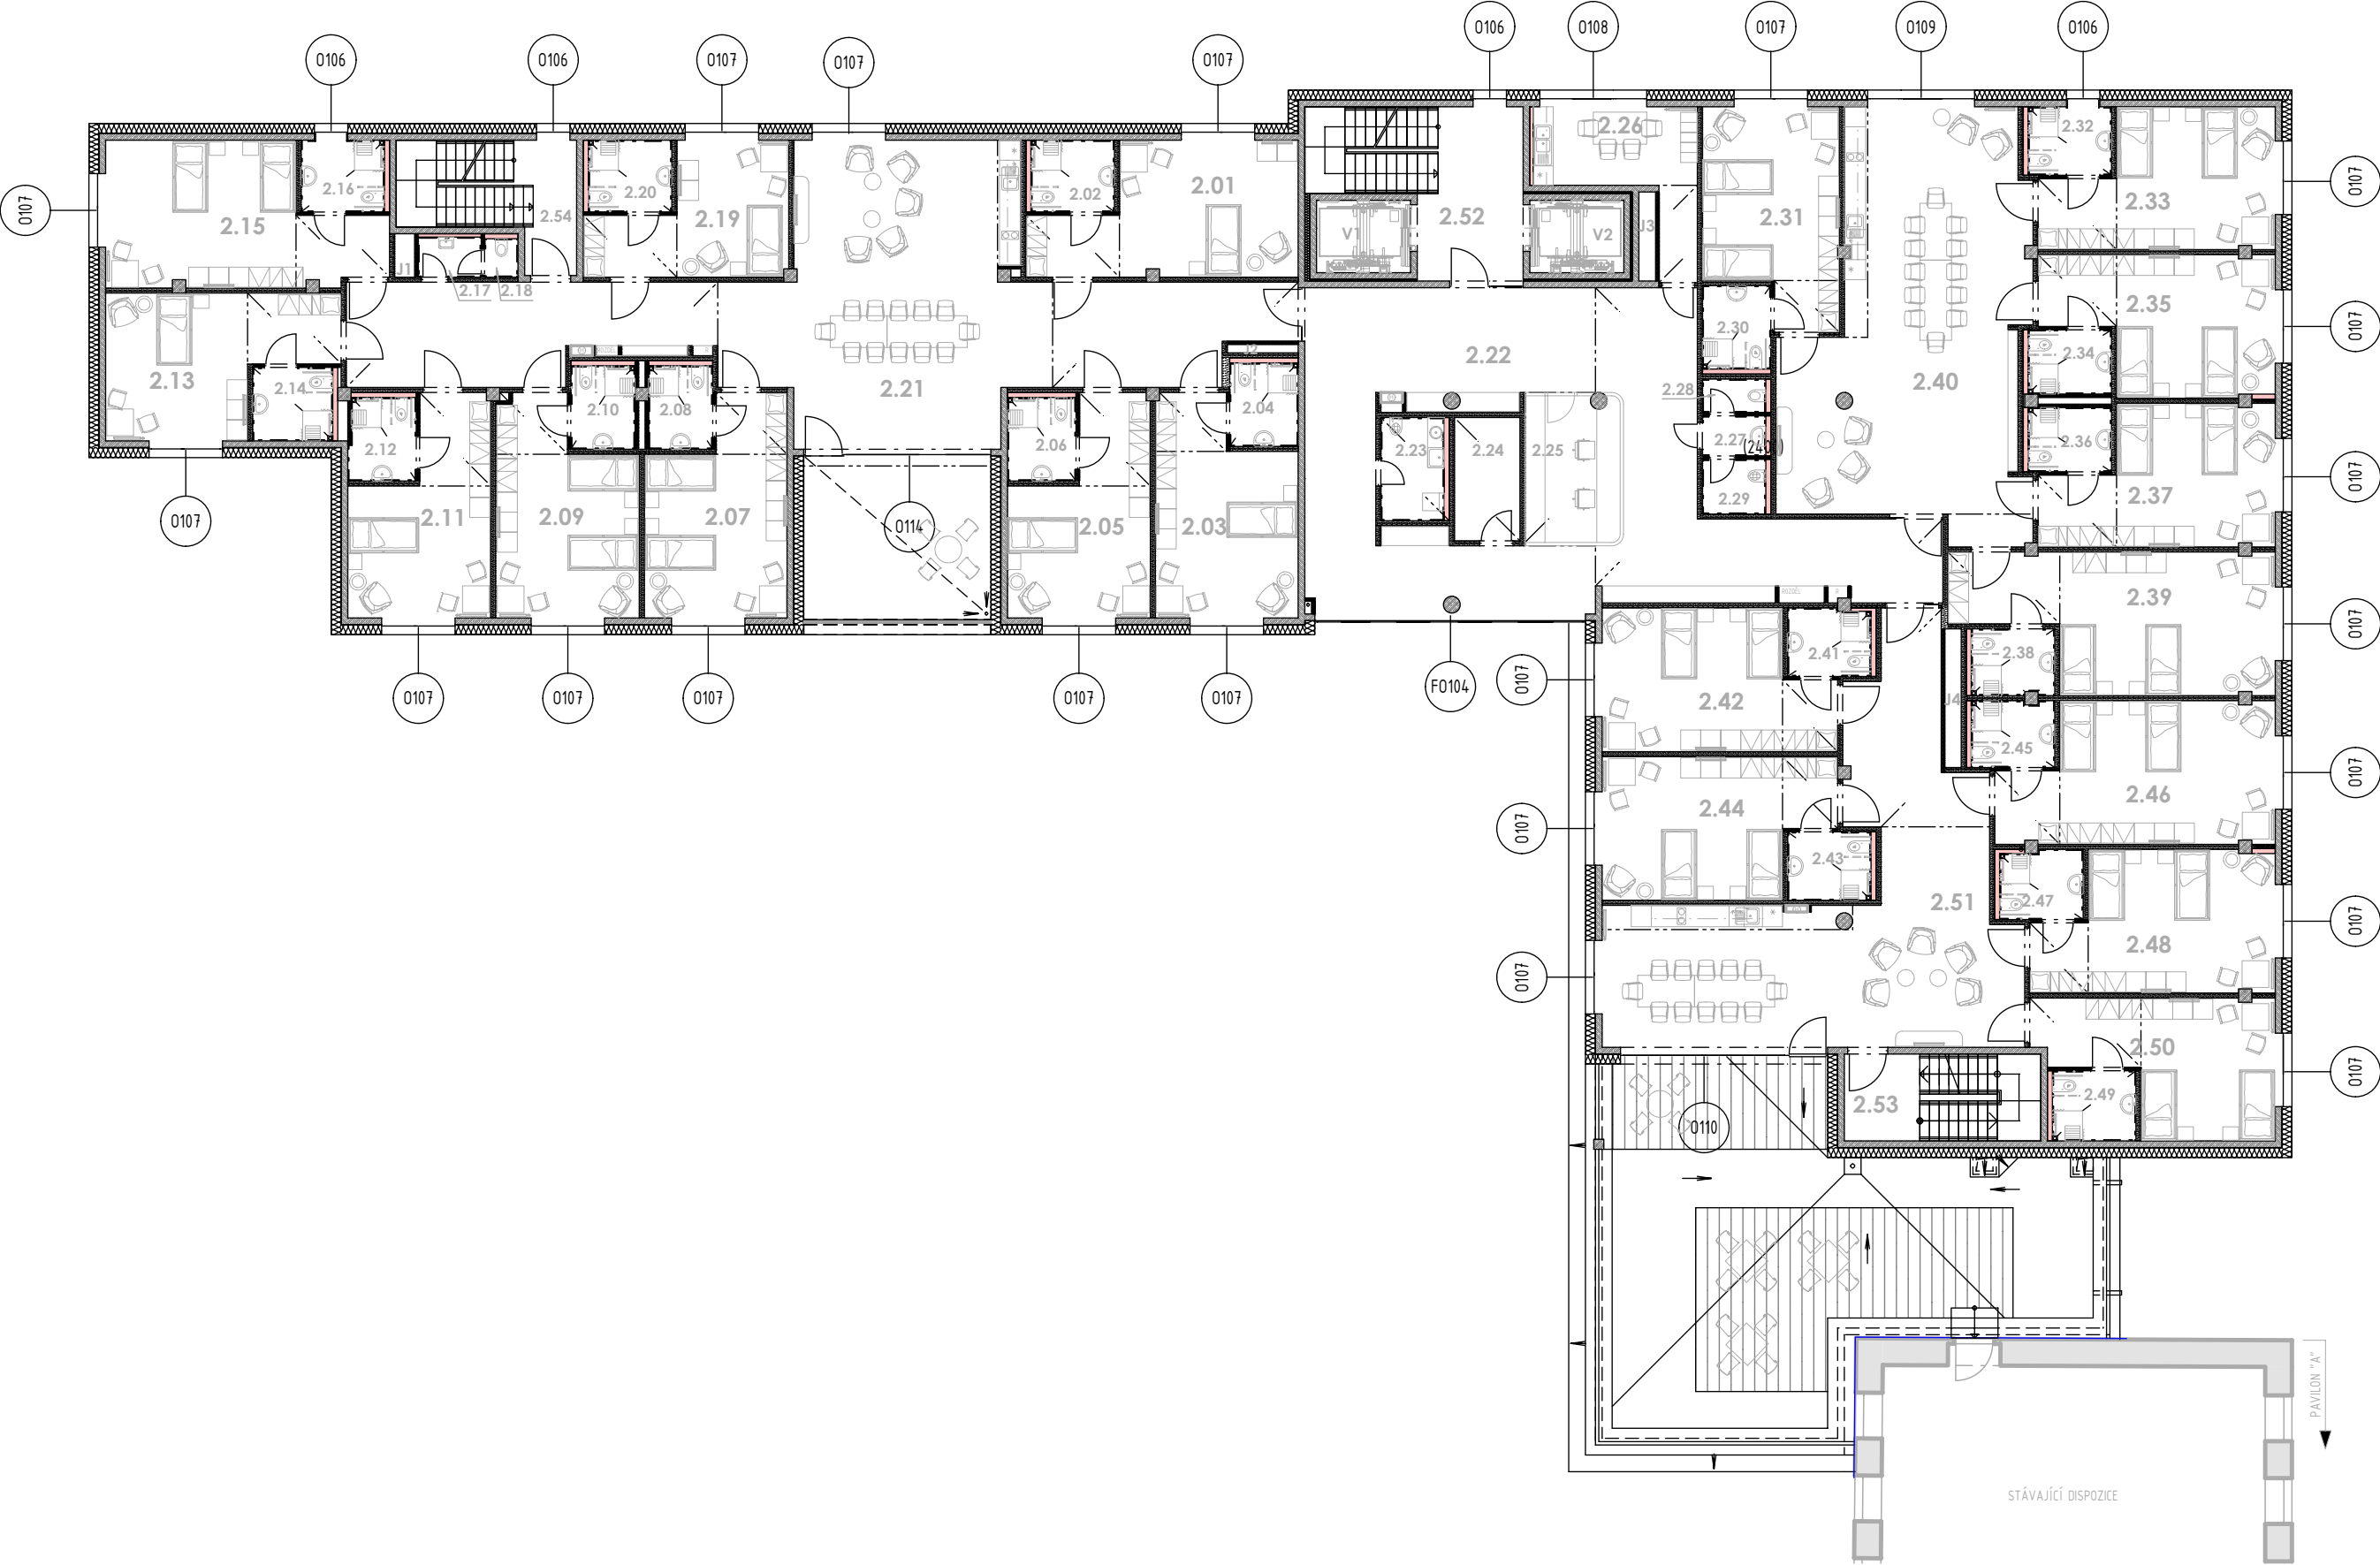

PŮDORYS 3.NP - VÝPIS OKEN - SCHÉMA

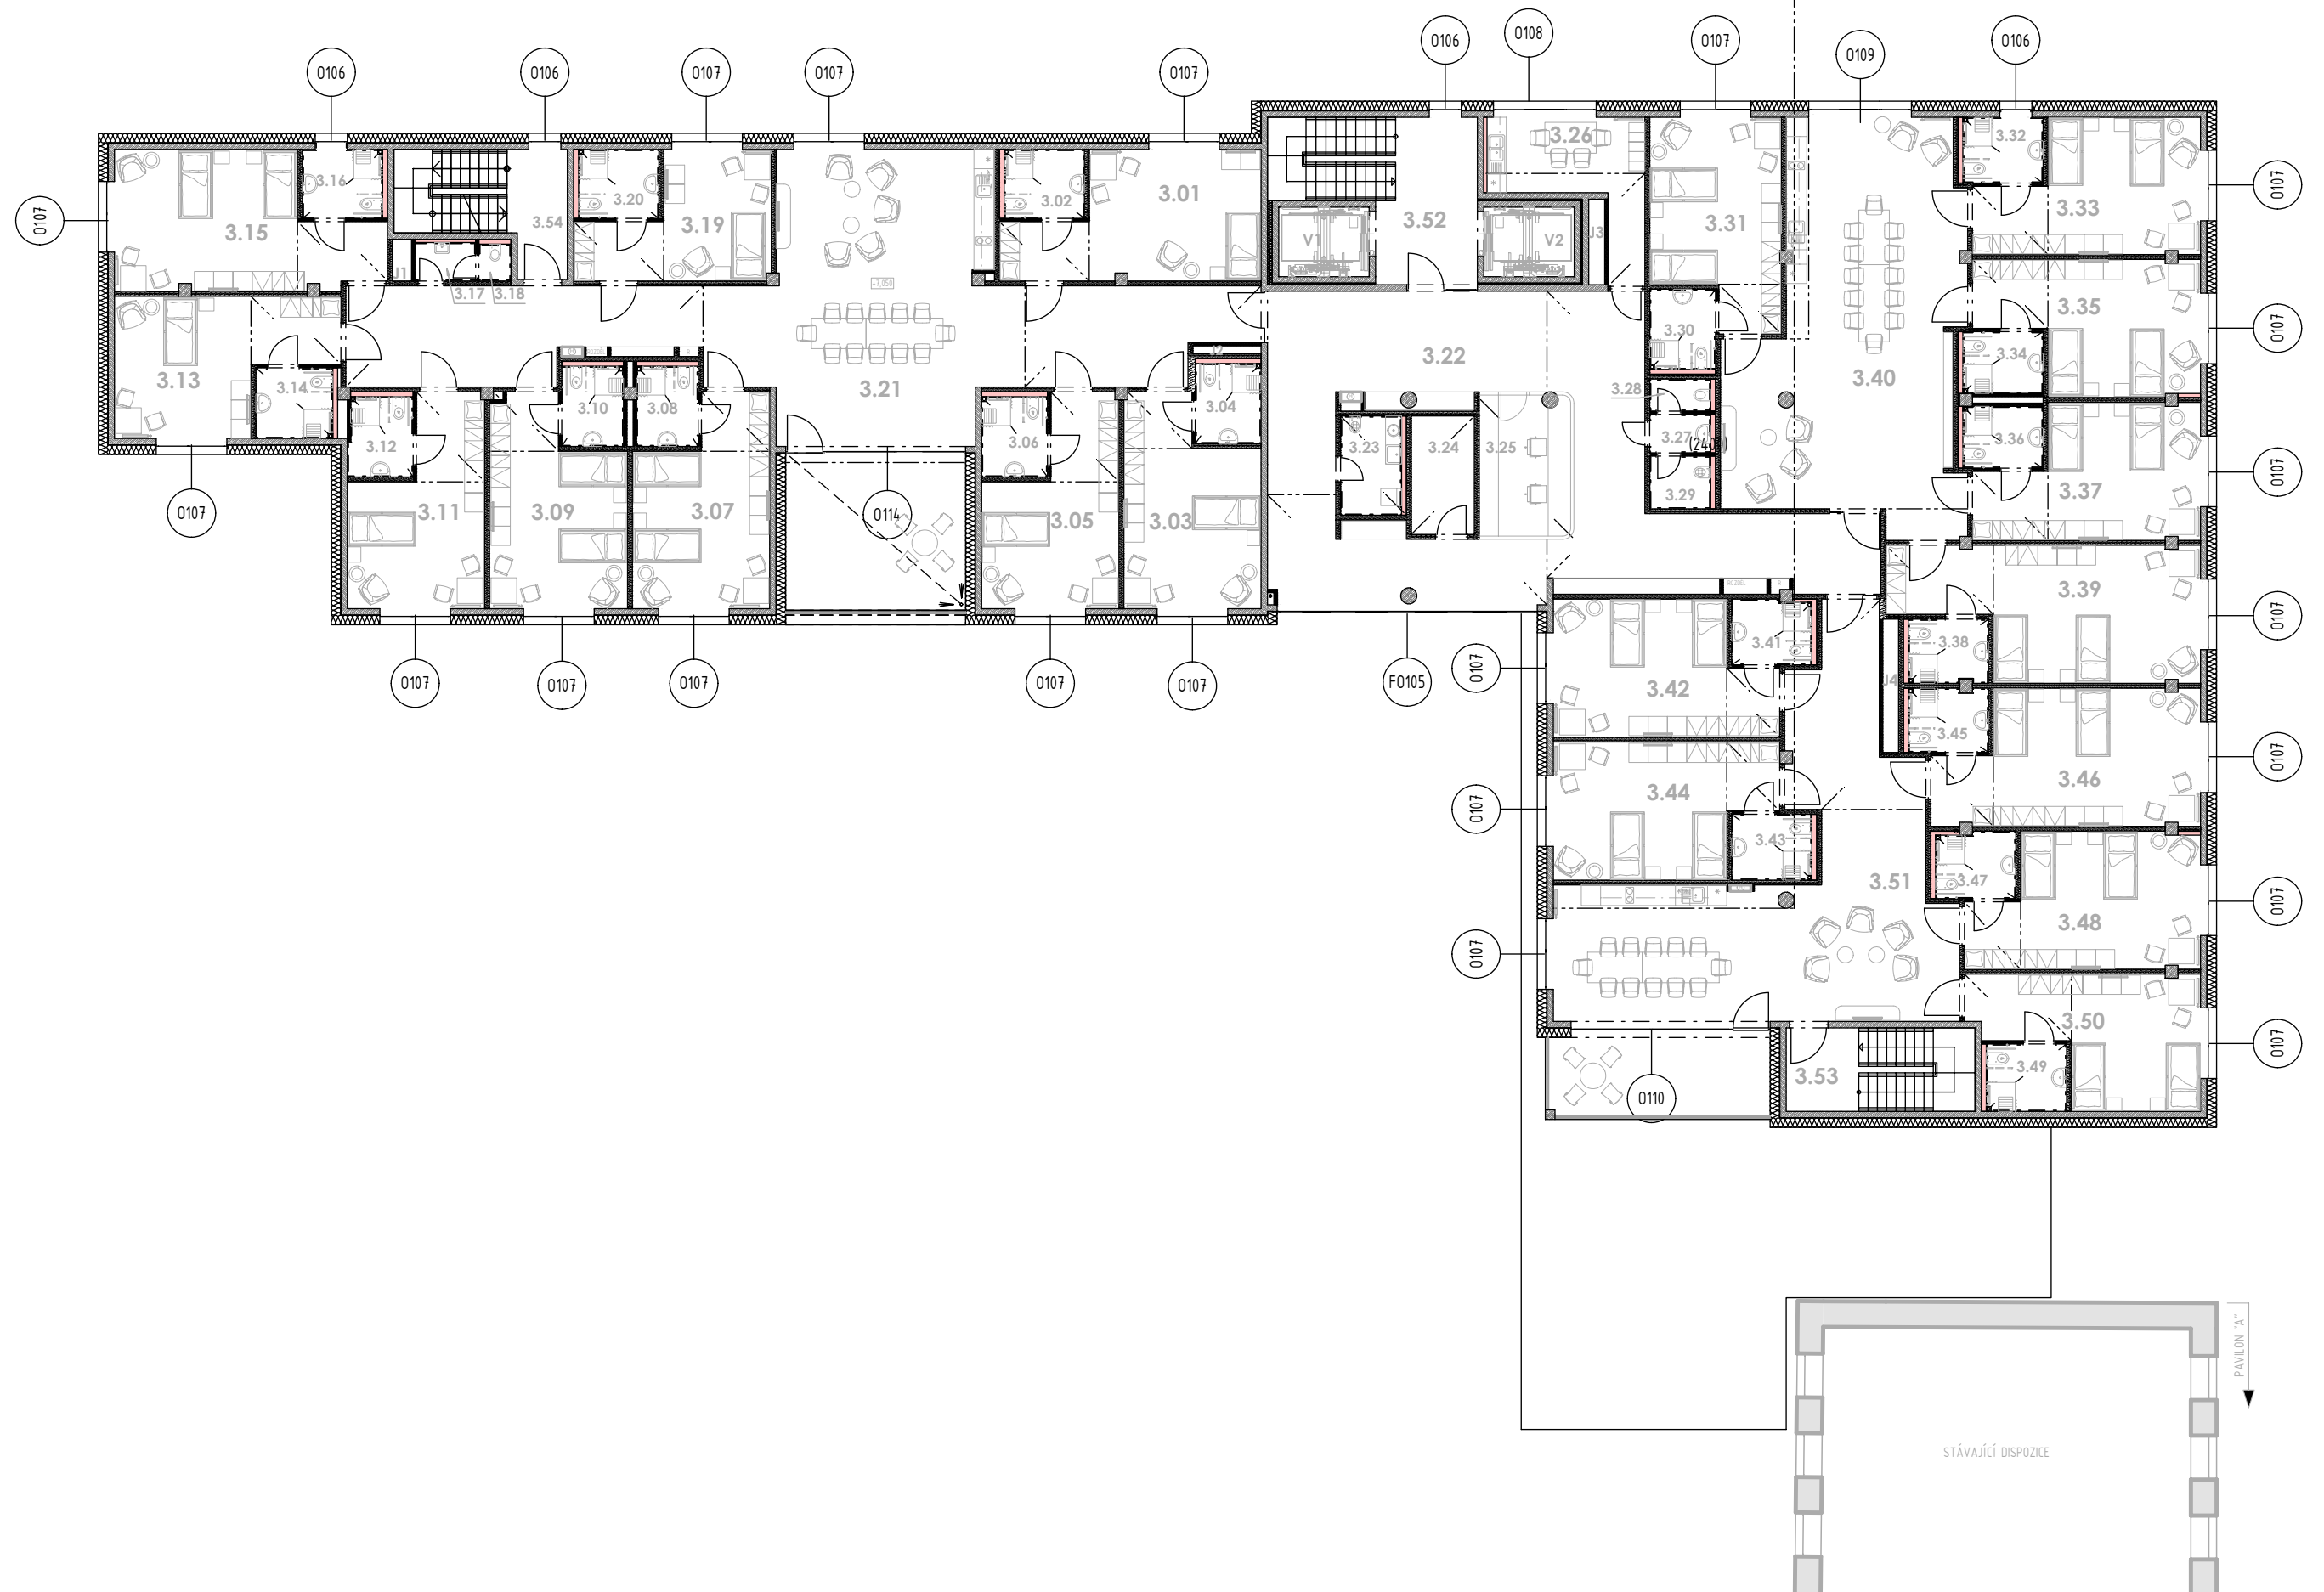

PŮDORYS 4.NP - VÝPIS OKEN - SCHÉMA

