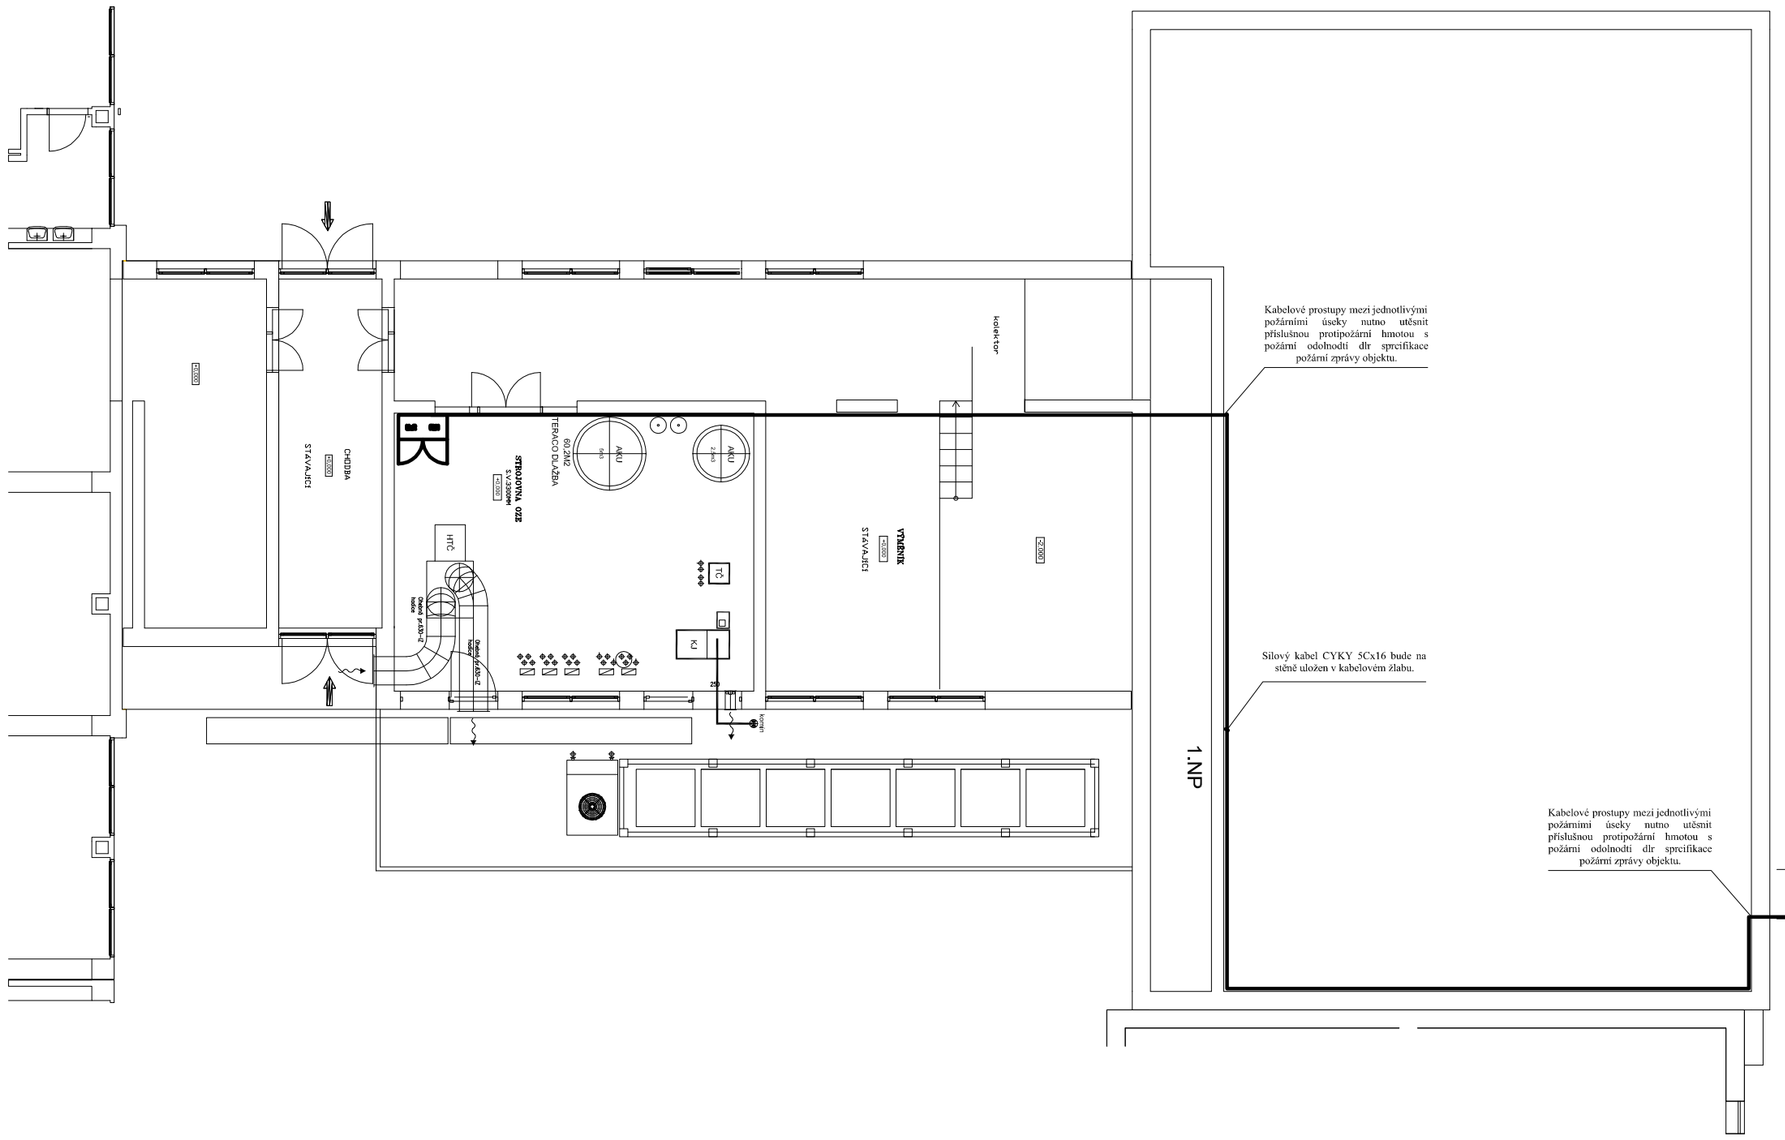
Kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky nutno utěsnit příslušnou protipožární hmotou s požární odolností dle specifikace požární zprávy objektu.
Silový kabel CYKY 5Cx16 bude na stěně uložen v kabelovém žlabu.
1.NP
Kabelové prostupy mezi jednotlivými požárními úseky nutno utěsnit příslušnou protipožární hmotou s požární odolností dle specifikace požární zprávy objektu.
Silový kabel CYKY 5Cx16 bude v kolektorovém kanále uložen v kabelové chráničce.
kolektor dl. 30,30m
Rozvaděče RDC a RAC budou instalovány v prostoru kotelny, kabely SOLAR FLEX 6 budou do rozvaděče od panelů přivedeny ze střechy objektu v plastové instalační liště. Z rozvaděče RDC do rozvaděče RAC budou kabely SOLAR FLEX 6 vedeny opět v plastové instalační liště. Silový kabel CYKY 5Cx16 bude uložen v kabelovém žlabu, popřípadě v kabelové chráničce.
RAC
RDC
Bytové jednotky
Bytové jednotky
Bytové jednotky