

SEZNAM PŘÍLOH

VYJÁDŘENÍ DOSS A SPRÁVCŮ SÍTÍ

1. KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY
2. VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTI
3. INFORMACE O PARCELÁCH KN
4. VYJÁDŘENÍ - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S., STUDENTSKÁ 1133, 591 21 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
5. VYJÁDŘENÍ – ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA, A.S., OLŠANSKÁ 2681/6, PRAHA 3, 130 00
6. VYJÁDŘENÍ – RWE DISTRIBUČNÍ SLUŽBY, S.R.O., PLYNÁRENSKÁ 499/1, 602 00 BRNO
7. VYJÁDŘENÍ – E.ON SERVISNÍ, S.R.O., F.A. GERSTNERA 2151/6, 370 49 ČESKÉ BUDĚJOVICE
8. VYJÁDŘENÍ – MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
9. VYJÁDŘENÍ – MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽDÁR NAD SÁZAVOU, ODBOR DOPRAVY, ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
10. STANOVISKO – OBEC RADOSTÍN NAD OSLAVOU, 594 44 RADOSTÍN NAD OSLAVOU
11. STANOVISKO – KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ, ÚZEMNÍ PRACOVISŤE ŽDÁR NAD SÁZAVOU, TYRŠOVA 3, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
12. STANOVISKO – POVODÍ MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO
13. VYJÁDŘENÍ – KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNICI VYSOČINY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JIHLAVA, KOSOVSÁ 16, 586 01 JIHLAVA, ODDĚLENÍ TSO, JIHLAVSKÁ 1, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU
14. ZÁPISY Z VÝBĚRU STAVENIŠŤE A Z JEDNÁNÍ



Katastrální úřad pro Vysočinu
 KP ŽďAR NAD SÁZAVOU
 Dne: 20. 09. 2016
 byl správce podatelství uhrazen
 v hotovosti
 vs. 1987/4.

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďar nad Sázavou	Okres Žďar nad Sázavou	Obec Radostín nad Oslavou	Podpis Číslo Razítko
Kat. území Radostín nad Oslavou	Mapový list č. VELKÉ MEZIRÍČÍ 6-3/12	Měřítko 1:1000	7U-1644/2016
KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY			
Stav k 14. 9. 2016, 07:32:00	Vyhotovil Švornová Iveta	Dne 14.09.2016 07:32:00	





VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 14.09.2016 07:07:11

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území: 738387 Radostín nad Oslavou

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou	00295248	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky				
Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
St. 16	227	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	
St. 123	47	zastavěná plocha a nádvoří		
Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav				
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 123				
21/2	87	ostatní plocha	ostatní komunikace	
30/2	101	zahrada		zemědělský půdní fond
59/2	481	zahrada		zemědělský půdní fond
1936	1102	trvalý travní porost		zemědělský půdní fond
1956	234	ostatní plocha	jiná plocha	
2175/60	206	ostatní plocha	ostatní komunikace	
2198/2	354	ostatní plocha	ostatní komunikace	
2199	1054	ostatní plocha	ostatní komunikace	

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

- na části pozemku (dle geom.plánu č.425-170/2008) právo umístění venkovního vedení NN vč. podpěrného bodu NN

E.ON Distribuce, a.s., F. A.

Parcela: 2198/2

V-547/2009-714

Gerstnera 2151/6, České Budějovice

7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO:

28085400

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 03.02.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.02.2009.

V-547/2009-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

- na části pozemku (dle geom.plánu č.425-170/2008) právo umístění venkovního vedení NN

E.ON Distribuce, a.s., F. A.

Parcela: 1956

V-741/2009-714

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

strana 1



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 14.09.2016 07:07:11

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území: 738387 Radostín nad Oslavou

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

Gerstnera 2151/6, České Budějovice

7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO:

28085400

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 06.02.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.03.2009.

V-741/2009-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

D Jiné zápisy

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

o Změna výměr obnovou operátu

- KMD 2011

Parcela: 2198/2

Z-7120/2011-714

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

o Vznik práva ze zákona zákon č. 172/1991 Návrh na zápis nemovitých věcí do vlastnictví obce ze dne 10.12.1992.

POLVZ:115/1993

Z-23300115/1993-714

Pro: Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou

RČ/IČO: 00295248

o Smlouva darovací ze dne 10.12.2003. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.12.2003.

V-2392/2003-714

Pro: Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou

RČ/IČO: 00295248

o Smlouva kupní ze dne 17.03.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 27.03.2008.

V-894/2008-714

Pro: Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou

RČ/IČO: 00295248

o Smlouva kupní ze dne 15.01.2016. Právní účinky zápisu ke dni 21.01.2016. Zápis proveden dne 18.02.2016.

V-289/2016-714

Pro: Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou

RČ/IČO: 00295248

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela	BPEJ	Výměra [m2]
30/2	73715	101
59/2	76701	481

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

strana 2

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 14.09.2016 07:07:11

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území: 738387 Radostín nad Oslavou

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

1936

76701

1102

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.


Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
Švomová Iveta

Vyhotoveno: 14.09.2016 07:07:12

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: 1644/2016



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 14.09.2016 07:07:11

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území: 738387 Radostín nad Oslavou

List vlastnictví: 208

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
SJM Fabík Stanislav a Fabíková Marie, č.p. 180, 59444 Radostín nad Oslavou	531117/254 525903/232	
SJM = společné jmění manželů		

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
1955	1388	zahrada		zemědělský půdní fond

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu

D Jiné zápisy - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Listina

- o Smlouva o převodu nemovitosti RI 364/1981 kupní ze dne 5.5.1981, registrováno dne 20.5.1981.

POLVZ:42/1981

Z-23300042/1981-714

Pro: Fabík Stanislav a Fabíková Marie, č.p. 180, 59444 Radostín nad Oslavou RČ/IČO: 531117/254
525903/232

- o Smlouva (dohoda) V1 1749/1993 kupní ze dne 17.6.1993, právní účinky vkladu ke dni 17.6.1993.

POLVZ:42/1993

Z-23300042/1993-714

Pro: Fabík Stanislav a Fabíková Marie, č.p. 180, 59444 Radostín nad Oslavou RČ/IČO: 531117/254
525903/232

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Parcela	BPEJ	Výměra[m2]
1955	76701	1388

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

Vyhotovil:

Vyhotoveno: 14.09.2016 07:07:12

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou

Švomová Iveta

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: 1644/2016



Katastrální úřad pro Vysočinu
KP ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

strana 1

byl správní poplatek uhrazen
v hotovosti

ve výši

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 14.09.2016 07:07:11

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území: 738387 Radostín nad Oslavou

List vlastnictví: 595

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo Česká republika	00000001-001	
Příslušnost hospodařit s majetkem státu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1	00020478	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti				
Pozemky				
Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
2215/1	4041	vodní plocha	koryto vodního toku přirozené nebo upravené	
B1 Jiná práva - Bez zápisu				
C Omezení vlastnického práva - Bez zápisu				
D Jiné zápisy - Bez zápisu				
Plomby a upozornění - Bez zápisu				
E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu				

Listina

- o Seznam pozemkové knihy 5/.

POLVZ:141/1984

Z-23300141/1984-714

Pro: Česká republika

RČ/IČO: 00000001-001

- o Opatření MZe o zrušení Zemědělské vodohospodářské správy k 30.6.2012 čj-192140/2011 -MZE-12142 ze dne 09.12.2011. Právní účinky zápisu ke dni 28.05.2014. Zápis proveden dne 29.05.2014.

Z-1789/2014-714

Pro: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000
Praha 1

RČ/IČO: 00020478

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

Vyhotovil:

Vyhotoveno: 14.09.2016 07:07:12

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
Švomová Iveta

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: 1644/2016



Katastrální úřad pro Vysočinu
KP ŽDĚAR NAD SÁZAVOU

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

byl správní poplatek uhrazen
v hotovosti

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 14.09.2016 07:07:11

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území: 738387 Radostín nad Oslavou

List vlastnictví: 440

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava	70890749	
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava	00090450	

ČÁSTEČNÝ VÝPIS

B Nemovitosti

Pozemky Parcela	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
2175/1	10235	ostatní plocha	silnice	
2196/1	16827	ostatní plocha	silnice	

B1 Jiná práva - Bez zápisu

C Omezení vlastnického práva

Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

o Věcné břemeno (podle listiny)

- užívání části pozemku (dle geom.plánu č.336-133/2003) spočívající ve zřízení a provozování stavby "Radostín nad Oslavou-prodloužení vodovodu a kanalizace" vč.práva vstupu za účelem údržby a opravy.

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Parcela: 2175/1

V-829/2006-714

Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou

4, 59101 Žďár nad Sázavou, RČ/IČO:

43383513

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 27.03.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.04.2006.

V-829/2006-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

o Věcné břemeno (podle listiny)

- užívání části pozemku (dle geom.plánu č.429-195/2008) za účelem zřízení a provozování stavby "Radostín nad Oslavou - přípojka NN-hřbitov" vč. práva vstupu a vjezdu za účelem oprav a údržby.

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Parcela: 2175/1

V-2885/2009-714

Gerstnera 2151/6, České Budějovice

7, 37001 České Budějovice, RČ/IČO:

28085400

Listina Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 10.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.09.2009.

V-2885/2009-714

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

D Jiné zápisy - Bez zápisu

Plomby a upozornění - Bez zápisu

E Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.
strana 1

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 14.09.2016 07:07:11

Okres: CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec: 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území: 738387 Radostín nad Oslavou

List vlastnictví: 440

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Listina

- o Rozhodnutí o přechodu nemovitostí do vlast.krajů (zák.č.157/2000 Sb.) Ministra dopravy a spojů ČR Č.j.: -3796/2001 -9-KM ze dne 10.09.2001.

Pro: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Z-389/2002-714

RČ/IČO: 70890749

- o Zřizovací listina rozpočtové či příspěvkové organizace ze dne 20.12.2001.

Pro: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Z-389/2002-714

RČ/IČO: 00090450

- o Rozhodnutí o sloučení organizace ze dne 07.11.2006.

Pro: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Z-225/2007-714

RČ/IČO: 00090450

- o Zřizovací listina rozpočtové či příspěvkové organizace Kraje vysočina - Dodatek č. 357 ze dne 15.09.2009.

Pro: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

Z-7141/2009-714

RČ/IČO: 00090450

F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, kód: 714.

Vyhotovil:

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou

Švomová Iveta

Podpis, razítko:

Řízení PÚ: 1644/2016



Katastrální úřad pro Vysočinu KP Žďár nad Sázavou	
Dne:	20. 09. 2016
byl správní poplatek uhrazen v hotovosti	
ve výši:	= 100,- Kč

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 14.09.2016 07:16

Parcela **St. 14**
Výměra [m2] 132
Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12

Obec 596574 Radostín nad Oslavou

Parcela **St. 14**

Výměra [m2] 132

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití zbořeníště

Řízení Z-7120/2011-714

LV Vlastník, jiný oprávněný

1 Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela **St. 17**

Výměra [m2] 975

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Řízení Z-504/2014-714

Součástí je stavba Radostín nad Oslavou, č.p. 68, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný

5 Dvořák Jan, č.p. 68, 59444 Radostín nad Oslavou

Char. Spoluvl.podíl

1/2

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Dvořáková Marie, č.p. 68, 59444 Radostín nad Oslavou

1/2

Vlastnické právo

Parcela **St. 109**

Výměra [m2] 220

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití zbořeníště

Řízení Z-7120/2011-714

LV Vlastník, jiný oprávněný

1 Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela **St. 145**

Výměra [m2] 804

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Řízení Z-504/2014-714

Součástí je stavba Radostín nad Oslavou, č.p. 130, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný

1 Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou

Char. Spoluvl.podíl

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela **St. 185**

Výměra [m2] 101

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Řízení Z-504/2014-714

Součástí je stavba Radostín nad Oslavou, č.p. 180, rod.dům

LV Vlastník, jiný oprávněný

208 Fabík Stanislav a Fabíková Marie, č.p. 180, 59444 Radostín nad Oslavou

Char. Spoluvl.podíl

SJM

Typ práv.vztahu

Vlastnické právo

Parcela **St. 189**

Výměra [m2] 1402

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Řízení Z-504/2014-714

Součástí je stavba Radostín nad Oslavou, č.p. 110, rod.dům

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 14.09.2016 07:16

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 738387 Radostín nad Oslavou

Obec 596574 Radostín nad Oslavou

Parcela St. 189

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
316	Maleček Grigorij Ing., č.p. 110, 59444 Radostín nad Oslavou	1/2	Vlastnické právo
	Maleček Jan, č.p. 110, 59444 Radostín nad Oslavou	1/2	Vlastnické právo

Parcela St. 329

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 63 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIRŘÍČÍ, 6-3/12 Řízení Z-504/2014-714

Součástí je stavba bez čp/če, jiná st.

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
208	Fabík Stanislav a Fabíková Marie, č.p. 180, 59444 Radostín nad Oslavou	SJM	Vlastnické právo

Parcela St. 402

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 152 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIRŘÍČÍ, 6-3/12 Řízení Z-504/2014-714

Součástí je stavba Radostín nad Oslavou, č.p. 246, rod.dům

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
539	Fabík Stanislav Mgr. a Fabíková Miroslava, č.p. 246, 59444 Radostín nad Oslavou	SJM	Vlastnické právo

Parcela St. 456

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 115 Výměra vypočtena Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří

Mapa KMD - VELKÉ MEZIRŘÍČÍ, 6-3/12 Řízení Z-504/2014-714

Součástí je stavba Radostín nad Oslavou, č.p. 54, rod.dům

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
223	Hansl Adolf a Hanslová Jaroslava, Trnková 1179/9, Žďár nad Sázavou 5, 59101 Žďár nad Sázavou	SJM	Vlastnické právo

Parcela 33/1

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 3003 Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití jiná plocha

Mapa KMD - VELKÉ MEZIRŘÍČÍ, 6-2/34 Řízení Z-3865/2014-714

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou		Vlastnické právo

Parcela 33/2

K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění

Výměra [m2] 641 Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě

Druh pozemku ostatní plocha Způsob využití ostatní komunikace

Mapa KMD - VELKÉ MEZIRŘÍČÍ, 6-2/34 Řízení Z-3865/2014-714

LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char. Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou		Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 14.09.2016 07:16

Katastrální úřad
pro Vysočinu
Katastrální pracoviště
Žďár nad Sázavou

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území 738387 Radostín nad Oslavou

Parcela	33/3	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění		
Výměra [m2]	1902	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Druh pozemku	ostatní plocha	Způsob využití	jiná plocha	
Mapa	KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-2/34	Řízení	Z-3865/2014-714	
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou			Vlastnické právo

Parcela	33/4	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění		
Výměra [m2]	80	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Druh pozemku	ostatní plocha	Způsob využití	jiná plocha	
Mapa	KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12	Řízení	V-1946/2015-714	
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
5	Dvořák Jan, č.p. 68, 59444 Radostín nad Oslavou		1/2	Vlastnické právo
	Dvořáková Marie, č.p. 68, 59444 Radostín nad Oslavou		1/2	Vlastnické právo

Parcela	52	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění		
Výměra [m2]	104	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Druh pozemku	zahrad			
Způsob ochrany	zemědělský půdní fond	Řízení	Z-7120/2011-714	
Mapa	KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12			
Kód BPEJ	Výměra			
73715	104			
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
5	Dvořák Jan, č.p. 68, 59444 Radostín nad Oslavou		1/2	Vlastnické právo
	Dvořáková Marie, č.p. 68, 59444 Radostín nad Oslavou		1/2	Vlastnické právo

Parcela	59/1	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění		
Výměra [m2]	199	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Druh pozemku	trvalý travní porost			
Způsob ochrany	zemědělský půdní fond	Řízení	Z-3559/2013-714	
Mapa	KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12			
Kód BPEJ	Výměra			
76701	199			
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
1	Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou			Vlastnické právo

Parcela	60/3	K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění		
Výměra [m2]	820	Výměra vypočtena	Graficky nebo v digitalizované mapě	
Druh pozemku	zahrad			
Způsob ochrany	zemědělský půdní fond	Řízení	Z-8295/2013-714	
Mapa	KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12			
Kód BPEJ	Výměra			
76701	793			
73715	27			
LV	Vlastník, jiný oprávněný	Char.	Spoluvl.podíl	Typ práv.vztahu
223	Hansl Adolf a Hanslová Jaroslava, Trnková 1179/9, Žďár nad Sázavou		SJM	Vlastnické právo
	5, 59101 Žďár nad Sázavou			

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 14.09.2016 07:16

Katastr
pro
Katastr
Žďár

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou
Kat.území 738387 Radostín nad Oslavou

Obec 596574 Radostín nad Oslavou

Parcela **1953/1**
Výměra [m2] 1731
Druh pozemku orná půda
Způsob ochrany zemědělský půdní fond
Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12
K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Řízení Z-7820/2011-714
Kód BPEJ Výměra
76701 369
73756 1362
LV Vlastník, jiný oprávněný
260 Malečková Marie, Janovská 374, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10
Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela **1953/2**
Výměra [m2] 322
Druh pozemku trvalý travní porost
Způsob ochrany zemědělský půdní fond
Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12
K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Řízení V-4045/2015-714
Kód BPEJ Výměra
76701 234
73756 88
LV Vlastník, jiný oprávněný
539 Fabík Stanislav Mgr. a Fabíková Miroslava, č.p. 246, 59444 Radostín nad Oslavou
Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
SJM Vlastnické právo

Parcela **1953/3**
Výměra [m2] 1150
Druh pozemku trvalý travní porost
Způsob ochrany zemědělský půdní fond
Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12
K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Řízení Z-7120/2011-714
Kód BPEJ Výměra
76701 1111
73756 39
LV Vlastník, jiný oprávněný
539 Fabík Stanislav Mgr. a Fabíková Miroslava, č.p. 246, 59444 Radostín nad Oslavou
Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
SJM Vlastnické právo

Parcela **2198/3**
Výměra [m2] 21
Druh pozemku ostatní plocha
Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12
Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití neplodná půda
Řízení Z-3559/2013-714
LV Vlastník, jiný oprávněný
1 Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou
Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Parcela **2206**
Výměra [m2] 237
Druh pozemku ostatní plocha
Mapa KMD - VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 6-3/12
K nemovitosti je zapsáno jiné věcné právo, poznámka nebo upozornění
Výměra vypočtena Graficky nebo v digitalizované mapě
Způsob využití ostatní komunikace
Řízení Z-7120/2011-714
LV Vlastník, jiný oprávněný
1 Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 59444 Radostín nad Oslavou
Char. Spoluhl.podíl Typ práv.vztahu
Vlastnické právo

Informace o parcelách KN

Údaje katastru nemovitostí

Platnost k: 14.09.2016 07:16

Okres CZ0635 Žďár nad Sázavou

Obec 596574 Radostín nad Oslavou

Kat.území 738387 Radostín nad Oslavou

Číslo řízení PU 1644/2016

Katastrální úřad
pro Vysočinu
Katastrální pracoviště
Žďár nad Sázavou
5

UNIPROJEKT
Studentská 1133
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/4218/2016-Mr
Vyřizuje: Mrkos Marek
Tel.: 566 651 104
Datum: 7. 10. 2016

Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

Dne 9. 9. 2016 požádal UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou o stanovisko k projektové dokumentaci „**Radostín nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354**“ a v zastoupení investora SVK Žďársko o vyjádření k žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 3539)

1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:

Název stavby: Radostín nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354
Projektant: UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
Druh dokumentace: Projekt DUR, DSP - z. č. 96-P-2016 z 08/2016, paré bez čísla
Kanalizace
Investor: SVK Žďársko

1.2. Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta – technické jednotky:

SO 01 Rekonstrukce kanalizace

Stoka A DN 600 - kamenina	35,6 m
Odlehčená stoka A DN 200 – hladké PP SN12	4,0 m
Odlehčovací stoka A DN 600 – kamenina	5,5 m
Stoka A4 DN 300 – kamenina	18,9 m
Stoka A5 DN 300 – kamenina	8,0 m
Stoka A5-1 DN 300 – kamenina	7,1 m
Stoka A5-1-1 DN 250 – kamenina	21,1 m
Přepojení přípojek DN 200 - kamenina	2,0 m
Přepojení přípojek DN 150 – hladké PP SN12	72,7 m

Celková délka kanalizace

174,9

Vybudování nové železobetonové odlehčovací komory OK4 s bočním přepadem, oddělující zředěné odpadní vody přes přelivnou hranu, která nahrazuje stávající OK4. Boční přepad je složen z pevné a nastavitelné části. Výška přelivné hrany byla vypočtena na 0,25 m. Regulace v OK4 na odtoku do odlehčené stoky bude prováděna pomocí škrťací trati DN 200 a integrovaného škrťacího šoupátka DN 200. Při otevření škrťací armatury na 60% bude omezen průtok z OK na cca 15 l/s. Poměr ředění 1:13.

1.3. Stanovisko k technickému řešení projekt

S navrženým řešením dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí.

2. Stanovisko k uvedení stavby do provozu

Při písemném předání a převzetí dokončené stavby vodovodu a kanalizace provozovateli k uvedení stavby do provozu požaduje VAS, předat od investora tyto technické a provozní doklady:

1. Doklady uvedené v čl. 3.
2. Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora).
3. Stavební deník - originál.
4. Vodoprávní, stavební doklady s nabytím právní moci.
5. Záznam z prohlídky prům. kamerou kanalizace i s protokoly v programu CITI.
6. Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby, i s uvedením č. popisného, popř. č. parcely nebo uliční vpustě.
7. Geometrický plán pro zřízení věcného břemene - 6 paré.
8. Smlouvy na vstupy na pozemky

3. Vyjádření pro vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Radostín nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354“ VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek.

A. Musí být provedena v koordinaci se stavbami:

- „II/354 - Radostín nad Oslavou - most ev.č. 254 - 022“, jejímž investorem bude Kraj Vysočina.
- „Chodník podél silnice II/354“ ke kulturnímu domu, jejímž investorem bude Obec Radostín nad Oslavou.

B. VAS, divizi Žďár n. Sáz. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
3. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
4. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
5. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“).
6. Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet.
7. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
8. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č.7/99.

Upozorňujeme: přepojované kanalizační přípojky nebudou do majetku SVK Žďársko přebírány.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
-7-


Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
ČOV Velké Meziříčí
VAS, TÚ, Ing. Kalábová, p. Klímová

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 703124/16

Číslo žádosti: 0116 700 221

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 8. 9. 2018.

Žadatel	Ing. František Laštovička	
Stavebník	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, Žďár nad Sázavou, 59101	
Název akce	Radostín nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Radostín nad Oslavou
	Kat. území / č. parcely	Radostín nad Oslavou

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 703124/16

Číslo žádosti: 0116 700 221

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Pavel Markus, e-mail: pavel.markus@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 703124/16

Číslo žádosti: 0116 700 221

Výjádření vydala společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* dne: 8. 9. 2016.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 538 503 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoprůdové vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtné a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k Vyjádření 703124/16

Číslo žádosti: 0116 700 221

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Pavel Drdla, mobil: 725871746, e-mail: pavel.drdla@temo.cz;

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz,
vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinvex.cz

Chadima Zdeněk

se sídlem: Máchova 257, 539 73 Skuteč

IČ: 01222163

DIČ:

kontakt: Zdeněk Chadima, tel: 731115933, e-mail: z.chadima@tiscali.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Příloha k Vyjádření 703124/16

Číslo žádosti: 0116 700 221

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o.

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

STAVAK spol. s r.o.

se sídlem: Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 15058786

DIČ: CZ15058786

kontakt: Jan Dostál, tel.: 569429309, mobil: 602482982, e-mail: dostal@stavak.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz


Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz
Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz




0

LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření

Handwritten signature





The energy to lead

Ing. František Laštovička
Studentská 1133/3
59101 Žďár nad Sázavou

naše značka
5001374161

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
27.09.2016

Věc:

Radostín nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354

K.ú. - p.č.: Radostín nad Oslavou

Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se v současné době nachází STL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

Křížení a souběh kanalizace s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlost vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu!

Dojde-li realizaci kanalizace při křížení, nebo při souběhu ke kolizi se stávajícím STL plynárenským zařízením (viz. ČSN 73 60 05 - nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí, případně nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí), vyvolá investor kanalizace jednání o přeložce stávajícího plynárenského zařízení. Případná přeložka bude provedena na náklady investora. Dle zákona č. 458/2000 Sb. se vlastnictví plynovodního vedení a zařízení po provedení přeložky nemění.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



The energy to lead

tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.



The energy to lead

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.


Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001374161 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228294
martina.pychova@rwe.cz

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou, K.ú.: Radostín nad Oslavou.

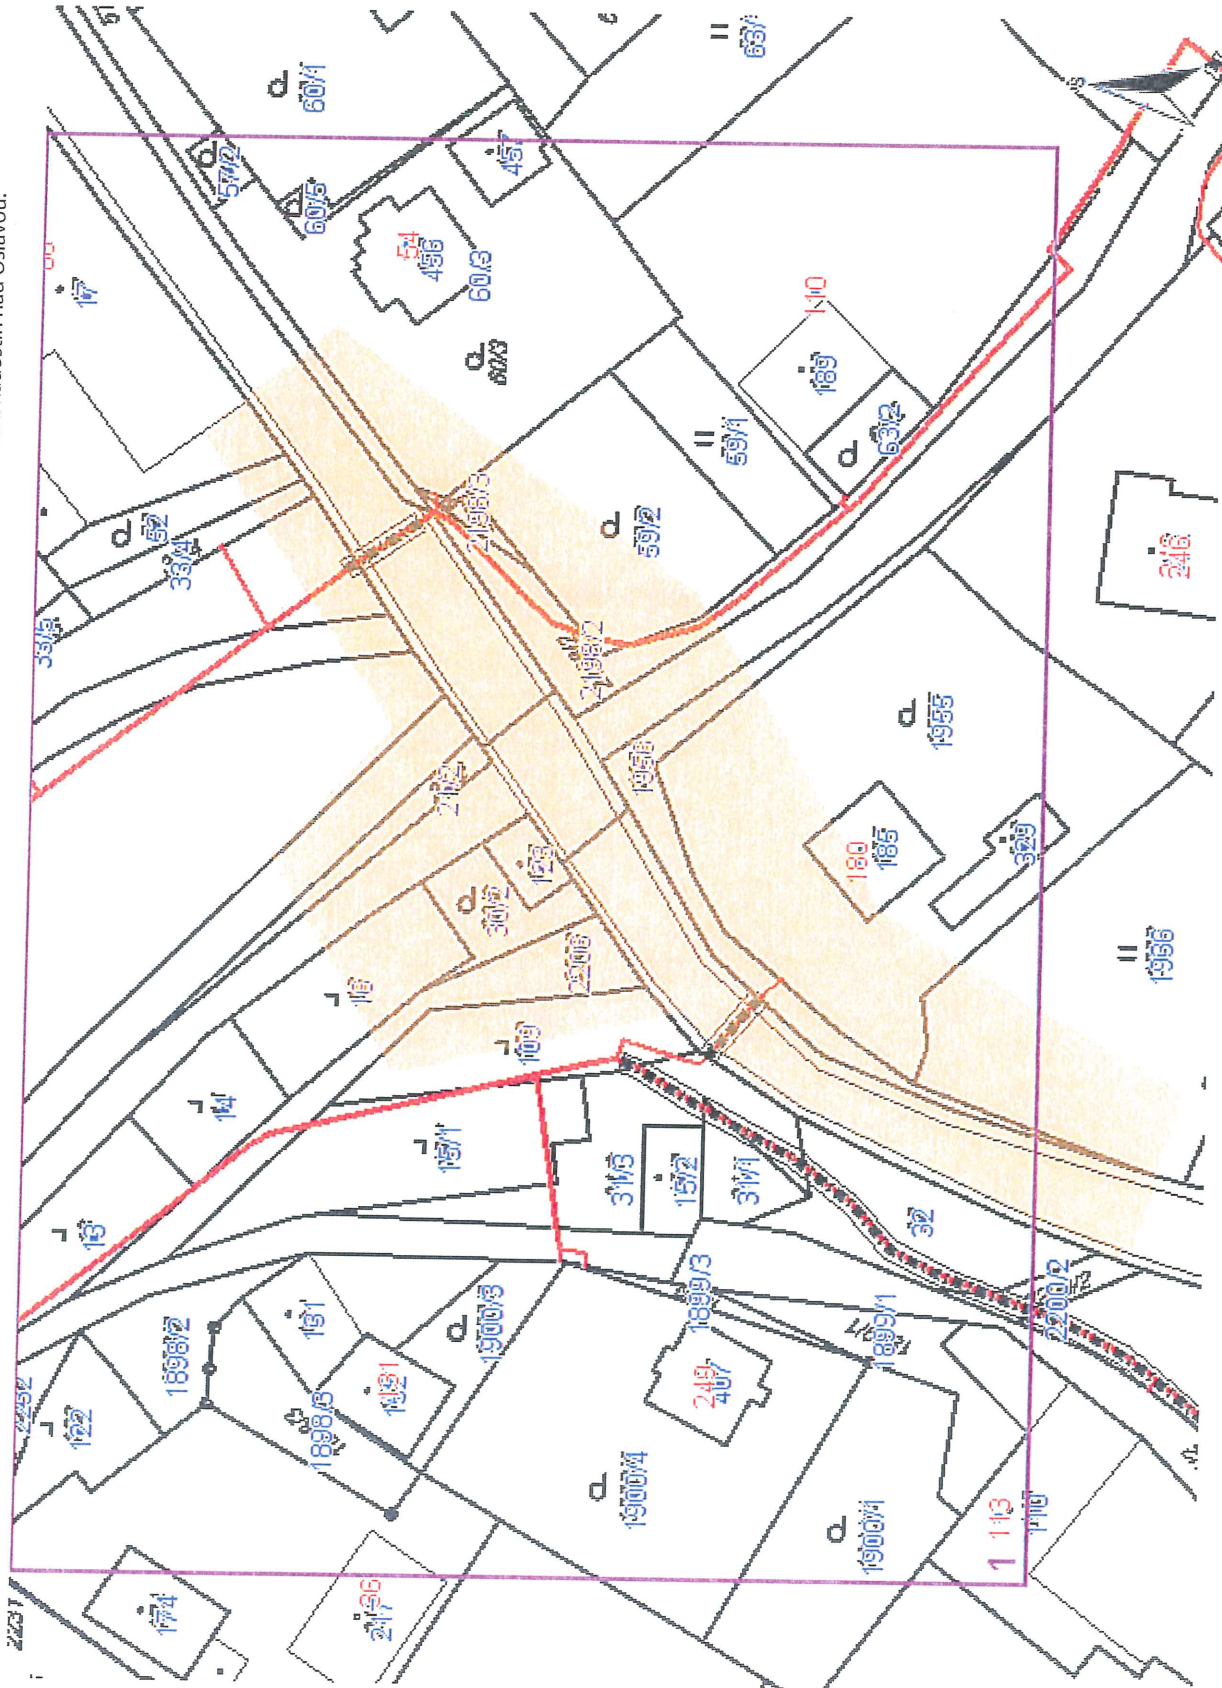

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
VWT	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřipojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 244/2, 59101 Žďár nad Sázavou. K.ú.: Radostín nad Oslavou.



Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřipojka	
kabel protikorozi ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

[illegible]



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. František Laštovička
Stanislav Blaha
Studentská 1133/3
591 01 Žďár nad Sázavou

E.ON Servisní, s.r.o.
RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
Nové Město
www.eon.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16139026

Nové Město, 09.09.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou
a činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Název stavby: Radostín nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace u
mostu na silnici II/354
Místo stavby: K.ú. Radostín nad Oslavou - žadatelem vyznačené
zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytýčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 602539308, email: libor.zeleny@eon.cz.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Jan Novotný,
tel.: 566655702, email: jan.novotny@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 09.09.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25156213, DIČ: CZ25186213

111

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Uni projekt Žďár nad Sázavou
Stanislav Blaha
Studentská 1133
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
09.09.2016

Č. J., ČÍSLO JEDNACÍ
ŽP/1698/16/PV

VYŘIZUJE/LINKA
Voldánová/342

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
22.09.2016

Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci:
„Radostín nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354, parc. č. 1955,
1956, 2215/1, 2198/2, 59/2, 2175/1, 2175/60, 2199, 21/2, 2196/1 a 1936, parc. č. st. 16 a 123,
k.ú. Radostín nad Oslavou“

Dne 09.09.2016 obdržel Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí Vaši žádost o vyjádření k akci Radostín nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354, investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

K předložené dokumentaci se vyjádřily všechny složky odboru životního prostředí a vydávají ve smyslu ustanovení § 154 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) následující **vyjádření, které není závazným stanoviskem** ve smyslu ust. § 149 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen „závazné stanovisko“):

Vodní hospodářství:

Podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona se jedná o vodní dílo. Investor požádá MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad o stavební povolení k vodním dílům. Žádost o stavební povolení k vodním dílům je nutné podat v souladu s přílohou č. 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Odpadové hospodářství:

Na základě ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění vydáváme toto vyjádření:

Souhlasíme se způsobem nakládání s odpady, který je uveden v projektové dokumentaci – Souhrnná technická zpráva - kapitola B.6.

Ochrana přírody:

Projektová dokumentace uvádí nutnost kácení 1 stromu, k jeho pokácení je třeba u Obecního úřadu Radostín nad Oslavou uplatnit žádost o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona. Dle § 7 zákona jsou všechny dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Dřeviny v blízkosti stavby je třeba ochránit před poškozením dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích (zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam).

Ochrana ovzduší:

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska, protože předložené materiály k akci neřeší stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Žižkova 227/1
591 31 Žďár nad Sázavou

TELEFON
+420 566 688 342

FAX
+420 566 688 390

E-MAIL
petra.voldanova@zdarns.cz

URL
<http://www.zdarns.cz>

Upozorňujeme, že je třeba při stavební činnosti minimalizovat prašnost vhodným technickým opatřením (zkrápění, čištění komunikací znečištěných stavbou,...).

Státní správa lesů – ochrana PUPFL:

Bez připomínek, nedotkne se zájmů chráněných zák. č. 289/1995 Sb., o lesích.

Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF):

Záměr řešený v projektové dokumentaci se dotkne pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu **není třeba**, má-li se stavba trasy nadzemních a podzemních vedení, uskutečnit na plochách vymezených pro tento účel platným územním plánem.

Upozorňujeme, že při činnostech spojených s rekonstrukcí vodovodu, musí být dodrženy podmínky ochrany ZPF uvedené v § 8 zákona 334/1992 Sb., v platném znění.

Toto vyjádření má informativní charakter a poskytuje údaje pro investora, popř. pro stavební úřad, jak ve věci dále postupovat a zda je nutné zajistit si vydání konkrétních závazných stanovisek ve smyslu ust. § 149 správního řádu a ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. **Souhlasíme se záměrem a případným uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek, požadavků či stanovisek dotčených složek odboru životního prostředí.**

Ing. Jaroslav Doubek
vedoucí odboru životního prostředí

otisk razítka

Rozdělovník – doručí se (do datové schránky)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou – prostřednictvím
Uni projekt Žďár nad Sázavou, Stanislav Blaha, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Na vědomí + ověřená situace

MěÚ Žďár nad Sázavou - odbor stavební, Žižkova 1, 591 31 Žďár nad Sázavou



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

ODBOR DOPRAVY

ŽIŽKOVA 227/1, 591 31 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis zn.:

Ze dne: 08.09.2016

Naše č.j.: OD//16/LK

Vyřizuje: Ing. Koubek

Tel.: 566 688 301

E-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

Datum: 03.10.2016

UNIPROJEKT

Studentská 1133

591 01 Žďár nad Sázavou

Závazné stanovisko

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy obdržel Vaši žádost o vyjádření k **projektové dokumentaci na akci**

Radostín nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354

Dotčené pozemky: parc.č. 1955, 1956, 2215/1, 2198/2, 59/2, 2175/1, 2175/60, 2199, 21/2, st.16, 30/2, st.123, 2196/1, 1936, k.ú. Radostín nad Oslavou, investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513.

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) ve věcech silnic II. a III. třídy, podle § 40 odst. 5 písm. b) ve věcech místních komunikací a podle § 40 odst. 4 písm. d), kdy uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává ke shora uvedenému záměru

ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

K umístění stavby:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy k umístění uvedené stavby dle předložené dokumentace nemá připomínek.

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na silnici II/354 a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
2. Souběh vedení se silnicí bude proveden v zeleném pásu bez poškození konstrukčních vrstev silnice. Pokud by však mělo dojít k dotčení součástí silnice, dodavatel prací (popř. investor) toto dotčení předem projedná s Krajskou správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou a požádá náš odbor dopravy a povolení zvláštního užívání silnice. K žádosti žadatel doručí souhlas KSÚS Žďár n.S., vyjádření Policie ČR - DI Žďár nad Sázavou a právo k pozemku (např. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene).

3. Přejížděcí dopravní značení a zařízení (během prací) je možné osadit až po vydání samostatného přípisu "Stanovení přejížděcí úpravy na pozemních komunikacích" vydaného naším odborem na základě žádosti investora. Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 30/2001 Sb. a Technických podmínek.
4. Žadatel doloží stavebnímu úřadu vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou a vyjádření Policie ČR – DI Žďár n. S. jako jeden z podkladů pro potřeby řízení vedeného u stavebního úřadu.
5. Připomínáme, že příslušným silničním správním úřadem ve věcech místních komunikací je příslušná obec.
6. O povolení zvláštního užívání silnice II/354 investor nebo dodavatel prací požádá min. 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel přiloží "Smlouvu" uzavřenou se KSÚS Žďár n. S. "o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby", vyjádření Policie ČR - DI Žďár n. S. k návrhu dopravního značení pro stavební práce v tělese silnice a právo k pozemku (např. smlouva o smlouvě budoucí).

Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení ani územní rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu!

Odůvodnění:

Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy obdržel žádost od žadatele, kterým je UNIPROJEKT, Studentská 1133, Žďár nad Sázavou o vyjádření k akci Radostín nad Oslavou - rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354, dotčené pozemky: parc.č. 1955, 1956, 2215/1, 2198/2, 59/2, 2175/1, 2175/60, 2199, 21/2, st.16, 30/2, st.123, 2196/1, 1936, k.ú. Radostín nad Oslavou, investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Účelem navrhované stavby je rekonstrukce jednotné kanalizace v obci Radostín nad Oslavou. Navržená stoka jednotné kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu. Jedná se o stavbu vodohospodářského díla pro odvádění splaškových a dešťových vod z části obce Radostín nad Oslavou.

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících místních a státních komunikacích. Při provádění stavebních prací v komunikaci se předpokládá omezení běžného provozu. Veškerá omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena s DI policie ČR. Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem. Výstavba kanalizace bude probíhat ve stejném čase jako výstavba mostu, a to při plné uzavírci silnice II/354. Přejížděcí dopravní značení bude součástí stavby mostu.

Správní orgán posoudil předložené podklady a stanovil standardní podmínky pro umístění i samotnou realizaci stavby tak, aby stanovisko bylo v souladu s veřejným zájmem, zejm. s ohledem na zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Poučení:

Toto stanovisko nenahrazuje stavební povolení ani územní rozhodnutí či jiné opatření stavebního úřadu. Podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazným podkladem pro rozhodnutí příslušného správního orgánu. Obsah závazného stanoviska lze napadnout odvoláním proti rozhodnutí příslušného správního orgánu.

Otisk úředního razítka

Ing. Luboš Koubek
úředník odboru dopravy

OBEC RADOSTÍN NAD OSLAVOU

PSČ 594 44

Telefon : 566 670 221 Bankovní spojení : ČSOB Žďár n. Sáz., č. ú. : 159 437 319 / 0300 IČO : 295 248
Mobil : 604 211 930 E-mail adresa : obec@radostinnadoslavou.cz ID datové schránky: mn7bzx6

UNIprojekt Žďár nad Sázavou
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sázavou

Radostín nad Oslavou: 14.9.2016

Věc : Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení na akci - RADOSTÍN NAD OSLAVOU - REKONSTRUKCE KANALIZACE U MOSTU NA SILNICI II/354

Obec Radostín nad Oslavou souhlasí se stavbou: „**RADOSTÍN NAD OSLAVOU - REKONSTRUKCE KANALIZACE U MOSTU NA SILNICI II/354**“ v katastrálním území obce Radostín nad Oslavou za podmínky, že provedení stavby bude uskutečněno podle projektové dokumentace vypracované firmou: UNIprojekt Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Fabík Josef
starosta obce



OBEC
RADOSTÍN nad Oslavou
PSČ 594 44

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 2016-09-08

Naše značka: KHSV/20228/2016/ZR/HOK/Mal

UNI PROJEKT Žďár nad Sázavou

Vyřizuje: Hana Malíková

Telefon: 566 650 833

E-mail: hana.malikova@zr.khsjih.cz

Studentská 1133

591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 6. října 2016

Radostín nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354- projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení – závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení „Radostín nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354“ se

souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti UNI PROJEKTU Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, doručené dne 8.9.2016 posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení shora uvedené stavby zpracovanou žadatelem v 08/2016 pod č. zak. 96-P-2016 pro investora Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci jednotné kanalizace v obci Radostín nad Oslavou v souvislosti s rekonstrukcí mostu převádějící silnici II/354 přes Znětínský potok. Navržená kanalizace bude na 4 místech propojena se stávající zachovalou jednotnou kanalizací. Celkem bude provedeno 100,2 m stok v převážné míře z kameniny DN 250, DN 300 a DN 600, pouze krátká odlehčovací stoka se navrhuje z PP DN 200.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh stavby není v rozporu se zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění a předpisů souvisejících, byl s dokumentací stavby vysloven souhlas.

Hana Malíková
odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

OTISK RAZÍTKA



UNI projekt
Studentská 1133
591 01 Žďár nad Sáz.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PM052838/2016-203/Ko

VYŘIZUJE
Ing. Dana Kopřivová
+420 541 637 302
koprivova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
27.9.2016

DUR + DSP Radostín nad Osl. – rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354
(k.ú. Radostín nad Osl., ORP Žďár n/S., kraj Vysočina, 4-16-02)

Charakteristika akce:

Předložená PD (zpracoval žadatel 08/2016) navrhuje rekonstrukci stávající jednotné kanalizace v obci v lokalitě u mostu přes Znetínecký potok. Navržená trasa kanalizace DN 200 - 600 v celkové délce 174,9 m se vodoteče dotýká křížením, souběhem a místěním nově navržené OK 4 (náhradou za stávající OK 4) . Ředící poměr OK 4 je 1:13.

I. Stanovisko správce povodí a přímého správce Znetíneckého potoka - provozu Náměšť nad Osl.

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení **dobrého stavu/potenciálu vod.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů sdělujeme:

K návrhu stavby nemáme připomínky. Jednotná kanalizace je zakončena obecní ČOV.

II. Stanovisko provozu Náměšť - přímého správce Znetíneckého potoka

K předložené PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení nemáme námitek.

Uvedeným záměrem dojde k dotčení upraveného drobného vodního toku Znetínecký potok, který je ve správě PM. Jedná se o úpravu "Radostín n./O.", která je ve vlastnictví státu ČR, se kterou má právo hospodařit PM.

K dotčení pozemků ve vlastnictví státu ČR, se kterými má právo hospodařit PM, nedojde.

Požadujeme oznámit provozu Náměšť zahájení prací alespoň 3 dny předem.

Ke kolaudačnímu řízení požadujeme předložit výkresy skutečného provedení a to i v elektronické podobě ve formátu dgn.:

- křížení kanalizace s tokem
- výustního objektu VO 4

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Pokud bude navržený záměr realizován na pozemku státu, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu Dyje (Dyje (Náměšť nad Oslavou, Husova 760, tel. 541 637 601).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost majetku příslušného závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD.


Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.

602 00 Brno, Dřevařská 11

IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha

PD

Na vědomí

provoz Náměšť

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace
JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

oddělení TSO : Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

UNI projekt
Studentská 1133
591 01 Žďár n. S.

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
KSAUSPO/10039/2016

VYŘIZUJE
Ing. Gajdorus

ŽDÁR N/S.
19. 9.2016

**Vyjádření k projektu pro územní řízení a stavební povolení „ Radostín
n.Osl. –rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354 “**

K výše uvedenému projektu Vám sdělujeme, že touto stavbou bude dotčena silnice II/354 2 x protlakem v tělese této silnice. S realizací této akce souhlasíme za předpokladu, že stavba kanalizace bude časově koordinována s rekonstrukcí mostu přes Znetínský potok.

Před zahájením prací bude uzavřena smlouva, kde budou stanoveny technické podmínky pro práce prováděné v silničních pozemcích.

Rovněž bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na věčné břemeno pro uložení kanalizace do silničního tělesa s vlastníkem dotčeného pozemku.

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 16, 586 01 Jihlava
IČO: 0009480
Oddělení TSO : Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Žďár nad Sázavou, 19. 9. 2016

.....
Ing. Miloslav Štěpánek
vedoucí technicko- správní oddělení
pracoviště ZR

VĚC: **ZÁPIS Z VÝBĚRU STAVENIŠTĚ ZE DNE 5.5.2016**

AKCE: **„RADOSTÍN NAD OSLAVOU
- REKONSTRUKCE KANALIZACE U MOSTU NA SILNICI II/354“**

Účastníci jednání:

Viz přiložená prezenční listina

UNI PROJEKT Žďár nad Sázavou obdržel objednávku od SVK Žďársko na zpracování projektu „Radostín nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II / 354“ v obci Radostín nad Oslavou podle záměru rekonstrukce VAS a.s. ID: 1625 ze dne 9.3.2016.

Na základě této objednávky byl svolán výběr staveniště.

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- výstavba kanalizace bude zkoordinována s akcemi:

„Radostín nad Oslavou, lávka pro pěší a chodník podél silnice II/354“. Investor obec Radostín nad Oslavou a

„II/354 Radostín nad Oslavou – most ev. č. 354 – 022“. Investor Kraj Vysočina

- na základě požadavku obce bude rekonstrukce kanalizace rozdělena do dvou etap, viz. přiložená situace. 1. etapa bude realizována v roce 2017 společně s opravou mostu a výstavbou chodníku. 2. etapa bude realizována v roce 2018. Projektová dokumentace bude zpracována současně na obě etapy výstavby.

- z důvodu opravy mostu na silnici II/354 bude provedena rekonstrukce kanalizace při levém břehu Znětíneckého potoka. Dle zjištění provozovatele je kanalizace z trub betonových DN 300 až DN 500 z roku 1960 za hranicí životnosti a při opravě mostu by mohlo dojít k jejímu poškození.

- začátek rekonstrukce kanalizace 1. etapy bude v nové šachtě č. 27 zřízené na stávající kanalizaci DN 300 z trub betonových. V travní ploše bude zřízena nová odlehčovací komora OK4, která nahradí stávající komoru OK4, která bude zrušena. Stávající odlehčovací potrubí od rušené OK bude případně možno využít pro odvedení dešťových vod ze silnice II. třídy. Toto nebude součástí projektu pro SVK. Odlehčená stoka z této komory bude zaústěna do šachty č. 27. Odlehčovací stoka bude zaústěna do Znětíneckého potoka. V místě vyústění bude zřízen nový výustní objekt, který bude zkoordinován s opevněním koryta toku u mostu. Za OK4 budou zrekonstruovány dvě stoky jednotné kanalizace DN 300 a DN 500. Rekonstruovaná kanalizace DN 300 bude vedena podél silnice II/354 a bude ukončena v nové šachtě před novou místní komunikací napojující se na silnici II. třídy. Nová šachta bude zřízena asi 8 m pod šachtou č. 59. Rekonstruovaná kanalizace DN 500 bude křížovat silnici II. třídy a dále bude vedena v travní ploše na okraji hasičského hřiště. Dimenze kanalizace DN 500 bude ukončena v šachtě č. 29 zřízené na stávající kanalizaci DN 500 z trub betonových. Od šachty č. 29 bude vedena kanalizace DN 300 pod korytem vodního toku a bude ukončena za potokem v šachtě č. 67. V této šachtě bude konec 1. etapy výstavby. Součástí stavby na opravu mostu, bude i prodloužený výkop nad trasu kanalizace DN 500, který bude zřízen do úrovně základu úložného prahu mostu.

- při pravém břehu vodního toku je v současné době zřízena stoka jednotné kanalizace, na které je v blízkosti mostu zřízena odlehčovací komora OK3. Odlehčená stoka DN 300 z této komory je vedena pod korytem vodního toku a je napojena do šachty č. 27. Odlehčovací stoka DN 500 je vedena šikmo přes zahradu domu č.p. 180 a je zaústěna do Znětíneckého potoka. Stoka jednotné kanalizace je od OK3 vedena podél silnice II/354 v silničním příkopu. V blízkosti křižovatky místní komunikace se silnicí II. třídy, u objektu kulturního domu, kanalizace DN 400 přechází silnici II. třídy.

Zde jsou do kanalizace napojeny dva lapače splavenin zřízené na konci silničních příkopů vedených podél silnice II. třídy směr Zahradíště. Stoka jednotné kanalizace je od přechodu silnice II. třídy vedena v místní komunikaci a je ukončena u domu č.p. 101 napojením lapače splavenin. Tento lapač splavenin je osazen na konci příkopu zřízeného podél panelové cesty vedené k vodojemu. Do tohoto příkopu je zaústěn přepad z rybníku na parcele č. 1844. Rybník je zásobován jednak podzemní vodou a jednak z drenážního systému zřízeného na okolních pozemcích. Tyto podzemní vody jsou odváděny celoročně kanalizačním systémem na ČOV v Radostíně nad Oslavou.

- na jednání bylo dohodnuto, že pro nemovitosti č.p. 180, 130, 248, 141, 177, 178, 101, 113 a 249 bude zřízena nová stoka jednotné kanalizace a stávající stoka jednotné kanalizace od vyústění do Znětíneckého potoka až po lapač splavenin u RD č.p. 101 bude nadále plnit funkci dešťové kanalizace.

- rekonstruovaná stoka jednotné kanalizace 2. etapy bude začínat v šachtě č. 67, u pravého břehu Znětíneckého potoka, která bude zrekonstruována v 1. etapě výstavby. Kanalizace DN 300 z trub kameninových bude vedena v travní ploše, bude křížovat místní komunikaci a dále bude vedena v asfaltové ploše podél oplocení domu č.p. 113. Asfaltová plocha slouží mimo jiné i jako parkoviště kulturního domu. Za parkovištěm bude kanalizace vedena v místní komunikaci a bude ukončena v místě připojení přípojky od domu č.p. 101.

- na stoku jednotné kanalizace budou připojeny kanalizační přípojky od 9 objektů. Připojeny budou pouze přípojky splaškové nebo jednotné kanalizace. Dešťové přípojky zůstanou napojeny do stávající kanalizace. Přípojky od objektů č.p. 130 a 180 budou křížovat silnici II/354. Přejed silnice se uvažuje pomocí protlaků. Přípojka od domu č.p. 249 je v současné době napojena přímo do šachty č. 67 a v rámci rekonstrukce bude připojena do nové stoky jednotné kanalizace.

- po dokončení výstavby stoky jednotné kanalizace a připojení všech přípojek bude upravena stávající odlehčovací komora OK3. Odlehčená stoka v úseku mezi šachtami č. 27, 49 a 50 bude zrušena. V odlehčovací komoře bude zaslepen odtok do odlehčené stoky, vybourána přelivná hrana a upraven žlab směrem k odlehčovací stoce. OK3 bude nadále plnit funkci revizní šachty. Vedení odlehčovací stoky mezi V3 a OK3, přes pozemek u domu č.p. 180, bude zachováno. Proveditelnost těchto úprav bude ověřena v průběhu před projektové přípravy.

- stávající stoka jednotné kanalizace v úseku mezi šachtami V3 až LS1 bude nadále plnit funkci dešťové kanalizace a bude předána z majetku SVK Žďársko do majetku obce Radostín nad Oslavou.

- na stávající stoku jednotné kanalizace budou napojeny uliční vpusti umístěné v silnici II. třídy u obrubníku nového chodníku. Vpusti budou součástí projektu chodníku a budou sloužit k odvedení povrchových vod na místo stávajícího rušeného silničního příkopu. Vpusti, včetně chodníku budou realizovány v 1. etapě, takže dočasně budou dešťové vody od těchto vpustí, odváděny jednotnou kanalizací na OK3. Po dokončení 2. etapy výstavby budou dešťové vody od vpustí odváděny přímo do Znětíneckého potoka.

- na rekonstruovanou kanalizaci budou připojeny veškeré stávající kanalizační přípojky.

- přípojky budou napojeny pomocí kameninových odboček, které budou součástí kanalizační stoky.

- součástí dokumentace na rekonstrukci kanalizace bude i potrubí kanalizačních přípojek, které bude nutné pro připojení nemovitostí z jedné kanalizační stoky na druhou.

- hloubky uložení stávající kanalizace budou ověřeny během zpracování projektové dokumentace.

- číslování nových šachet zjistí projektant dotazem na GIS

- kanalizace bude provedena z kameninových trub. Potrubí bude uloženo do betonových sedel s úhlem uložení 120° a opatřeno pískovým oсыpem.

- kanalizační šachty na stokách budou betonové prefabrikované, včetně den, u kterých bude žlab obložen kameninou

- šachty budou opatřeny litinovými poklopy KASI (plovoucí v komunikaci a s litinobetonovým rámem v nezpevněném terénu) s logem SVK Žďársko.

- stávající kanalizační stoky určená ke zrušení budou vyplněny cemento – popílkovou směsí, z důvodu zamezení možnému propadu terénu nad trasou kanalizace, nebo budou vybourány.

- projektová dokumentace bude zpracována v jednom stupni, tj. společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a následně i dokumentace pro provádění stavby

- provozovatel kanalizace zajistí a předá projektantovi stavby:

1. kamerové prohlídky jednotlivých úseků jednotné kanalizace určené k rekonstrukci. Nutno ještě projet kamerou úseky mezi šachtami 55-56, 56-57 a 29-67.

2. dohledat a odkrýt v terénu šachty č. 29 a 67, z důvodu ověření hloubek kanalizace

3. pro návrh nové OK4 seznam odběrných míst s uvedením roční spotřeby vody připadající na OK3 a OK4. Současné povodí připadající na OK3 bude převedeno na OK4
termín předání do 15.6.2016

- odhad nákladů:

1. etapa – 1 300 000 Kč bez DPH

2. etapa – 2 300 000 Kč bez DPH


Přílohy:

1 – prezenční listina

2 - situace

Sepsal: Stanislav Blaha



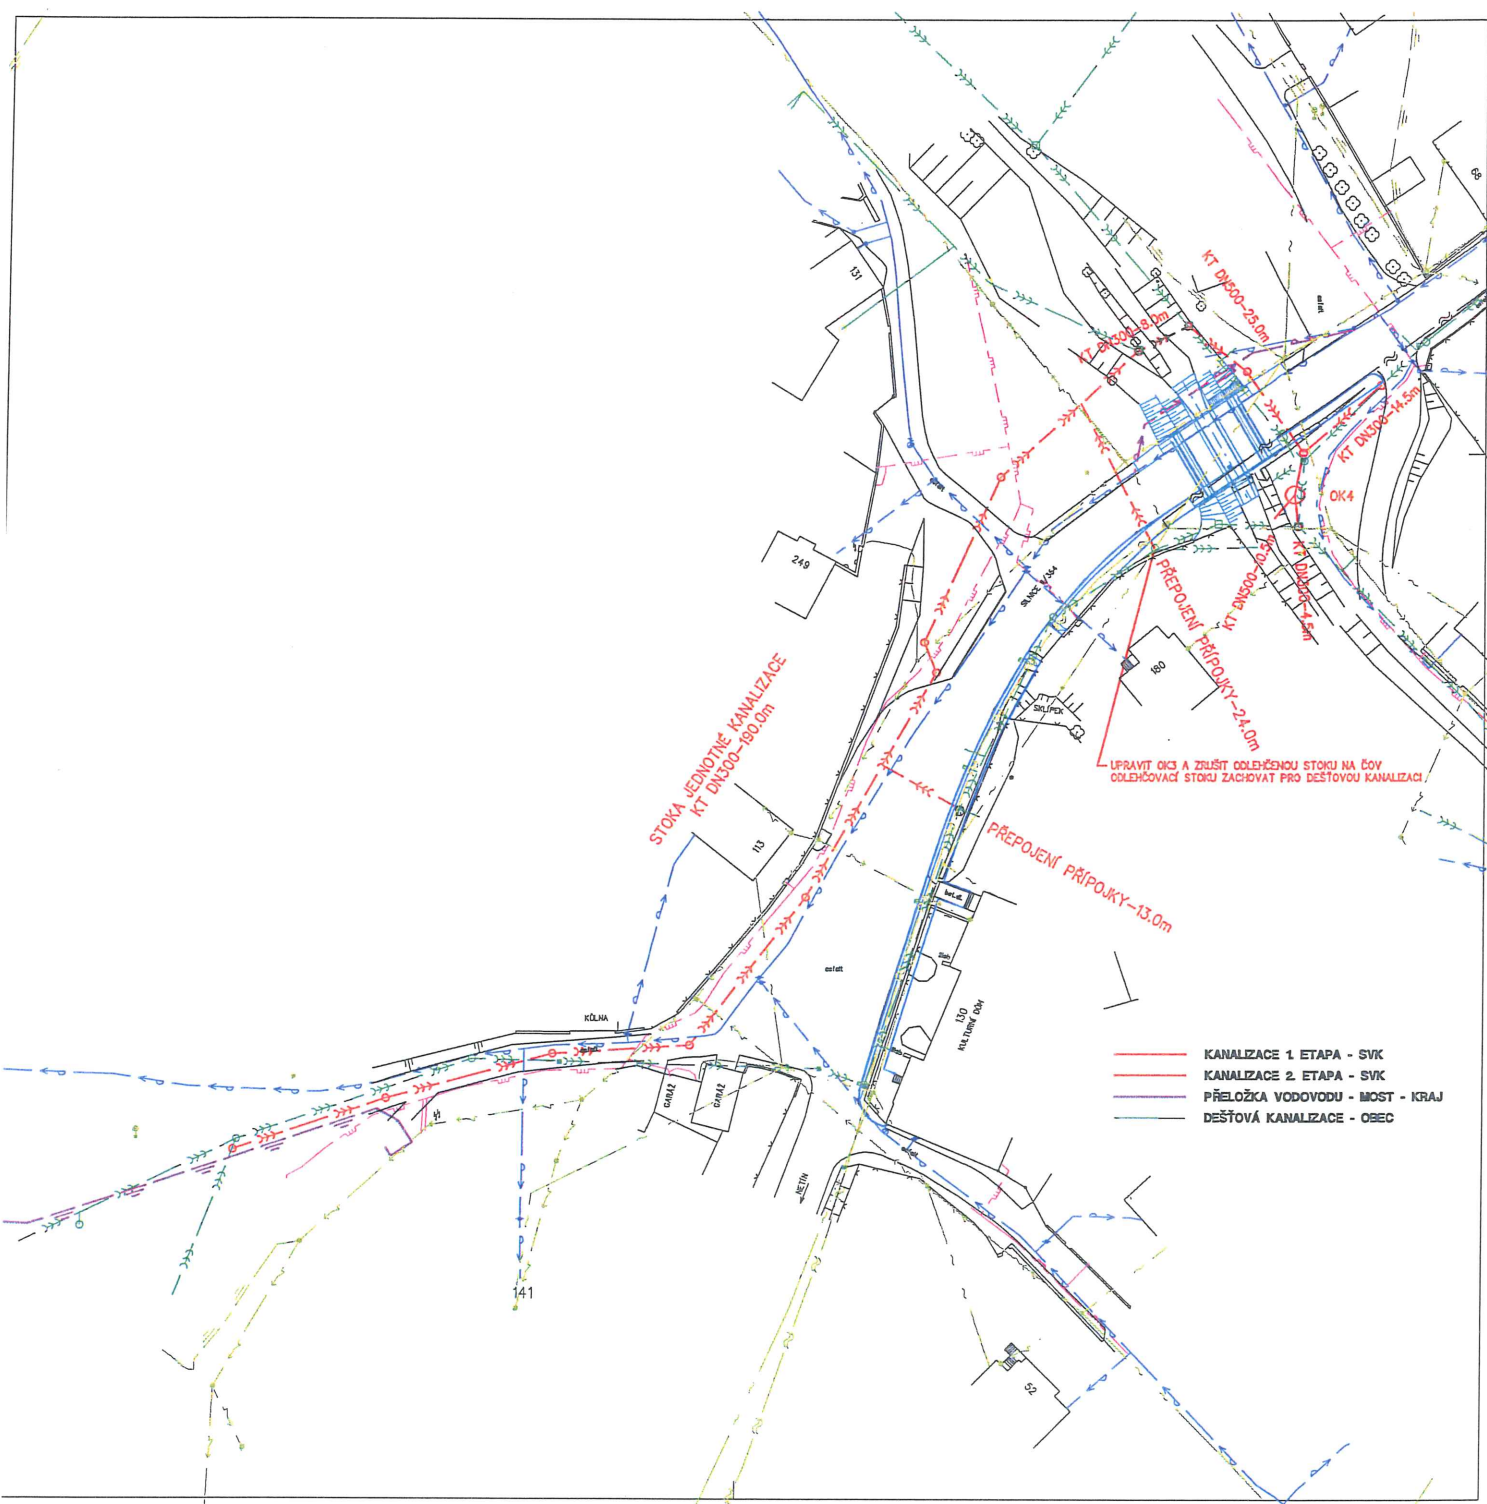

PREZENČNÍ LISTINA

Z jednání konaného dne 5.5.2016 ve věci jednání ke stavbě:

RADOSTÍN NAD OSLAVOU – REKONSTRUKCE KANALIZACE U MOSTU NA SILNICI III/354

[illegible]

VĚC: **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 27.5.2016**

AKCE: **„RADOSTÍN NAD OSLAVOU
- REKONSTRUKCE KANALIZACE U MOSTU NA SILNICI II/354“**

Účastníci jednání:

- pan Josef Fabík, starosta obce – Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou
- pan Pavel Rous – Povodí Moravy, provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou
- pan Stanislav Blaha, projektant – UNI PROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Na jednání bylo dohodnuto následující:

- přeložka vodovodu bude posunuta dále od mostu, do souběhu s rekonstruovanou kanalizací křižující Znětínský potok. Vodovodní potrubí bude uloženo do ocelové chráničky, s krytím 1,2 m pode dnem vodního toku. Chránička bude u levého břehu ukončena 1,0 m za vnější hranou břehu. U pravého břehu bude ukončena 2,0 m od vnější hrany dna toku. Za koncem chráničky bude vodovodní potrubí stoupat zhruba ve sklonu břehu s rezervou pro budoucí možné úpravy vodního toku. Vyústění odkalovacího vodovodního potrubí bude do břehu zpevněného kamennou dlažbou do betonu.

- rekonstruované kanalizační potrubí křižující vodní tok bude uloženo ve stávající niveletě. Potrubí bude kompletně obetonováno.

- úpravy vodního toku před mostem budou posunuty až 1,0 m za přechod kanalizace, tj. asi 13,0 m od mostu proti toku. Dno vodního toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu. Oba břehy budou rovněž zpevněny kamennou dlažbou do betonu do výšky 2,0 m nade dnem toku. Zbývající část bude dosvahována a zatravněna.

- pod mostem bude v levém břehu zrušen výústní objekt od rušené odlehčovací komory

- stávající výústní objekt v pravém břehu na jednotné, po překolaudování dešťové, kanalizaci bude ponechán stávající, pouze vyčištěn a opraven

- nové odlehčovací potrubí bude ukončeno v novém výústním objektu v levém břehu vodního toku. Potrubí bude seříznuto ve sklonu svahu.

- úpravy vodního toku pod mostem budou posunuty až 1,0 m za nový výústní objekt, tj. asi 9,0 m od mostu po toku, na úroveň stávajícího výústního objektu dešťové kanalizace. Dno vodního toku bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu. Oba břehy budou rovněž zpevněny kamennou dlažbou do betonu do výšky 2,0 m nade dnem toku. Zbývající část bude dosvahována a zatravněna.

Sepsal: Stanislav Blaha

VĚC: **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZE DNE 22.8.2016**

AKCE: **„RADOSTÍN NAD OSLAVOU
- REKONSTRUKCE KANALIZACE U MOSTU NA SILNICI II/354“**

Účastníci jednání:

- pan Josef Fabík, starosta obce – Obec Radostín nad Oslavou, č.p. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou
- ing. Petr Leopold – Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
- ing. Marek Mrkos – VAS a.s., Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
- pan Stanislav Blaha, projektant – UNI PROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Na jednání bylo dohodnuto následující:

Dne 14.7.2016 byl proveden kamerový průzkum stávající kanalizace vedené v místní komunikaci směrem k vodojemu. Kamerovým průzkumem byl ověřen stav stávajícího potrubí i trasa kanalizace se skrytou šachtou. S ohledem na vedení ostatních sítí (vodovod, STL plynovod, kabel nn), stav stávajícího potrubí a předpokládané skalní podloží bude nová jednotná kanalizace uložena v trase stávající kanalizace, která bude zrušena. V souběhu s novou jednotnou kanalizací bude položena stoka dešťové kanalizace. Jednotnou kanalizací budou odváděny splaškové a dešťové vody od připojených nemovitostí. Dešťovou kanalizací budou odváděny dešťové vody z komunikací, z rybníku a extravilánu.

Na novou dešťovou kanalizaci bude zpracována samostatná projektová dokumentace pod názvem „Radostín nad Oslavou – dešťová kanalizace u kulturního domu“, investorem které bude Obec Radostín nad Oslavou.

S ohledem na koordinaci s ostatními stavbami (výstavba mostu, chodníku), časovou posloupnost a budoucí převádění jednotné – dešťové kanalizace do majetku obce, budou na výstavbu jednotné kanalizace vypracovány dvě samostatné projektové dokumentace. Investorem těchto akcí bude SVK Žďársko.

1. „Radostín nad Oslavou – rekonstrukce kanalizace u mostu na silnici II/354“. Touto dokumentací bude řešena rekonstrukce kanalizace v okolí mostu na silnici II/354, včetně připojení přípojek od RD č.p. 180 a kulturního domu. Na tuto dokumentaci je již s investorem uzavřena smlouva na projekční práce.

2. „Radostín nad Oslavou – kanalizace u kulturního domu“. Touto dokumentací bude řešena výstavba jednotné kanalizace, která naváže na rekonstruovanou kanalizaci u mostu, a bude ukončena v komunikaci vedoucí k vodojemu, v místě připojení přípojky od domu č.p. 101. Na tuto dokumentaci bude ze strany SVK vystavena objednávka a následně bude uzavřena smlouva mezi projektantem a SVK Žďársko.

Projektant zároveň zašle na Obec Radostín nad Oslavou cenovou nabídku, na zpracování projektu dešťové kanalizace.

Sepsal: Stanislav Blaha



