

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

OCELOVÁ ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA

ROZMĚR VÝPLNĚ: 3000x3500 mm (stavební otvor)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM: OCELOVÁ DVOUSTĚNNÁ LAMELOVÁ VRATA VYPLNĚNÁ POLYURETANOVOU PĚNOU 42mm

– OCHRANA PROTI SEVRĚNÍ PRSTŮ

– BOČNÍ OCHRANA PROTI SEVRĚNÍ RUKY

– ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZLOMENÍ PRUŽIN

– ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZŘÍCENÍ VRAT

– ZABEZPEČENÍ PROTI NADZVIŽENÍ

– PRO SNÍŽENÍ SVĚTLOSTI VRAT VŮČI JEDNOTNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNI SE STROPNÍ KONSTRUKCÍ, BUDE DO OTVORU VRAT OSAZEN TEPELNĚ IZOLAČNÍ PANEL (MAX. $U_d=1,2W/m^2K$); VRATOVÝ PANEL BUDE UKOTVEN DO NADPRAŽÍ, ŠPALET OTVORU S MAX. SNÍŽENÍ SVĚTLOSTI OTVORU O 400mm – TJ. NA SVĚTLOST 3100mm

TĚSNĚNÍ: ČTYŘSTRANNÉ OBVODOVÉ, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ MEZI VRATOVÝMI ČLÁNKY

ZASKLENÍ: LAMELOVÉ OKNO – UMĚLOHMOTNÝ RÁM S DVOJITOU UMĚLOHMOTNOU TABULKOU ČIROU

BARVA: VNĚJŠÍ: RAL 5007; VNITŘNÍ: V BÍLÉM ODSTÍNU

TEPELNĚ TECHNICKÉ MAX. $U_d=1,2W/m^2K$

VLASTNOSTI: 4 KUSY VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 150x300mm OSAZENÉ VE SPODNÍ LAMELE A V HORNÍ LAMELE VRAT – VIZ. POZN.*

– S ELEKTRICKÝM POHONEM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ I S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO OTEVŘENÍ

S 2ks DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ NA 1ks VRAT

– MAX. OTEVŘENÍ DO 15s (POŽADAVEK DOPŘESNĚN PROVOZOVATELEM PŘI REALIZACI)

– SOUČÁSTÍ DODÁVKY VRAT BUDOU DODÁNY 2 SIGNALIZAČNÍ SVĚTLA (ČERVENÁ/ZELENÁ)

– DODÁNÍ VČETNĚ MULTIFUNKČNÍ PROGRAMOVATELNÉ DESKY PRO SIGNÁLNÍ HOUKAČKU + SIGNÁLNÍ HOUKAČKA

– VRATA BUDOU PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO

– VRATA BUDOU DODÁNA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSAZENÍ A MONTÁŽ VRAT DO OTVORU, UMOŽŇUJÍCÍ SPRÁVNÝ CHOD VRAT

POZNÁMKA: – PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.)

JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– OSAZENÍ BUDE PROVEDENO DO CIHELNÉHO ZDIVA / ŽELEZOBETONOVÉHO ZDIVA

Šířka připojovacích spár bude stanovena dodavatelem dle rozměru výrobku, jeho objemové roztažnosti a schopnosti výplně připojovací spáry trvale přenášet objemové

POZN.*:


– ZE STRANY PROVOZOVATELE JE V SOUČASNOSTI POŽADAVEK VE VRATECH OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY, PRO VĚTRÁNÍ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ, KTERÉ NEMAJÍ ŘEŠENÉ NUCENÉ VĚTRÁNÍ – ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ V PRŮBĚHU NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCŮ, LET

– POKUD BUDE PŘI REALIZACI TÉTO AKCE ZNÁM PŘESNÝ TERMÍN REALIZACE VZT, BUDE OD VĚTRACÍCH MŘÍŽEK UPUŠTĚNO

– PŘÍPADNÉ ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK BUDE ŘEŠENO PO REALIZACI VZT, ALT. BUDOU PŘED VÝROBOU VRAT VĚTRACÍ MŘÍŽKY NAHAZENY AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM II.STUPNĚ OTEVŘENÍ VRAT, KTERÉ PROVEDE DODAVATELE A VÝROBCE VRAT

SCHÉMA:

pohled z exteriéru 1:50

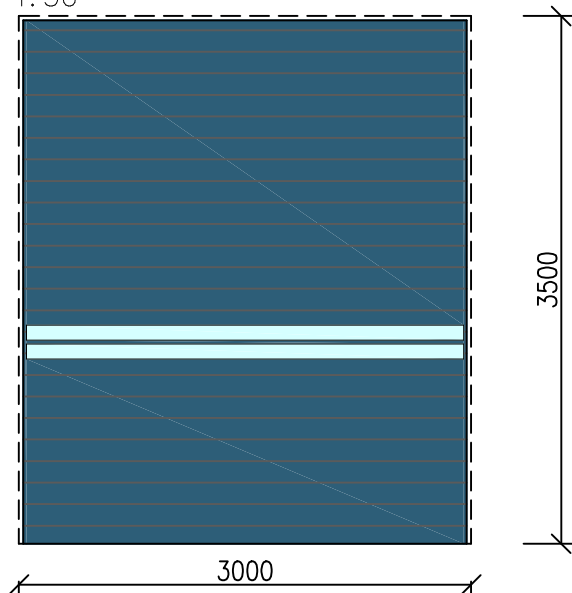

POČET:

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
4	–	–	–	4

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

OCELOVÁ ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA

ROZMĚR VÝPLNĚ: 3000x3500 mm (stavební otvor) + (VSTUPNÍ DVEŘE 900/2000mm POUZE PRO 1ks VRAT)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM: OCELOVÁ DVOUSTĚNNÁ LAMELOVÁ VRATA VYPLNĚNÁ POLYURETANOVOU PĚNOU 42mm

- OCHRANA PROTI SEVŘENÍ PRSTŮ
- BOČNÍ OCHRANA PROTI SEVŘENÍ RUKY
- ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZLOMENÍ PRUŽIN
- ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZŘÍCENÍ VRAT
- ZABEZPEČENÍ PROTI NADZVIŽENÍ

TĚSNĚNÍ: ČTYŘSTRANNÉ OBVODOVÉ, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ MEZI VRATOVÝMI ČLÁNKY

ZASKLENÍ: LAMELOVÉ OKNO – UMĚLOHMOTNÝ RÁM S DVOJITOU UMĚLOHMOTNOU TABULKOU ČIROU

BARVA: VNĚJŠÍ: RAL 5007; VNITŘNÍ: V BÍLÉM ODSÍNĚ

TEPELNĚ TECHNICKÉ MAX. $U_d=1,2W/m^2K$

VLASTNOSTI: 4 KUSY VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 150x300mm OSAZENÉ VE SPODNÍ LAMELE A V HORNÍ LAMELE VRAT – VIZ. POZN.*

- S ELEKTRICKÝM POHONEM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ I S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO OTEVŘENÍ
- S 2ks DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ NA 1ks VRAT
- VRATA BUDOU PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO
- PRŮCHOZÍ INTEGROVANÉ DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM (KLIKA/KLIKA), SAMOZAVÍRAČ S PEVNÝM NASTAVENÍM
- BEZPEČNOSTNÍ KONTAKT INTEGROVANÝCH DVEŘÍ
- SADA DOVYBAVENÍ PRO INTEG. DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM (PŘEDSAZENÁ SVĚTELNÁ ZÁVORA)
- VRATA BUDOU DODÁNA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSAZENÍ A MONTÁŽ VRAT DO OTVORU, UMOŽŇUJÍCÍ SPRÁVNÝ CHOD VRAT
- PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.)

POZNÁMKA:

JE NUTNÉ PŘED VÝROBU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

– OSAZENÍ BUDE PROVEDENO DO CIHELNÉHO ZDIVA / ŽELEZOBETONOVÉHO ZDIVA

Šířka připojovacích spár bude stanovena dodavatelem dle rozměru výrobku, jeho objemové roztažnosti a schopnosti výplně připojovací spáry trvale přenášet objemové

POZN.*:


– ZE STRANY PROVOZOVATELE JE V SOUČASNOSTI POŽADAVEK VE VRATECH OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY, PRO VĚTRÁNÍ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ, KTERÉ NEMAJÍ ŘEŠENÉ NUCENÉ VĚTRÁNÍ – ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ V PRŮBĚHU NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCŮ, LET

– POKUD BUDE PŘI REALIZACI TÉTO AKCE ZNÁM PŘESNÝ TERMÍN REALIZACE VZT, BUDE OD VĚTRACÍCH MŘÍŽEK UPUŠTĚNO

– PŘÍPADNÉ ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK BUDE ŘEŠENO PO REALIZACI VZT, ALT. BUDOU PŘED VÝROBU VRAT VĚTRACÍ MŘÍŽKY NAHRAZENY AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM II.STUPNĚ OTEVŘENÍ VRAT, KTERÉ PROVEDE DODAVATELE A VÝROBCE VRAT

SCHÉMA:

pohled z exteriéru 1:50

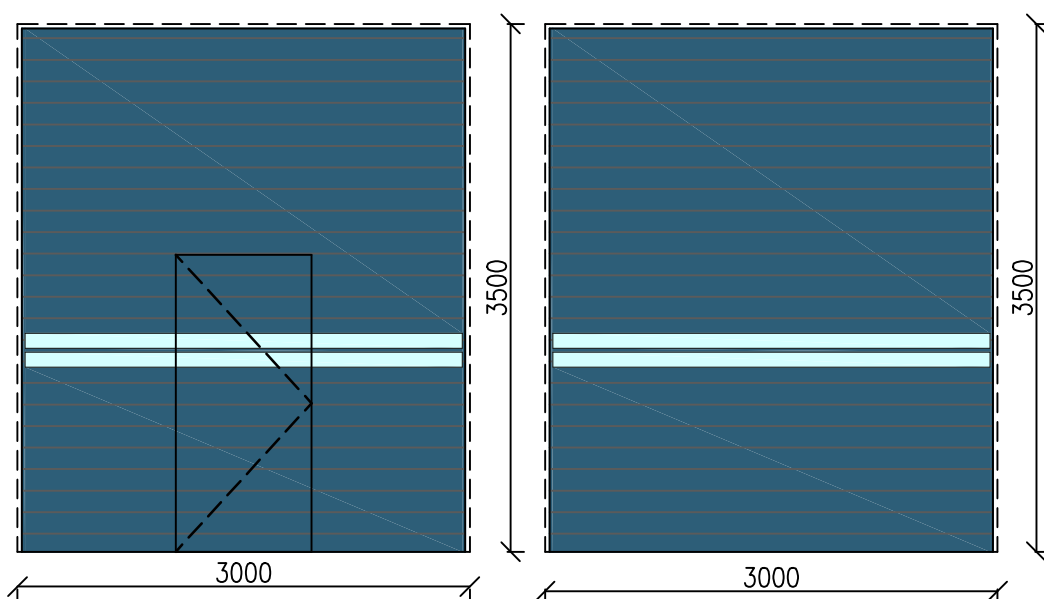

POČET:

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
4	–	–	–	4

3ks vrat budou bez integrovaných dveří

1ks vrat (levé při pohledu na dílnu se zdvižemi z exteriéru) budou s integrovanými dveřmi

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

OCELOVÁ ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA

ROZMĚR VÝPLNĚ: 3000x3500 mm (stavební otvor) + VSTUPNÍ DVEŘE 900/2000mm

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM: OCELOVÁ DVOUSTĚNNÁ LAMELOVÁ VRATA VYPLNĚNÁ POLYURETANOVOU PĚNOU 42mm

- OCHRANA PROTI SEVŘENÍ PRSTŮ
- BOČNÍ OCHRANA PROTI SEVŘENÍ RUKY
- ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZLOMENÍ PRUŽIN
- ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZŘÍCENÍ VRAT
- ZABEZPEČENÍ PROTI NADZVIŽENÍ

TĚSNĚNÍ: ČTYŘSTRANNÉ OBVODOVÉ, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ MEZI VRATOVÝMI ČLÁNKY

ZASKLENÍ: LAMELOVÉ OKNO – UMĚLOHMOTNÝ RÁM S DVOJITOU UMĚLOHMOTNOU TABULKOU ČIROU

BARVA: VNĚJŠÍ: RAL 5007; VNITŘNÍ: V BÍLÉM ODSSTÍNU

TEPELNĚ TECHNICKÉ MAX. $U_d=1,2W/m^2K$

VLASTNOSTI: 4 KUSY VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 150x300mm OSAZENÉ VE SPODNÍ LAMELE A V HORNÍ LAMELE VRAT – VIZ. POZN.*

- S ELEKTRICKÝM POHONEM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ I S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO OTEVŘENÍ

S 2ks DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ NA 1ks VRAT

- VRATA BUDOU PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO

- DVOJITÁ SKŘÍŇ OVLÁDÁNÍ PRO EXTRÉMĚ MOKRÝ ÚSEK IP66

- DVOJITÁ SKŘÍŇ ZABEZPEČENÍ UZAVÍRACÍ HRANY PRO EXTRÉMĚ MOKRÝ ÚSEK

- PRŮCHOZÍ INTEGROVANÉ DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM (KLIKA/KLIKA), SAMOZAVÍRAČ S PEVNÝM NASTAVENÍM

- BEZPEČNOSTNÍ KONTAKT INTEGROVANÝCH DVEŘÍ

- SADA DOVYBAVENÍ PRO INTEG. DVEŘE S NÍZKÝM PRAHEM (PŘEDSAZENÁ SVĚTELNÁ ZÁVORA)

- VRATA BUDOU DODÁNA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSAZENÍ A MONTÁŽ VRAT DO OTVORU, UMOŽŇUJÍCÍ SPRÁVNÝ CHOD VRAT

POZNÁMKA: – PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.)

JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

- OSAZENÍ BUDE PROVEDENO DO CIHELNÉHO ZDIVA / ŽELEZOBETONOVÉHO ZDIVA

Šířka připojovacích spár bude stanovena dodavatelem dle rozměru výrobku, jeho objemové roztažnosti a schopnosti výplně připojovací spáry trvale přenášet objemové

POZN.*:


- ZE STRANY PROVOZOVATELE JE V SOUČASNOSTI POŽADAVEK VE VRATECH OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY, PRO VĚTRÁNÍ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ, KTERÉ NEMAJÍ ŘEŠENÉ NUCENÉ VĚTRÁNÍ – ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ V PRŮBĚHU NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCŮ, LET

- POKUD BUDE PŘI REALIZACI TÉTO AKCE ZNÁM PŘESNÝ TERMÍN REALIZACE VZT, BUDE OD VĚTRACÍCH MŘÍŽEK UPUŠTĚNO

- PŘÍPADNĚ ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK BUDE ŘEŠENO PO REALIZACI VZT, ALT. BUDOU PŘED VÝROBOU VRAT VĚTRACÍ MŘÍŽKY NAHAZENY AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM II.STUPNĚ OTEVŘENÍ VRAT, KTERÉ PROVEDE DODAVATELE A VÝROBCE VRAT

SCHÉMA:

pohled z exteriéru 1:50

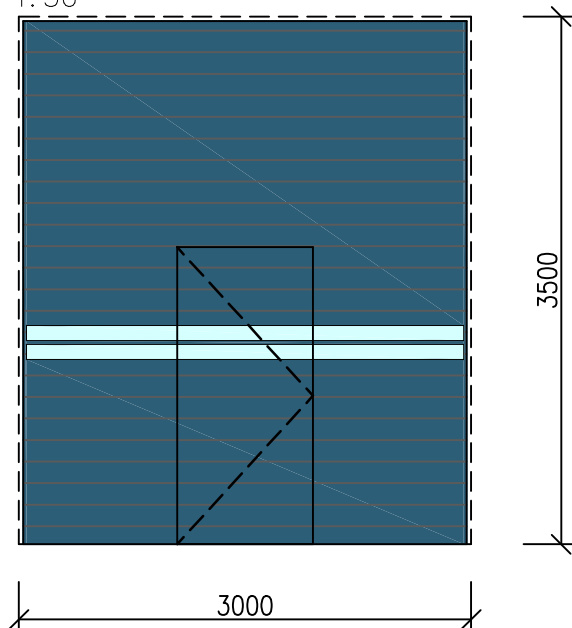

POČET:

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
1	–	–	–	1

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

OCELOVÁ ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA

ROZMĚR VÝPLNĚ: 6000x3000 mm (stavební otvor)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM: OCELOVÁ DVOUSTĚNNÁ LAMELOVÁ VRATA VYPLNĚNÁ POLYURETANOVOU PĚNOU 42mm

- OCHRANA PROTI SEVRĚNÍ PRSTŮ
- BOČNÍ OCHRANA PROTI SEVRĚNÍ RUKY
- ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZLOMENÍ PRUŽIN
- ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZŘÍCENÍ VRAT
- ZABEZPEČENÍ PROTI NADZVIŽENÍ

TĚSNĚNÍ: ČTYŘSTRANNÉ OBVODOVÉ, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ MEZI VRATOVÝMI ČLÁNKY

ZASKLENÍ: LAMELOVÉ OKNO – UMĚLOHMOTNÝ RÁM S DVOJITOU UMĚLOHMOTNOU TABULKOU ČIROU

BARVA: VNĚJŠÍ: RAL 5007; VNITŘNÍ: V BÍLÉM ODSTÍNU

TEPELNĚ TECHNICKÉ MAX. $U_d=1,2W/m^2K$

VLASTNOSTI: 4 KUSY VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 150x300mm OSAZENÉ VE SPODNÍ LAMELE A V HORNÍ LAMELE VRAT – VIZ. POZN.*

- S ELEKTRICKÝM POHONEM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ I S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO OTEVŘENÍ

S 2ks DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ NA 1ks VRAT

- MAX. OTEVŘENÍ DO 15s (POŽADAVEK DOPŘESNĚN PROVOZOVATELEM PŘI REALIZACI)

- SOUČÁSTI DODÁVKY VRAT BUDOU DODÁNY 2 SIGNALIZAČNÍ SVĚTLA (ČERVENÁ/ZELENÁ)

- DODÁNÍ VČETNĚ MULTIFUNKČNÍ PROGRAMOVATELNÉ DESKY PRO SIGNÁLNÍ HOUKAČKU + SIGNÁLNÍ HOUKAČKA

- VRATA BUDOU PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO

- VRATA BUDOU DODÁNA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSAZENÍ A MONTÁŽ VRAT DO OTVORU, UMOŽŇUJÍCÍ SPRÁVNÝ CHOD VRAT

POZNÁMKA: – PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.)

JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

- OSAZENÍ BUDE PROVEDENO DO CIHELNÉHO ZDIVA / ŽELEZOBETONOVÉHO ZDIVA

Šířka připojovacích spár bude stanovena dodavatelem dle rozměru výrobku, jeho objemové roztažnosti a schopnosti výplně připojovací spáry trvale přenášet objemové

POZN.*:


– ZE STRANY PROVOZOVATELE JE V SOUČASNOSTI POŽADAVEK VE VRATECH OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY, PRO VĚTRÁNÍ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ, KTERÉ NEMAJÍ ŘEŠENÉ NUCENÉ VĚTRÁNÍ – ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ V PRŮBĚHU NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCŮ, LET

- POKUD BUDE PŘI REALIZACI TÉTO AKCE ZNÁM PŘESNÝ TERMÍN REALIZACE VZT, BUDE OD VĚTRACÍCH MŘÍŽEK UPUŠTĚNO

- PŘÍPADNÉ ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK BUDE ŘEŠENO PO REALIZACI VZT, ALT. BUDOU PŘED VÝROBOU VRAT VĚTRACÍ MŘÍŽKY NAHRAZENY AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM II.STUPNĚ OTEVŘENÍ VRAT, KTERÉ PROVEDE DODAVATELE A VÝROBCE VRAT

SCHÉMA:

pohled z exteriéru 1:50

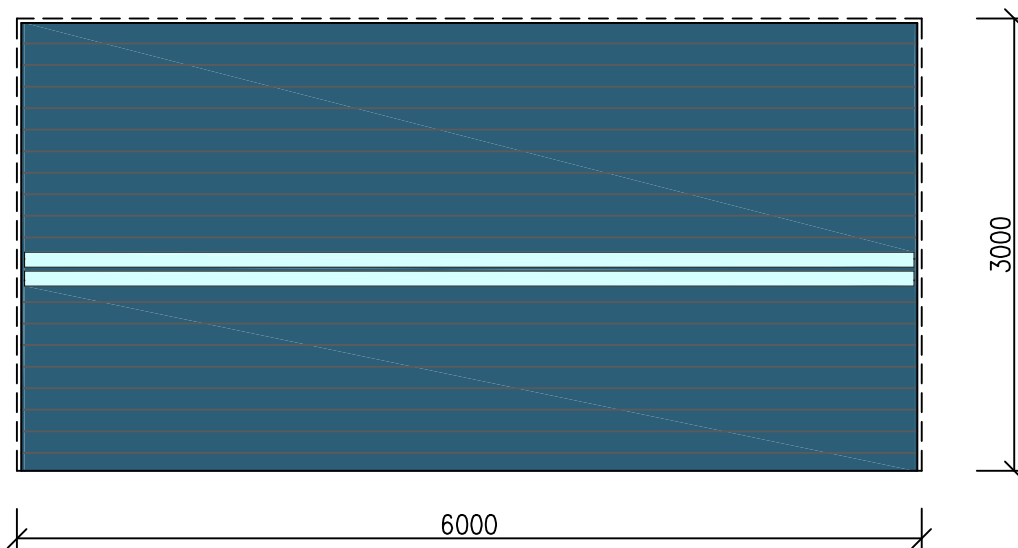

POČET:

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
2	–	–	–	2

VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ

SCHÉMA A POPIS PRVKU

POPIS:

OCELOVÁ ZATEPLENÁ SEKČNÍ VRATA

ROZMĚR VÝPLNĚ: 5000x3000 mm (stavební otvor)

POŽÁRNÍ ODOLNOST: BEZ POŽADAVKU

RÁM: OCELOVÁ DVOUSTĚNNÁ LAMELOVÁ VRATA VYPLNĚNÁ POLYURETANOVOU PĚNOU 42mm

- OCHRANA PROTI SEVŘENÍ PRSTŮ
- BOČNÍ OCHRANA PROTI SEVŘENÍ RUKY
- ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZLOMENÍ PRUŽIN
- ZABEZPEČENÍ PRO PŘÍPAD ZŘÍCENÍ VRAT
- ZABEZPEČENÍ PROTI NADZVIŽENÍ

TĚSNĚNÍ: ČTYŘSTRANNÉ OBVODOVÉ, STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ MEZI VRATOVÝMI ČLÁNKY

ZASKLENÍ: LAMELOVÉ OKNO – UMĚLOHMOTNÝ RÁM S DVOJITOU UMĚLOHMOTNOU TABULKOU ČIROU

BARVA: VNĚJŠÍ: RAL 5007; VNITŘNÍ: V BÍLÉM ODSÍNĚ

TEPELNĚ TECHNICKÉ MAX. $U_d=1,2W/m^2K$

VLASTNOSTI: 4 KUSY VĚTRACÍCH MŘÍŽEK 150x300mm OSAZENÉ VE SPODNÍ LAMELE A V HORNÍ LAMELE VRAT – VIZ. POZN.*

- S ELEKTRICKÝM POHONEM NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ I S MOŽNOSTÍ MANUÁLNÍHO OTEVŘENÍ

S 2ks DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ NA 1ks VRAT

- MAX. OTEVŘENÍ DO 15s (POŽADAVEK DOPŘESNĚN PROVOZOVATELEM PŘI REALIZACI)

- SOUČÁSTI DODÁVKY VRAT BUDOU DODÁNY 2 SIGNALIZAČNÍ SVĚTLA (ČERVENÁ/ZELENÁ)

- DODÁNÍ VČETNĚ MULTIFUNKČNÍ PROGRAMOVATELNÉ DESKY PRO SIGNÁLNÍ HOUKAČKU + SIGNÁLNÍ HOUKAČKA

- VRATA BUDOU PŘIPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ELEKTRO

- VRATA BUDOU DODÁNA VČETNĚ VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSAZENÍ A MONTÁŽ VRAT DO OTVORU, UMOŽŇUJÍCÍ SPRÁVNÝ CHOD VRAT

POZNÁMKA: – PROVEDENÍ VÝPLNĚ (BARVA, SKLADBA, PROFILY, DETAIL APOD.)

JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU NECHAT SCHVÁLIT INVESTOREM.

- OSAZENÍ BUDE PROVEDENO DO CIHELNÉHO ZDIVA / ŽELEZOBETONOVÉHO ZDIVA

Šířka připojovacích spár bude stanovena dodavatelem dle rozměru výrobku, jeho objemové roztažnosti a schopnosti výplně připojovací spáry trvale přenášet objemové


POZN.*: – ZE STRANY PROVOZOVATELE JE V SOUČASNOSTI POŽADAVEK VE VRATECH OSADIT VĚTRACÍ MŘÍŽKY, PRO VĚTRÁNÍ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ, KTERÉ NEMAJÍ ŘEŠENÉ NUCENÉ VĚTRÁNÍ – ŘEŠENO SAMOSTATNOU AKCÍ V PRŮBĚHU NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCŮ, LET

- POKUD BUDE PŘI REALIZACI TÉTO AKCE ZNÁM PŘESNÝ TERMÍN REALIZACE VZT, BUDE OD VĚTRACÍCH MŘÍŽEK UPUŠTĚNO

- PŘÍPADNÉ ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK BUDE ŘEŠENO PO REALIZACI VZT, ALT. BUDOU PŘED VÝROBOU VRAT VĚTRACÍ MŘÍŽKY NAHRAZENY AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM II.STUPNĚ OTEVŘENÍ VRAT, KTERÉ PROVEDE DODAVATELE A VÝROBCE VRAT

SCHÉMA:

pohled z exteriéru 1:50

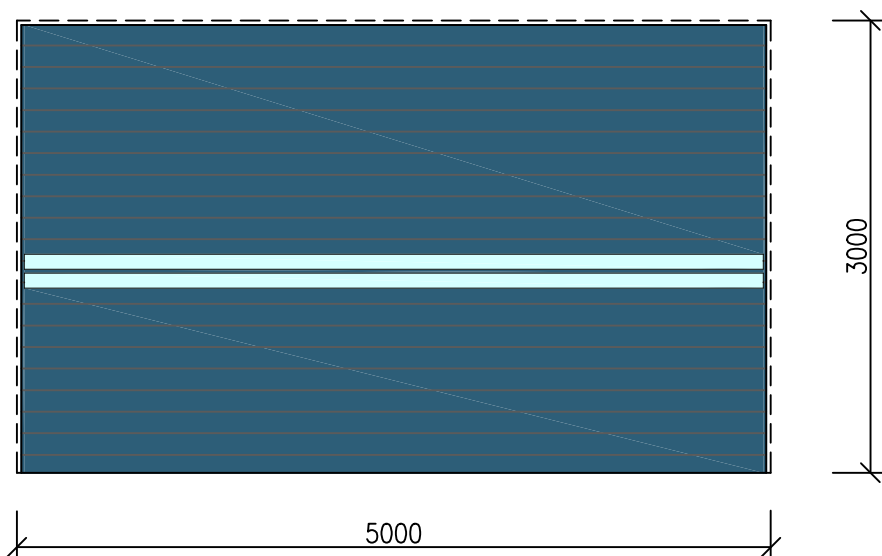

POČET:

1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM
1	–	–	–	1