


Rozvaděč RH – 1.část

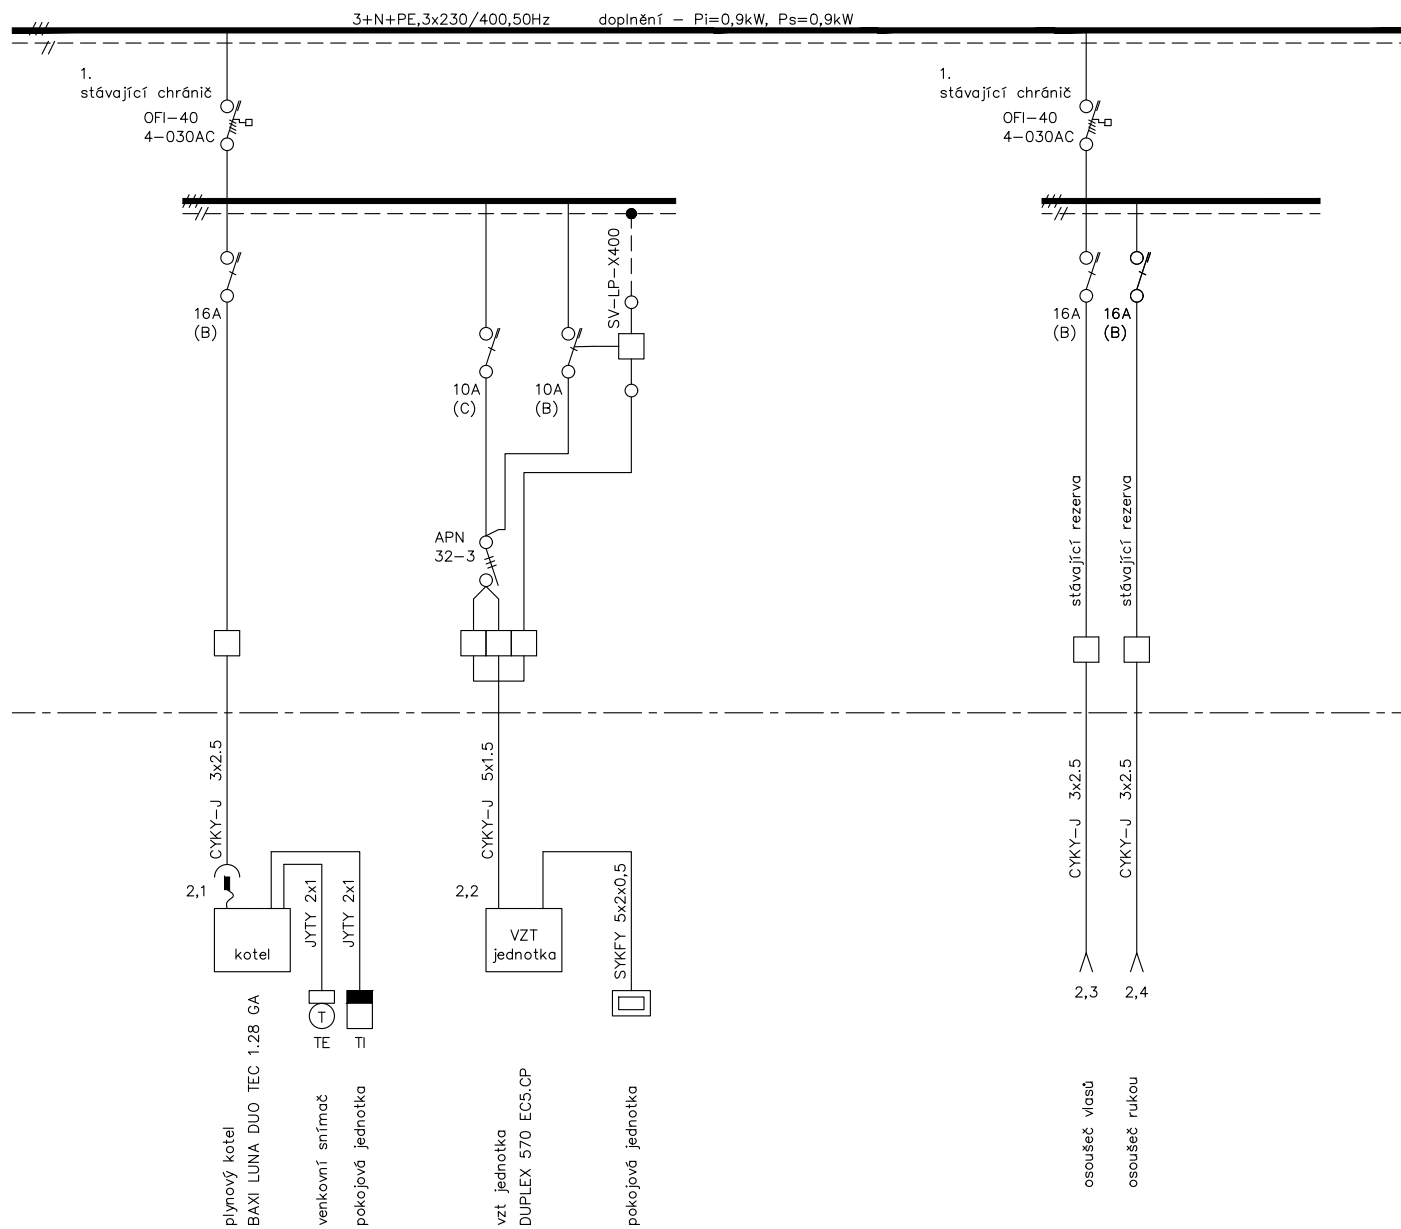

Rozvaděč R11-stávající

Náplň-doplněná:

1 x MSO-32-3
1 x LTN-10B-1
1 x LTN-10C-1
1 x LTN-16B-1
1 x SV-LP-X400
6 x RS6

Provozní napětí:
3x230/400V, 50Hz
Ochranné opatření:
automatické odpojení od zdroje

| | | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|-----------------------|
| Bohumír Holec IČO 44057199 tel: +420777826892 | Číslo zakázky: 01-06-17 | Datum: 6/2017 | Vypracoval: B.Holec | Měřička: - | Název zakázky: SŠ PTA JIHLAVA-rekonstrukce soc. zařízení pro tělocvičnu a budově Jana Masaryka 3 | Název výkresu: Rozvaděč R11-stávající | Číslo výkresu: 602 |
|--|----------------------------|------------------|------------------------|---------------|--|--|-----------------------|