



PŮDORYS ZÁKLADŮ

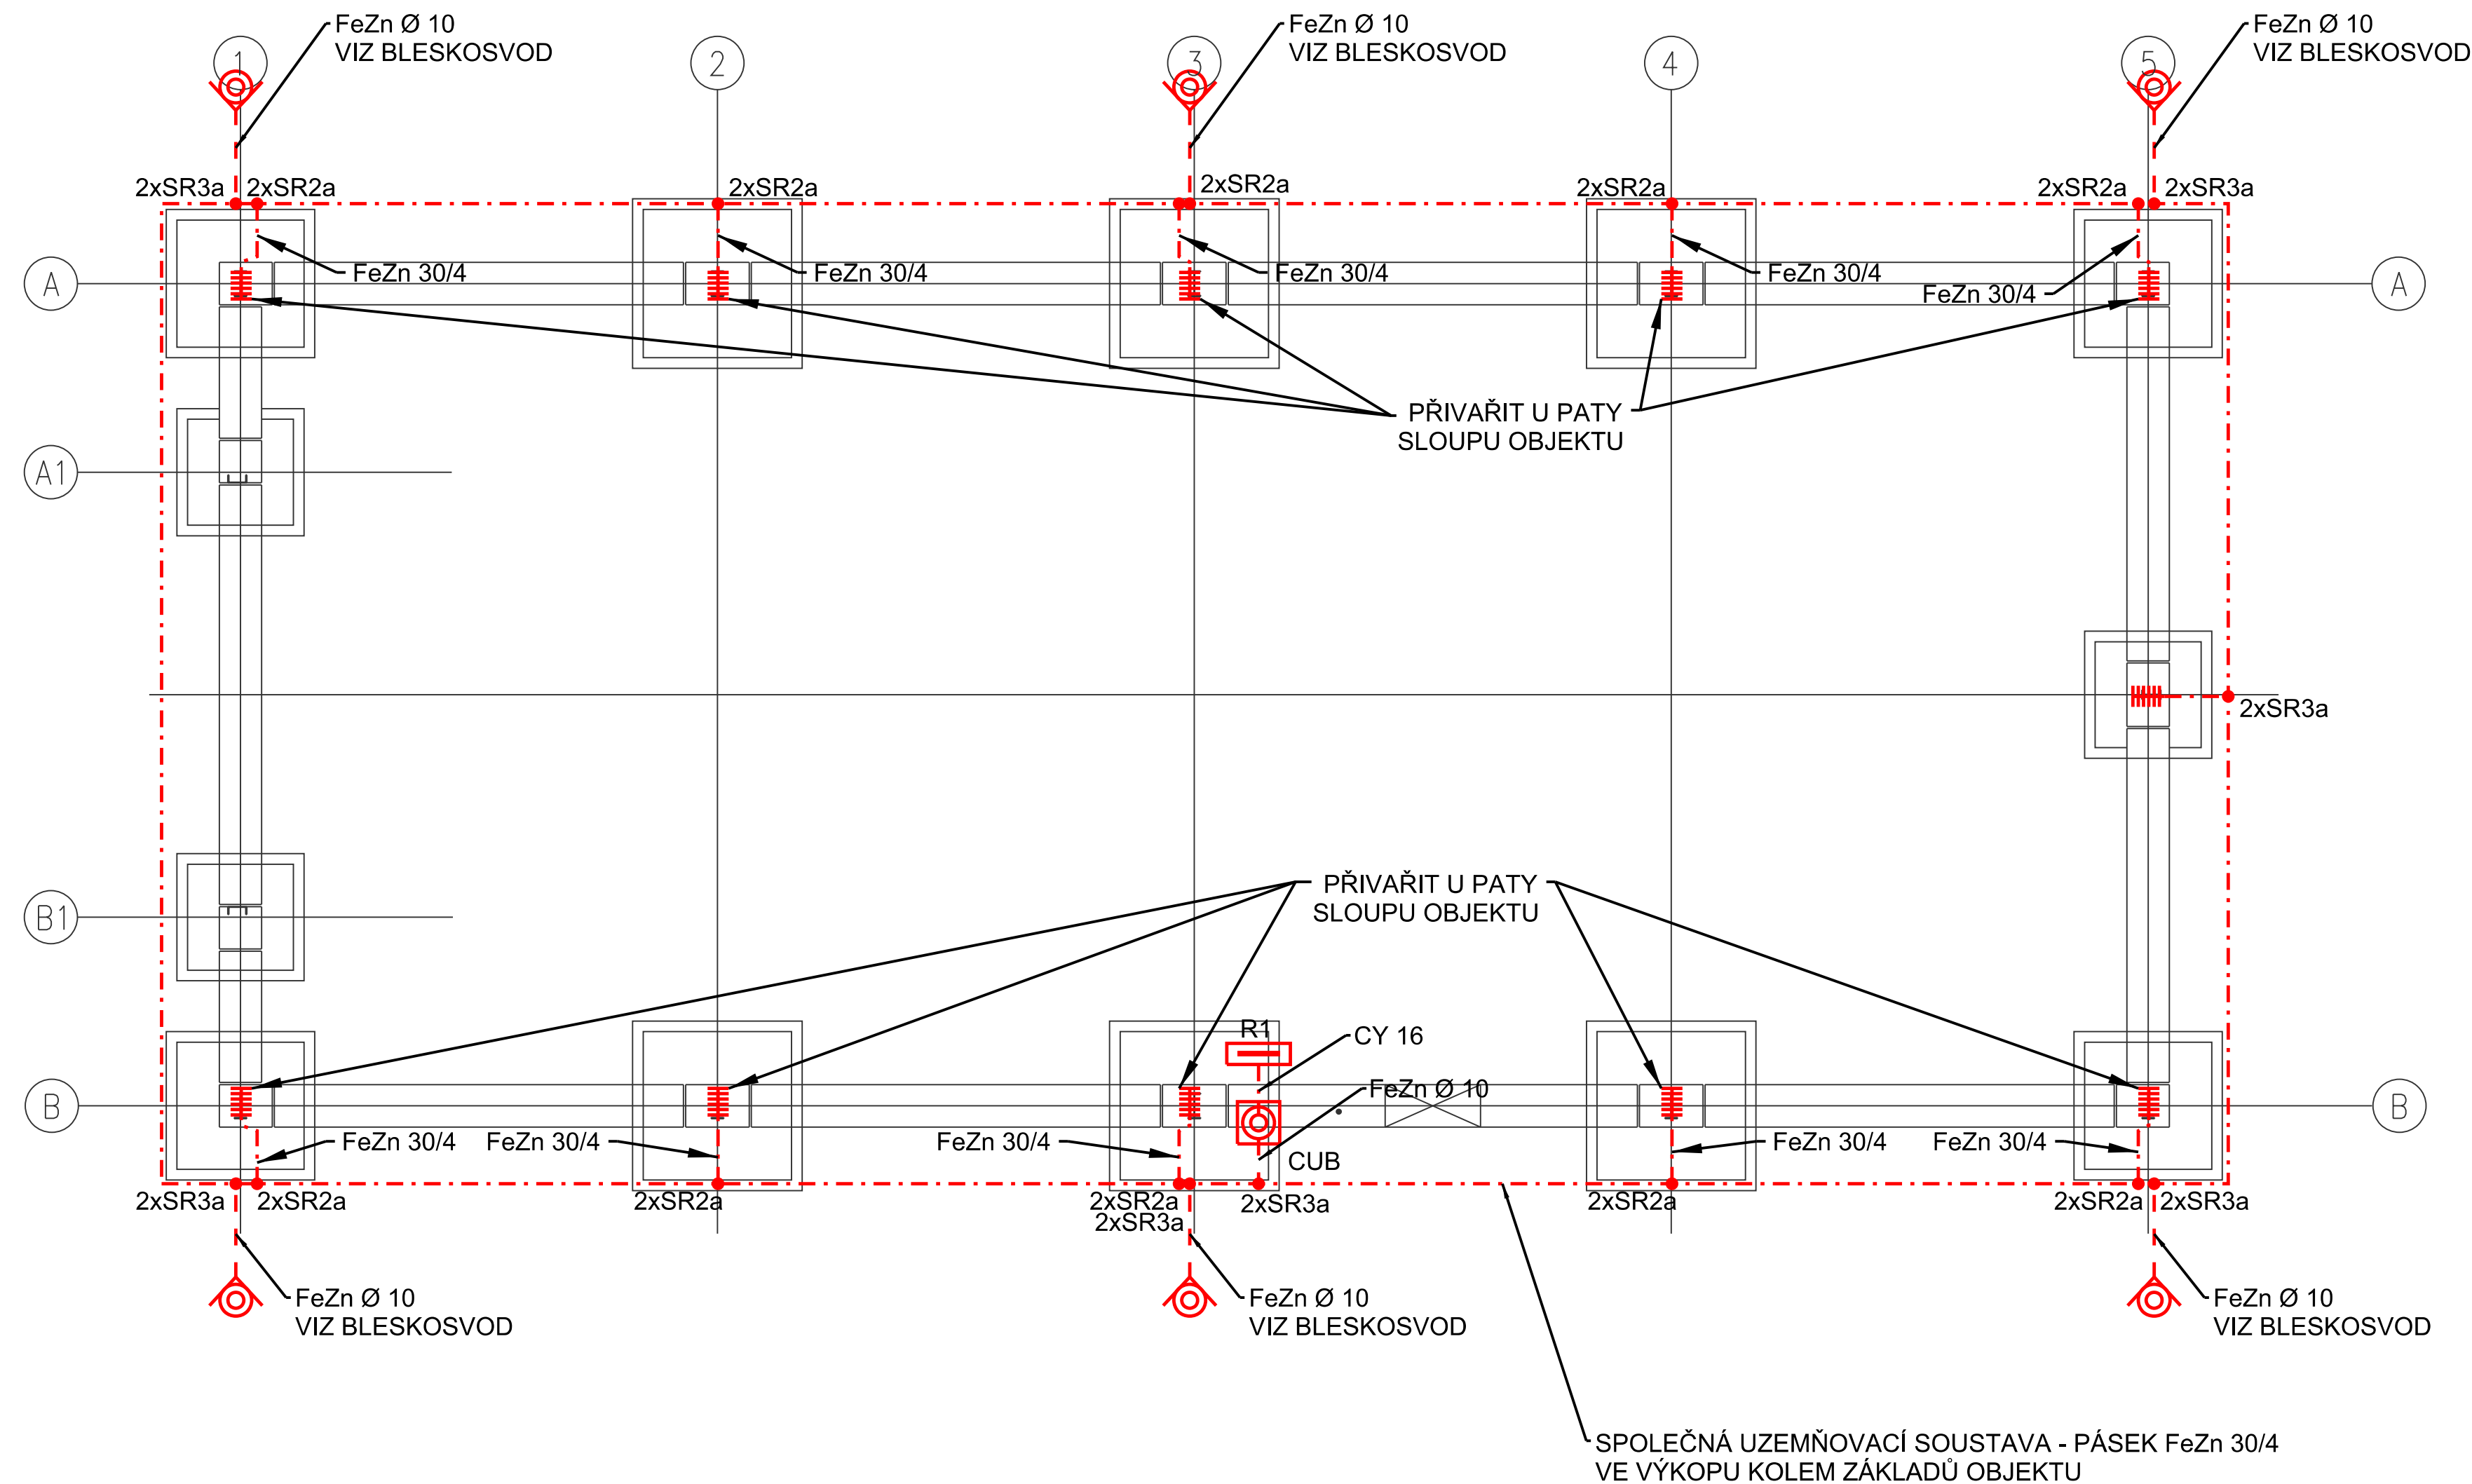

LEGENDA

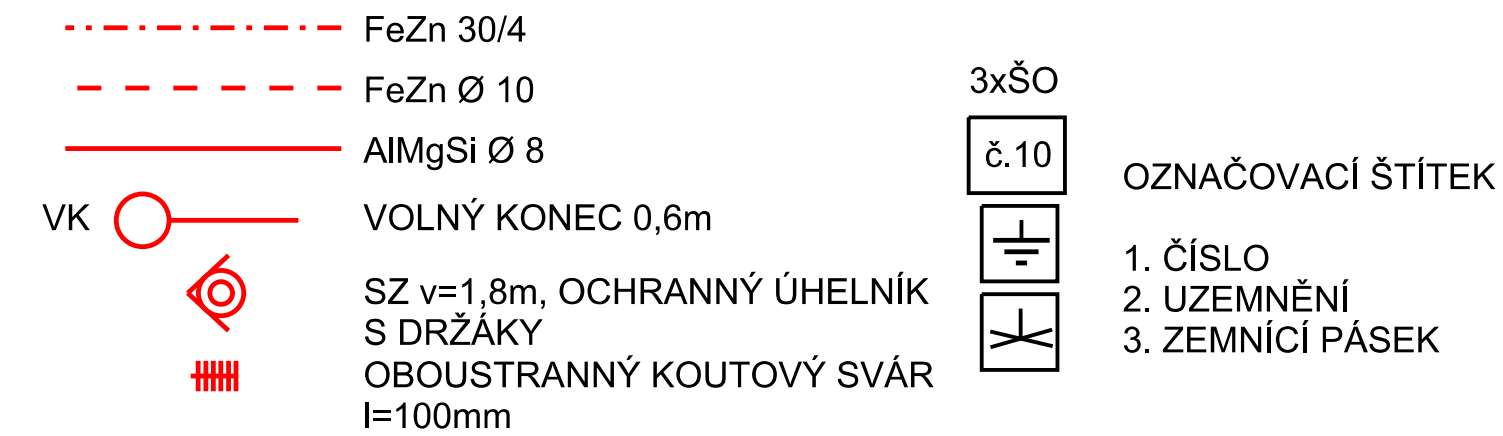

POZNÁMKA

- OCHRANA OBJEKTU PŘED ÚČINKY BLESKU JE NAVRŽENA V SOULADU S ČSN EN 62305-1ed.2, LPS III
- VŠECHNY SPOJE V ZEMI MUSÍ BÝT CHRÁNĚNY PROTI KOROZI NAPŘ. SMRŠŤOVACÍMI MANŽETAMI
- PŘECHODY ZE ZEMĚ DO BETONU A ZE ZEMĚ NA VZDUCH CHRÁNIT PROTI KOROZI NAPŘ. SMRŠŤOVACÍMI MANŽETAMI (VIZ ČSN 332000-5-54 - příloha NK)
- ZEMNÍČÍ PÁSEK ULOŽIT DO VÝKOPU PRO ZÁKLADY OBJEKTU
- UZEMŇOVACÍ SOUSTAVU PŘIPOJIT K OK OBJEKTU PŘIVAŘENÍM, NEBO JINÝM VODIVÝM PŘIPOJENÍM PÁSKU FeZn 30/4 U PATY SLOUPŮ
- VÝVODY UZEMNĚNÍ PRO PŘIPOJENÍ SVODŮ VÉST KE ZKUŠEBNÍ SVORCE SZ, UMÍSTĚNÉ VE $v=1,8m$ NAD TERÉNEM
- NA ZEMNÍČÍ SOUSTAVU PŘIPOJIT I CUB A ROZVADĚČ OBJEKTU
- SVODY OZNAČIT VÝSTRAŽNOU TABULKOU

Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	Ing. Zbyněk Pecina	
Akce :	<p>NOVOSTAVBA HALY V AREÁLU KSÚSV HABRY PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ</p> <p>D.1.4.D Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem - Světelné technický výpočet umělého osvětlení</p>		<p>Projektování el. zařízení Fűgnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz</p>
Investor: KSÚSV, příspěvková organizace, KOSOVSKÁ 1122/16, JIHLAVA	Stupeň:		DSP
	Datum:		červenec 2017
	Formát:		4 x A4
Výkres :	Číslo zakázky:		a572017
	Měřítko :		1:50
	Kopie č.:	Výkres č.:	
ZÁKLADY - UZEMNĚNÍ		5	