POHLED NA ZÁBRADLÍ Z POVODNÍ STRANY 1:50

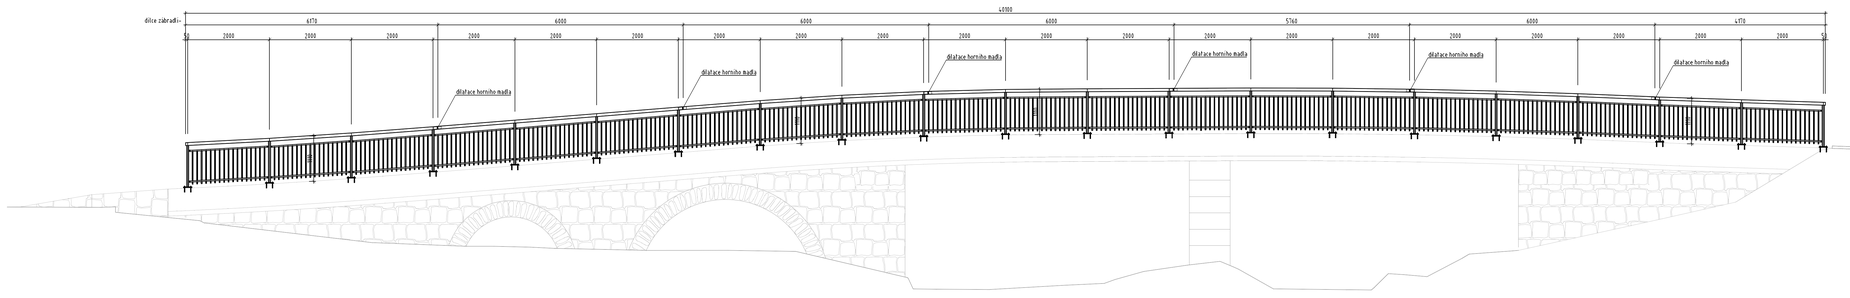

PŘÍČNÝ ŘEZ 1:10 V MÍSTĚ VÝPLNĚ

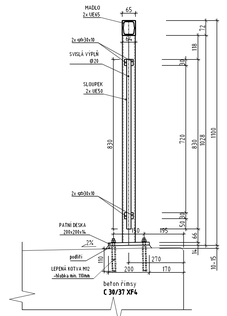

PATNÍ DESKA 1:10

VZOROVÝ POHLED NA 1 POLE ZÁBRADLÍ 1:25



ZÁBRADLÍ

MATERIÁL A VÝROBA:

MATERIÁL ZÁBRADLÍ: OCEL S 235, S 235 JRH, S 235 JR NEBO LEPŠÍ
- POŽADAVKY NA JAKOST DLE ČSN EN ISO 3834-1 - STANDARDNÍ
- POŽADAVKY DLE ČSN EN ISO 15607 - 6.2
- POŽADAVKY NA JAKOST SVARŮ DLE ČSN EN 5817 - B
- VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN EN 1090-2+A1 - EXC2
- PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI DLE TKP 19.A.1.3 - A
- DOKUMENT KONTROLY ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU DLE ČSN EN 10204 - 2.1.

- SVARY UZAVŘÍT PO OBVODĚ
- SVARY ZABROUSIT
- ODSTRANIT ROZSTŘÍKY SVAROVÉHO KOVU Z OKOLÍ SVARŮ

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:
- NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO STUPEŇ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C4 DLE ČSN EN ISO 12944-A DÁLE KOROZNÍ ZATÍŽENÍ OSTŘÍKEM ROZMRAZOVACÍCH PROSTŘEDKŮ PŘI ZIMNÍ ÚDRŽBĚ SILNIC
- ZÁKLADNÍ NÁTĚR S VYSOKÝM OBSAHEM ZINKU (80%)
- MEZIVRSTVY EPOXID SE ZELEZITOU SLIDOU
- VRCHNÍ NÁTĚR POLYURETAN, ODSTÍN DLE RAL 9011 (GRAFITOVÁ ČERNÁ)
- PŘÍPRAVA POVRCHU
  - ČISTOTA POVRCHU Sa 2,5
  - DRSNOST DLE ÚDAJŮ VÝROBCŮ HMOTY ZÁKLADNÍHO NÁTĚRU
- PRO PROVEDENÍ, PŘEJÍMKU A KONTROLU PROVEDENÍ PLATÍ ČSN EN ISO 12994

SPOJOVACÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL:
NEREZ NEBO ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ + SHODNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM JAKO U ZÁBRADLÍ

PRO VÝROBU, PKO A MONTÁŽ PLATÍ ČSN EN ISO 12944 A TKP 19 A.8

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

TRANSCONSULT s.r.o.				
Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové				
Vedoucí projektu	Prudič		Středisko:	1
Odpovědný projektant	Ing. Faltus		Vedoucí:	Ing. Píša
Zpracovatel	Prudič		Zak. číslo:	10512119002
Přezkoušel	Ing. Píša		Arch. č.: 06295	Formát: 6 A4
Kontroloval	Ing. Valehradský		Datum:	11/2015
Objednatel:	Kraj. Vysočina		Účel:	DSP-PDPS

II/357 JIMRAMOV - MOST EV.Č. 357-020
STAVEBNÍ ČÁST
SO 201 MOST PŘES FRYŠÁVKU

Část dok. C.5

SCHÉMA ZÁBRADLÍ

Měřítko 1:100, 1:50

Č. výkresu 2.7