
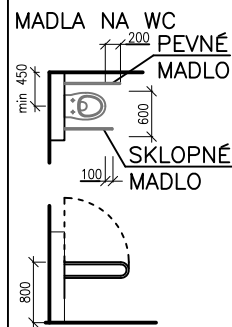


PROJEKTANT 		AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	VEDOUcí PROJEKTANT ING. JAKUB FRAJ	VYPRACOVAL ING. JAKUB FRAJ	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 07-17-RP		LIST 37	
AKCE Krajská knihovna Vysočiny – budovy KKV, dokumentace stavby					VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH			
OZNAČENÍ NA VÝKR.	SBORNÍK ZNAČKA DETAIL	SCHÉMA:	POPIS:	1.PP	1.NP	2.NP	STŘECHA	Σ
102	TYP (UPŘESNIT DETAILY)		TYP VÝTAHU – OSOBNÍ VÝTAH S REKUPERACÍ ENERGIE OSAZEN DO ŽELEZOBETONOVÉ ŠACHTY NOSNOST/POČET OSOB – 630 kg / 8 OSOB RYCHLOST – 1,0 m/s ZDVIH – 12,60 m POČET STANIC – 4 POČET NÁSTUPIŠŤ – 4 ROZMĚR KABINY š/h/v – 1100/1400/2250 MM KABINOVÉ DVEŘE – AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ 2PT 900x2150mm PROVEDENÍ NEREZ-BRUS ŠACHETNÍ DVEŘE – AUTOMATICKÉ TELESKOPICKÉ 2PT 900x2150mm PO EW30, PROVEDENÍ NEREZ-BRUS POHON – ELEKTRICKÝ BEZPŘEVODOVÝ FREKVENČNĚ ŘÍZENÝ PROVEDENÍ KABINY – NEPRŮCHOZÍ PODLAHA – PROTISKLUZNÝ VINYL STĚNY – NEREZ BRUS + ZRCADLO, VODOROVNÉ OCHRANNÉ LIŠTY PROTI ODŘENÍ OD INV.VOZÍKU, OKOPOVÉ PLECHY-NEREZ BRUS STROP – POHLED-BODOVÉ OSVĚTLENÍ LED VÝBAVA – V SOULADU S VYHL. 398/09 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ PANEL NEREZ V CELÉ VÝŠCE KABINY, PROSKLENÝ PANEL STEJNĚ ŠÍROKÝ VEDLE ŘÍDÍČÍHO PANELU S MOŽNOSTÍ INSTALACE POPISU PATER POD SKLO, TELEFON GSM (SIM DODÁ ZHOTOVITEL V PŘÍPADĚ SERVISU JEHO FIRMOU), NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ, OVLADAČ V KABINĚ NEREZ ANTIVANDAL, VÁŽENÍ, DIGITÁLNÍ UKAZATEL POLOHY KABINY, AKUSTICKÝ HLÁSIČ PATER, PROSVĚTLENÉ OVLADAČE STANIC S BRAILOVÝM PÍSMEM A VYSTOUPLÉ TLAČÍTKO VÝCHOZÍ STANICE, TLAČÍTKO RYCHLÉHO OTEVŘENÍ DVEŘÍ, ČÍPOVÁ ČTEČKA OVL. KOMBINACE STANICE – PŘIVOLÁVAČ-S UKAZATELEM SMĚRU JÍZDY A POLOHY OVL. KOMBINACE VÝCHOZÍ STANICE – PŘIVOLÁVAČ-S UKAZATELEM SMĚRU JÍZDY A POLOHY ŘÍZENÍ – MIKROPROCESOROVÉ, FREKVENČNÍ MĚNIČ, SBĚR SMĚREM DOLŮ, NEZÁVISLÁ JÍZDA S OVLÁDÁNÍM V NÁSTUPNÍ STANICI OVLÁDÁNÍ STANIC – STANICE V 1.NP, 2.NP A STŘECHA VOLNĚ VOLITELNÁ STANICE, V 1.PP POLITELNÁ POUZE PO AKTIVACI KLÍČEM (POUZE PERSONÁL) ZÁMEK PRO AKTIVACI V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE CELÉ BUDOVY					1
103	VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC TYP		MADLA U KLOZETOVÉ MÍSY NA WC PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU UMÍSTĚNÍ MADEL :PŮDORYSNĚ MEZI SEBOU 600MM VÝŠKOVĚ HORNÍ HRANA MADEL 800MM NAD PODLAHOU -MADLO NA STRANĚ PŘÍSTUPU SKLOPNÉ, MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 100MM -MADLO NA DRUHÉ STRANĚ (U ZDI) PEVNÉ, MUSÍ PŘESAHOVAT MÍSU O 200MM -MATERIÁL : NEREZ -VE ZDIVU NUTNO PROVÉST OCELOVOU KCI NA UCHYCENÍ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB	1	2	2	-	5
	TYP	SVISLÉ MADLO VEDLE UMYVADLA	SVISLÉ MADLO VEDLE UMYVADLA V KOUPELNĚ PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU DÉLKY NEJMÉNĚ 500MM MATERIÁL : NEREZ PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009 O OBEČNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB					
	ATYP	ZRCADLO	ZRCADLO NAD UMYVADLEM BEZ VLASTNÍHO RÁMU ROZMĚR: 600x1200MM, SPODNÍ HRANA 900MM NAD PODLAHOU NAPELENO NA ZEĎ V MÍSTĚ VYNECHANÉ KERAMICKÉ DLAŽBY POMOCÍ SILIKONOVÝCH TMELŮ OBKLAD BUDE OLEMOVÁN NEREZOVÝMI LIŠTAMI PRO OBKLAD HORNÍ HRANA UMYVADLA VE VÝŠCE 800MM PROVEDENÍ DLE VYHLÁŠKY 398/2009					