


VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ STL PŘÍPOJKY/OPZ STL/OPZ NTL

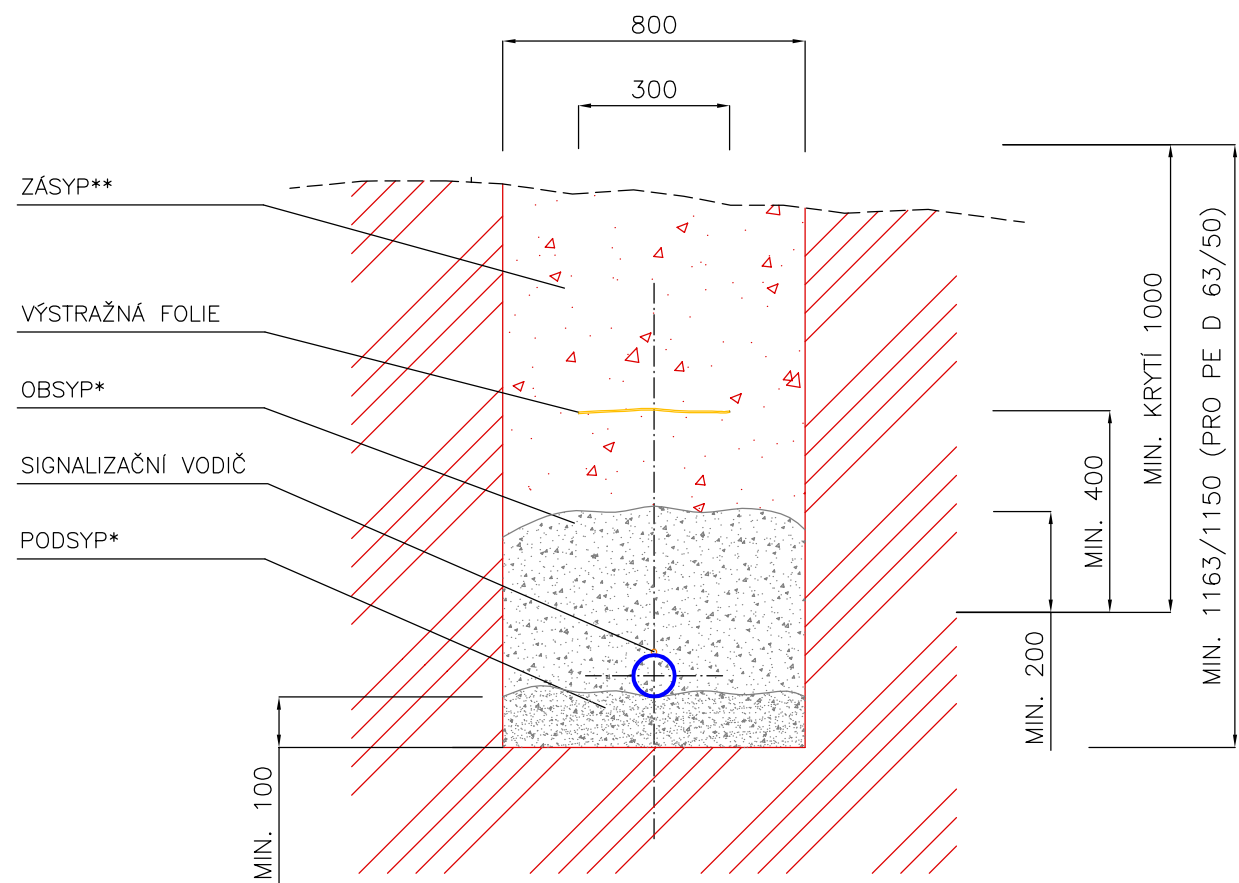

POZNÁMKY

- U VÝKOPU HLUBŠÍHO NEŽ 1,1 M JE NUTNO PROVÉST PAŽENÍ EVENT. SVAHOVÁNÍ STĚN VÝKOPU
- * PRO PODSYP A OBSYP BUDE POUŽIT TĚŽENÝ JEMNOZRNNÝ PÍSEK NEOBSAHUJÍCÍ OSTRÉ ČÁSTICE A ZRNA VĚTŠÍ 16 MM
- POSTUPNÉ OBSYPÁVÁNÍ PÍSKEM PO VRSTVÁCH MAX 0,1 M BUDE PROVÁDĚNO AŽ DO VÝŠE MIN. 0,2 M NAD VRCHOL POTRUBÍ. V CELÉ ZÓNĚ BOČNÍHO I KRYCÍHO OBSYPU SE NEHUTNÍ NAD VRCHOLEM POTRUBÍ.
- ** PRO ZÁSYPS SE POUŽÍJE MATERIÁL, KTERÝ JE MOŽNO BEZ POTÍŽÍ HUTNIT. NENÍ—LI VYTĚŽENÁ ZEMINA PRO ZÁSYPS VHODNÁ, MUSÍ SE NAHRADIT.
- HUTNĚNÍ RÝHY BUDE PROVÁDĚNO PO VRSTVÁCH MAX. 0,3 M, MÍRA HUTNĚNÍ U ZPEVNĚNÝCH POVRCHŮ JE URČENA VZOROVÝM PŘÍČNÝM ŘEZEM BUDOUCÍHO POVRCHU VČETNĚ JEHO SKLADBY

VYPRACOVAL	KRESLIL	KONTROLOVAL	ODPOV.PROJEKTANT	RADKA BAMBULOVÁ Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Žižkova 66, 373 72 Lišov	
Radka Bambulová	Radka Bambulová		Radka Bambulová		
MÍSTO k.ú. Humpolec		OKRES Pelhřimov		FORMÁT	2 A4
OBJEDNATEL Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava				DATUM	04/2018
ČZA V HUMPOLCI, STŘEDNÍ ŠKOLA OPRAVA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY NA DM FÜGNEROVA				ÚČEL	PDPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY 07–18	
				ČÍSLO STAVBY 5042018139	
				ČÍSLO PARÉ	0
SO 01.1 – VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PE				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 5