



- ODPAD 4 SE PŘEDPOKLÁDÁ PLASTOVÝ MIN. Ø 75 (VZHLÉDEM K PŮVODNÍMU POČTU PISOIROVÝCH MUŠLÍ).
- U UMÝVADEL V MÍSTNOSTECH 225 A 227 BUDE OSAZEN DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA.
- U UMÝVADEL V MÍSTNOSTECH 225 A 227 BUDE OSAZEN ELEKTRICKÝ OSOUEČ RUKOU.
- U VŠECH ZÁCHODOVÝM MÍS BUDE OSAZEN NA ŽEĐ NEREZ DRŽÁK TOALETNÍHO PAPIRU.
- STÁVAJÍCÍ NÁPOJENÍ SIFONU NA PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ V MÍSTNOSTECH 111 A 217 UZAVŘÍT ZÁTKOU TAK, ABY NEVÝČNÁVA ZE ZDL.


#### VÝMĚNA UMÝVADLA – 1. NP

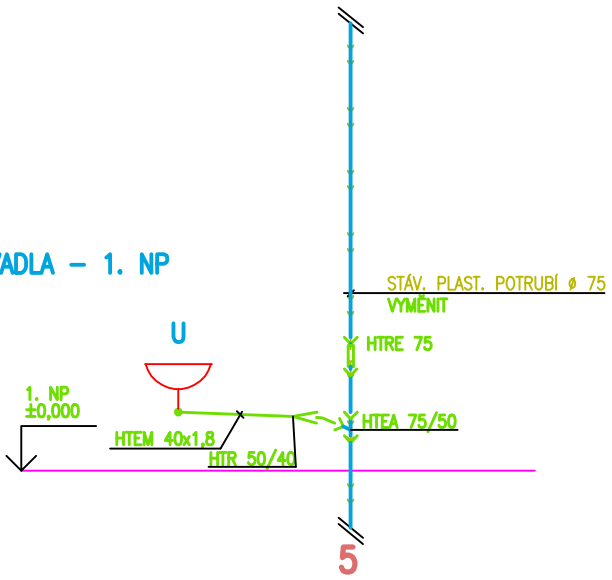

#### VÝMĚNA UMÝVADLA – 2. NP




#### NAVROVANÁ VPUSŤ PRO MYČÍ STROJ A JEJÍ NÁPOJENÍ



#### LEGENDA:

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ (PPe)

- U** UMÝVADLO NÁSTĚNNÉ 500 x 420 x 170 mm s Otvorem pro baterii a Pomůtkovou Západovou Uzávěrku + Odpadový Ventil.
- WC** ZÁVĚSNÝ KLOZET, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ + SEDÁTKO S POKLOPEM + PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM SE SAMONOSNÝM OCELOVÝM RÁMEM + OVLÁDACÍ TLAČÍTKO DVOUČINNÉ
- P** PISOÁR S INSTALOVANÝM AUTOMAT. SPLACHOVÁNÍM + ELEKTRONIKA SE SNÍMAČEM + EL MAG. VENTIL + ROH. VENTIL S FILTREM + + PŘIPOJ. HADICE + SAMONASÁVACÍ SIFON + NÁPÁJECÍ ZDROJ PRO MAX 5 KS MUŠLÍ. DO KAŽDÉHO PISOIRU BUDE VLOŽENO SÍTKO S NAPLNÍ.
- VO** VÝLETKA NEREZ. NÁSTĚNNÁ SE ZADNÍ STĚNOU (SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I MŘÍŽKA, SIFON A ŮCHYTOVÁ SADA)
- VP** PODLAHOVÁ VPUSŤ 50/75 S VARIABILNÍM ODTOKEM, PLASTOVÁ, MŘÍŽKA Z NEREZ OCELI
- PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA
1. PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL S REDUKČNÍ VLOŽKOU PRO PŘÍVZDUŠNOVÁNÍ ODPADNÍCH POTRUBÍ S ODNÍMATELNOU MŘÍŽKOU PROTI HMYZU POKUD JE UMÍSTĚN NAD PODHLED, JE TŘEBA V PODHLEDU OSADIT DVÍŘKA, ABY BYL PŘÍSTUPNÝ PRO ČISTĚNÍ
2. ODVĚTRÁVACÍ HLAVICE Ø 160 SEDÁ, DO HRDLA – PRO HT I KG SYSTÉM
3. PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPADOVÁ UZÁVĚRKA PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU ZÁPADOVOU UZÁVĚRKOU

Vypracoval J. TECLOVÁ	Zodp. projektant ING. S. LANGMAJER	Tech. kontrola	 TEL: 56 730 7779 FAX: 56 730 7759 IČO: 18197621 BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA
Kreslil PLOTR			
Investor KRAJ VYSOČINA, ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			
Akce			
GYMNÁZIUM JIHLAVA REKONSTRUKCE ZTI A PODLAH D.1.4 – ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE			formát 8A4
			datum 09/2017
			účel DPS
			č. zakázky P.1013/17
			č. kopie –
			archivní č. –
Obsah výkresu ROZVINUTÉ ŘEZY VNITŘ. KANALIZACI			Měřítko 1:50
			Č. výkresu 208