

PŮDORYS ZÁKLADŮ - LEŽATÁ KANALIZACE


MĚŘITKO 1:50

LEGENDA POTRUBÍ

- AREÁLOVÝ NTL, PLYNOVOD OCEL DN 50 S IZOLACÍ BRALEN
- LEŽATÁ KANALIZACE PVC KG-SYSTÉM SN8, POPŘ. SN4
- DVORNÍ VPUST ACO GALA, ROZMĚR MŘÍŽKY 0,3x0,3 m, TŘÍDA ZATÍŽENÍ B125, KOŠ NA HRUBÉ NEČISTOTY, INTEGROVNÍ ZAPACHOVÝ UZÁVĚR
- HLUBOKÁ DN4 POTRUBÍ, OD ÚROVNĚ ČISTÉ PODLAHY ±0,000 = 98,37

DV1-4

-0.60

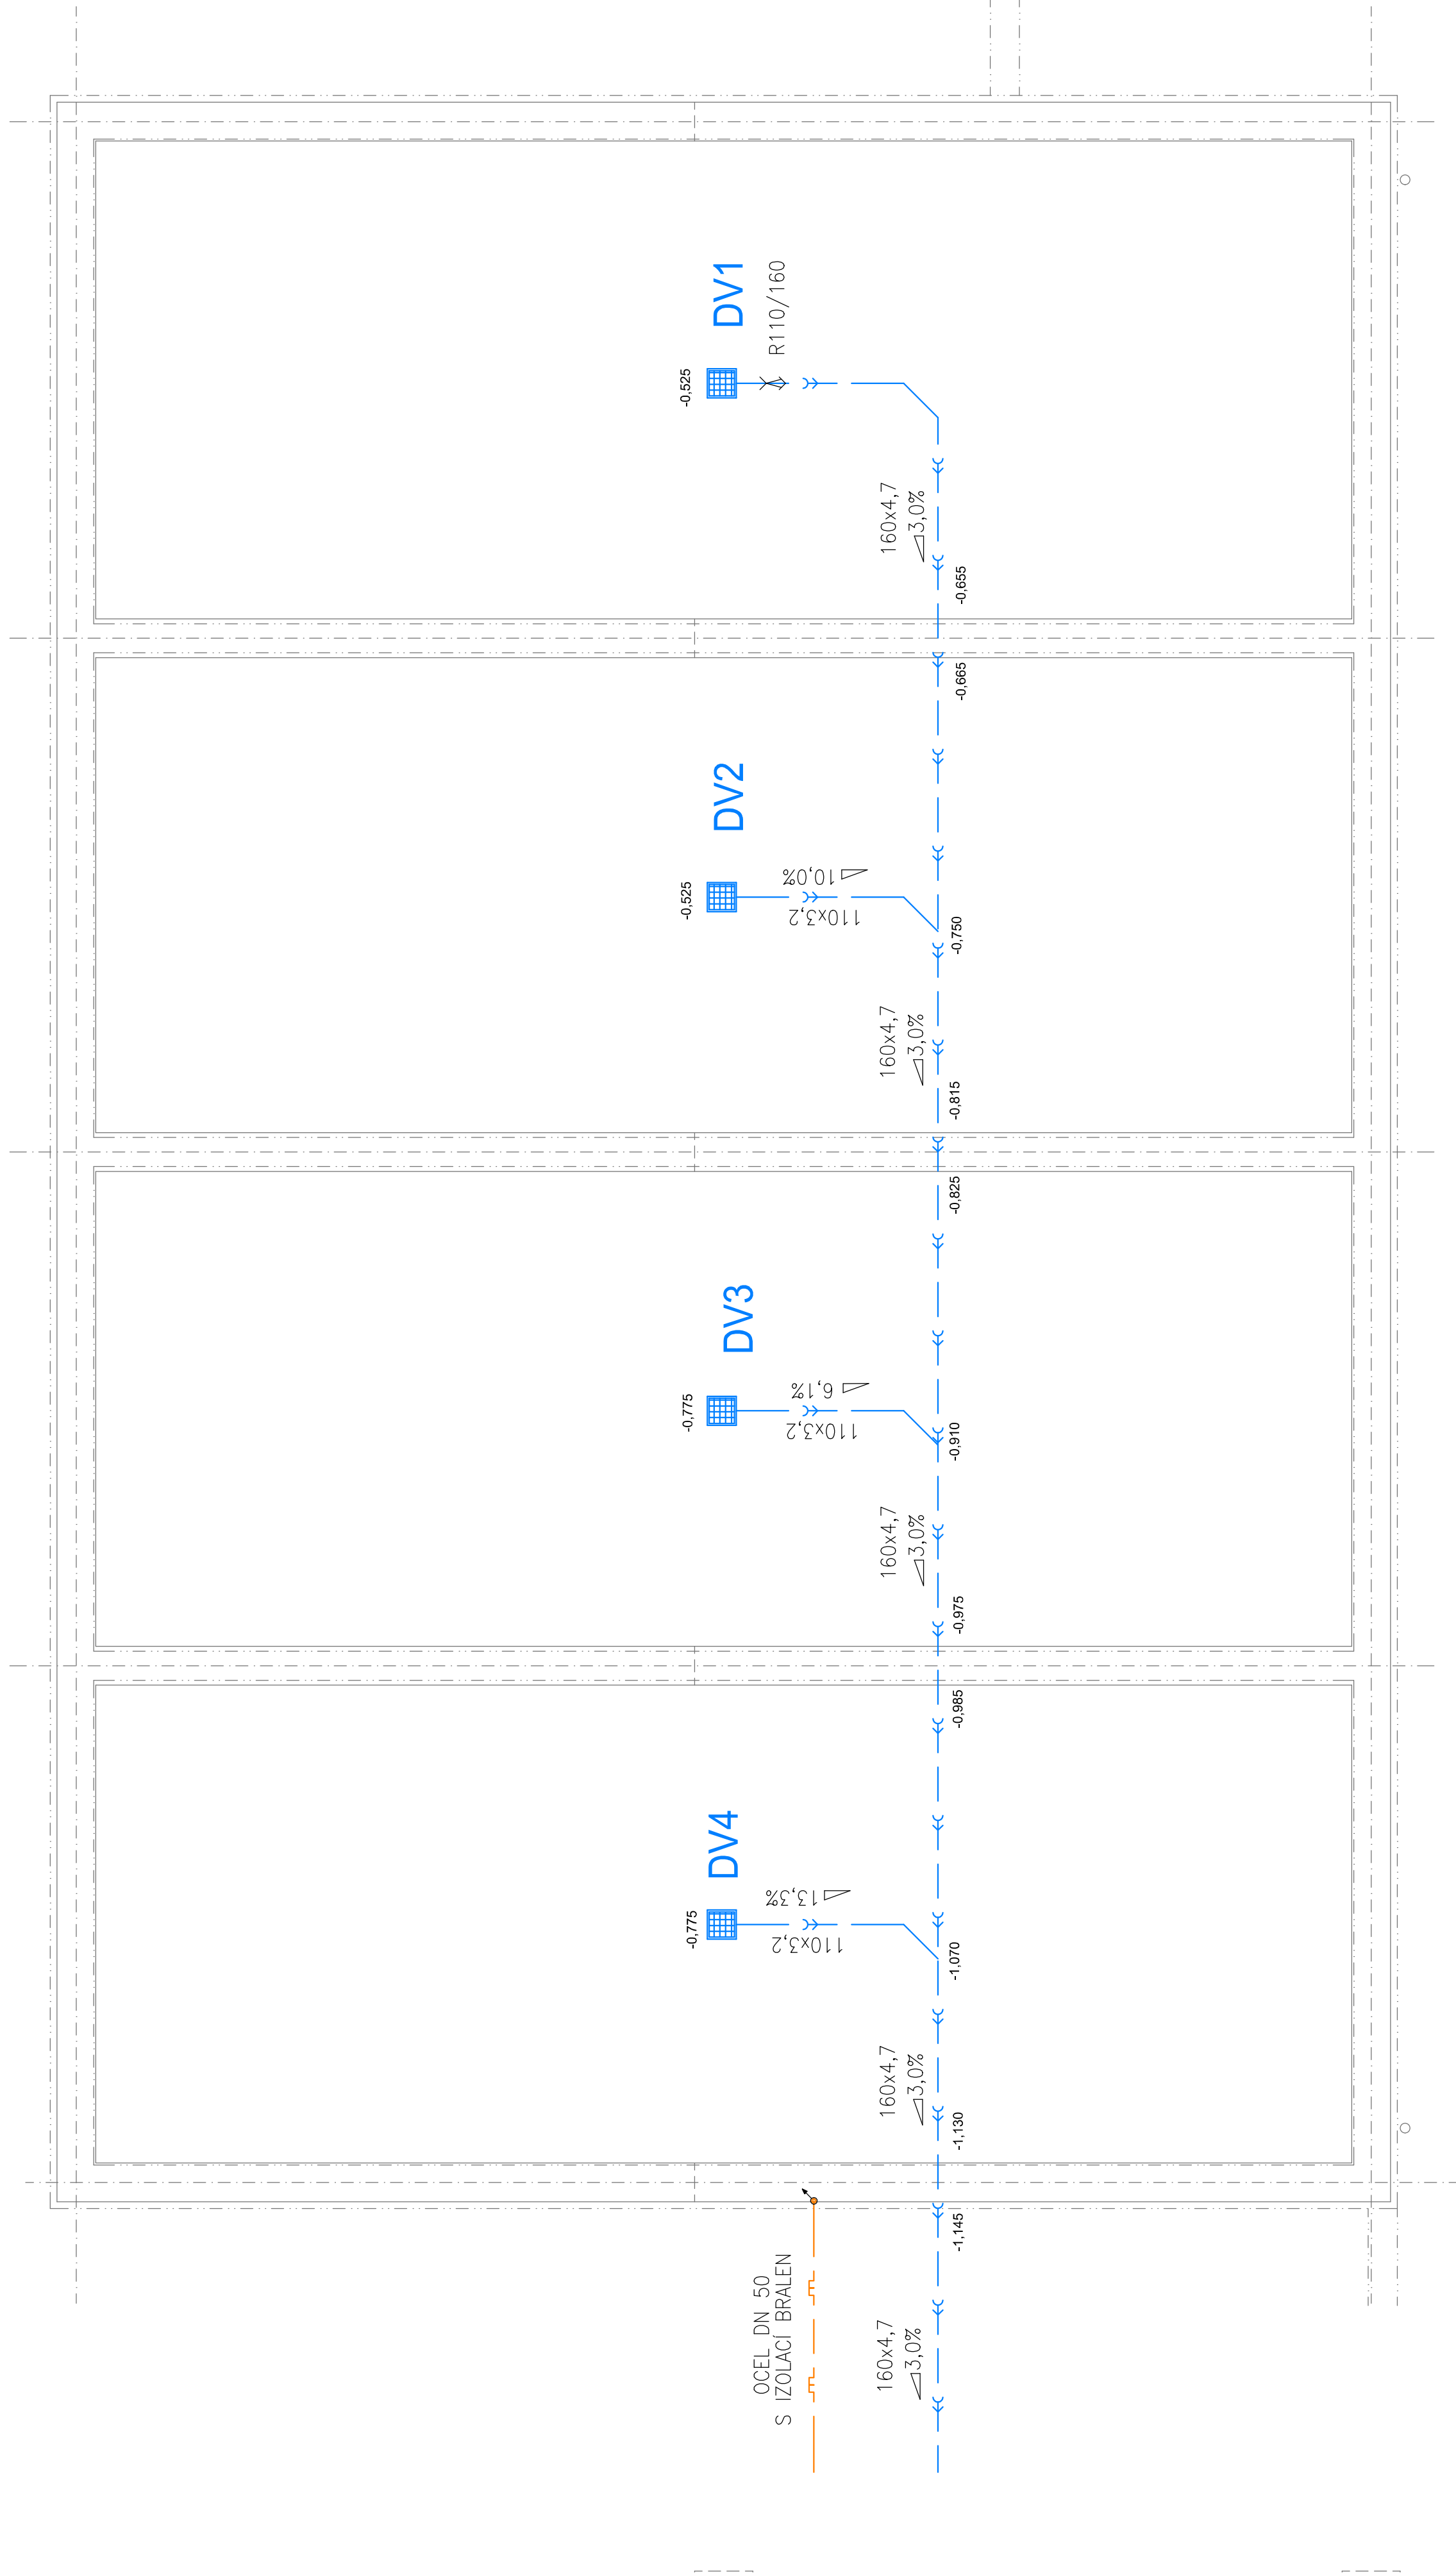

k.ú. HUMPOLEC (649325)

0	06/2015	PRVNÍ VYDÁNÍ	ING.HUŠKOVÁ	VACEK	ING.RYBÁŘ				
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	AUTOR				

INVESTOR: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kosovská 1122/16 396 01 Jihlava	PROJEKTANT ZŠTE: PC PROJEKT CENTRUM MNO.Š.R.O.	PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM MNO.Š.R.O.	GENERALNÍ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM MNO.Š.R.O.
MÍSTO STAVBY: HUMPOLEC	VYPRACOVAL: ING.HUŠKOVÁ	AUTOR: ING.RYBÁŘ	
STAVEBNÍ ÚŘAD: HUMPOLEC	ZODP.PROJEKTANT: VACEK	ARCH. NÁVRH: PC NOVA s.r.o.	
NÁZEV AKCE:			
NOVOSTAVBA GARÁŽÍ V AREÁLU KSÚSV V HUMPOLCI			
		FORMÁT: 8/A4	
		DATUM: 06/2015	
		STUPEŇ PD: DŮR+DSP+DPS	
		Č. ZAKÁZKY: 15-065	
OBJEKT:	ČÁST: D.1.4 Technika prosředí staveb d) Zařízení zdravotně technických instalací, plynová zařízení	MĚŘITKO: 1:50	
SO-01: Garáže		SOUBOR: ----	
OBSAH:	PŮDORYS ZÁKLADŮ - LEŽATÁ KANALIZACE	Č. VÝKRESU: Č. PARÉ	
		1.4.2.1	

DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JÉHO ČÁST MUŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA.