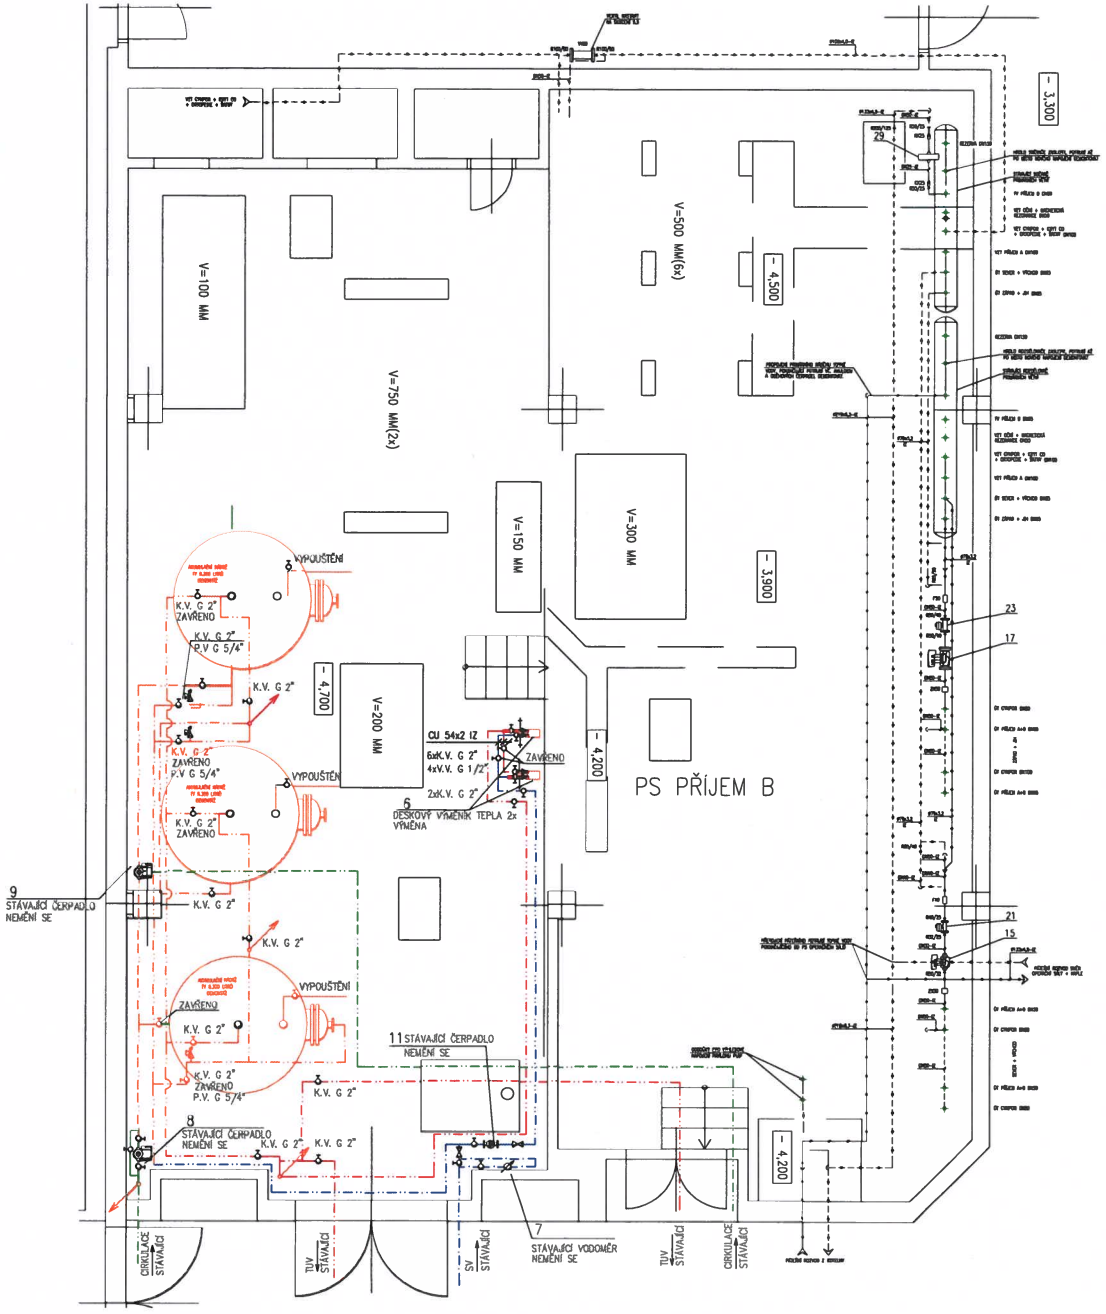

POZ.	NÁZEV	ROZMĚR	KS	POZNÁMKA
6	DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA – VÝMĚNA	TENEZ ST3	2	ZMĚNA ZAPOJENÍ TUV
7	VODOMĚR S IMPULZNÍM VÝSTUPEM – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE	10m3/h, ZÁVIT. G 2"	1	TYP M-NRK DN 40
8	OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO – STÁVAJÍCÍ NEMĚNÍ SE	3.F BRONZOVÉ G 2"	1	TYP WILO-TOP-Z 40/7
9	OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO – STÁVAJÍCÍ NEMĚNÍ SE	3.F BRONZOVÉ G 2"	1	TYP WILO-TOP-Z 40/7
11	OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO – STÁVAJÍCÍ NEMĚNÍ SE	3.F BRONZOVÉ G 2"	1	
12	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ – VÝMĚNA		3	

POZNÁMKA :

VEŠKERÉ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ POTRUBÍ A ARMATUR, KTERÉ JE KRESLENO ORANŽOVOU BARVOU BUDE DEMONTOVÁNO.

- TECHNOLOGIE – DEMONTÁŽ
- STUDENÁ VODA – DEMONTÁŽ
- TEPLÁ VODA – DEMONTÁŽ
- STUDENÁ VODA – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- TEPLÁ VODA – STÁVAJÍCÍ, NEMĚNÍ SE
- CIRKULACE – STÁVAJÍCÍ NEMĚNÍ SE

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DÍLA 08-09/2019

ZMĚNA Č. :	VYPRACOVAL :	SCHVÁLIL :	DATUM :	PODPIS :
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :			NEMOCNICE JIHLAVA	TEL. 567 157 111 FAX. 567 301 212 www.nemj.cz filipa@nemj.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE : ZT.	VYPRACOVAL : A.FILIP	TECHNICKÁ KONTROLA :		
INVESTOR : NEMOCNICE JIHLAVA, Vrchlického 4630/59, 58601 Jihlava			ČÍSLO ZAKÁZKY	11P185
NÁZEV AKCE : REKONSTRUKCE PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA GYNPOR NEMOCNICE JIHLAVA			ČÍSLO ARCHIVNÍ	11P185
OBJEKT : PS 02.2 – PAVILON B – GYNEKOLOGIE			FORMÁT A4	4
ČÁST : ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			DRUH PROJEKTU	PD SKP
			DATUM	07/2012
			MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU : PŮDORYS PŘEDÁVACÍ STANICE – DEMONTÁŽ			ČÍSLO VÝKRESU : ZT 001	PARÉ Č.: ZT 001