


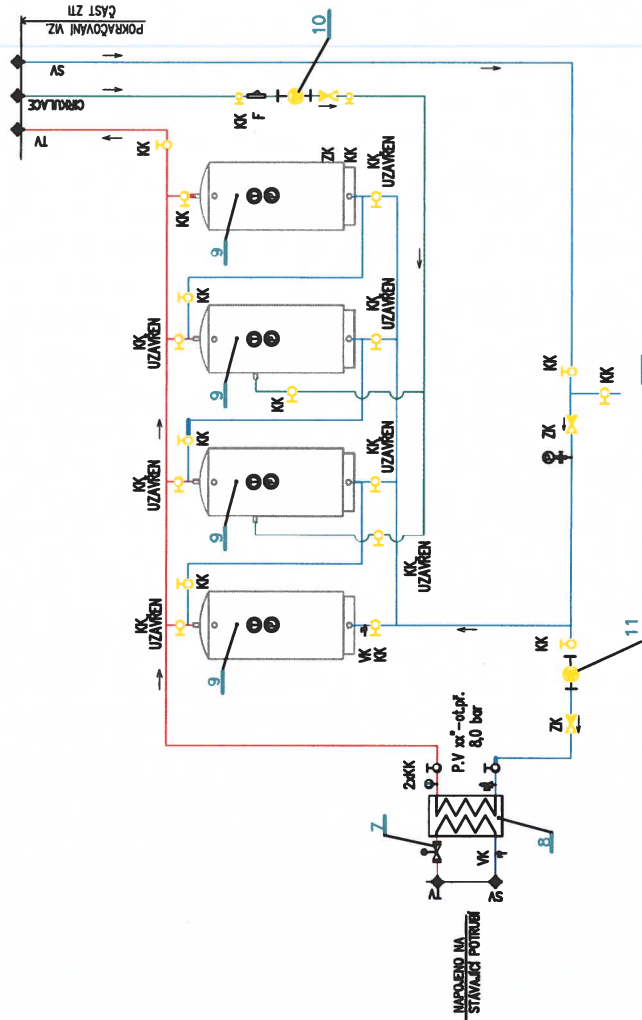

LEGENDA ZAŘÍZENÍ OT :

Poz.	Typ zařízení – popis	Počet
7	REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTROPOHONEM	1ks
8	PÁLENÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY	2ks
9	POZINKOVANÝ ZÁSOBNIK TV, OBJEM 3000 LITRŮ	4ks
10	ELEKTRONICKÉ CÍRKULAČNÍ ČERPAČKA TV	1ks
11	ELEKTRONICKÉ NABÍJEČI ČERPAČKA NA PITNOU VODU	1ks

LEGENDA ARMATUR

- | | |
|--|--|
| | KULOVÝ KOHOUT |
| | FILTR |
| | ZPĚTNÁ KLAPEK |
| | MANOMETR S KOHOUTEM |
| | TEPLOMĚR |
| | VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT |
| | AUTOMATICKÝ OVLÁDACÍ VENTIL |
| | ELEKTRONICKÉ OBEHOVÉ ČERPADLO |
| | 3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL S ELEKTR. MOT. |
| | 2-CESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL S ELEKTR. MOT. |
| | VÝVAŽOVACÍ VENTIL |
| | REGULÁTOR DIFER. TLAKU |
| | MĚŘIČ TEPLA |
| | SNÍŽOVAČ TLAKOVÉ DIFFERENČE |

LEGENDA

- | | |
|------|----------------------------------|
| MU | MEZIPŘÍRUBOVÁ KLAUPKA |
| KK | KULOVÝ KOHOUT |
| KK-Z | KULOVÝ KOHOUT-ZAVŘENÝ |
| ZK | ZBĚTNÁ KLAUPKA |
| F | FILTR |
| T | TEPLOMĚR |
| M | MANOMETR |
| VK | VYPUSTIČE KOHOUT |
| AOV | AUTOMATICKÝ ODVZDUŠKOVACÍ VENTIL |
| STAF | VÝVADOVÝ VENTIL |
| STAP | REGULATOR DIFFERENCIHO TLAKU |
| IV | INDUKČNÍ MĚŘIC TEPLA |
| PO | POJISTNÝ VENTIL |

POZNÁMKA

PŘI VÝSTAVĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY PLATNÉ V ČESKÉ REPUBLICE

PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY OSTATNÍCH INSTALACÍ

POTRUBNÍ ROZVODY ÚT MUSÍ BÝT V NEJNÍŽŠÍCH MÍSTECH ODVODNĚNÝ A V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH ODVZDUŠNĚNÝ

ČERPADLA NA PATÁCH VĚTM JSOU ŘÍZENÁ SNÍMAČEM TLAKOVÉ DIFFERENCE, MAJÍ MODUL PRO ŘÍZENÍ A PŘÍJEM SIGNÁLU 0-10V

ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE NA KONZOLÁCH ZE ŽDI A NA ZÁVĚSECH ZE STROPU (UCHYCENÍ TRÁMENY A OBŠŮKAMI)

VŠECHNY TEPELNÉ IZOLACE JSOU NAVRŽENY DLE SBÍRKY ZÁKONŮ č. 193/2007

POTRUBÍ BUDE IZOLOVANO MINERÁLNÍ VLNOU S POUŽITÍM PŘÍSLUŠNÝCH PRVKŮ

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO K NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE
NUTNO NEPRODLÉVĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRÁCE

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

POŽADAVEKY NA MGR:

– DODÁVKA PONORNÉHO SNÍMAČE S JÍMKOU



SKUTEČNÉ PROVEDENÍ DÍLA 08-09/2019

ZÁJMA Ć. :		VÝROČNÍK :		SCHÁLL :		DATUM :		PODPIS :	
PLUVNÍ NĚVĚR PROJEKT :		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		TECHNICKÁ KONTROLA :		NEOMCNICE JIHLAVA		TEL. 567 197 111 FAX 567 501 212 www.zamj.cz figas@zamj.cz	
PROFESS : ZT.		VÝROČNÍK :		AETLP		ČÍSLO ZÁKAZY		11P185	
INVESTOR : NEOMCNICE JIHLAVA, Vrchlického 4639/59, 58601 Jihlava		VÝROČNÍK :		AETLP		ČÍSLO ARCHIVNÍ		11P185	
NÁZEV AKCE : REKONSTRUKCE PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA GYNPOR		VÝROČNÍK :		AETLP		FORMÁT A4		4	
OBJEKT : PS 02.2 - PÁNEJON B - GYNKOLOGIE		VÝROČNÍK :		AETLP		DŘUH PROJEKTU		PO SKP	
ČÁST : ZÁKONNÍ TECHNIKA		VÝROČNÍK :		AETLP		DATUM		07/2012	
NÁZEV VÝKRESU : SCHEMA		VÝROČNÍK :		AETLP		MĚŘITVO		1:50	
NÁZEV VÝKRESU : SCHEMA		VÝROČNÍK :		AETLP		ČÍSLO VÝKRESU :		PMRĚ Ć. 01	
NÁZEV VÝKRESU : SCHEMA		VÝROČNÍK :		AETLP		ČÍSLO VÝKRESU :		ZT 002	