

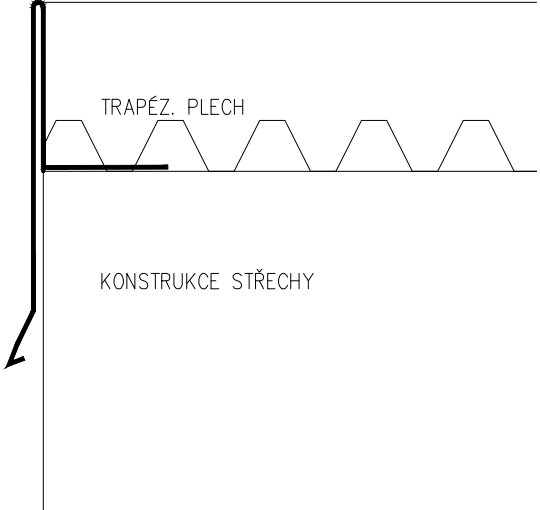


| | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | | VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JINDŘICH BERAN | VYPRACOVAL ING. JINDŘICH BERAN | VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÉ | LIST 33 |
| | | NEMOCNICE TŘEBÍČ PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE PAVILONU OPERAČNÍCH SÁLŮ | | A 30-18-P | | |
| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | | | | | Σ |
| (K22) | <p>VENKOVNÍ OKAPOVÝ SVOD DN100 Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO PLECHU BARVA DLE POHLEDŮ, STŘÍBRNÁ BLÍZKÁ ŽÁROVÉMU ZINKU ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 400 MM Z JEDNOVRSTVÉHO ZINKOVÉHO PLECHU TL0,6 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU</p> <p>VÝMĚRY: STŘECHA NAD ÚNIKOVÝM SCHODIŠTĚM – 5,7 BM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – VÝBĚR DLE ÚVODNÍ SPECIFIKACE</p> <p>POZNÁMKA : – PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT – VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY – OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ</p> | | | | | 5,7 BM |
| (K23) | <p>PODOPAKPNÍ ŽLAB DN 125 Z ŽÁROVĚ ZINKOVANÉHO PLECHU BARVA DLE POHLEDY</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 400 MM</p> <p>VÝMĚRY: STŘECHA NAD ÚNIKOVÝM SCHODIŠTĚM – 11 BM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – VÝBĚR DLE ÚVODNÍ SPECIFIKACE</p> <p>POZNÁMKA : – PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT – VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU – VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY – OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ</p> | | | | | 11 BM |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | | VEDOUcí PROJEKTANT ING. ARCH. J. HOMOLKA | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JINDŘICH BERAN | VYPRACOVAL ING. JINDŘICH BERAN | VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÉ | LIST 34 |
| | | NEMOCNICE TŘEBÍČ PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE PAVILONU OPERAČNÍCH SÁLŮ | | A 30-18-P | | |
| OZNAČENÍ NA VÝKRESE | POPIS | | | | | Σ |
| (K24) | <p>OPLECHOVÁNÍ ZAKONČENÍ STŘECHY BARVA DLE POHLEDY</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PLECHU CCA 900 MM</p> <p>VÝMĚRY: STŘECHA NAD ÚNIKOVÝM SCHODIŠTĚM –21 BM</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – VÝBĚR DLE ÚVODNÍ SPECIFIKACE</p> <div></div> <p>POZNÁMKA :</p> <ul style="list-style-type: none">– PŘED PROVEDENÍM NUTNO PŘEMĚŘIT– VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU– VÝMĚRY ODPOVÍDAJÍ ČISTÝM ROZMĚRŮM (BEZ PROŘEZŮ), K CELKOVÝM DÉLKÁM NUTNO PŘIPOČÍTAT PROŘEZY– OPLECHOVÁNÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN 73 3610 – NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ | | | | | 21,0 BM |