

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

Σ

Z108

VNITŘNÍ MADLO NA OCELOVÉM SCHODIŠTI MÍSTNOSTI 112

- MADLO OSAZENO NA STĚNY VE V.1000 MM NAD PODLAHOU S PŘESAHY MIN. 150 MM PŘES PRVNÍ A POSLEDNÍ SCHOD. STUPEŇ (DLE VYHL. 398/2009 Sb.)
- MADLO MUSÍ BÝT OD ZDIVA ODSAZENO MIN. O 60 MM
- MADLO KOPÍRUJE SCHODIŠŤOVÝ SKLON 18°

1 – MADLO

- NEREZOVÉ MADLO, TYČ Ø42,4/2,6 MM, DÉLKA 660 MM NA JEDNOM SCHOD. RAMENI
- KOTVENÉ PŘES KOTEVNÍ KONZOLY Z JEKLU 20x20x2 MM DO SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA
- KONCE MADLA ZASLEPENY PŮLKULOVÝMI ZÁSLEPKAMI Z NEREZOVÉ OCELI
- TR Ø42,4/2,6 – 2,475 KG/M – **celkem 6,1 X 2,475+(10% NA PROŘEZ)= 16,7 KG**

2 – KONZOLA

- JEKL 20x20x2 MM, VČETNĚ KOTVENÍ DO SCHODIŠŤOVÉHO ZDIVA, – K MADLU PŘÍŠROUBOVÁNA NEBO PŘIVAŘENA, KE KOTEVNÍMU PLECHU PŘIVAŘEN KOUTOVÝM SVAREM R.Š. CCA 170 MM, CELKEM 8 KS
- J 20x20x2 MM – 1,02 KG/M – **celkem 1,4 KG**

3 – KOTEVNÍ PLECH

- KOTEVNÍ PLECH TL.8 MM, ROZMĚR 60x60 MM, S PŘEDVRTANÝM OTVOREM VE STŘEDU PLECHU M13, CELKEM 8 KS
- PL.8-60x60 MM – 62,80 KG/M2 – **celkem 1,8 KG**

HMOTNOST CELKEM: **19,9 KG**


MATERIÁL:

- MADLO NEREZOVÁ OCEL
- OSTATNÍ PRVKY OCELOVÉ – 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x VRCHNÍ NÁTĚR LAK RAL 9006 DLE PD INTERIÉRU

POZNÁMKA

- PŘESNÉ DIMENZE KOTEVNÍCH A NOSNÝCH PRVKŮ VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ PODPOR BUDE UPŘESNĚNO A ODSOUHLASENO V RÁMCI DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
- SAMOSTATNÉ MADLO LZE ŘEŠIT SYSTÉMOVÝMI KOTVENÍMI PRVKY
- VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S ČSN 74 3305

KOTVENÍ SCHODIŠŤOVÉHO MADLA

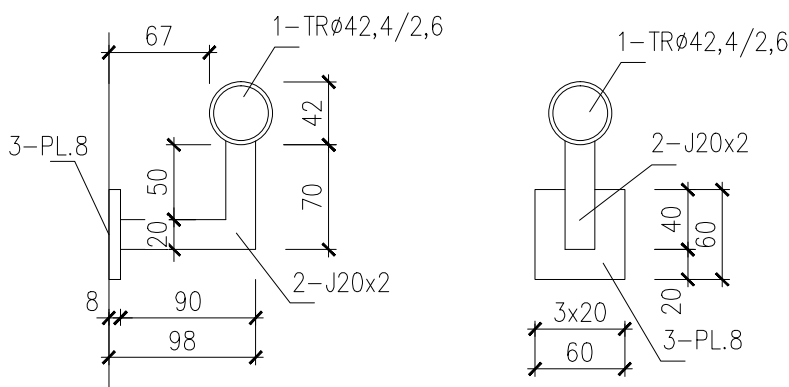

6,1 M

19,9 KG