

STAVONA Tender, spol. s r.o., Pražská 2230/8, 586 01 Jihlava

IČO: 02850311, DIČ: CZ02850311

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně

Spisová značka: C 82705

Telefon: 567 300 128, 567 300 465, Fax: 567 303 830

E-mail: stavona@email.cz, dubova.stavona@seznam.cz

Vaše značka

Naše značka
Te/170/14-Du

Vyřizuje
Jana Dubová

Jihlava dne
19. listopadu 2014

**Věc: „Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – stavební a restaurátorské práce“
- II. dodatečné informace k zadávacím podmínkám**

S odvoláním na písemné dotazy uchazeče Vám v zastoupení zadavatele – Kraj Vysočina – v souladu s odst. 2. písm. d) Zadávacích podmínek - Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a prohlídka místa plnění, podáváme tyto dodatečné informace:

Znění dotazu č. 1:

V projektové dokumentaci SO 07 Mobiliář jsou uvedeny dvě kovové lucerny, které mají být restaurovány. Tyto lucerny však nejsou ve slepém rozpočtu. Mají být tedy lucerny součástí nabídky? Pokud ano, prosíme o upřesnění, zda máme do ceny restaurování luceren zahrnout i doplnění chybějících skel? V PD toto není jednoznačně stanoveno – viz. karta X012 ".....podle požadavku zadavatele budou nebo nebudou doplněna chybějící skla."

Odpověď č. 1:

Restaurování luceren je součástí nabídky. Chybějící skla budou doplněna.

R	70000-R13	Restaurování – šestidílná lucerna s makovicí a křížkem na vrcholu, pohyblivě zavěšená na dřevěné tyči . Viz PD: Mobiliář SO 07 a příloha SO karta restaurátorského průzkumu. Restaurátor s povolením k restaurování dle zákona č. 20/1987 sb.	2ks
		Rozměry – délka tyče 1,8m, výška lucerny 0,43m Postup: Korozní produkty železa, včetně narušené povrchové úpravy nátěrem, budou odstraněny tryskáním balotinou B159, povrch stabilizován roztokem taninu a kyseliny fosforečné. Po vysušení, bude obnovena povrchová úprava. Odlomená lucerna bude upevněna zpět do závěsu na tyči. Chybějící skla budou doplněna	

Znění dotazu č. 2:

SO 06 Elektroinstalace silnoprůd Kaple - v projektové dokumentaci není specifikován typ vypínačů a zásuvek. Ve slepém rozpočtu se jedná o položky č.41-spínač jednopólový 10A, č.149-spínač řazení 6 10A, č.113-zásuvka 1násobná 16A.

V části Elektroinstalace silnoprůd Pivovar jsou navrženy zásuvky ABB Swing bílá. Máme v kapli ocenit stejný typ?

Odpověď č. 2:

V kapli bude stejný typ zásuvek a vypínačů jako v pivovaru.

Znění dotazu č. 3:

a) SO 06 Elektroinstalace silnoproud Kaple - ve slepém rozpočtu je u položky č.201 - Svítidlo S7 odkaz na specifikaci dle Knihy svítidel. V Knize svítidel toto svídídlo uvedeno není. Prosíme o doplnění.

b) SO 03 Technické sítě elektroinstalace silnoproud Pivovar - ve slepém rozpočtu je u položky č.32 Svítidla O5 odkaz na specifikaci dle Knihy svítidel. V Knize svítidel toto svídídlo není specifikováno. Prosíme o doplnění.

Dále prosíme o podrobnější specifikaci svítidel O6 a O7 - led v zábradlí lávky a led v trubce.

Odpověď č. 3 a):

Doplnění specifikace svítidla S7

Svítidlo: S7

Světelný zdroj: 2x9W, teple bílé světlo
Příkon: 20W

Popis


Přisazené svítidlo s rozptylným krytem. Tvarově ve všech směrech zaoblené bez viditelných hran (viz řez s rozměry).

 IP40  650°C  01 White




Barevné provedení: bílá


Obrázek

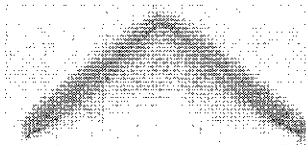

Rozměry



Křivka svítivosti

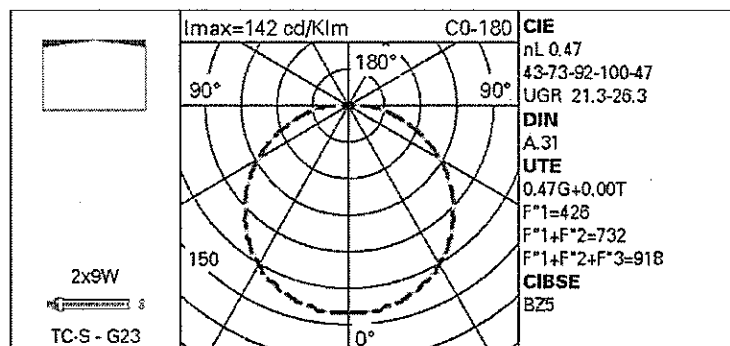


Odpověď č. 3 b):**D.4.2 – 1b Výpis elektro**

Revitalizace bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra hradu Kámen

VÝPIS SVÍTIDEL:

/všechny položky zahrnují kompletní dodávku+montáž, přesnou polohu všech prvků určí aut. dozor/

je-li u položky uveden odkaz na obrázek, je zobrazený tvar závazný, zdroj je součástí dodávky

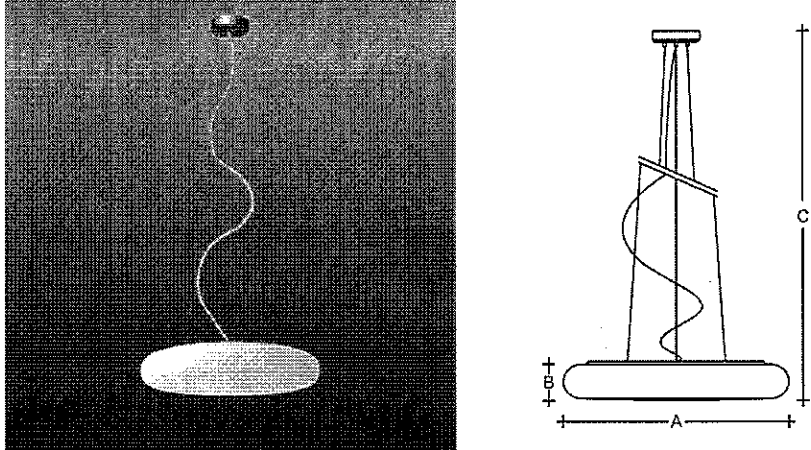typ svítidla	poznámka	rozměr	zdroj/ výkon	umístění	počet		celk.
O5		A=600mm B=100mm		1 ks v m. 1			
Stínítko: sklo bílé, ručně foukané, trojvrstvé, satén opál mat Kovové části: lak RAL 9006 struktura Závěs: lankový, délka závěsu C=cca 700mm, bude přizpůsobena a odsouhlasena AD.							
							
O6	led v zábradlí lávky	O6a, O6b		1 ks v m. 21 – v zábradlí lávky			1ks
Svítidlo O6 je navrženo jako LED pásek celkové délky 9m - viz výkres D.4.2 - P3 uložený v madlu zábradlí v rohovém hliníkovém profilu s čirým difuzorem. Specifikace: barva - 2700-3000K, (teple bílá - odsouhlasí AD), svítivost nejméně 600lm/bm. napájecí zdroj 12V s možností nastavení jasu. Krytí IP 20. CRI větší nebo rovno 90. Detail uložení bude vzorkován v rámci autorského dozoru.							
O7	led v trubce			1 ks v exteriéru - poutač			1ks
Svítidlo O7 je navrženo jako LED pásek celkové délky 1,8m - viz výkres D43 uložený ve dvou trubkách venkovního poutače. Specifikace: barva - 2700-3000K, (teple bílá - odsouhlasí AD), svítivost nejméně 600lm/bm. napájecí zdroj 12V. Krytí IP 68.CRI větší nebo rovno 90.							

Znění dotazu č. 4:

SO 06 Elektroinstalace silnoproud Kaple - slepý rozpočet, položka č.206 - Řetězový tenký okenní pohon - 9 kusů. Prosíme o konkrétní specifikaci technických parametrů pohonu. Zejména sílu řetězového pohonu (síla v N), hodnotu stavitelného zdvihu, požadavek na antikorozi řetěz, barvu atd.....

Odpověď č. 4:

Odpověď pro kapli: Specifikace technických parametrů pohonu – síla řetězového pohonu 250N, hodnota stavitelného zdvihu 300 mm, nerezavějící řetěz a černá grafitová barva.

Rádi bychom upozornili zájemce či uchazeče na skutečnosti, které se vyskytly v průběhu lhůty pro podání nabídek. Dne 14.11.2014 byly Zprostředkovatelem programu odsouhlaseny výsledky verifikace hodnotícího procesu první výzvy v programové oblasti č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního dědictví vyhlášené 21. března 2014 – programu, ze kterého měla být z velké části financována výše uvedená veřejná zakázka. Hodnotící komisí bylo k verifikaci doporučeno a následně schváleno Ministerstvem financí 26 žádostí. Žádost zadavatele – Kraj Vysočina, k realizaci výše uvedené veřejné zakázky, není mezi těmito schválenými žádostmi, a tudíž mu nebude dotace poskytnuta. Tyto údaje byly uveřejněny na stránkách poskytovatele dotace dne 18. 11. 2014.

V souladu se zadávací dokumentací a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme zájemcům či uchazečům, že Zadavatel využije svého práva zrušit předmětné zadávací řízení.

Všichni známi zájemci či uchazeči budou po následném Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení vyrozuměni o zrušení výše uvedeného výběrového řízení Oznámením o zrušení výběrového řízení (v souladu s § 84 odst. 8 zákona).

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace týkající se stavební akce “ Oprava a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen a revitalizace objektu bývalého pivovaru hradu Kámen – stavební a restaurátorské práce“.

V souladu se zadávacími podmínkami jsou tyto dodatečné informace odeslány všem známým dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, a to prostřednictvím e-mailové pošty. Současně jsou tyto dodatečné informace uveřejněny na profilu zadavatele - https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_111.html.


V souladu se zadávacími podmínkami nebudou tyto dodatečné informace zasílány v tištěné podobě ani do datových schránek

S pozdravem

STAVONA Tender, spol. s r.o.

Pražská 2230/8, 586 01 JIHLAVA

IČ: 02850311 Reg. Krajský soud Brno
DIČ CZ02850311 C82705

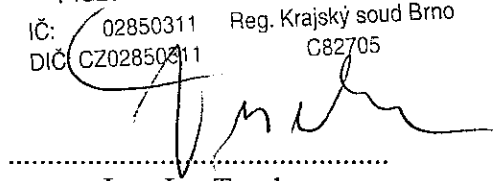
Ing. Jan Toscher
jednatel společnosti