


## DETAIL VĚTVĚ VYTÁPĚNÍ OBJEKTU ŘEDITELSTVÍ

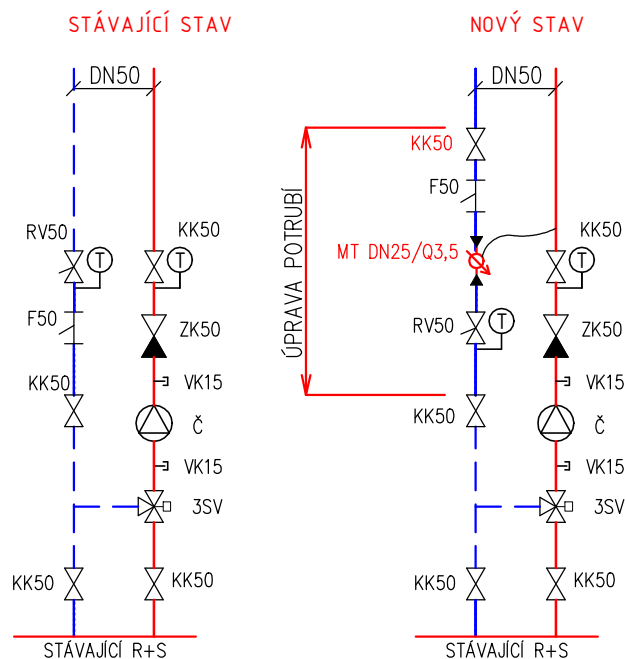

POZNÁMKA: R+S JE UMÍSTĚN V OBJEKTU GYNEKOLOGIE.

### LEGENDA ZAŘÍZENÍ A ARMATUR

Č	OBĚHOVÉ ČERPADLO
3SV	TŘÍCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
KK	KULOVÝ UZÁVĚR
F	FILTR
ZK	ZPĚTNÁ Klapka
RV	REGULAČNÍ VENTIL
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
T	TEPLOMĚR 0-120 °C
MT	MĚŘIČ TEPLA - NOVÝ

### LEGENDA POTRUBÍ

———— TOPNÁ VODA PŘÍVOD - Cu, IZ.

----- TOPNÁ VODA VRAT - Cu, IZ.

TEPLOTNÍ SPÁD VYTÁPĚNÍ 70/50°C

POZNÁMKA:

TEPELNÝ VÝKON OBJEKTU DLE ČSN EN 12 830 PRO  $T_e = -15^\circ\text{C}$  ... CCA 32 kW

PROJEKTANT		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			
ING. K. RIESNEROVÁ		ING. PETR POLÁČEK			
ZADAVATEL: Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o. Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě					
STAVBA : VÝMĚNA OTOPNÝCH TĚLES - ŘEDITELSTVÍ V NEMOCNICI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ MÍSTO : Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě ČÁST : VYTÁPĚNÍ		DATUM		04/2021	
		MĚŘÍTKO		-	
		ÚČEL		DPS	
		KRAJ		VYSOČINA	
OBSAH :				VÝKRES Č.	
DETAIL R+S				04	