


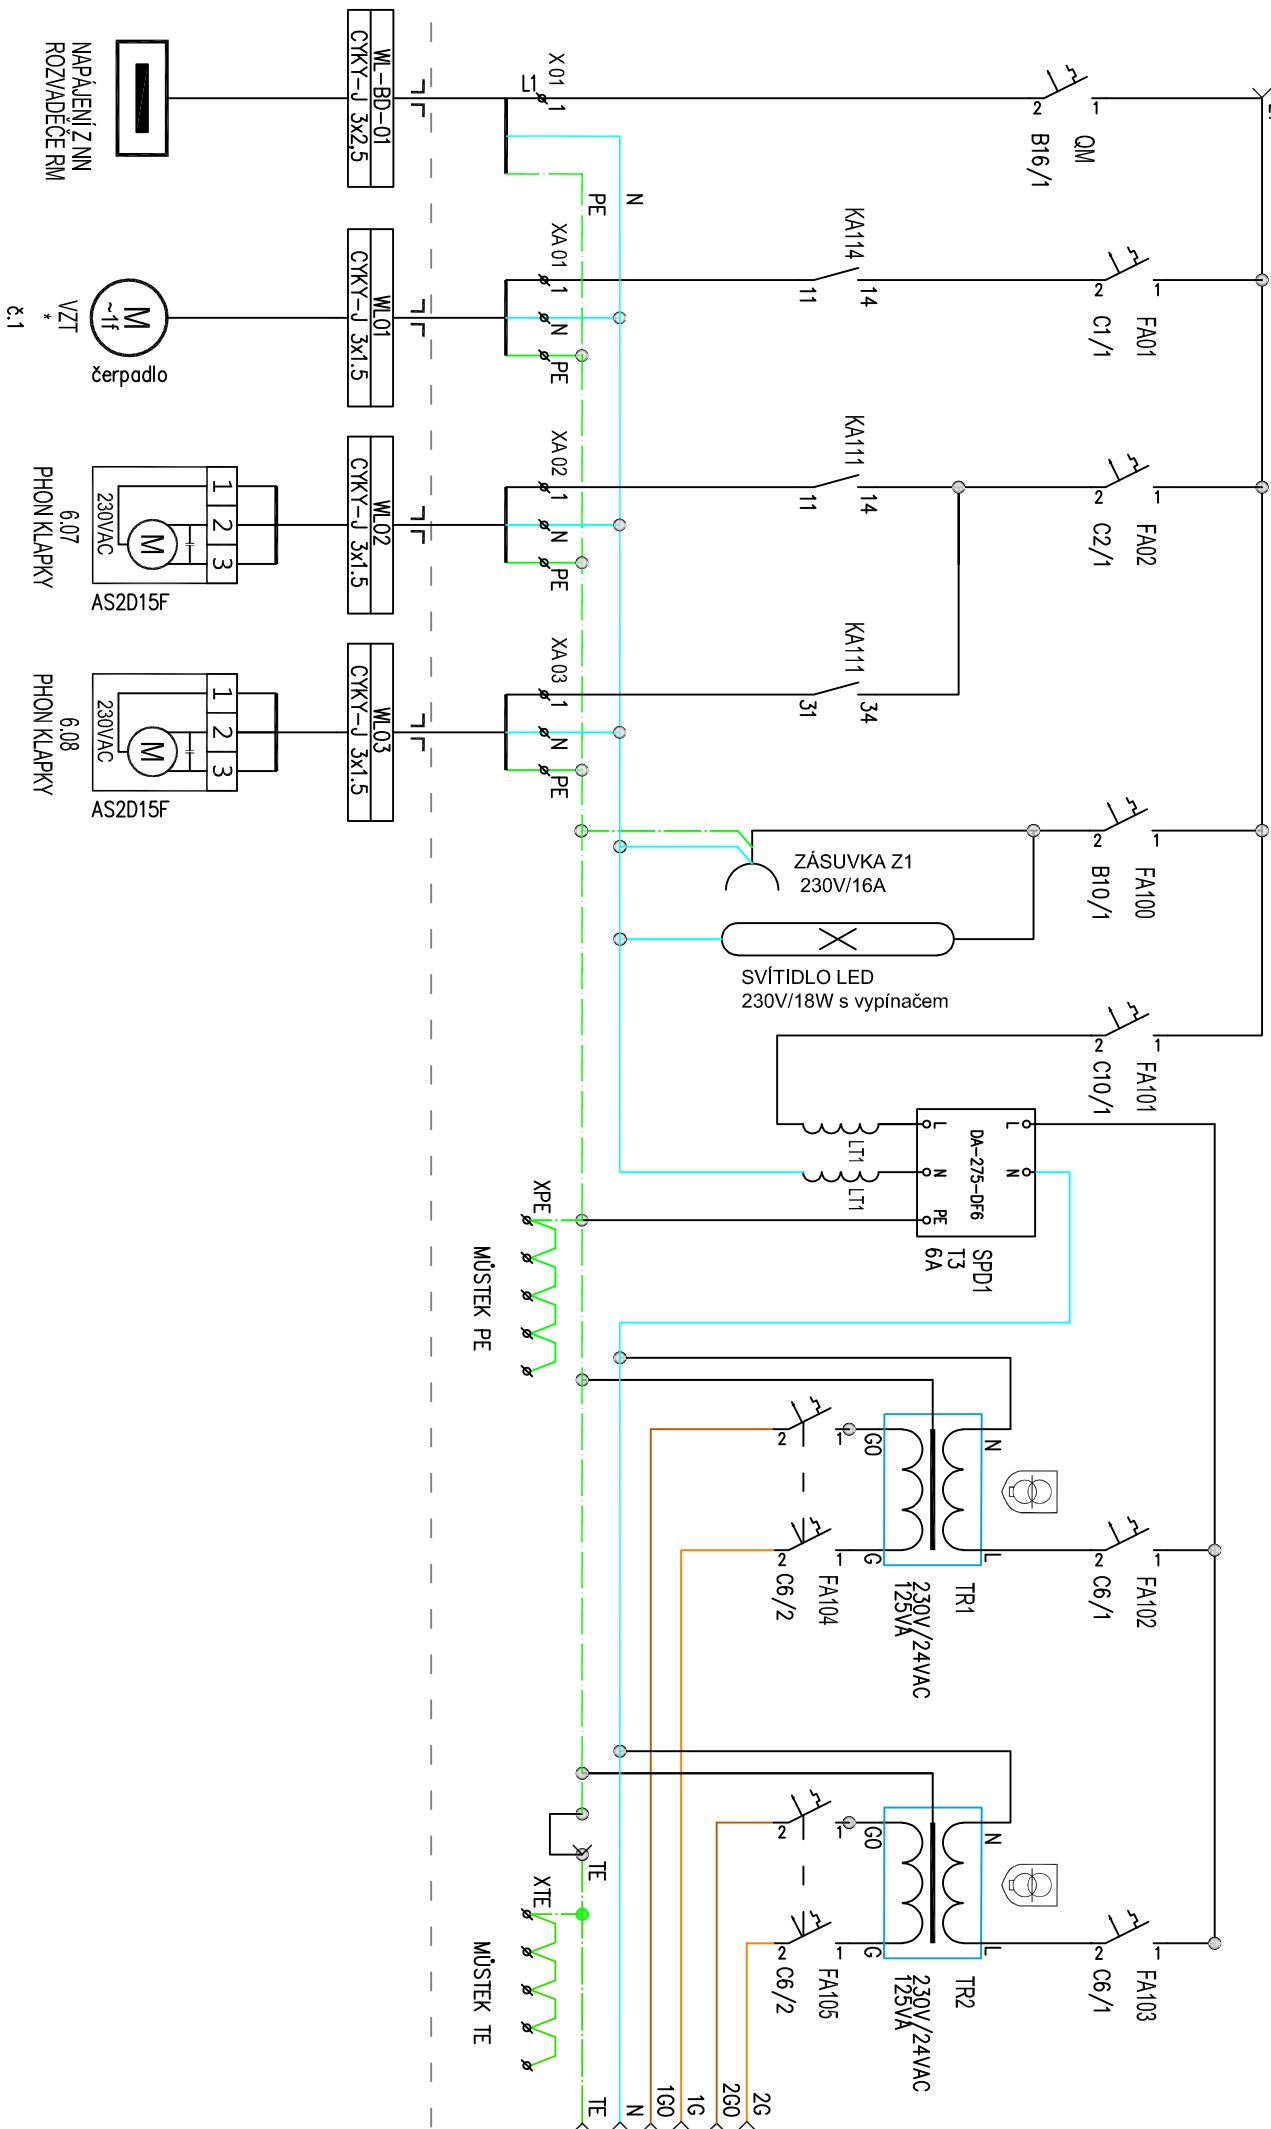


0	07/2022	PRVNÍ VYDÁNÍ	BLAŽEK	JELÍNEK	KAMARÁD
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	TECH. KONTROLA

INVESTOR:  KRAJ VYSOČINA Žižkova 1882/57 586 01 Jihlava		PROJEKTANT ČÁSTI:  Elektrocentrum GEPACK s.r.o. Jahodova 2240 580 01 Havlíčkův Brod		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Elektrocentrum GEPACK s.r.o. Jahodova 2240 580 01 Havlíčkův Brod	
MÍSTO STAVBY:	HAVLÍČKŮV BROD	VYPRACOVAL:	PETR BLAŽEK	AUTOR:	PETR BLAŽEK
STAVEBNÍ ÚŘAD:	HAVLÍČKŮV BROD	ZODP.PROJEKTANT:	PETR JELÍNEK	TECH, KONTROLA:	PAVEL KAMARÁD
NÁZEV AKCE: Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce slaboproudu v NHB				FORMÁT:	8xA4
				DATUM:	07/2022
				STUPEŇ PD:	DOS+DPS
				Č. ZAKÁZKY:	22_2013
OBJEKT: Areál Nemocnice Havlíčkův Brod Objekt SO12 - Onkologie		ČÁST: D.1.4.3 Měření a regulace		MĚŘÍTKO:	–
				SOUBOR:	
OBSAH: 1.01.12.01.034 - Strojovna VZT Rozváděč BD				Č.VÝKRESU:	Č. PARÉ
				D1.4.3.12.16	
DOKUMENTACI LZE POUŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AUTORA					

BD

1+N+PE, 230V, ~50Hz, TN-C-S, In=16A



230V/ 16A-B

NAPÁJENÍ Z NN
ROZVADÉČE RM

č.1 $\frac{M}{f}$ $\frac{V}{ZT}$ *

PHON KLAPKY

6.07

AS2D15F

1 2 3

230VAC


M

PHON KLAPKY

6.08

230VAC

AS2D15F



Vypracoval :	Petr Blažek
Schválil :	Ing. Petr Jelínek
Kontroloval :	Pavel Kamarád
Datum :	07/2022

Změna :			
0	0	0	0

Datum :			

Podpis :	
----------	--

Nazev : NEMOCNICE HB – ONKOLOGIE
ROZVADĚČ BD
NAPAJENÍ MAR

Část :
Číslo výkresu :
D1.4.3.12.16

Změna :	Strana :
1	3




P1.3.1

8x I/O – TMM1.8U

typ karty


8xxvh 64x90x70

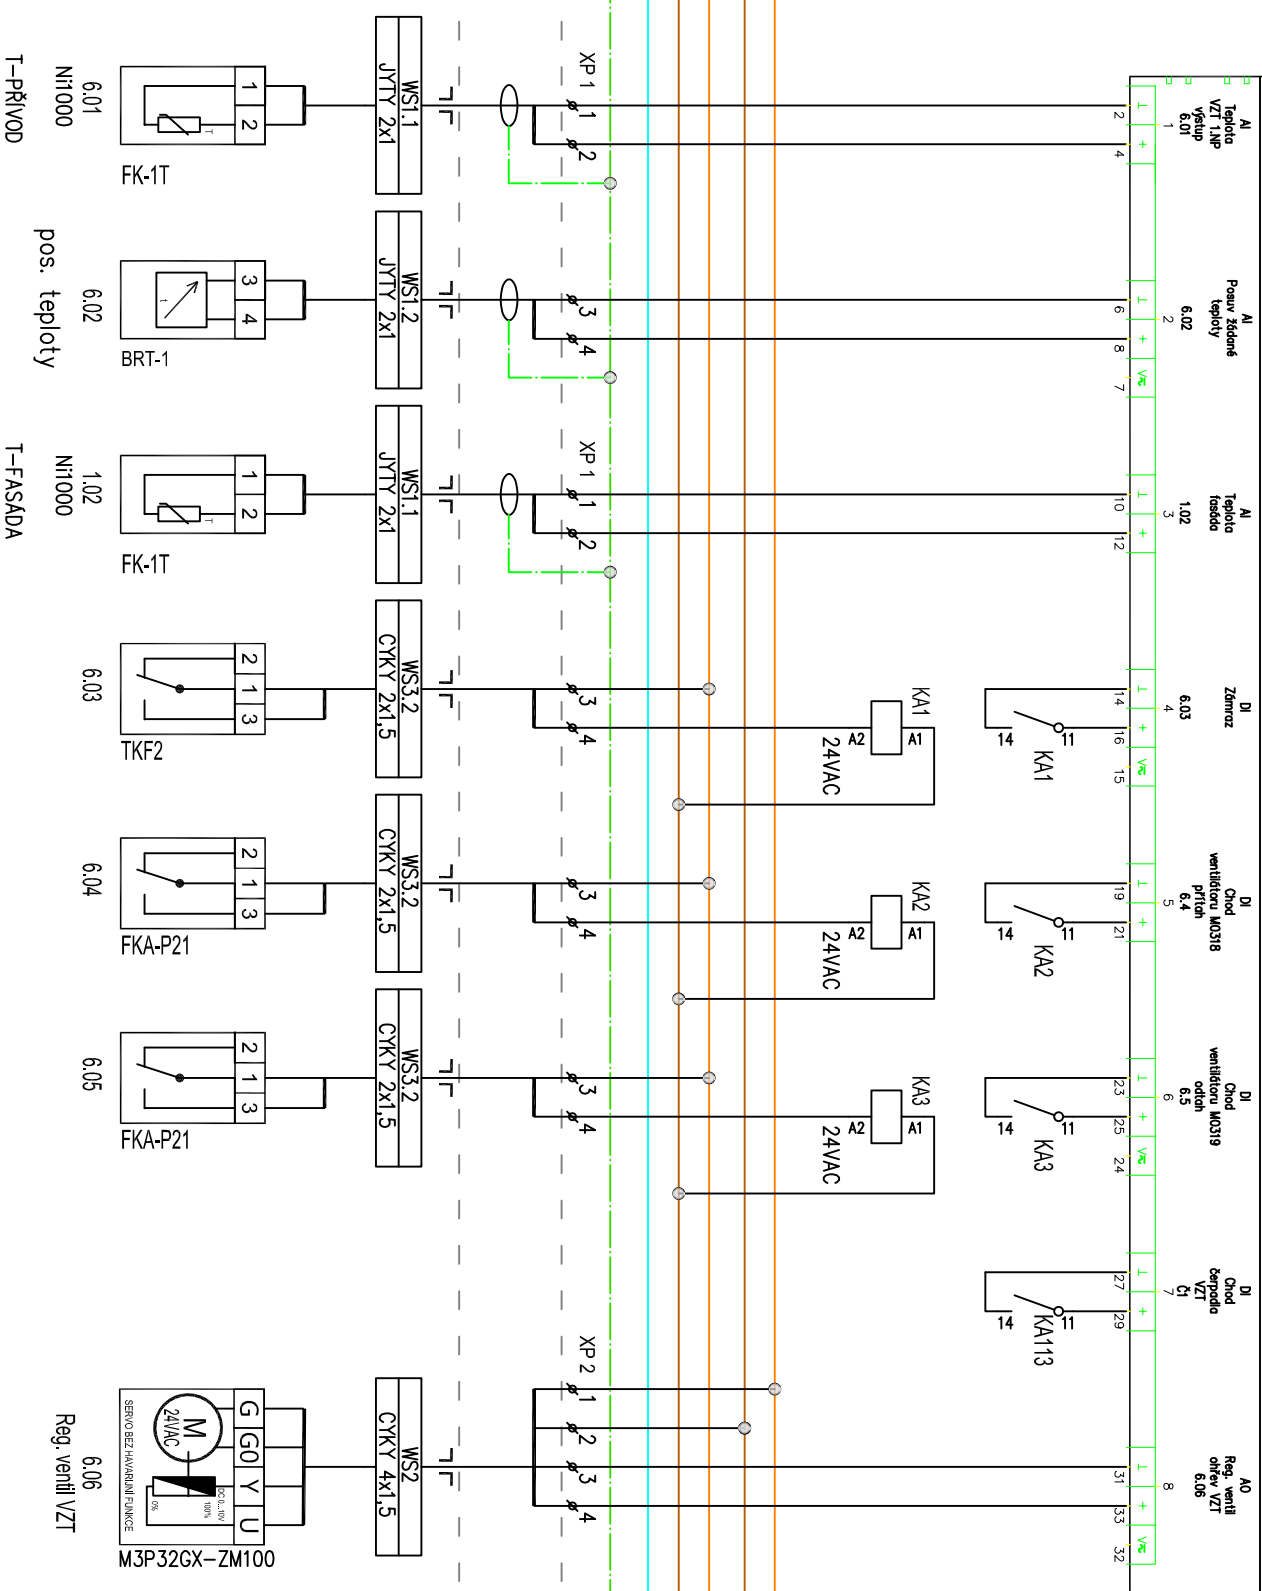

T-PŘIVOD


pos. teploty

T-FASADA




Reg. ventil VZT

P1.3.2

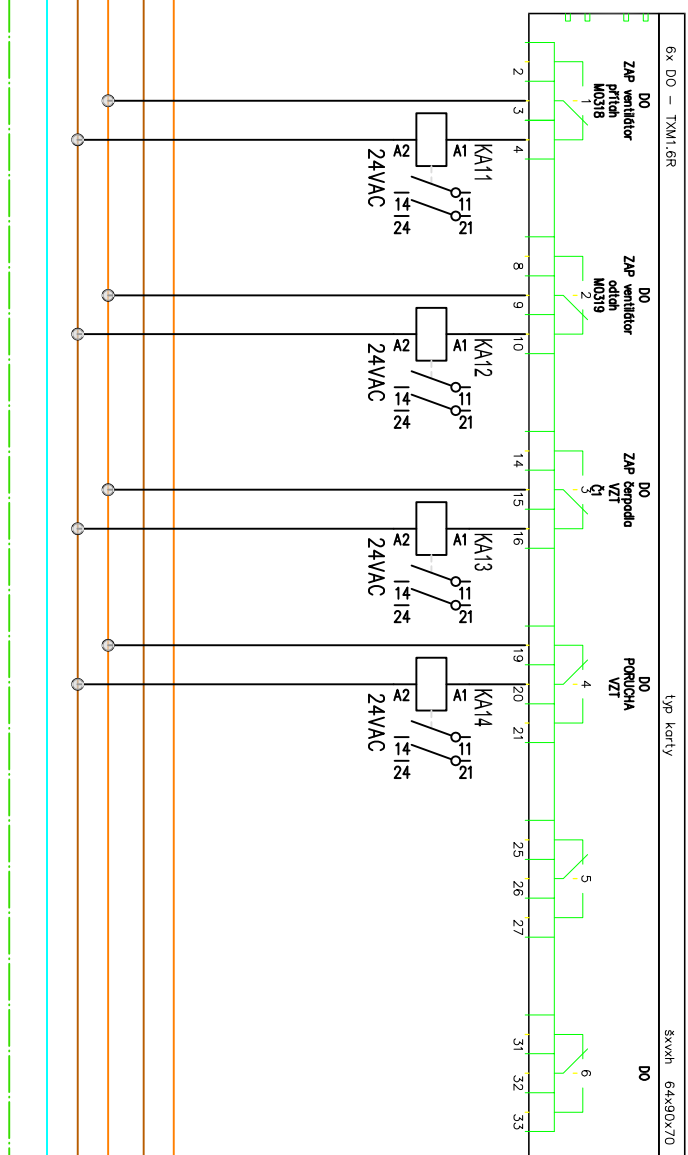

Vypracoval :	Petr Blazek	d		Název :	NEMOCNICE HB - ONKOLOGIE	Časť :	
Schválil :	Ing. Petr Jelfinek	uč		ROZVADEČ BD		Číslo výkresu :	D1.4.3.12.16
Kontroloval :	Pavel Komrad	uč		PERIFERIE D-0		Změna :	
Datum :	07/2022	o				Strana :	6

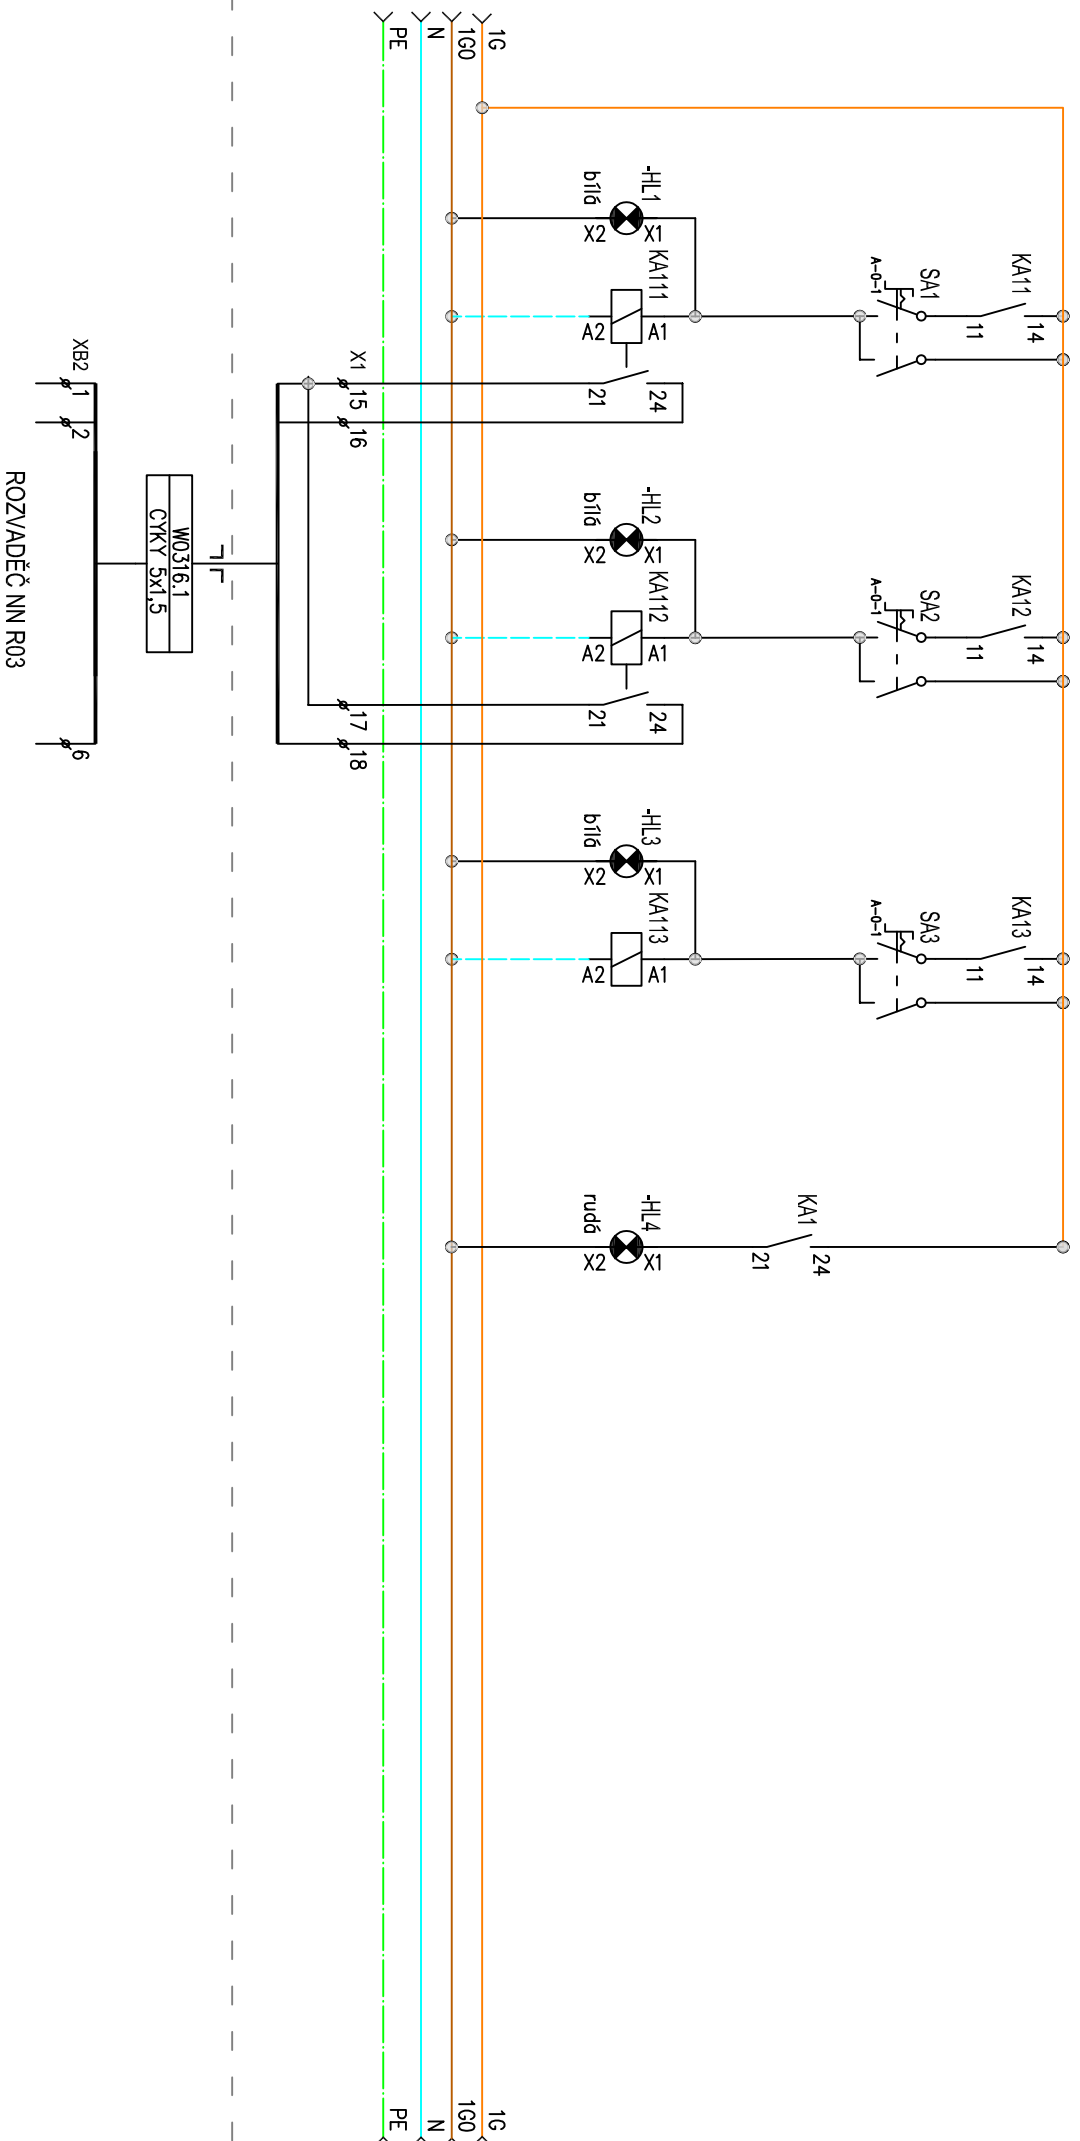

Ventilátor
přítah
M0318

Ventilátor
odtah 1
M0319

Oběhové
čerpadlo
Č1

Porucha
zámraz

Vypracoval :	Petr Blůžek	d				Název :	NEMOCNICE HB – ONKOLOGIE	Část :	
Schválil :	Ing. Petr Jeřábek	g				ROZVADEČ BD		Číslo výkresu :	D1.4.3.12.16
Kontroloval :	Pavel Kamrád	h				OVLADÁNÍ MOTORŮ		Změna :	7
Datum :	07/2022	a							

