
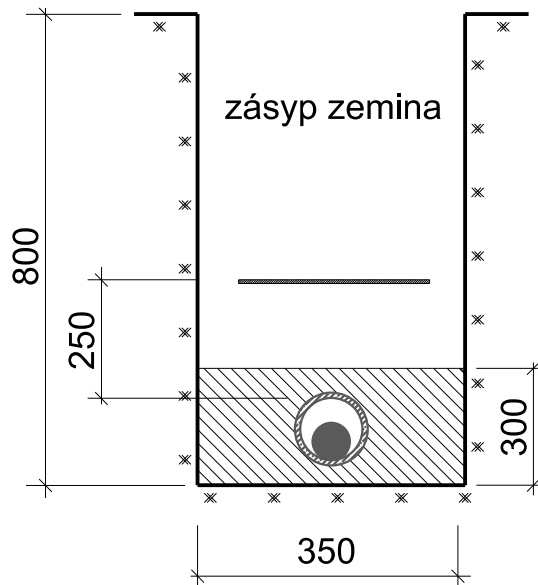


A-A

Volný terén, zeleň  
Chodník

B-B

Zpevněné plochy, vjezdy

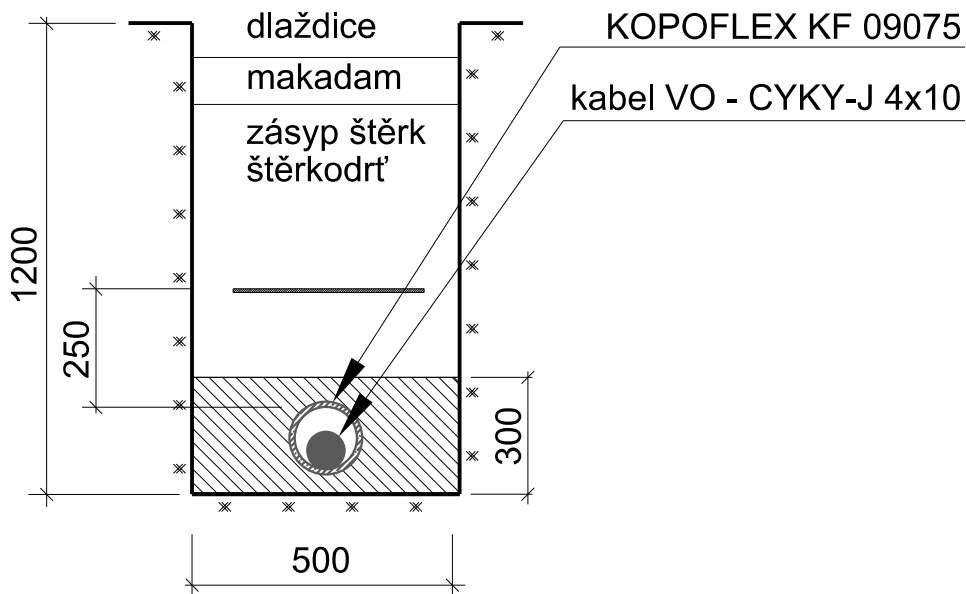


Zákres stávajících inženýrských sítí je pouze orientační. Před zahájením výkopových prací je nutné vytýčit všechny stávající inženýrské sítě. Všechny nově navržené sítě budou uloženy dle ČSN 73 6005 - "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a dle ČSN 33 2000-5-52 Část 5 : Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52 : Výběr soustav a stavba vedení.

VZDÁLENOSTI UVEDENÉ V ( ) PLATÍ PRO CHRÁNĚNÉ VEDENÍ.


VZDÁLENOSTI U KŘÍŽENÍ PLYNOVODU PLATÍ PRO NÍZKOTLAK - STŘEDOTLAK DLE ČSN 73 6005.

OCHRANNÉ PÁSMO KABELŮ NN ULOŽENÝCH V ZEMI JE 1M (VIZ ZÁKON Č. 458/2000 Sb.) - PLATÍ PRO ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ.

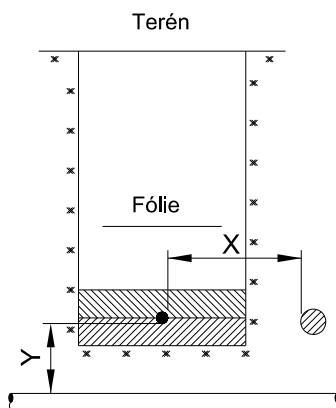

## Křížení a souběhy inženýrských sítí

VEDENÍ NN	X	Y
SDĚLOVACÍ VEDENÍ	300 (100)	—
SDĚLOVACÍ VEDENÍ	—	300 (100)
PLYNOVÉ POTRUBÍ	400-600	—
PLYNOVÉ POTRUBÍ	—	100
VODOVODNÍ POTRUBÍ	400	—
VODOVODNÍ POTRUBÍ	—	400 (200)
TEPELNÉ POTRUBÍ	300	—
TEPELNÉ POTRUBÍ	—	300
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	500	—
KANALIZAČNÍ POTRUBÍ	—	300
KABEL NN	50	—
KABEL NN	—	50
KABEL DO 10 kV	150	—
KABEL DO 10 kV	—	150
KABEL DO 35 kV	200	—
KABEL DO 35 kV	—	200

Zodpov. projektant:	IČO:	Vypracoval:	Kontroloval:		TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.	
Ing. Filip Brtna	63320819	Miroslav Pavelka	Milan Hübl		Nemocniční 53, 787 01 Šumperk	
Okres:	Třebíč	Obec:	Lipník		tel.: 583 214 360	
Investor:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o. a Obec Lipník				E-mail: info@terra-pu.cz	
Akce:  II/401, III/36063, III/36066 Lipník, úprava křižovatky				Formát:	1 A4	
				Datum:	06/2019	
				Účel:	DUR + DSP	
				Číslo zak.:	10/2019	
Vzorové řezy výkopů SO 401				Výšk. systém:	b. p. v.	
				Měřítko	Č. výkresu	
				—	D.1.4.2.2	