



TYPOVÉ SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PLYNOVÉHO
 POTRUBÍ VE VÝKOPU (PE100)

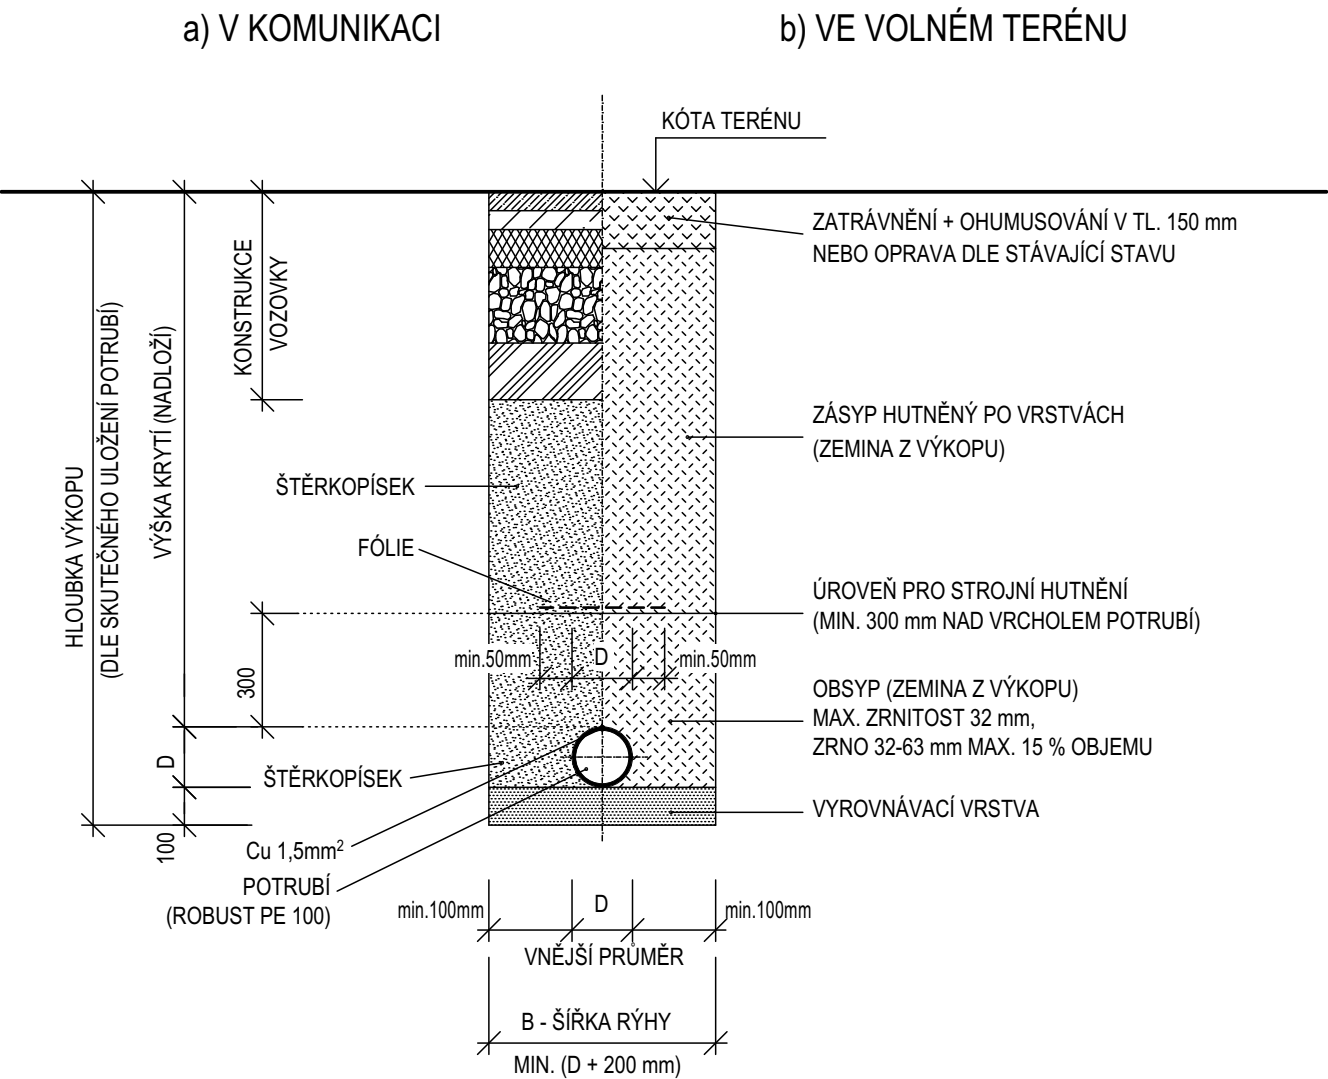

POZNÁMKA:
 OD HLOUBKY VÝKOPU 1,30 m BUDE RÝHA PAŽENA

Pilíř pro umístění měření spotřeby plynu
 Betonová skříň plyn – HUP s dvířky 60/60cm – v. 110cm

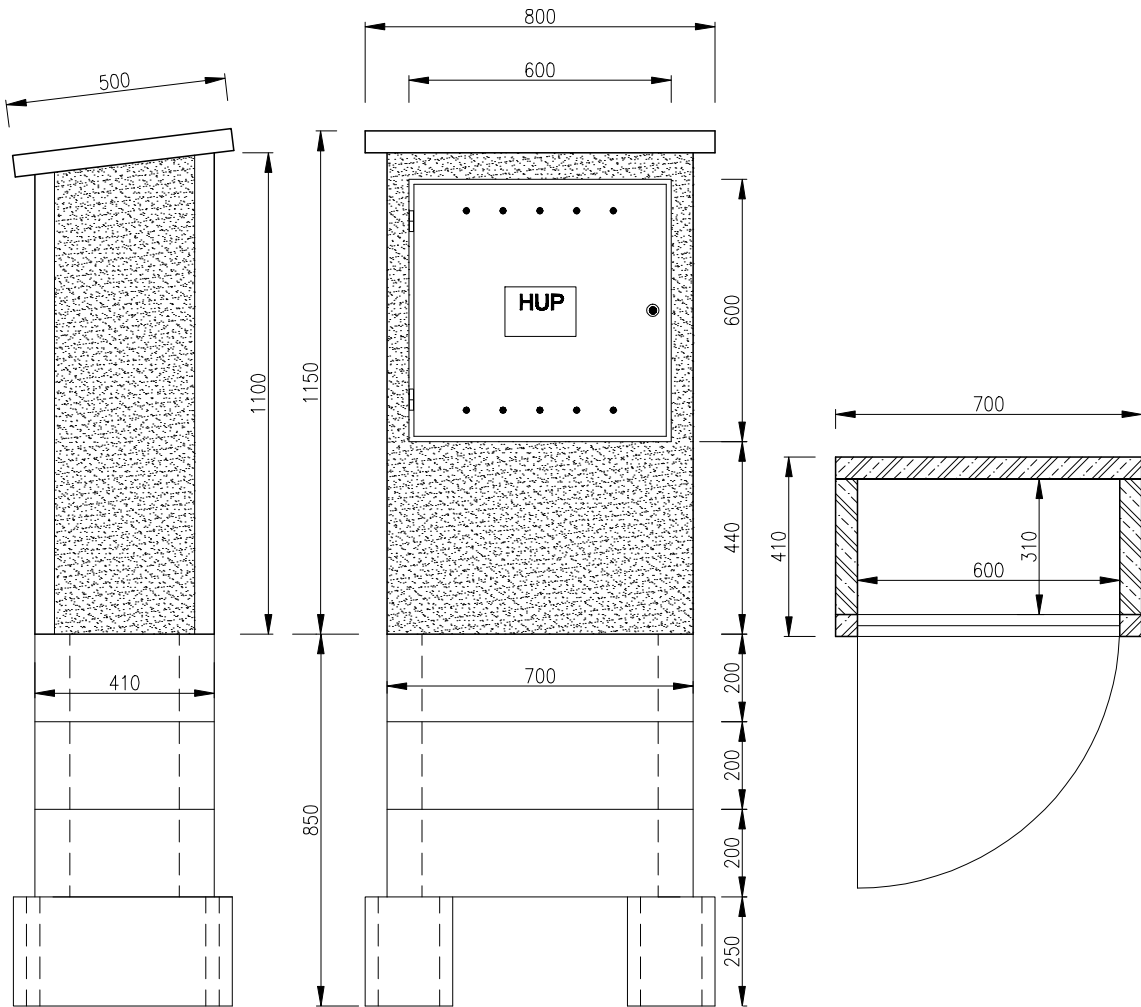

Akce: SŠ STAVEBNÍ TŘEBÍČ - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU		Autorizace:	<div><p>C.U.B.E. S.R.O.</p><p>Nad Zámkem 1072, 674 01 Třebíč mobil: (+420) 606 224 941 e-mail: info@cube-projekty.cz IČ: 282 67 419 DIČ: CZ28267419</p></div>		
Místo stavby: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: TŘEBÍČ PARCELNÍ ČÍSLA: st. 4178; 2510; 2511; 2512; 2629; 2630					
Objednatel: STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ TŘEBÍČ KUBIŠOVA 1214/9 IČ: 60418451 674 01 TŘEBÍČ DIČ: CZ60418451					
Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Datum:	10/2021	
ING. MICHAL VONDRÁK	ING. MICHAL VONDRÁK	ING. MICHAL VONDRÁK	Zakázkové číslo:	08/2021	
			Formát:	2 x A4	
Oddíl:			Stupeň:		
D.1.4b - PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ			"PD" PRO POVOLENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Objekt:	SO 01 - DÍLNA ODBORNÉHO VÝCVIKU		Měřítko:	1:20/25	Paré:
Obsah:	DETAILY		Číslo výkresu: D.1.4b.04		